

Annexe E

Résultats CPMA et taux d'octroi

Biogaz


Les figures ci-dessous illustrent les CPMA (en EUR/MWh) et les taux d'octroi^{prolongation} (CV/MWh) obtenus, sur base des principes énoncés dans la Méthodologie de calcul, pour une installation de référence adaptée et représentative de chaque cas de prolongation en utilisant les valeurs de référence proposées pour les paramètres techniques, économiques et financiers ainsi que les prix de marché proposés pour l'année 2023 (Annexe D). Les valeurs présentées correspondent aux valeurs qui seraient applicables pour une demande de prolongation introduite en 2023.

Le projet d'AGW modificatif prévoit que le taux d'octroi^{prolongation} est plafonné par la valeur du taux d'octroi applicable pour une nouvelle unité de production qui relève de la même catégorie d'installation ou de celle la plus proche. Ces valeurs étant soumises à consultation, les figures ci-dessous ne tiennent pas compte de cette disposition. Les figures ci-dessous illustrent les taux d'octroi avant l'application du plafond « nouvelle unité ».


Dans un souci de transparence et afin de familiariser les participants avec la nouvelle méthode de calcul, un outil de simulation est annexé au document de consultation (Annexe B). Cet outil est identique à celui qui sera utilisé par l'Administration pour calculer le taux d'octroi forfaitaire applicable à un cas de prolongation donné

Les figures et l'outil de simulation ne présument ni des valeurs de référence ni des taux d'octroi qui seront retenus à l'issue de la consultation.


CPMA "Prolongation" - BIOGAZ Cat 1

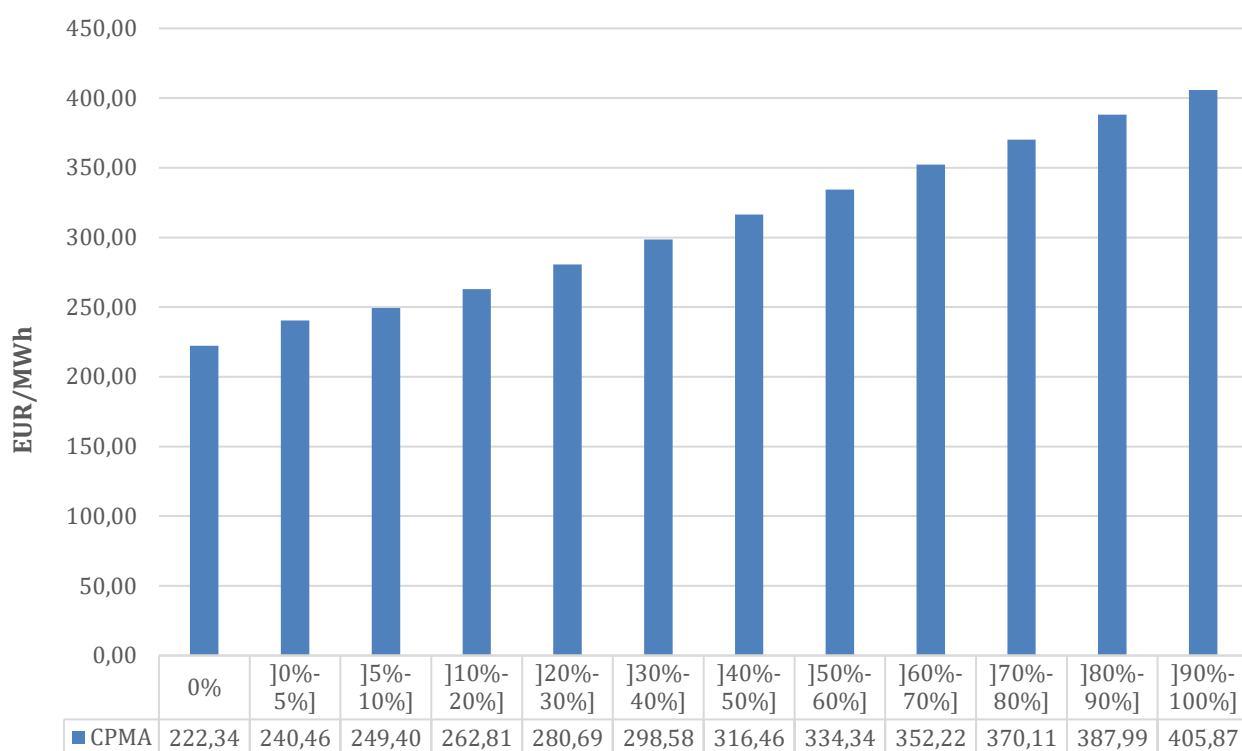


Taux d'octroi "PROLONGATION" - BIOGAZ Cat 1

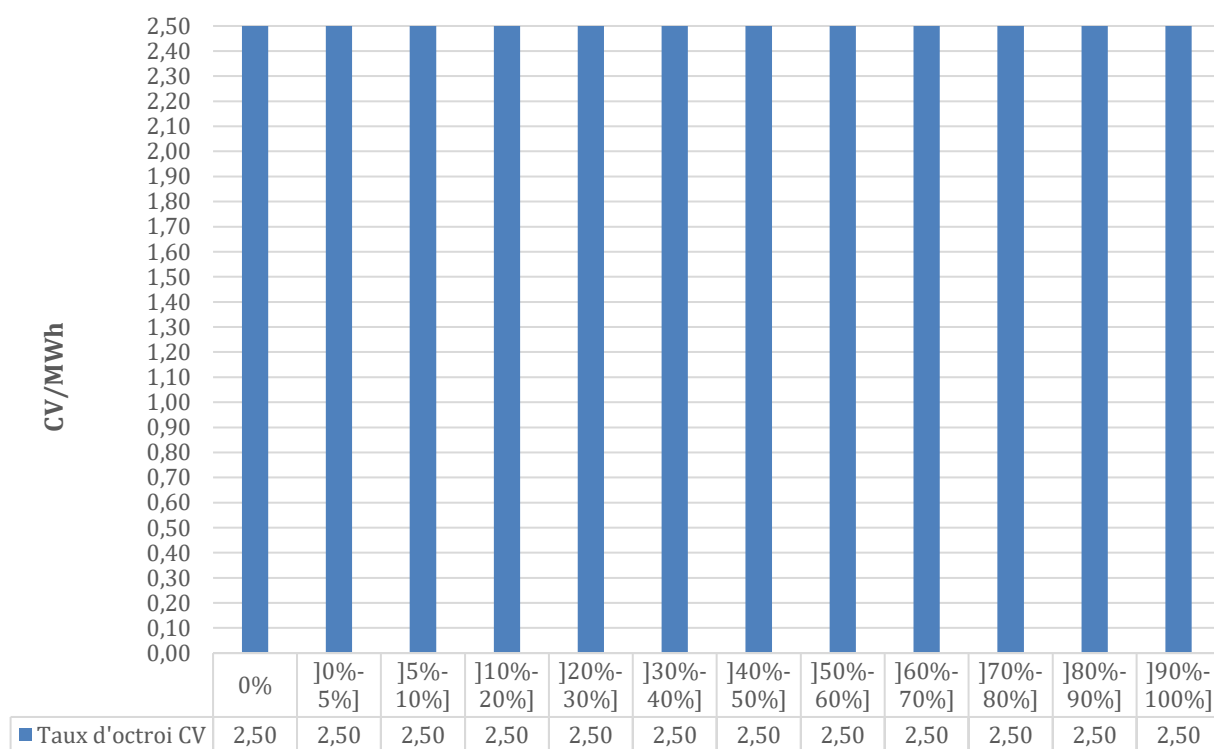


CPMA "Prolongation" - BIOGAZ Cat 2

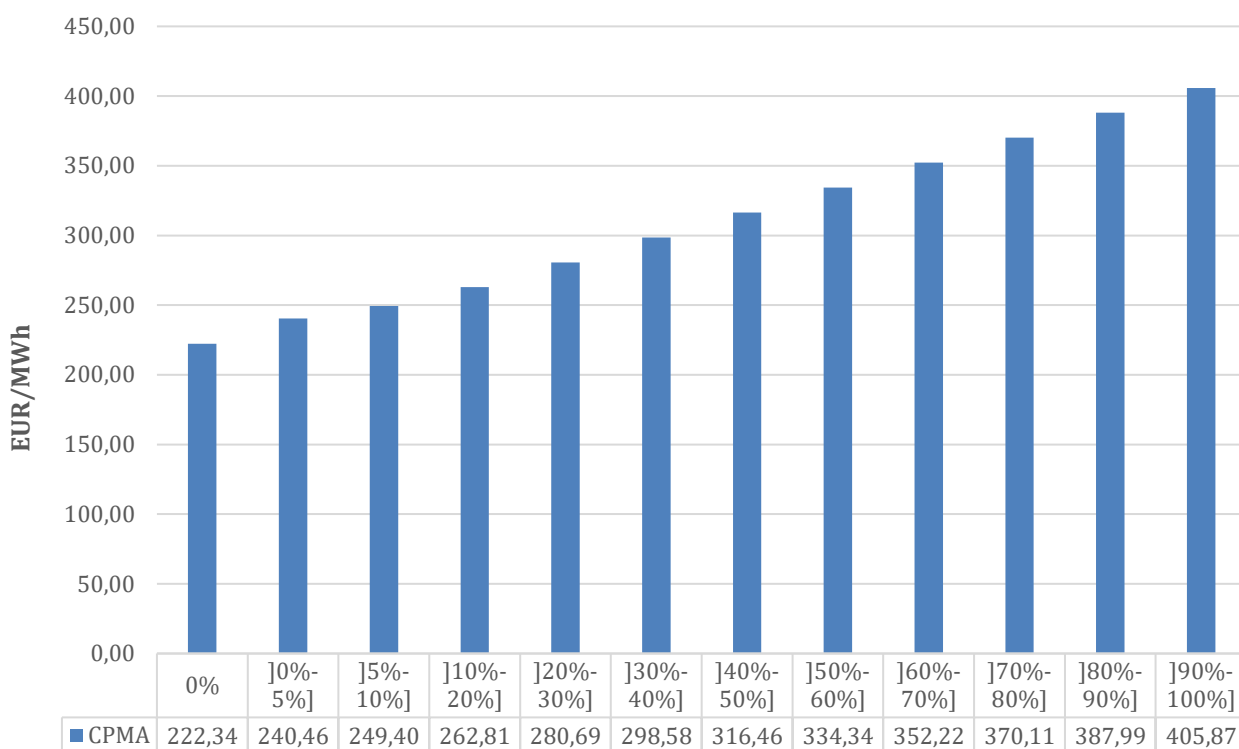


Taux d'octroi "PROLONGATION" - BIOGAZ Cat 2

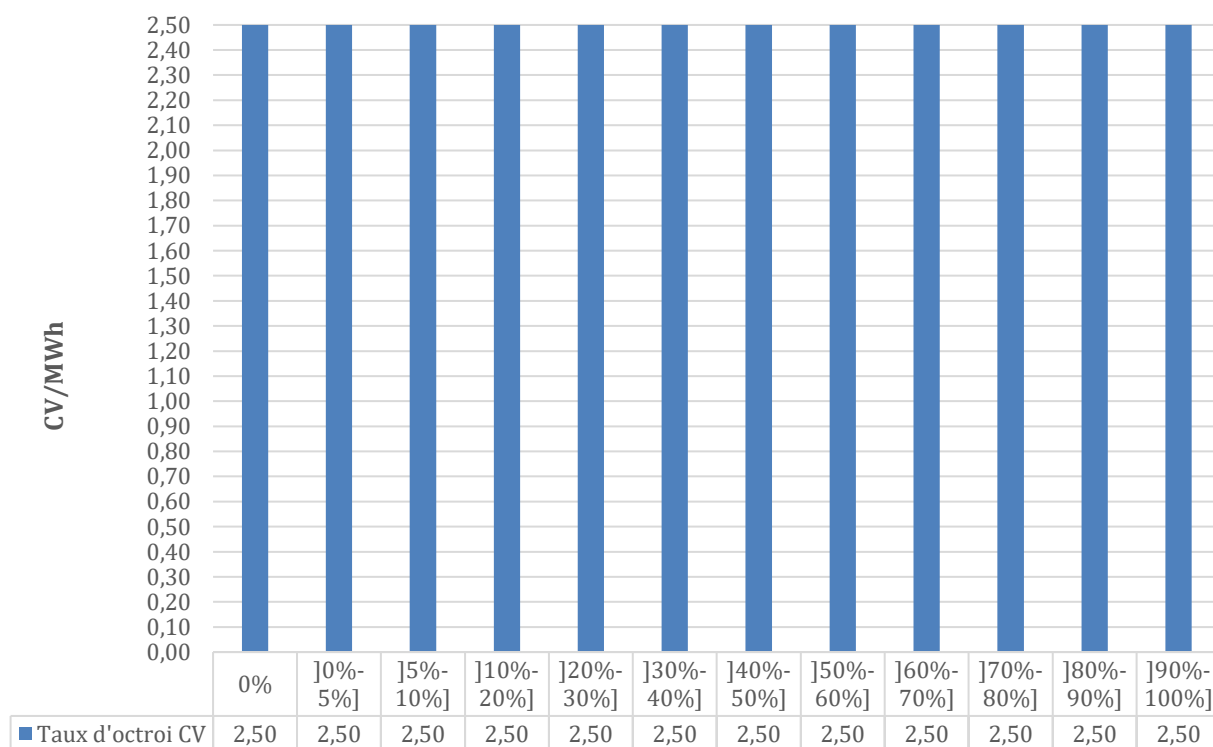


CPMA "Prolongation" - BIOGAZ Cat 3

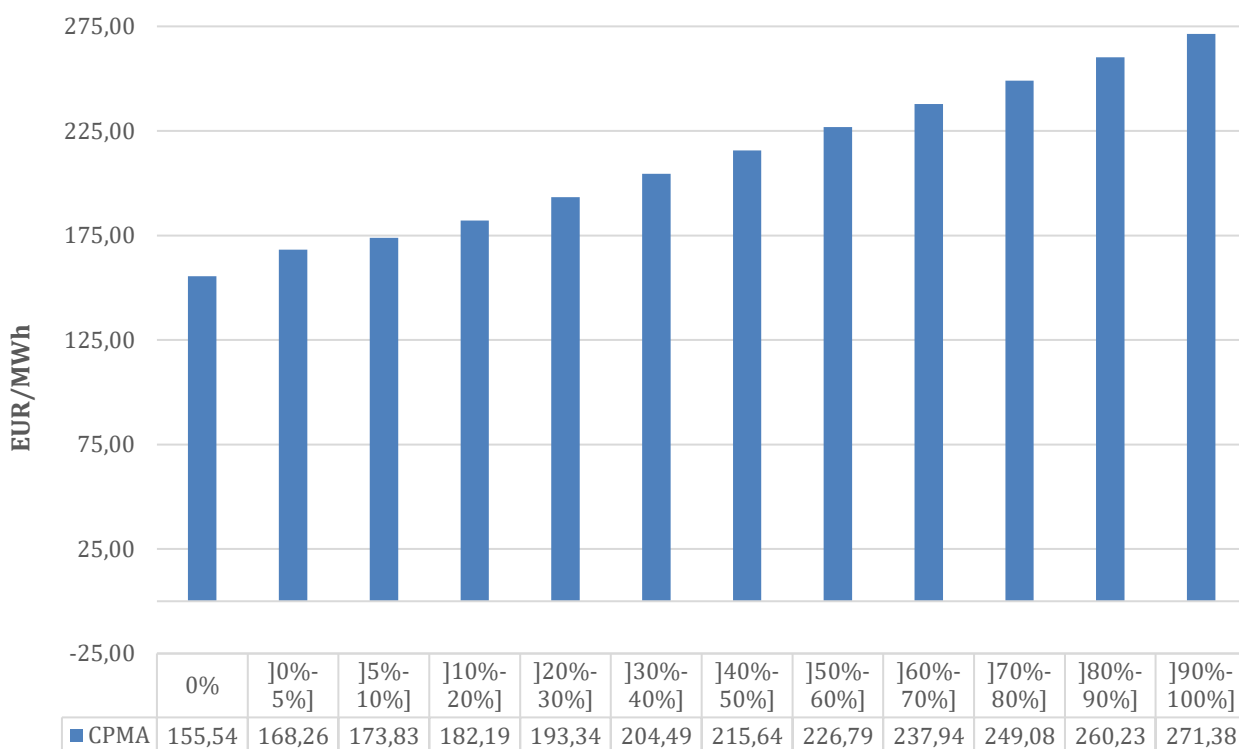


Taux d'octroi "PROLONGATION" - BIOGAZ - Cat 3

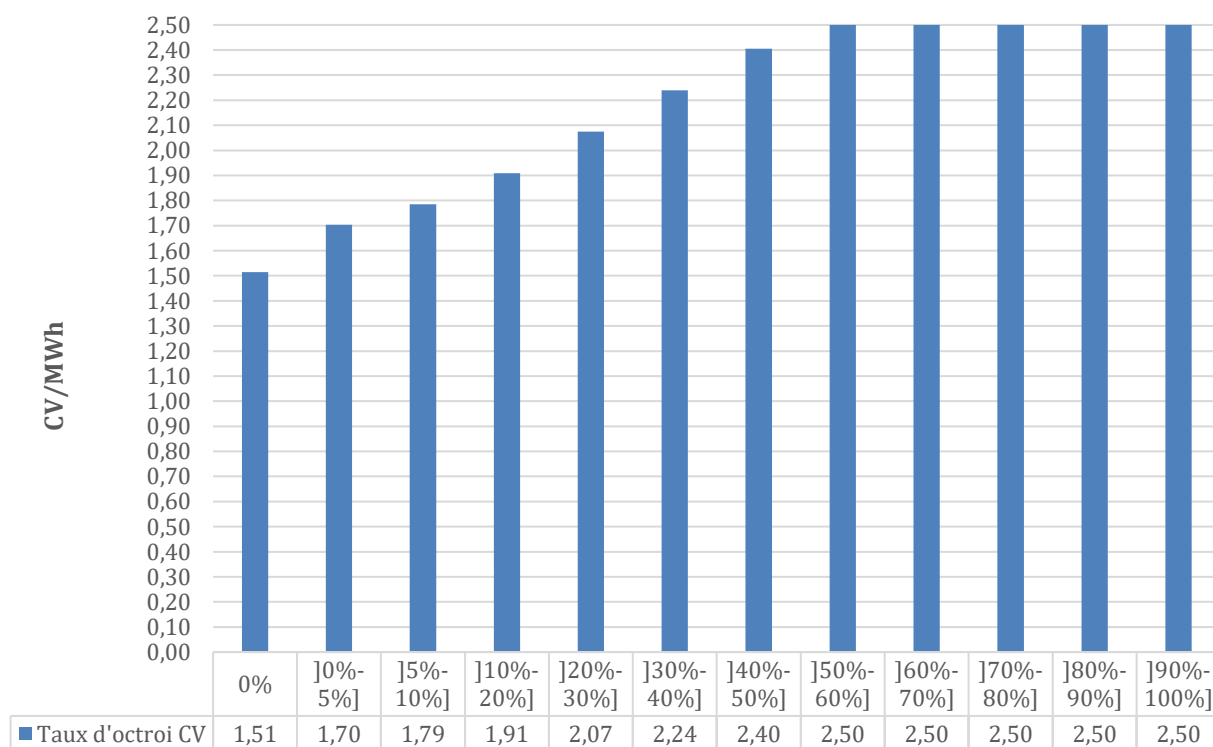


CPMA "Prolongation" - BIOGAZ - Cat 4

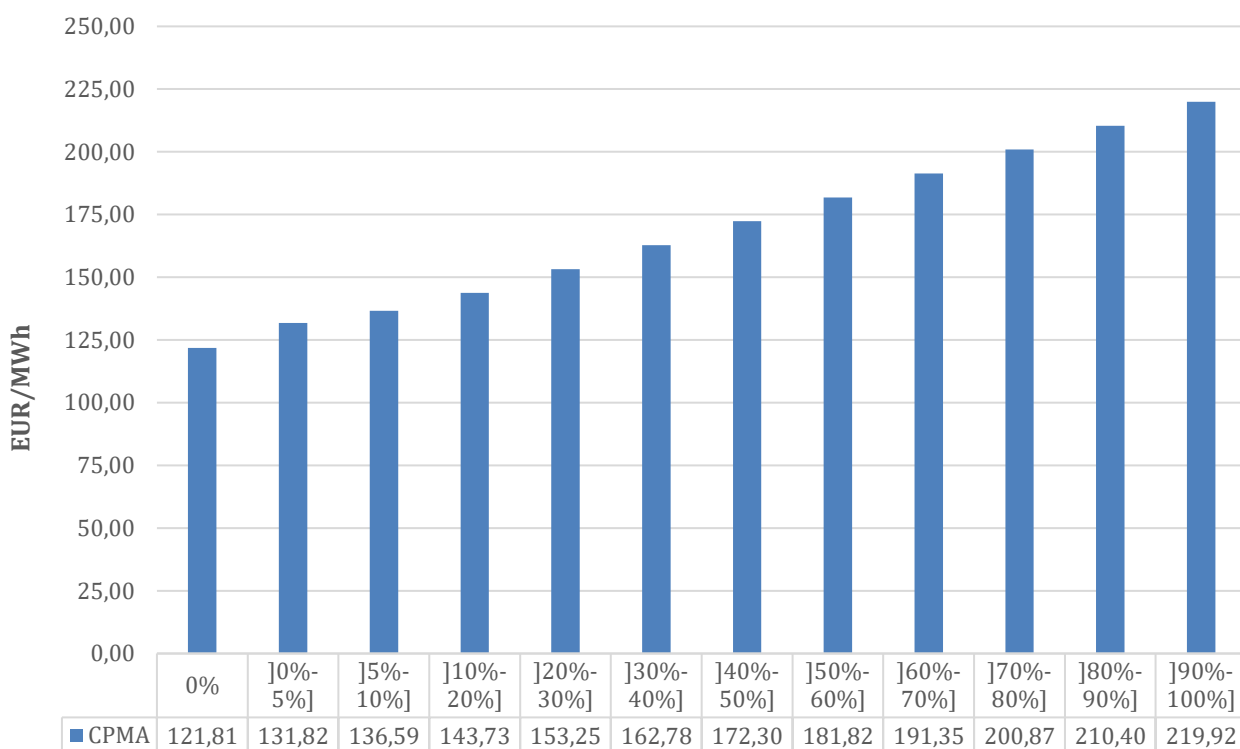


Taux d'octroi "PROLONGATION" - BIOGAZ - Cat 4

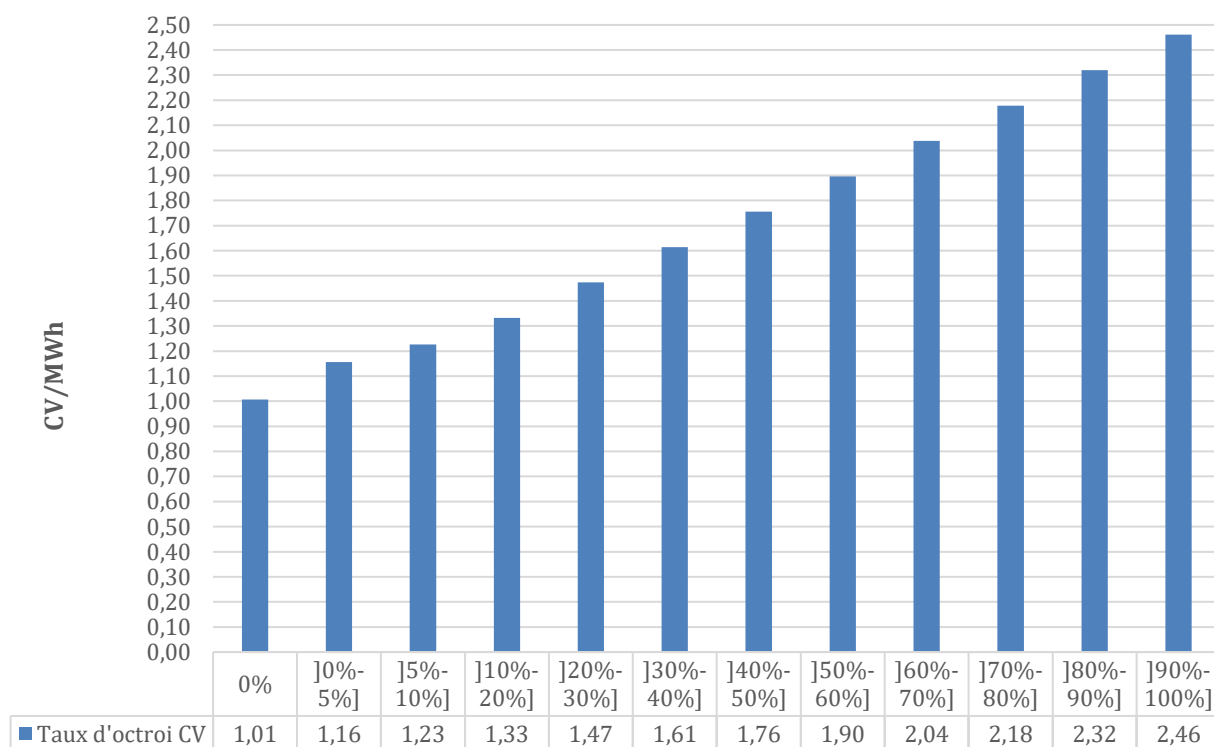


CPMA "Prolongation" - BIOGAZ - Cat 5

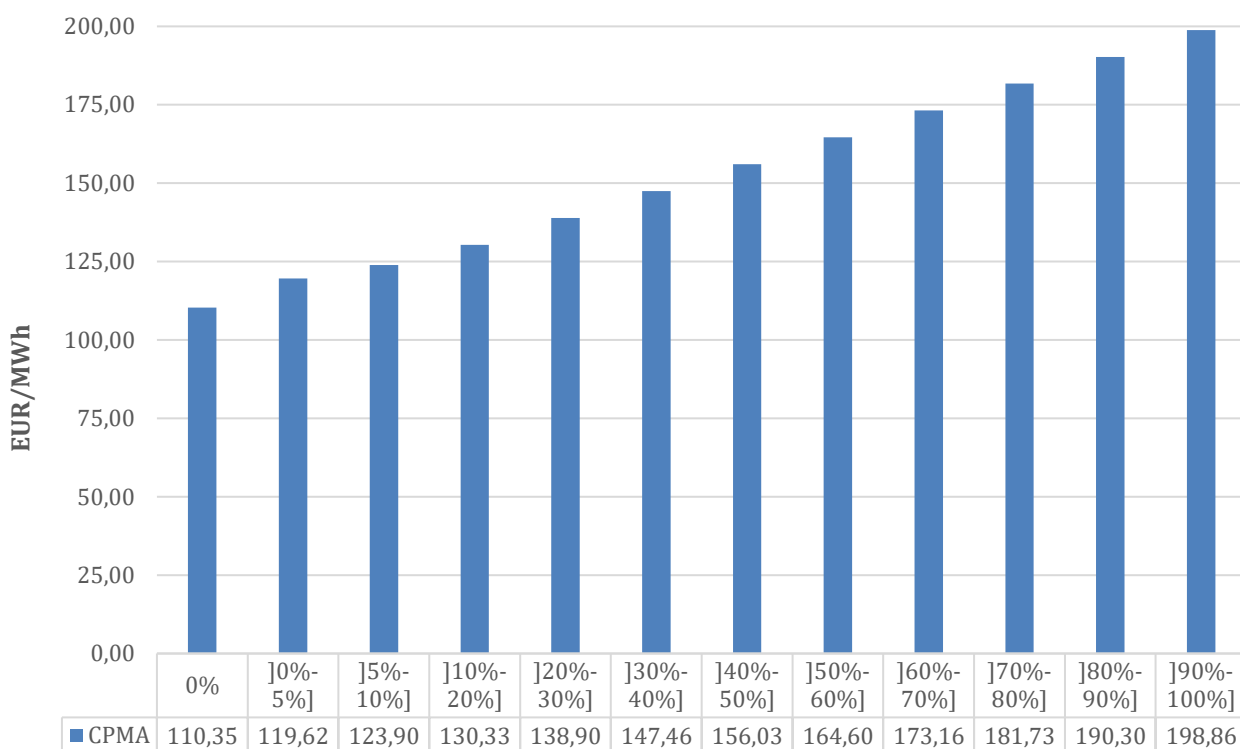


Taux d'octroi "PROLONGATION" - BIOGAZ - Cat 5

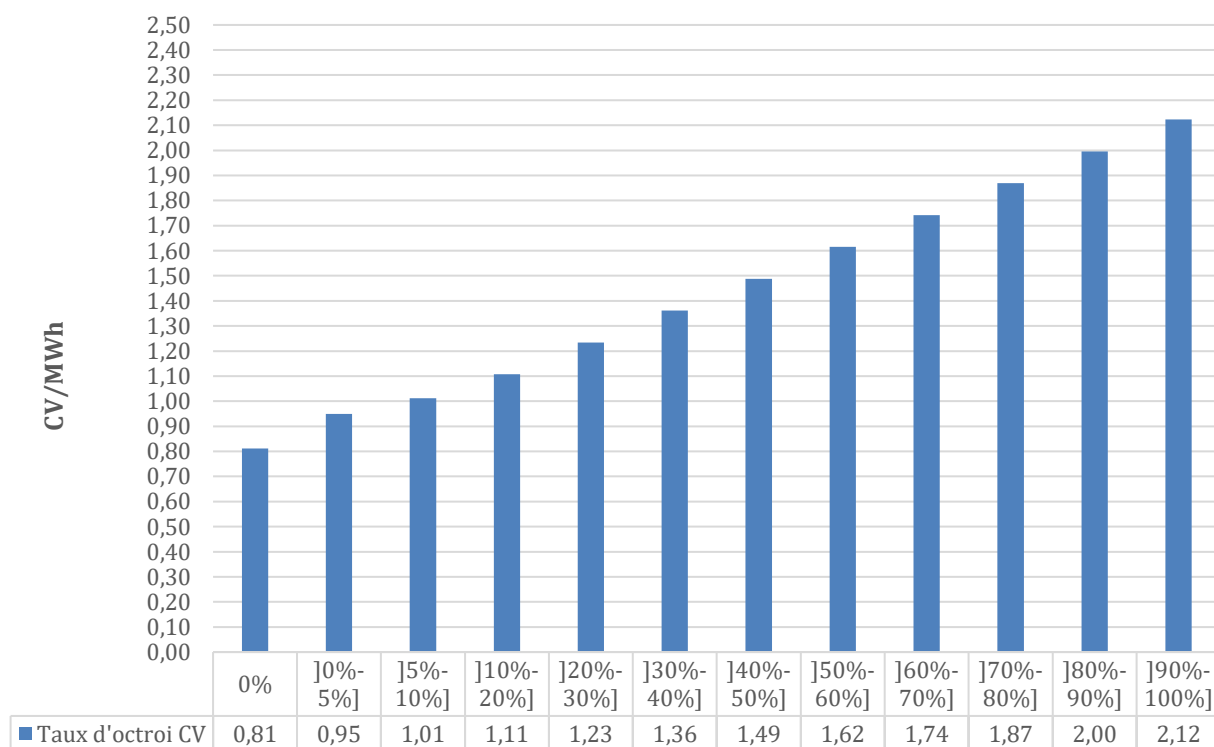

CPMA "Prolongation" - BIOGAZ- Cat 6

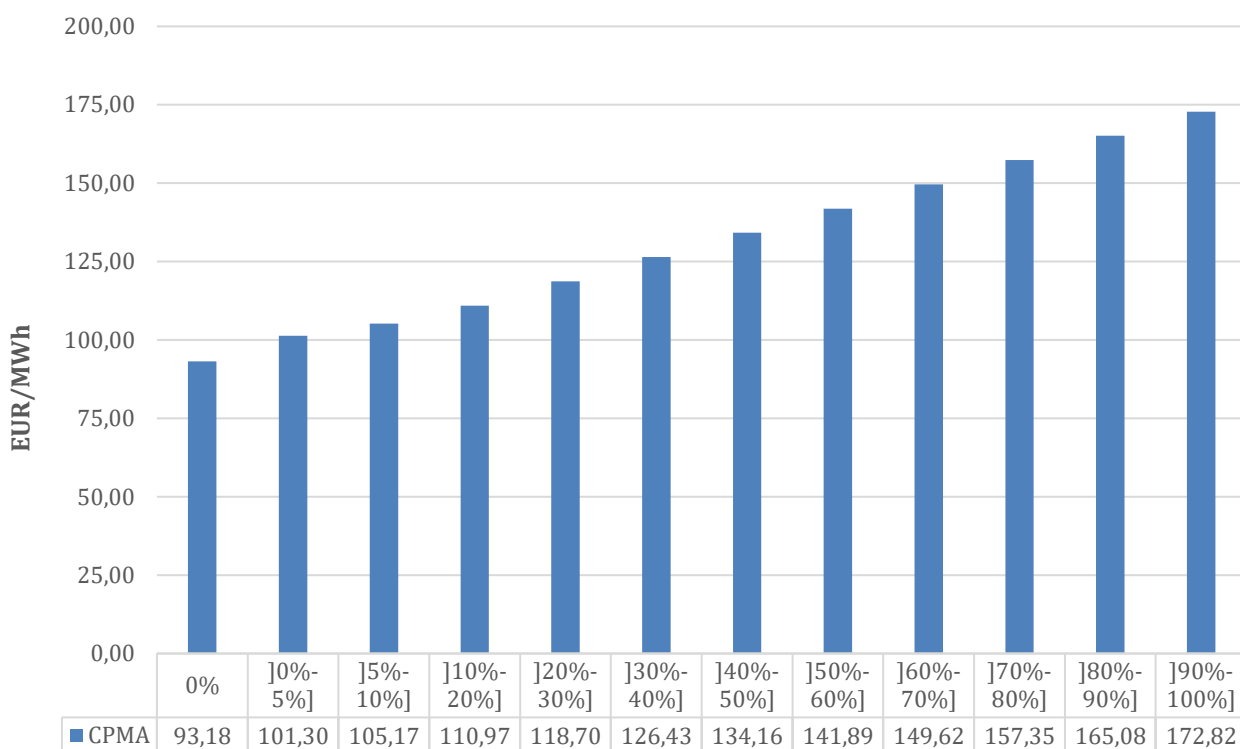

Taux d'octroi "PROLONGATION" - BIOGAZ - Cat 6

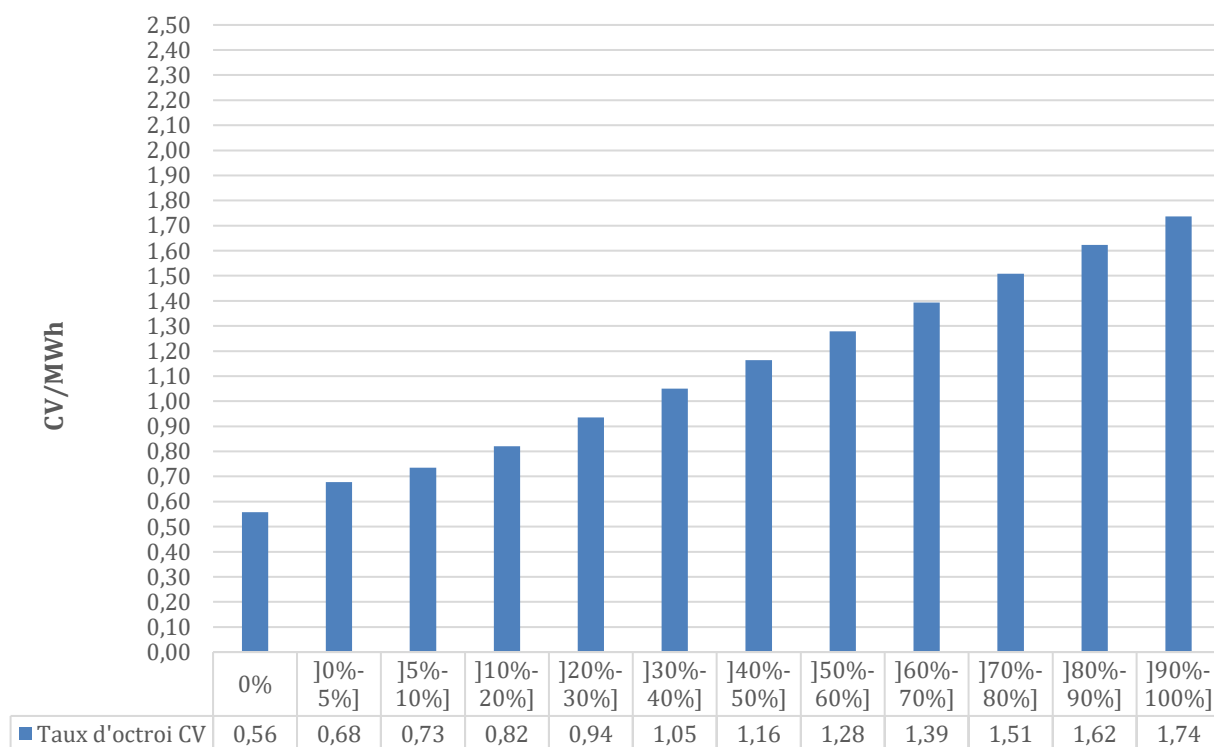



CONTACT

Département de l'Energie et du
Bâtiment durable

Direction de l'Organisation des
Marchés régionaux de l'Energie

Rue des Brigades d'Irlande, 1
B-5100 Jambes

Tél. : +32 (0)81 48 63 11

Fax : +32 (0)81 48 63 03

energie@spw.wallonie.be

UNE QUESTION ? UNE INFO ?

Une seule adresse :

consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be