#### MÉTHODE PER 2021

# (applicable à toute demande de permis dont la date de l'accusé de réception est postérieure au 31 décembre 2020)

Résumé des principales modifications par rapport au texte légal précédent (Méthode PER 2019), par ordre d'apparition dans le texte:

#### Mise à jour des références normatives (§1.2)

La réglementation PEB s'appuie sur des dizaines de normes techniques qui sont listées dans chacune des annexes où elles sont utilisées. Ces normes évoluent en permanence, soit vers une nouvelle version (seule l'année apparaissant à la fin du n° de la norme est alors modifiée), soit en étant remplacée par une toute nouvelle norme (qui a son propre n°). La publication de cet arrêté est l'occasion de mettre à jour les références normatives qui concernent la réglementation PEB et en particulier :

- les normes encadrant les tests de détermination du facteur solaire pour une incidence normale de la combinaison de la partie transparente et de la protection solaire ;
- les normes encadrant les essais de performance des composants pour la ventilation résidentielle.

Il est important de maintenir à jour ces références normatives, pour que la réglementation PEB utilise les mêmes valeurs ou les mêmes normes de mesures ou d'essais que celles imposées aux fabricants.

#### Définitions (§2) et Indices (§3.2)

L'ajout de modifications dans le corps de la méthode de calcul engendre bien souvent l'ajout de nouveaux termes dans les définitions ou l'ajout de nouveaux paramètres, relatifs à ces modifications. En lien avec les modifications listées ci-dessous, les termes suivants sont ajoutés :

- appareils de production connectés en série ;
- position nominale (de l'installation de ventilation).

En ce qui concerne les indices, un seul est ajouté. Il se réfère à la modification des appareils connectés en série.

Ces nouvelles notions sont abordées plus en détail plus loin ci-dessous.

## Élargissement des systèmes de refroidissement par géo-cooling à certains systèmes ouverts (§8.6)

Le texte introductif du §8.6 explique quels sont les systèmes géo-cooling qui sont pris en considération dans les calculs de refroidissement. Précédemment, seuls les systèmes fermés avec un échangeur de chaleur sol-eau vertical étaient considérés. Les systèmes qui ne correspondent pas à ces prescriptions ne pouvaient pas être traités dans le cadre de la méthode de calcul PEB.

Cette modification permet d'ouvrir la reconnaissance théorique aux systèmes ouverts qui utilisent les eaux souterraines des aquifères profonds. Plusieurs textes sont intégrés dans le §8.6 afin d'y préciser les prescriptions en vigueur pour ces nouveaux systèmes. Il y a également une nouvelle équation, l'Eq. 428, qui est spécifique à ces systèmes ouverts.

# Intégration du Règlement européen EcoDesign relatif aux chaudières à combustible solide (§10.2.3.1; §10.2.3.2.1)

Depuis 2016, la réglementation PEB intègre progressivement les règlements européens EcoDesign. Cela a commencé avec la production d'eau chaude sanitaire, et cela s'est étendu ensuite vers la production de chaleur pour le chauffage des locaux. Malheureusement, toutes les technologies ne sont pas encore couvertes.

Nous sommes dépendants des entrées en vigueur successives des différents règlements européens.

L'AGW « MC2021 » intégre le règlement européen n°2015/1189 relatif aux chaudières à combustibles solide (par exemple : chaudière ou poêle à pellets). Ce règlement concerne plus précisément les chaudières mises sur le marché à partir du 01/01/2020 et dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 500 kW.

L'intégration du règlement EcoDesign permettra une valorisation des chaudières de ce type, ainsi qu'une meilleure communication de leur performance énergétique.

## Possibilité de tenir compte d'appareils de production connectés en série (§10.2.3; §10.3)

Sont appelés appareils de production connectés en série des appareils connectés de telle sorte que la sortie du fluide caloporteur de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'entrée du fluide caloporteur de l'appareil suivant.

Jusqu'à présent, la méthode de calcul permettait de tenir compte de la présence de plusieurs générateurs de chaleur, et utilisait pour cela les notions de générateurs préférentiel et non préférentiel, mais elle ne tenait pas compte de leur configuration, c'est-à-dire du fait qu'ils soient placés en parallèle ou en série. Dans une configuration dite en série, le premier générateur préchauffe le fluide caloporteur avant que celui-ci n'entre dans le second générateur, qui apportera le complément d'énergie nécessaire. Cette configuration permet bien souvent une utilisation optimale des performances des générateurs.

Cette modification consiste en l'intégration de plusieurs textes dans les § concernés, ainsi que d'une dizaine de nouvelles équations.

Cette modification est une avancée puisqu'elle permettra de valoriser la configuration dite en série, qui n'étaient pas particulièrement prise en compte précédemment.

# Modification des valeurs fixes des rendements de productions d'ECS pour les systèmes non soumis aux Règlements EcoDesign (§10.3.3.4.2; Tableaux [49], [50] et [51])

Comme déjà expliqué plus haut, la réglementation PEB utilise depuis 2016 les règlements européens EcoDesign. Pour appliquer les principes EcoDesign dans la réglementation PEB, la méthode de calcul effectue tout d'abord un tri entre les appareils soumis aux règlements précités et les appareils non soumis.

Pour les appareils non soumis, ne disposant d'aucune étiquette énergétique fournissant leur performance énergétique, la réglementation PEB applique des valeurs de rendement de production fixes forfaitaires. Avec le temps et l'intégration de plus en plus de règlements EcoDesign, le champ d'application de ces valeurs fixes s'est réduit. En effet, dans des installations classiques, ces valeurs fixes ne sont presque jamais appliquées car tous les appareils qui sont mis sur le marché ont l'obligation de fournir leurs informations EcoDesign.

En revanche, les systèmes dits combinés peuvent poser des problèmes. Différents équipements sont commercialisés en tant que générateur de chaleur pour des applications de chauffage, avec ou sans raccordement au circuit d'eau chaude sanitaire. Lorsque l'option choisie est d'utiliser ces équipements également pour la production d'eau chaude sanitaire nécessaire au bâtiment, et pas uniquement pour répondre aux besoins de chauffage, les générateurs de chaleur sont alors complétés par d'autres équipements, dont au moins un échangeur à plaques ou un ballon de stockage pour la production d'eau chaude sanitaire. L'ensemble de ces équipements forment un « système combiné ».

Ce type de « système combiné » n'est cependant pas considéré comme un dispositif de chauffage mixte au regard de la définition européenne car l'équipement générateur de chaleur n'est, le plus souvent, pas conçu spécifiquement pour être raccordé à une alimentation externe d'eau potable ou sanitaire. De plus, le dispositif de chauffage et les échangeurs de chaleur et/ou ballon d'eau chaude proviennent dans la plupart des cas de fournisseurs ou de fabricants différents. Bref, ces systèmes combinés sont dans l'incapacité de fournir une étiquette

EcoDesign et se voient évalués par la réglementation PEB via les valeurs fixes forfaitaires.

Pour toutes ces raisons, il a donc été décidé de revoir le tableau des valeurs fixes forfaitaires. Deux changements majeurs ont été opérés :

- l'ancien tableau ne s'appliquait qu'à certains systèmes dits collectifs, c'està-dire des appareils à combustion collectifs dont la puissance nominale était supérieure à 70 kW ou dont le stockage éventuel était supérieur à 500 litres. Le champ d'application des nouveaux Tableaux [50] et [51] est désormais plus large et permettra le traitement de certaines installations individuelles;
- l'intégration dans ces nouveaux Tableaux [50] et [51] des pompes à chaleur, alors que le tableau précédent était limité aux seules chaudières.

L'application de ces nouveaux tableaux aura un impact positif sur les performances des installations de production d'eau chaude sanitaire lorsque l'appareil utilisé ne sera pas soumis à l'un des règlements européens d'EcoDesign.

# Ajout des besoins relatifs à l'humidification et à une machine de refroidissement par absorption dans la règle de répartition de l'énergie auxiliaire électrique pour la production (§11.1.2.2.1)

Parmi les postes pris en compte pour l'évaluation de la performance énergétique d'un bâtiment, la méthode de calcul considère la consommation auxiliaire électrique nécessaire pour faire fonctionner le générateur de chaleur. Si un générateur dessert plusieurs unités PER et/ou PEN, l'énergie auxiliaire totale calculée pour la production doit être répartie de façon proportionnelle sur base des besoins bruts totaux de ces unités PER et/ou PEN.

Précédemment, seuls les besoins bruts pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire étaient considérés pour le calcul de cette répartition. Cette modification ajoute les besoins bruts pour l'humidification, ainsi que la chaleur délivrée à une machine de refroidissement par absorption, lorsque ces appareils sont présents dans les unités PEN concernées.

La modification ne changera pas la valeur totale de la consommation auxiliaire due à la production ; elle n'agira que sur le calcul de la répartition de cette énergie auxiliaire. Concrètement, une unité PEN qui bénéficie d'humidification ou qui est équipée d'une machine de refroidissement par absorption, recevra une plus grande part de la consommation auxiliaire électrique pour la production. De même, une unité PER ou une unité PEN qui n'est pas équipée de ces appareils, recevra une plus faible part de la consommation auxiliaire électrique pour la production. La répartition entre les différentes unités PER ou PEN concernées sera dès lors plus équitables.

## Correction de deux équations relatives au rapport de débit, le paramètre $\Box V$ (§11.2.3.1.3 ; Eq.442 et Eq. 443)

Parmi les postes pris en compte pour l'évaluation de la performance énergétique d'un bâtiment, la méthode de calcul considère la consommation auxiliaire électrique nécessaire pour faire fonctionner les ventilateurs. Parmi les paramètres nécessaires à cette évaluation, la méthode de calcul utilise le paramètre  $\beta_V$  qui représente le rapport des débits entre le point de fonctionnement représentatif du ventilateur et sa position nominale. Le calcul de ce paramètre dépend du type de système de ventilation (B, C ou D) et de la méthode de calcul employée (méthode 2, sur base de la puissance électrique installée ou méthode 3, sur base de la puissance électrique mesurée en position nominale).

À la suite de retours de terrain, qui témoignaient de consommations auxiliaires pour la ventilation étonnamment élevées, et après analyse par les experts, il s'est avéré que deux équations devaient être revues. Ces deux équations concernaient uniquement les systèmes D.

La modification conduit désormais à attribuer une valeur fixe de 0,65 au paramètre  $\beta_V$  dans le cas d'un système D. Cette valeur de 0,65 était la valeur la plus favorable à laquelle les équations précédentes pouvaient aboutir. L'effet de la correction sera donc toujours positif ou neutre.

# Clarification de la définition « Position nominale » relative aux ventilateurs (Annexe B)

La notion de 'position nominale' est très importante pour l'évaluation de la performance énergétique des systèmes de ventilation. En effet, de nombreux paramètres d'un ventilateur doivent être évalués ou mesurés à la position dite 'nominale'.

Précédemment, la méthode de calcul définissait et précisait cette notion de position nominale à deux endroits différents des textes. Cela apportait de la confusion et de nombreuses questions des praticiens.

La modification permet de centraliser et de clarifier la définition de ces termes. Cela devrait permettre une application plus aisée et plus claire de cette notion importante.

## Clarifications et précisions relatives à la détermination du rendement thermique d'un récupérateur de chaleur (Annexe G)

L'annexe G de la méthode de calcul PER reprend les prescriptions à respecter pour déterminer le rendement thermique d'un récupérateur de chaleur. Le texte introductif de cette annexe a été modifié pour clarifier certaines notions importantes, ainsi que pour permettre la reconnaissance de deux nouvelles normes, la NBN EN 13141-7 et la NBN EN 13141-8, en plus de la norme NBN EN 308 précédemment déjà reconnue. Ces modifications permettront la valorisation d'une gamme plus large d'appareils de ventilation double flux.

#### Modifications mineures diverses

Comme à chaque republication complète de l'annexe, nous en profitons pour effectuer également une série de modifications mineures, mais toutefois essentielles. Ces modifications disséminées au fil du texte consistent :

- à résoudre des coquilles d'écritures ;
- à uniformiser les textes ;
- à clarifier des notions qui ont parfois posé des soucis de compréhension sur le terrain ;
- à compléter des principes mis en place précédemment, à la suite de cas concrets rencontrés ;
- à améliorer la compréhension générale du texte.

Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Annexe Al à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

### MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU NIVEAU DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE DES UNITES RESIDENTIELLES

#### (Méthode PER)

Table des matières	
AVANT-PROPOS	

A۲	VANT-PROPOS	10
1	RÉFÉRENCES VERS D'AUTRES TEXTES	11
	1.1 Listes des annexes au présent arrêté	11
	1.2 Normes	11
2	DÉFINITIONS	14
3	SYMBOLES, ABRÉVIATIONS ET INDICES	19
	3.1 Symboles et abréviations	19
	3.2 Indices	22
4	STRUCTURE DE LA MÉTHODE	26
5	SCHÉMATISATION DU BÂTIMENT	27
	5.1 Principe	27
	5.2 Subdivision du bâtiment	27
	5.3 Subdivision de l'unité PER en zones de ventilation et en secteurs	
	énergétiques	
	5.3.1 Principe	
	5.3.2 Division en zones de ventilation et en secteurs énergétiques 2	
	5.3.3 Volume et surfaces des parois d'un secteur énergétique	
	5.3.4 Absence de système de chauffage	
6	INDICATEURS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE	31
	6.1 Niveau de consommation d'énergie primaire	31
	6.2 Consommation spécifique annuelle d'énergie primaire	32
7		
	7.1 Principe	34
	7.2 Besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage des locaux par secteu	
	énergétique	
	7.3 Besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire	
	7.4 Déperditions de chaleur mensuelles par transmission et ventilation	
	7.4.1 Principe	
	7.4.2 Règle de calcul	
	7.5 Gains de chaleur mensuels par ensoleillement et par production interne de chaleur 37	le
	7.6 Taux d'utilisation des gains de chaleur mensuels	37
	7.6.1 Calcul détaillé de la capacité thermique effective du secteur	
	énergétique i	38

		7.6.2 Calcul simplifié de la capacité thermique effective du secteur	
		énergétique i	
	7.	.7 Coefficient de transfert thermique par transmission	
		7.7.1 Principe	
		7.7.2 Règle de calcul	
	7.	.8 Coefficient de transfert thermique par ventilation	
		7.8.1 Principe	41
		7.8.2 Règle de calcul	42
		7.8.3 Coefficient de déperdition de chaleur par in/exfiltration	43
		7.8.4 Débit d'infiltration et d'exfiltration	43
		7.8.5 Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation hygiénique	45
		7.8.6 Débit de ventilation hygiénique	45
		7.8.7 Coefficient de déperdition de chaleur par surventilation	46
		7.8.8 Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation par l'ouverture	e
		manuelle des parties ouvrantes	46
		7.8.9 Potentiel de ventilation intensive	48
	7.	.9 Gains de chaleur internes mensuels	49
		7.9.1 Principe	49
		7.9.2 Règle de calcul	49
	7.	.10 Gains solaires mensuels	50
		7.10.1 Principe	50
		7.10.2 Règle de calcul	50
		7.10.3 Gains solaires par une paroi transparente	50
		7.10.4 Gains solaires par un système d'énergie solaire passif non ventilé	54
8		RISQUE DE SURCHAUFFE ET REFROIDISSEMENT	56
	8.	.1 Principe	56
	8.		
	8.		
	8.		
	8.		
	8.		
9	٠.	BESOINS BRUTS EN ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE ET L'EAU CHAUDE SANITAIRE	
_	9.		
	9.		
		9.2.1 Principe	
		9.2.2 Rendement mensuel moyen du système	
	9.		
		9.3.1 Principe	
		9.3.2 Rendement du système pour l'eau chaude sanitaire	
1( LI		CONSOMMATION FINALE D'ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE, L'EAU CHAUDE SANITAIRE E' REFROIDISSEMENT	
	10	0.1 Préambule	79
	10	0.2 Consommation finale mensuelle d'énergie pour le chauffage des locaux	79
		10.2.1 Principe	79
		10.2.2 Règle de calcul	79
		10.2.3 Rendement de production pour le chauffage des locaux et	
		l'humidification	
	10	0.3 Consommation finale mensuelle d'énergie pour l'eau chaude sanitaire :	110
		10.3.1 Principe	110

10.3.2 Règle de calcul	111
10.3.3 Rendements de production et de stockage pour l'eau chaude sanitain 114	re
10.4 Contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solai thermique	
10.4.1 Contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique au chauffage des locaux et à la production d'eau chaude sanitaire	
10.4.2 Contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire	125
10.4.3 Contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, compte tenu des pertes de stockage	
10.4.4 Energie mensuelle utile pour le chauffage des locaux par un systèm solaire thermique	ne
10.5 Consommation d'énergie mensuelle équivalente pour le refroidissement.	
11 CONSOMMATION MENSUELLE D'ÉNERGIE DES AUXILIAIRES	
11.1 Consommation mensuelle d'énergie pour les fonctions auxiliaires	
11.1.1 Consommation d'énergie auxiliaire électrique pour la distribution	
11.1.2 Energie auxiliaire électrique pour la production	
11.1.3 Consommation d'énergie auxiliaire d'un système solaire thermique .	
11.2 Consommation mensuelle d'électricité des ventilateurs	
11.2.1 Principe	
11.2.2 Consommation électrique mensuelle des ventilateurs - méthode simplifiée (méthode 1)	
11.2.3 Consommation électrique mensuelle des ventilateurs - calcul détail 146	
11.3 Consommation mensuelle d'électricité pour le pré-refroidissement de l'alimentation en air	154
11.3.1 Consommation mensuelle d'électricité de l'échangeur sol-eau	
11.3.2 Consommation mensuelle d'électricité pour le refroidissement par	
évaporationévaporation	155
11.4 Consommation mensuelle d'électricité des systèmes de refroidissement géo-cooling	_
12 PRODUCTION MENSUELLE D'ÉLECTRICITÉ DES SYSTÈMES D'ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE SUR SITE ET DES INSTALLATIONS DE COGÉNÉRATION SUR SITE	157
12.1 Systèmes d'énergie solaire photovoltaïque	157
12.1.1 Principe	157
12.1.2 Règle de calcul	157
12.1.3 Facteur de correction pour l'ombrage	157
12.1.4 Facteur de réduction du système d'énergie solaire photovoltaïque .	158
12.2 Cogénération	159
12.2.1 Principe	159
12.2.2 Production d'électricité	159
13 CONSOMMATION CARACTÉRISTIQUE D'ÉNERGIE PRIMAIRE	
13.1 Préambule	161
13.2 La consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire	161
13.3 La consommation d'énergie primaire pour le chauffage des locaux	
13.4 La consommation d'énergie primaire pour la préparation d'eau chaude	
sanitaire	162
13.5 La consommation d'énergie primaire des auxiliaires	163
13.6 La consommation équivalente d'énergie primaire pour le refroidissemen	t163

13.7 L'économie d'énergie primaire résultant de la production d'électricité	
d'une installation solaire photovoltaïque	
13.8 L'économie d'énergie primaire résultant de la production d'électricité des installations de cogénération sur site	
14 EMISSIONS DE CO <sub>2</sub>	165
14.1 Préambule	165
14.2 Emissions caractéristiques annuelles de CO <sub>2</sub>	
14.3 Emissions mensuelles de CO <sub>2</sub> résultant du chauffage des locaux	
$14.4$ Emissions mensuelles de $CO_2$ résultant de la préparation d'eau chaude	100
sanitaire	166
14.5 Emissions mensuelles de CO <sub>2</sub> résultant de la consommation d'énergie	
auxiliaire	167
14.6 Emissions mensuelles de CO <sub>2</sub> résultant du refroidissement	167
14.7 Emissions mensuelles de CO <sub>2</sub> évitées résultant de la production	
d'électricité d'une installation solaire photovoltaïque sur site	168
14.8 Emissions mensuelles de CO2 évitées résultant de la production	
d'électricité des installations de cogénération sur site	168
ANNEXE A TRAITEMENT DES ESPACES ADJACENTS NON CHAUFFÉS	
A.1 Possibilité 1	170
A.2 Possibilité 2	170
ANNEXE B LE DÉBIT DE VENTILATION HYGIÉNIQUE	172
B.1 Détermination du facteur de multiplication m <sub>sec i</sub> pour le débit	173
B.1.1 Ventilation naturelle	173
B.1.2 Ventilation mécanique simple flux par insufflation	
B.1.3 Ventilation mécanique simple flux par extraction	
B.1.4 Ventilation mécanique double flux	
B.2 Facteur de réduction pour préchauffage	
B.3 Pré-refroidissement de l'air de ventilation	
B.3.1 Règle de calcul	
B.3.2 Echangeur de chaleur sol-eau	
B.3.3 Refroidissement par évaporation	
ANNEXE C L'ENSOLEILLEMENT MENSUEL	
C.1 Introduction	
C.2 Schématisation de l'ombrage	
C.2.1 Généralités	
C.2.2 Géométrie d'un obstacle	
C.2.3 Géométrie des saillies	191
C.2.4 Valeurs par défaut	192
C.3 Ensoleillement mensuel d'un plan non ombragé	192
C.3.1 Ensoleillement total	192
C.3.2 Ensoleillement direct	193
C.3.3 Ensoleillement diffus	195
C.3.4 Ensoleillement réfléchi	196
C.4 Ensoleillement mensuel d'un plan ombragé	196
C.4.1 Pour un angle d'obstruction $\alpha_h \leq 60^{\circ}$	
C.4.2 Pour un angle d'obstruction $\alpha_h > 60^{\circ}$	
C.5 Facteur d'utilisation $a_{c,m,j}$ : tableaux	
ANNEXE D LE RENDEMENT D'ÉMISSION	
D.1 Temps de fonctionnement conventionnel du système d'émission de chaleur	
D.2 Température moyenne de l'eau dans le circuit d'émission	
D.2 Temperature moyenne de l'eau dans le criteure d'emission	<b>∠</b> ∪0

	Annexe PER 2021	9
D.3	Radiateurs 2	209
D.4	Chauffage par le sol	11
D.5	Chauffage mural	12
ANNEXE	E LES DÉPERDITIONS DE DISTRIBUTION	114
E.1	Rendement de distribution	114
E.2	Les déperditions de chaleur du réseau de distribution de chaleur 2	115
E.3	Détermination de la résistance thermique linéaire 2	216
E.3	3.1 Conduites et gaines rondes	?16
E.3	3.2 Gaines rectangulaires2	?17
E.3	3.3 Conduites souterraines	?17
ANNEXE	F FACTEURS FIXÉS POUR LES VECTEURS ÉNERGÉTIQUES 2	18
ANNEXE	G DÉTERMINATION DU RENDEMENT THERMIQUE D'UN RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 2	19
G.1	Mesure	19
G.2	1.1 Spécifications lors d'un essai selon la norme NBN EN 308	?19
	1.2 Spécifications lors d'un essai selon la norme NBN EN 13141-7 ou selor norme NBN EN 13141-8	
G.2	Calcul 2	220

#### Avant-propos

La présente annexe décrit la méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire (niveau  $E_{\text{w}}$ ) d'un bâtiment résidentiel. Le niveau  $E_{\text{w}}$  tient compte à la fois du bâtiment et des installations de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement ainsi que de l'utilisation d'une énergie durable. Cette combinaison de possibilités constructives, de choix au niveau des techniques d'installation et de production d'énergie durable permet à l'auteur de projet d'adopter les moyens les plus appropriés pour satisfaire aux exigences imposées.

Le Ministre peut déterminer des spécifications complémentaires pour calculer l'impact des atriums ou des doubles façades ventilées sur les performances énergétiques d'une unité PER.

#### 1 Références vers d'autres textes

#### 1.1 Listes des annexes au présent arrêté

Dans ce texte, il est fait référence aux annexes au présent arrêté. Les titres complets de ces annexes sont les suivants.

- Annexe A.1 : Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des bâtiments résidentiels ;
- Annexe A.2 : Méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des unités non résidentielles ;
- Annexe B.1 : Document de référence pour les pertes par transmission ;
- Annexe B.2 : Traitement des nœuds constructifs ;
- Annexe C.1 : Valeurs U maximales admissibles ou valeurs R minimales à réaliser ;
- Annexe C.2: Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels ;
- Annexe C.3: Dispositifs de ventilation des immeubles non résidentiels ;
- Annexe E.1 : Détermination des amendes administratives.

#### 1.2 Normes

Les annexes A.1, A.2, B.2, C.1 et C.2 au présent arrêté font référence aux normes suivantes. Seule la version de norme portant la date mentionnée est d'application, à moins que le Ministre ne signale explicitement son remplacement par une autre version. Les références normatives dans l'annexe C.3 au présent arrêté sont données dans cette annexe.

ARI Standard 560:2000	Absorption water chilling and water heating packages (ARI: Air-Conditioning and Refrigeration Institute)
ISO 15099:2003	Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations
NBN D 50-001:1991	Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation
NBN EN 303-5	Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
NBN EN 308:1997	Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices
NBN EN 410	Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing
NBN EN 1873:2016	Prefabricated accessories for roofing - Individual rooflights of plastics - Product specification and test methods
NBN EN 1027:2000	Windows and doors - Watertightness - Test method
NBN EN 12309-2:2000	Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2 : Rational use of energy
NBN EN 12977-3:2012	Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3 : Performance test methods for solar water heater stores
NBN EN 13141-1:2004	Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices.

12	Annexe PER 2021
NBN EN 13229 NBN EN 13240	Foyers ouverts et inserts à combustibles solides - Exigences et méthodes d'essai Poêles à combustible solide - Exigences et méthodes
	d'essai
NBN EN 13141-7	Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 7: Performance testing of a mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for single family dwellings
NBN EN 13141-8	Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single room
NBN EN 13829:2001	Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method
NBN EN 14134:2004	Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of residential ventilation systems
NBN EN 14785	Appareils de chauffage domestique à convection à granulés de bois - Exigences et méthodes d'essai
NBN EN 14511:2011	Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling
NBN EN 14825:2013	Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance
NBN EN 15250	Appareils de chauffage domestique à combustible solide à libération lente de chaleur - Exigences et méthodes d'essai
NBN EN 60034-1:2010	Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance
NBN EN 60904-1:2007	Photovoltaic devices - Part 1: measurement of photovoltaic current-voltage characteristics.
NBN EN ISO 9488:1998	Solar energy - Vocabulary
NBN EN ISO 9806:2014	Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods
NBN EN ISO 10211:2008	Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations
NBN EN ISO 12241:1998	Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules
NBN EN ISO 13786:2017	Thermal performance of building components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods
NBN EN ISO 13789:2008	Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method
NBN EN ISO 13790:2004	Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for heating (supersedes EN 832)
NBN EN ISO 52022-1	Energy performance of buildings Thermal, solar and daylight properties of building components and elements Part 1: Simplified calculation method of

protection devices combined with glazing

#### 2 Définitions

- Appareil de chauffage local à foyer ouvert : un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux ou liquides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion.
- Appareil de chauffage local à foyer fermé: un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux ou liquides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion sont isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion.
- Arrêté du 15 mai 2014 : arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
- Appareils de production connectés en série : appareils de production connectés de telle sorte que la sortie du fluide caloporteur de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'entrée du fluide caloporteur de l'appareil suivant. La configuration où la sortie de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'évaporateur d'une pompe à chaleur, n'est pas considérée comme une configuration avec des appareils de production connectés en série.
- Besoins bruts en énergie pour le chauffage des locaux : énergie transmise au système de distribution (ou au système de stockage) de chaleur destinée au chauffage des locaux par l'installation de production de chaleur destinée au chauffage.
- Besoins bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire : énergie transmise au système de distribution d'eau chaude sanitaire (ou au système de stockage) par l'installation de production de chaleur destinée à l'eau chaude sanitaire.
- Besoins nets en énergie pour le chauffage : énergie qui serait nécessaire pour maintenir le volume protégé à température intérieure pendant une certaine période (en l'occurrence, 1 mois dans la présente annexe) en cas d'utilisation d'une installation avec un rendement égal à 1 pour le système et la production.
- Besoins nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire : énergie qui serait nécessaire pour amener l'eau chaude sanitaire à la température souhaitée pendant une certaine période (en l'occurrence, 1 mois dans la présente annexe) en cas d'utilisation d'une installation avec un rendement égal à 1 pour le système et la production.
- Biocarburant : combustible gazeux ou liquide produit à titre principal (plus de 50%) à partir de la biomasse comme, par exemple, le biogaz.
- Boucle d'eau : un circuit d'eau fermé qui parcourt le bâtiment. Ce circuit est utilisé par une (ou plusieurs) pompe(s) à chaleur en tant que source de chaleur ou de froid. Dans ce processus, chaque pompe à chaleur connectée extrait ou injecte de la chaleur dans la boucle d'eau.
- Chauffage commandé à distance ("slave heater"): un dispositif de chauffage décentralisé électrique qui ne peut pas fonctionner de manière autonome et doit recevoir des signaux d'une centrale de commande externe qui ne fait pas partie du produit mais est connectée à celui-ci par fil pilote, liaison sans fil, communication par ligne électrique ou une technique équivalente, de façon à réguler l'émission de chaleur dans la pièce dans laquelle le produit est installé.
- Chauffage central: installation de chauffage où un fluide caloporteur transporte la chaleur produite à plus d'un espace à l'intérieur du volume protégé.
- Chauffage collectif : installation destinée au chauffage de plus d'une unité PEB.

- Chauffage local : installation de chauffage où la chaleur est émise dans l'espace où elle est produite.
- Coefficient de déperditions de chaleur par transmission : déperditions de chaleur par transmission à travers un ensemble de parois pour une différence de température de 1 Kelvin entre les ambiances qu'elles séparent.
- Coefficient de déperditions de chaleur par ventilation : déperditions de chaleur pour une différence de température de 1 Kelvin résultant du réchauffement du débit d'air qui pénètre dans le volume protégé par ventilation et par infiltration par unité de temps.
- Coefficient de performance (COP) : rapport entre la puissance de chauffe et la puissance absorbée d'une pompe à chaleur (coefficient of performance).
- Coefficient de transmission thermique : transmission thermique à travers un élément de construction plan, par unité de surface, unité de temps et unité de différence de température, entre les ambiances des deux côtés de l'élément.
- Cogénération : production combinée de chaleur et d'électricité.
- Combilus : une conduite de circulation qui sert aussi bien pour l'eau chaude sanitaire que pour le chauffage.
- Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire: consommation annuelle d'énergie primaire pour le chauffage des locaux, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement (fictif), les auxiliaires ainsi que l'éclairage dans le cas des bureaux et des écoles, calculée selon la méthode décrite dans la présente annexe pour les unités PER et dans l'annexe A.2 au présent arrêté pour les unités PEN. L'économie d'énergie primaire procurée par l'électricité auto produite à l'aide d'un système photovoltaïque ou d'une installation de cogénération est décomptée.
- Consommation d'énergie finale pour le chauffage : énergie finale nécessaire pour couvrir les besoins bruts en énergie pour le chauffage.
- Consommation d'énergie finale pour l'eau chaude sanitaire : énergie finale nécessaire pour couvrir les besoins bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire.
- Couches minces : deuxième génération de technologies solaires photovoltaïques ; les cellules solaires sont constituées d'un empilement de couches minces sur un substrat de type silicium amorphe (a-Si), ou un alliage de cuivre, d'indium de gallium et de sélénium (CIGS) ou du tellure de cadmium (CdTe).
- **Débit de ventilation :** quantité d'air extérieur amenée par ventilation par unité de temps.
- **Débit d'infiltration/exfiltration :** quantité d'air extérieur qui pénètre/qui sort par infiltration/ppar exfiltration dans le/hors du volume protégé ou dans un/hors d'un secteur énergétique par unité de temps.
- Déperditions de chaleur : quantité de chaleur que perd en moyenne le volume protégé par unité de temps.
- Déperditions de chaleur par transmission : déperditions de chaleur résultant de la transmission de chaleur.
- Déperditions de chaleur par ventilation : déperditions de chaleur résultant du réchauffement du débit de ventilation et d'infiltration dans le volume protégé jusqu'à obtention de la température intérieure imposée par l'annexe.
- Espace adjacent chauffé : espace adjacent situé à l'intérieur d'un volume protégé. On peut distinguer 3 contextes différents :
  - Espace chauffé adjacent au volume protégé considéré. Par exemple, un espace situé à l'intérieur du volume protégé d'un bâtiment existant sur une parcelle attenante ou à l'intérieur du volume protégé d'une partie de bâtiment existante sur la même parcelle. Ce dernier cas peut s'appliquer, par exemple, lors de l'agrandissement d'un bâtiment.
  - Espace chauffé adjacent à l'unité PEB considérée. Par exemple :

- un espace situé dans une unité PEB adjacente (à l'intérieur du même volume protégé);
- un autre espace (auquel aucune exigence de performance énergétique n'est imposée) situé à l'intérieur du même volume protégé (par exemple, une cage d'escalier commune dans un immeuble à appartements);
- un espace situé dans un volume protégé adjacent.
- Espace chauffé adjacent au secteur énergétique considéré. Par exemple :
  - un espace situé dans un secteur énergétique adjacent (à l'intérieur de la même unité PEB) ;
  - un espace situé dans une unité PEB adjacente ;
  - un autre espace situé à l'intérieur du même volume protégé ;
  - un espace situé dans un volume protégé adjacent.

REMARQUE : voir également le § 5.2 en ce qui concerne les conventions relatives aux espaces situés dans des bâtiments ou parties de bâtiments existants adjacents.

- Espace adjacent non chauffé (EANC): espace adjacent situé en-dehors d'un volume protégé et qui est non chauffé.
- Facteur de performance saisonnier : rapport entre la chaleur émise et l'énergie consommée par une pompe à chaleur pendant une certaine période.
- Facteur solaire d'un vitrage : rapport entre le flux d'ensoleillement qui pénètre par un vitrage et le flux d'ensoleillement qui frappe le vitrage. Le facteur solaire inclut aussi bien la transmission directe et diffuse que les gains indirects résultant de l'absorption du flux d'ensoleillement. La comparaison entre systèmes de vitrage utilise le rayonnement direct sur une surface perpendiculaire aux rayons du soleil pour des raisons de technique de mesure.
- Fluide caloporteur : liquide ou gaz avec lequel de l'énergie thermique est déplacée d'un endroit à un autre comme, par exemple, l'eau dans un circuit de radiateurs ou une solution antigel dans l'échangeur de chaleur d'une pompe à chaleur.
- Fourniture de chaleur externe : fourniture de chaleur qui n'est pas produite sur la même parcelle.
- Gains de chaleur : somme des gains solaires qui pénètrent dans le volume protégé par les parois transparentes et de la production interne de chaleur.
- Niveau de consommation d'énergie primaire (niveau E<sub>w</sub>): rapport entre la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire du volume protégé et une consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de référence, multiplié par 100.
- **Opaque :** qui s'oppose au passage des rayons du soleil (par opposition à "transparent").
- Panneau solaire photovoltaïque non ventilé (intégré au bâti) : élément constructif multifonction, intégré en façade ou en toiture en remplacement d'éléments de couverture ou de vitrage traditionnels ; parallèle au plan de la paroi, il assure l'étanchéité de celle-ci.
- Panneau solaire photovoltaïque ventilé (non intégré au bâti): tout type de panneaux montés sur une structure portante spécifique, en surimposition par rapport à la paroi du bâtiment, permettant une circulation d'air sur la face arrière du panneau. L'inclinaison du panneau peut être différente de celle de la paroi sur laquelle il est monté.
- Paroi extérieure : construction ou partie de construction qui constitue la séparation entre le volume protégé et l'air extérieur, le sol ou l'eau.
- Paroi intérieure : construction ou partie de construction qui sépare le volume protégé et un espace adjacent, chauffé ou non.
- Paroi transparente : une paroi complètement ou partiellement transparente.

- Perméabilité caractéristique à l'air : débit d'air pour une différence de pression de 50 Pa, déduit de la courbe caractéristique pression / débit du bâtiment résidentiel considéré ou calculé suivant la méthode par défaut indiquée dans la présente annexe.
- Poêle à accumulation (ou à libération lente de chaleur): poêle avec une capacité de stockage de chaleur permettant d'encore fournir de la chaleur après l'extinction du feu. Lors de la réalisation d'un test selon la norme NBN EN 15250, l'intervalle de temps séparant le moment où la température de surface maximale est atteinte et le moment où la température de surface chute à la moyenne entre la température maximale et la température de l'environnement doit être au moins de 4 heures.
- Position nominale (de l'installation de ventilation): la position de régulation (des ventilateurs et/ou des organes de régulation) qui est prévue pour réaliser les débits minima exigés. Sauf mention explicite contraire sur le panneau de commande, la position maximale est considérée comme la position nominale.
- Pouvoir calorifique inférieur (PCI) : quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée non condensée et la chaleur non récupérée.
- Pouvoir calorifique supérieur (PCS): quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée condensée et la chaleur récupérée.
- **Production de chaleur interne :** chaleur dégagée par les personnes, l'éclairage, les ventilateurs, les pompes et tous les autres appareils à l'intérieur du volume protégé.
- Puissance électrique maximale d'un moteur électrique (ou d'une combinaison moteur électrique ventilateur): c'est la puissance électrique maximale que le moteur électrique (ou la combinaison moteur électrique ventilateur) peut absorber en régime continu, y compris le cas échéant tous les éléments auxiliaires. La puissance électrique est dès lors mesurée à hauteur de l'alimentation du réseau. Le régime continu est défini dans la norme NBN EN 60034-1 (Service type S1).

#### • Régulation :

- **Régulation locale :** les débits sont régulés pour chaque espace individuellement.
- Régulation par zones :
  - les débits sont régulés pour chaque zone séparément ;
  - les espaces sont répartis en au moins deux zones différentes, dont une ou plusieurs zones jour et une ou plusieurs zones nuit ;
  - tous les séjours doivent appartenir aux zones jour et toutes les chambres à coucher doivent appartenir aux zones nuit.
- **Régulation centrale :** les débits sont régulés ensembles pour tous les espaces de l'unité PER.
  - $\underline{\text{Remarque}}$ : dans un système à la demande, la régulation de l'alimentation peut être locale, par zone ou centrale et la régulation de l'évacuation peut être locale, par zone ou centrale.
- Rendement à charge partielle : rendement de production d'une installation à charge partielle.
- Rendement à pleine charge : rendement de production d'une installation de production de chaleur à la puissance nominale.
- Rendement de distribution: fraction de la chaleur ou du froid produit, effectivement fournie aux éléments de chauffage. Si, dans le cas d'une production sur site, l'appareil de production ne se trouve pas dans le bâtiment, le rendement de distribution inclut également les dépenditions de chaleur des conduites entre l'endroit de production et le bâtiment.

- Rendement de production : rapport entre la chaleur fournie par un appareil producteur de chaleur et l'énergie utilisée.
- Rendement du système : fraction de la chaleur utile produite effectivement utilisée.
- Secteur énergétique : un ensemble d'espaces du volume protégé qui :
  - appartiennent à la même zone de ventilation ;
  - sont dotés du même type de système d'émission de chaleur (à moins que, dans le cas de chauffage central, l'on calcule avec le rendement d'émission le plus mauvais);
  - et sont chauffés par le même appareil producteur de chaleur (ou, le cas échéant, la même combinaison d'appareils producteurs de chaleur).
- Surface d'utilisation : la surface au sol, déterminée tel que prescrit au chapitre 2 de l'annexe A.2 au présent arrêté.
- Surface totale de plancher chauffée ou climatisée (A<sub>ch</sub>): la somme des surfaces de planchers de chaque niveau de la construction situés dans le volume protégé, mesurées entre les faces externes des murs extérieurs. Sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond minimale de 1,50 m, pour autant que l'espace considéré présente au moins en un point une hauteur minimale de 2,20 m.
- Système d'énergie solaire photovoltaïque : dispositif qui capte l'énergie solaire et la transforme en électricité.
- Système d'énergie solaire photovoltaïque commun : dispositif qui capte l'énergie solaire et la transforme en électricité, physiquement connecté à un ou plusieurs compteurs desservant les parties communes d'un bâtiment ou à un compteur commun à plusieurs unités PER au sein d'un projet PEB.
- Système d'énergie solaire thermique : dispositif qui capte l'énergie solaire et la convertit en chaleur.
- Taux d'utilisation des gains de chaleur : fraction des gains de chaleur procurés par l'ensoleillement et les sources internes, qui réduit les besoins nets en énergie pour le chauffage du volume protégé.
- Température extérieure : température moyenne de l'air extérieur mesurée sur une période donnée, en l'occurrence 1 mois dans la présente annexe.
- Transformateur à isolation galvanique: ce type de transformateur permet l'isolation galvanique de deux types de circuits n'ayant aucune connexion électrique entre eux. un onduleur photovoltaïque avec transformateur dispose d'une séparation galvanique constituant une barrière de sécurité entre le circuit solaire (courant continu) et le raccordement au réseau (courant alternatif).
- Transparent : qui laisse passer en tout ou en partie les rayons du soleil, avec ou non le maitien d'une image nette (par opposition à opaque). 'Transparent' inclut donc aussi bien la notion de 'transparent' que celle de 'translucide'.
- Ventilation mécanique : ventilation réalisée par un ou plusieurs ventilateurs.
- Ventilation naturelle : ventilation réalisée sous l'effet du vent et de la différence de température entre l'air extérieur et l'air intérieur.
- Volume protégé: volume de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents qui ne font pas partie d'un volume protégé.
- Zone de ventilation : partie fermée d'une unité PEB, dotée d'un système indépendant de ventilation.

### 3 Symboles, abréviations et indices

### 3.1 Symboles et abréviations

< signifie : dérivé de

Symbole	Signification	Unités
A	surface (projetée) (synonymes : aire, superficie)	m²
A	air	-
В	largeur	m
В	fluide antigel (brine)	_
С	compacité	m
С	capacité thermique effective	J/K
COP	coefficient de performance d'une pompe à chaleur (coefficient of performance)	_
D	diamètre	m
E	consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire	MJ
$\mathbf{E}_{w}$	niveau de la consommation d'énergie primaire	_
EANC	espace adjacent non chauffé	_
EEI	indice d'efficacité énergétique	
EER	efficacité frigorifique (energy efficiency ratio)	_
F	facteur (de réduction)	_
G	terme symbolisant un gain de performance	_
Н	coefficient de transfert thermique	W/K
I	ensoleillement	MJ/m²
L	profondeur	m
I	indicateur (pour la surchauffe)	Kh
MAI	coefficient modificateur d'angle d'incidence	_
Nu	nombre de Nusselt	_
P	périmètre	m
P	puissance	W
P	pression	Pa
Pr	nombre de Prandtl	_
Q	quantité de chaleur ou d'énergie	MJ
R	résistance thermique	m².K/W
Re	nombre de Reynolds	( - )
RF	facteur de réduction	_
SAEF	facteur énergétique saisonnier des auxiliaires d'une pompe à chaleur gaz (seasonal auxiliary efficiency factor)	_
SCOP	coefficient de performance saisonnier d'une pompe à chaleur électrique (seasonal coefficient of performance)	_
SGUE	rendement saisonnier d'une pompe à chaleur gaz (seasonal gas utility efficiency)	_
SPF	coefficient de performance saisonnière	-
U	tension	V
U	coefficient de transmission thermique	$W/(m^2.K)$
V	volume	m³
Ÿ	débit d'air, débit de ventilation	m³/h
W	quantité d'électricité	kWh
W	eau	-

20	Annexe PER 2021	
X	variable auxiliaire pour	
	les systèmes à énergie solaire thermique	<del>-</del>
Y	variable auxiliaire pour les systèmes à énergie solaire thermique	_
	Syptomes a chergre solution enermique	
a	coefficient de déperdition thermique	W/(m <sup>2</sup> .K) ou W/(m <sup>2</sup> .K <sup>2</sup> )
a	coefficient, paramètre numérique, facteur d'utilisation	_
b	coefficient, paramètre numérique	_
С	facteur de correction	_
С	chaleur spécifique	J/(kg.K)
С	coefficient	_
d	épaisseur	m
d	numéro du jour caractéristique	-
е	facteur adimensionnel	
f	facteur	_
a	facteur solaire	
h	hauteur	m
1	longueur	m
m	facteur de multiplication	_
m	rang du mois	-
n	taux de ventilation	$\mathrm{h}^{-1}$
n	nombre (quantité)	_
р	distance	m
đ	flux de chaleur	W/m²
q	débit volumique	m³/h
r	facteur de réduction, facteur de correction	_
S	facteur de multiplication	_
t	temps, pas de temps	s ou h
W	facteur de multiplication	
Z	profondeur	m
α	coefficient d'absorption	-
α	angle	degrés
$lpha_{ m h}$	angle d'obstacle	degrés
$\alpha_{\text{v}}$ , $\alpha_{\text{sL}}$ , $\alpha_{\text{sR}}$	angles de saillie	degrés
β	angle d'élévation du soleil	degrés
β	rapport	_
δ	inclinaison	degrés
Δ	supplément sur…	•••
Υ	rapport gains-déperditions	_
η	rendement	_
λ	rapport gains-déperditions	- II / / m IZ \
λ	conductivité thermique	W/(m.K)
ω	angle horaire	degrés
θ	température	o C
θ	angle	degrés
φ	latitude	degrés
Φ	flux de chaleur, puissance	W

	Annexe PER 2021	21
ρ	masse volumique	kg/m³
τ	constante de temps	s
Ψ	coefficient de transmission thermique linéaire	W/(m.K)
χ	angle d'incidence	degrés
γ	coefficient de transmission thermique ponctuelle	W/K

### 3.2 Indices

< signifie : dérivé de

3D	tridimensionnel
a	année
A	espace adjacent chauffé (<
	adjacent)
abs	en absence
add	ventilation additionnelle
add m	ventilation additionnelle mécanique
add w	ventilation additionnelle par ouverture des fenêtres
adj	réglage (< adjustment)
AHU	caisson de traitement d'air (< air handling unit)
al	couche d'air
all	tous
amb	ambiant
ann	annuel
annih	annihilation
app	appareil
artif	artificiel
artif are	a zone d'éclairage artificiel
as	système d'énergie solaire active (< active solar)
aux	(énergie) auxiliaire
ave	moyen
b	eau dans chaudière
В	référence à l'option B
bath	salle de bains
bf	sous-sol
boiler	chaudière
bw	mur de cave
С	conventionnel
С	protection solaire
С	référence à l'option C
calc	calculé
ССН	<pre>chauffage du carter (&lt; crank case heating)</pre>
ch	chauffé
char	caractéristique
circ	circulation, conduite de circulation

CO	condenseur				
CO2	émissions de CO <sub>2</sub>				
cogen	cogénération				
coldwate	reau froide				
combi	combilus				
compac	compacité				
cons	consommation				
constructions parois de la surface d déperdition					
contact	contact				
cool	refroidissement				
ct	tour de rerfroidissement				
ctrl	contrôle				
CW	mur-rideau				
d	ouverture-jour				
D	diamètre				
D	vers air extérieur et eau				
D	porte				
day	jour				
dayl	lumière du jour				
dayl area	azone de lumière du jour				
def	par défaut				
demand	demande en énergie				
depth	profondeur				
design	conception				
dh	fourniture de chaleur externe (< district heating)				
dif	diffus				
dim	dimensionnement				
dir	direct				
distr	distribution				
duct	gaine				
е	extérieur, externe				
eb	température extérieure de base				
eff	effectif				
elec	électrique				
electr	électronique				
em	émission (< emission)				
en	énergie				

env obst	obstacles environnants				
envelope	enveloppe du bâtiment				
EPstor	stockage, au niveau d'une				
	unité PEB				
EPR	unité PER (< energy				
	performance of residential buildings)				
eq	équivalent				
ev	évaporateur				
evap	évaporation				
exc	exception				
excess	excédentaire				
exh	bouche d'évacuation				
extr	extraction				
f	plancher (< floor)				
f	profilé de fenêtre (< frame)				
f	utilisation				
fans	ventilateur(s)				
fct	fonction				
final	consommation finale				
first	(connecté comme) premier				
fitting	armature				
flat	projection horizontale				
flow	débit				
fl.h	chauffage par le sol				
free	ouverture manuelle des parties ouvrantes				
a	vitrage (< glazing)				
g	gains (de chaleur)(< gain)				
a	sol (< ground)				
gasHP	pompe à chaleur gaz (< gas heat pump)				
GCV	pouvoir calorific supérieur (< gross caloric value)				
gen	production				
geo	géo-cooling				
go	vitrage de la partie				
	ouvrante				
gross	brut				
h	rayonnement hémisphérique				
h	humidité				
heat	chauffage (de l'espace)				
hr	récupération de chaleur (< heat recovery)				

hor	horizontal			
HP	pompe à chaleur (< heat pumps)			
horshad	ombrage par l'horizon (< horizon shading)			
hum	humidification			
hx	échangeur de chaleur (< heat exchanger)			
hyg	hygiénique			
i	interne			
i	nombre ordinal			
i	partie opaque			
in	entrant			
in/exfilt	in/exfiltration			
inst	installation			
instal	installé			
insul	isolation (< insulation)			
insulatir	ng part partie isolante			
int	intérieur			
int	intermittence			
j	nombre ordinal			
January	janvier			
junctions	nœuds constructifs			
k	nombre ordinal			
kitchen	cuisine			
L	longueur			
L	déperditions de chaleur (transmission + ventilation) (< loss)			
1	linéaire			
leak	fuite, défaut d'étanchéité			
length	longueur de conduite			
LTHP	pompe à chaleur basse température selon EcoDesign ( <low heat="" pump)<="" td="" temperature=""></low>			
light	éclairage			
lim	limite			
loc	place (< localisation)			
loop	circuit capteur			
loss	pertes (< losses)			
m	nombre			
m	mensuel (sur base mensuelle)			
max	maximal			
meas	mesuré			
ilicas	MEBULE			

24 Annexe PER 2021				
mech	mécanique	princ	principal	
min	minimal	prim	primaire	
mod	modulant	ps	système d'énergie solaire passif	
n	nombre ordinal, nombre			
nat	naturel	pumps	pompes	
nat.gas	gaz naturel (< natural gas)	pv	photovoltaïque	
ncalc	(dans une) unité pas calculée	r	nombre	
NCV	pouvoir calorific inférieur	r	lanterneau sans costière	
	(< net calorific value)	rad	radiateur	
net	net	rc	lanterneau avec costière	
netw	réseau de distribution de chaleur (< network)	real	réel	
night	nuit	rec	récupération	
norm	normalisé	red	réduction	
nom	nominal	reduc	réduction	
npref	non préférentiel	ref	référence	
nres	non résidentiel	refl	réflexion	
OAR	ouverture d'alimentation	req	exigé	
OAK	réglable	res	résidentiel	
obst from		return	retour	
	obstacles liés au bâtiment	rm	(par) espace	
occ	occupation (période d')	rl	lanterneau (< rooflight)	
off on	allumé	ro	grille de ventilation de la partie opaque	
oper	en service	S	saison	
	n prenant en compte les	s	soleil, ensoleillement	
limites des conditions de fonctionnement		S	par le sol (< soil)	
out	hors tension	SB	veille (< stand-by)	
over	surventilation	se	flux de chaleur sortant de la construction	
overh	surchauffe (< overheating)	sec	secteur énergétique	
р	panneau	setpoint	Point de consigne	
p	primaire	sh+wh	chauffage de l'air ambiant	
p	projetée		et de l'eau (< space heating	
part	charge partielle (< part load)	shad	+ water heating)  ombragé (< shaded)	
path	chemin	si	flux de chaleur entrant dans	
perm	permanent		la construction	
po	panneau opaque de la partie ouvrante	sink sizing	evier pas de limitation sur les	
precool	pré-refroidissement		conditions de fonctionnemen	
pref	préférentiel	slab	dalle	
preh	préchauffage	soil	sol (< soil)	
pres	présent	source	source	

spec	spécifique		
sphere	sphère		
stack	gaine d'extraction		
stor	stockage		
supply	amenée, insuflation		
switch	commutation		
sys	système (d'installation)		
T	transmission		
t	transparent		
tap	élément de robinetterie (< tap)		
te	de la surface à l'environement extérieur		
tech	technologie		
test	en conditions d'essai		
th	thermique		
thresh	valeur de seuil (< threshold)		
throttle	vanne gaz		
TL	<pre>sans transformateur (<transformerless)< pre=""></transformerless)<></pre>		
TO	thermostat éteint (< thermostat off)		
tot	total		
tr	transparent		
tube	conduit		
tubing	tuyauterie		
turb	flow turbulent		
U	espace adjacent non chauffé (< unheated)		
unit	unité résidentielle		
unocc	inoccupation (période d') (< unoccupied)		
unshad	non ombragé (< unshaded)		
usable	utilisable		
util	utilisation		
V	ventilation		
vent	ventilation		
vert	vertical		
vrf	débit de réfrigération variable (< variable refrigerant flow)		
W	fenêtre (< window)		
W	eau		

wall	façade			
wall.h	chauffage mural			
water	eau chaude sanitaire			
wC	avec protection solaire (< with curtain)			
well	source			
win	ouverture de fenêtre			
woC	sans protection solaire (< without curtain)			
woC	sans conduites de circulation ou combilus			
woL	sans pertes (< without loss)			
ws	combinaison fenêtre & volet			
wt	échangeur de chaleur sol-eau			
х	vide sanitaire ou cave			
Z	nombre ordinal			
zone	zone de ventilation			

#### 4 Structure de la méthode

La détermination de la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire et du niveau de consommation d'énergie primaire (niveau  $E_w$ ) s'effectue en plusieurs étapes.

Dans une première étape, on calcule les besoins énergétiques mensuels nets pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Ce calcul fait intervenir les déperditions par transmission, les déperditions par ventilation, les gains solaires, les gains de chaleur internes et la consommation d'eau chaude sanitaire. Les risques de surchauffe font l'objet d'un contrôle séparé.

Dans une deuxième étape, les besoins énergétiques mensuels nets pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont convertis en besoins énergétiques mensuels bruts. Cette conversion s'effectue en divisant les besoins nets par le rendement de système, respectivement de l'installation de chauffage et de l'installation d'eau chaude sanitaire.

Dans une troisième étape, on détermine la consommation (finale) mensuelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Pour ce faire, on soustrait, le cas échéant, l'apport énergétique mensuel d'un système d'énergie solaire thermique des besoins bruts en énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La différence ainsi obtenue est divisée par le rendement de production de l'installation de production de chaleur. Par ailleurs, on calcule aussi la consommation (finale) mensuelle d'énergie pour les fonctions auxiliaires et on détermine la consommation (finale) mensuelle d'énergie équivalente pour le refroidissement. Si de l'électricité est produite dans le bâtiment à l'aide d'un système d'énergie solaire photovoltaïque ou par cogénération, on calcule la production d'électricité caractéristique mensuelle.

Dans une quatrième étape, on calcule la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire. Pour ce faire, on commence par multiplier chacune des consommations finales mensuelles d'énergie (pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les fonctions auxiliaires) par le facteur de conversion pour l'énergie primaire de la source d'énergie correspondante pour obtenir les consommations d'énergie primaires mensuelles. En ce qui concerne l'électricité auto produite, on calcule l'économie d'énergie primaire réalisée dans les centrales électriques en effectuant la multiplication par le facteur de conversion d'application. On additionne ensuite les consommations caractéristiques mensuelles d'énergie primaire sur les 12 mois de l'année, moins l'économie caractéristique mensuelle d'énergie primaire procurée par l'électricité auto produite.

Dans une cinquième étape, on calcule, sur la base de la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire, du volume protégé, de la surface totale de plancher chauffée ou climatisée ( $A_{\text{ch}}$ ) et de la surface à travers laquelle se produisent des déperditions par transmission ( $A_{\text{T},E}$ ), le niveau de consommation d'énergie primaire (niveau  $E_{\text{w}}$ ).

A différentes étapes des calculs, on a le choix entre une 'approche simple' et un 'calcul plus détaillé'. L'approche simple repose sur des valeurs par défaut. Le calcul détaillé nécessite des données d'entrée supplémentaires et la fourniture d'informations par les entreprises.

#### 5 Schématisation du bâtiment

#### 5.1 Principe

La performance énergétique concerne souvent un sous-volume d'un bâtiment, selon, par exemple, que les espaces sont chauffés (et/ou refroidis) ou non, selon la destination des différentes parties et la présence éventuelle de plusieurs unités d'habitation. C'est pourquoi, pour déterminer la performance énergétique, on subdivise par convention le bâtiment en différentes parties. Chaque sous-volume qui doit satisfaire en soi à une exigence de performance énergétique relative à un bâtiment résidentiel est appelé "unité PER". Au besoin, on procède à une subdivision supplémentaire en zones de ventilation et en secteurs énergétiques afin de pouvoir intégrer correctement différents types d'installations dans les calculs.

#### Remarque:

La subdivision de l'ensemble du bâtiment considéré pour la détermination de la performance énergétique peut différer de la division à réaliser éventuellement pour l'exigence (les exigences) d'isolation thermique globale (destination industrielle ou non industrielle des différentes parties du bâtiment).

Une autre subdivision peut encore s'appliquer pour la conception des dispositifs de ventilation (voir annexes C.2 et C.3 au présent arrêté) : le cas échéant, il faut distinguer les parties de bâtiment à destination résidentielle des parties de bâtiment à destination non résidentielle.

#### 5.2 Subdivision du bâtiment

On considère l'ensemble du bâtiment ou l'ensemble de l'extension (d'un bâtiment existant) et l'on procède successivement aux subdivisions suivantes :

- On définit le volume protégé. Le volume protégé doit comprendre au moins tous les espaces chauffés du bâtiment considéré ou de l'extension envisagée qui sont équipés d'éléments de chauffe et/ou de refroidissement (radiateurs, chauffage par le sol, bouches d'amenée d'air chaud, ventilo-convecteurs, etc.).
- On divise le volume protégé, selon le cas, en une ou plusieurs parties ayant chacune une des destinations suivantes :
  - partie de bâtiment destinée au logement : les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments résidentiels sont d'application ;
  - destinations non résidentielles pour lesquelles les exigences en matière de performance énergétique sont d'application (voir l'annexe A.2 au présent arrêté);
  - autres destinations: des exigences en matière de performance énergétique ne s'y appliquent pas, à moins que ces autres destinations ne soient considérées comme une partie d'une des deux destinations précédentes.
- On considère la partie du volume protégé destinée à l'habitation.
  - Au cas où cette partie dans son ensemble sert au logement individuel (par exemple, habitation individuelle), l'ensemble de cette partie sera décrite par la suite comme unité PER. Cette unité PER doit satisfaire à l'exigence en matière de performance énergétique imposée aux bâtiments résidentiels.
  - Au cas où plus d'une unité d'habitation individuelle se trouve dans cette partie (par exemple, appartements individuels dans un immeuble à appartements), chaque unité d'habitation constitue en soi une unité PER qui doit satisfaire à l'exigence en matière de performance énergétique imposée aux bâtiments résidentiels. Les parties collectives de ce genre d'immeuble (par exemple, cage d'escalier et couloirs communs) ne sont pas prises en considération dans la détermination de la performance énergétique et ne

doivent pas satisfaire à une exigence en matière de performance énergétique. (Mais d'autres exigences peuvent s'appliquer à ces parties collectives comme, par exemple, des valeurs U maximum).

• Seule la consommation d'énergie d'une unité PER est considérée dans la présente méthode de détermination. Si nécessaire ou si souhaité, on divise ce volume en plusieurs secteurs énergétiques tel que décrit au § 5.3.

#### Remarque:

Les espaces du bâtiment considéré ou de l'extension considérée, qui ne sont pas repris dans le volume protégé, sont donc non chauffés par définition.

#### **IMPORTANT**:

#### Espaces adjacents chauffés

Dans le cadre de cette réglementation, on peut toujours partir de l'hypothèse que tous les espaces des bâtiments adjacents existants sont des espaces chauffés (même si ce n'est pas nécessairement le cas physiquement).

Lors de la détermination du niveau de consommation d'énergie primaire, on suppose qu'aucun flux de chaleur n'a lieu à travers les parois mitoyennes avec des espaces adjacents chauffés.

En dehors de ces parois mitoyennes avec des espaces adjacents chauffés, on tient bien compte, dans la détermination de la performance énergétique, des flux par transmission à travers toutes les autres parois du volume protégé, même si ces parties de l'enveloppe donnent sur une parcelle adjacente.

# 5.3 Subdivision de l'unité PER en zones de ventilation et en secteurs énergétiques

#### 5.3.1 Principe

Le volume protégé de l'unité PER est divisé en zone de ventilation et en secteurs énergétiques selon la définition mentionnée ci-dessus et selon les règles ci-dessous.

#### 5.3.2 Division en zones de ventilation et en secteurs énergétiques

Généralement, dans une unité PER, il n'y a qu'une seule installation de ventilation, tous les espaces individuels sont chauffés de la même façon et un seul appareil central produit la chaleur. Dans ces cas, il n'est pas nécessaire de subdiviser l'unité PER en zones de ventilation et en secteurs énergétiques : l'ensemble de l'unité PER constitue alors la seule zone de ventilation et le seul secteur énergétique.

C'est uniquement quand plusieurs types d'installations sont présents (ce qui est beaucoup moins fréquent), qu'il faut effectuer une subdivision en zones de ventilation et/ou en secteurs énergétiques tel que décrit ci-dessous.

Les systèmes de ventilation sont subdivisés en quatre types différents (voir également les annexes C.2 et C.3 au présent arrêté) :

- système A : ventilation naturelle,
- système B : ventilation mécanique simple flux par insufflation,
- système C : ventilation mécanique simple flux par extraction,
- système D : ventilation mécanique double flux.

Si des installations de ventilation indépendantes sont présentes dans différentes parties fermées de l'unité PER, de type différent selon la subdivision ci-dessus, chacune de ces parties constitue une zone de ventilation. Un secteur énergétique ne peut pas s'étendre sur différentes zones de ventilation. Il y a donc toujours au moins autant de secteurs énergétiques que de zones de ventilation.

Si on applique un chauffage local (par exemple, chauffage à résistance électrique) dans un espace et que des éléments d'émission de chaleur d'un système de chauffage central y sont également présents, on ne tient pas compte du système de chauffage central présent dans cet espace pour la détermination de la performance énergétique: on s'intéresse uniquement aux caractéristiques du système local. Mais, en présence de feux ouverts ou de poêles à bois, c'est quand même le système de chauffage central qui est pris en considération.

Si différents espaces de la zone de ventilation sont chauffés de différentes façons (après application de la convention ci-dessus en matière de chauffage central et local combiné) de telle sorte que les différents systèmes tombent dans une autre catégorie du Tableau [43], il faut procéder à une subdivision en secteurs énergétiques. Mais cette subdivision n'est pas obligatoire en cas de chauffage central. Dans ce cas, on peut faire les calculs avec le rendement d'émission le plus faible du Tableau [43] dans tout le secteur énergétique et on ne peut plus opter pour la méthode de calcul détaillée selon l'Annexe D de la présente annexe.

Enfin, le fait que plusieurs générateurs de chaleur centraux fournissent séparément de la chaleur à différentes parties de la zone de ventilation entraîne, en principe, une nouvelle subdivision en secteurs énergétiques. Mais cette subdivision n'est pas nécessaire si les générateurs de chaleur ont (arithmétiquement) le même rendement de production (par exemple, dans le cas de l'utilisation de deux chaudières de chauffage identiques pour différentes parties de la zone de ventilation).

(Les mêmes règles de subdivision s'appliquent également quand chaque partie de la zone de ventilation est chauffée par une combinaison de générateurs de chaleur centraux, au lieu d'un seul appareil.)

Il est permis de subdiviser l'unité PER en un plus grand nombre de secteurs énergétiques, mais ce n'est pas obligatoire. Un plus grand nombre de secteurs énergétiques entraîne, généralement, davantage de travail de calcul (nécessité de données d'entrée supplémentaires), mais n'influence peu ou pas la valeur calculée de la consommation caractéristique annuelle d'énergie.

Si l'unité PER contient des espaces qui ne sont pas équipés d'un système d'émission de chaleur (par exemple, W.-C., couloirs, rangements, espaces qui ne sont pas immédiatement utilisés comme des chambres à coucher,...), ces espaces doivent être affectés à un secteur énergétique d'un espace adjacent du même étage. Si aucun dispositif d'alimentation en air neuf n'est présent dans l'espace non chauffé considéré mais qu'il y a des dispositifs de transfert d'air montés en intérieur depuis des espaces adjacents (il s'agit, par exemple, d'un espace de passage ou d'extraction, ou d'un espace de rangement), on affecte l'espace au (à un des) secteur(s) énergétique(s) adjacent(s) d'où le local considéré est approvisionné en air fourni. Si un étage entier d'une unité PER est non chauffé, il doit être affecté à un secteur énergétique d'un étage adjacent.

On détermine la consommation caractéristique annuelle et de référence d'énergie primaire de l'unité PER selon la présente méthode de détermination.

#### 5.3.3 Volume et surfaces des parois d'un secteur énergétique

Lors de la détermination du volume  $V_{\text{sec }i}$  et des surfaces des parois (tous deux sur la base des dimensions extérieures), la limite entre deux secteurs énergétiques est formée par l'axe de la paroi intermédiaire.

#### 5.3.4 Absence de système de chauffage

Si l'unité PER n'est pas chauffée, c.-à-d. si aucun espace de l'unité PER n'est équipé d'un système d'émission de chaleur, alors il faut considérer, par convention et dans chaque espace, un chauffage local par convecteur électrique avec régulation électronique.

### 6 Indicateurs de consommation d'énergie primaire

#### 6.1 Niveau de consommation d'énergie primaire

Le niveau de consommation d'énergie primaire de l'unité PER est donné par le rapport entre la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de cette unité PER et une valeur de référence, multiplié par 100 :

Eq. 5 
$$E_w = 100 \frac{E_{char ann prim en cons}}{E_{char ann prim en cons, ref, w}}$$
 (-)

avec :

 $E_{w}$  le niveau de consommation d'énergie primaire de l'unité PER, (-);

 $E_{char\ ann\ prim\ en\ cons}$  la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de l'unité PER, calculée selon le § 13.2, en MJ ;

 $E_{\text{char ann prim en cons,ref,w}} \, \text{la valeur de référence pour la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire, en MJ. }$ 

Le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.

La valeur de référence pour la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire est donnée par :

Eq. 6 
$$E_{\text{char ann prim en cons,ref,w}} = \begin{pmatrix} E_{\text{char ann prim en cons,ref,heat}} \\ + E_{\text{char ann prim en cons,ref,water}} \\ + E_{\text{char ann prim en cons,ref,aux}} \end{pmatrix}$$
. A<sub>ch</sub> (MJ)

où:

Eq. 7 E<sub>char</sub> ann prim en cons, ref, heat = 
$$Q_{heat, net, ann, ref}/0, 728$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

représente la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de référence pour le chauffage.

avec :

Eq. 8 
$$Q_{heat,net,ann,ref} = Q_{L,heat,ann,ref} - 4500/A_{ch} - 100$$
  $(MJ/m2)$ 

qui donne les besoins annuels nets de référence pour le chauffage en MJ/m².

où:

 $A_{\rm ch}$  est la surface totale de plancher chauffée ou climatisée de l'unité PER, en m²;

 $Q_{\text{L,heat,ann,ref}}$  donne les besoins annuels nets en énergie dus aux pertes par transmission et par ventilation et est calculé en fonction de la compacité  $(V_{\text{EPR}}/A_{\text{T,E}})$  par les relations suivantes :

Eq. 9 Si 
$$V_{\text{EPR}}/A_{\text{T,E}} \leq$$
 1 :  $Q_{\text{L,heat,ann,ref}} = 407/(V_{\text{EPR}}/A_{\text{T,E}}) + 248.\beta_{\text{hyg,ref}}$ 

Si 1 
$$\leq$$
 V<sub>EPR</sub>/A<sub>T,E</sub>  $\leq$  4 : Q<sub>L,heat,ann,ref</sub> = 298/(V<sub>EPR</sub>/A<sub>T,E</sub>) + 109 + 248. $\beta$ <sub>hyg,ref</sub>

$$\text{Si V}_{\text{EPR}}/A_{\text{T,E}} > 4 : Q_{\text{L,heat,ann,ref}} = 735/(V_{\text{EPR}}/A_{\text{T,E}}) + 248.\beta_{\text{hyg,ref}}$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

avec :

 $\label{eq:ATRE} A_{\text{T,E}} \qquad \qquad \text{la surface totale de toutes les parois qui enveloppent l'unité PER et à travers lesquelles des déperditions par transmission sont considérées lors de la détermination de la performance énergétique¹ (voir également le § 5.2), en m²;$ 

 $V_{\text{EPR}}$  le volume total de l'unité PER, en m³;

 $\beta_{hygref}$  le taux de ventilation hygiénique de référence dans l'unité PER, en  $h^{-1}$ .

On a:

Eq. 10 
$$V_{EPR} = \sum_{i} V_{seci}$$
 (m<sup>3</sup>)

et:

Eq. 11 
$$\beta_{\text{dedic,ref}} = 1.5.[0.2 + 0.5.\exp(-A_{\text{ch}}/167)]$$
 (h<sup>-1</sup>)

avec :

 $V_{\text{sec i}}$  le volume du secteur énergétique i, en  $m^3$ .

Dans l'Eq. 10, il faut faire une somme sur tous les secteurs énergétiques i de l'unité PER.

Eq. 12 
$$E_{char \ ann \ prim \ en \ cons,ref,water} = max[9793,36/A_{ch};3324,5/A_{ch} + 100,95]$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

représente la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de référence pour l'eau chaude sanitaire.

Eq. 13 
$$E_{char ann prim en cons,ref,aux} = 53$$
  $(MJ/m2)$ 

représente la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de référence pour les auxiliaires.

#### 6.2 Consommation spécifique annuelle d'énergie primaire

La consommation spécifique annuelle d'énergie primaire de l'unité PER est donnée par le rapport entre la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de cette unité PER et la surface totale de plancher chauffée ou climatisée de cette unité PER :

 $<sup>^1</sup>$  Par conséquent, seules les constructions qui constituent la séparation entre l'unité PER et des espaces adjacents chauffés ne sont pas prises en considération dans les calculs pour la détermination de  $A_{T,E}$ .

Eq. 14  $E_{\text{spec}} = \frac{1}{3.6} \cdot \frac{E_{\text{char ann prim en cons}}}{A_{\text{ch}}}$  (kWh/m<sup>2</sup>)

avec :

 $E_{\text{spec}}$  la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire de

l'unité PER, en kWh/m² par an ;

 $\mathtt{E}_{\mathtt{char} \ \mathtt{ann} \ \mathtt{prim} \ \mathtt{en} \ \mathtt{cons}} \qquad \text{la consommation caract\'eristique annuelle d'\'energie primaire de}$ 

l'unité PER, calculée selon le § 13.2, en MJ ;

A<sub>ch</sub> la surface totale de plancher chauffée ou climatisée de l'unité

PER, en  $m^2$ .

### 7 Besoins nets en énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

#### 7.1 Principe

Les besoins nets en énergie pour le chauffage sont calculés par secteur énergétique pour tous les mois de l'année. A cette fin, on détermine chaque fois les déperditions mensuelles totales par transmission et par ventilation à une température conventionnelle, ainsi que les gains mensuels totaux par gains de chaleur internes et solaires. On établit ensuite le bilan énergétique mensuel à l'aide du taux d'utilisation des gains de chaleur.

Les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire sont calculés de manière forfaitaire en fonction du volume de l'unité PER. On peut également tenir compte d'une récupération de chaleur. Seuls les points de consommation suivants sont pris en considération :

- les points de puisage des cuisines ;
- la ou les douche(s) et/ou la ou les baignoire(s) dans la ou les salle(s) de bain.

Tous les autres points de puisage de l'unité PER (y compris donc le ou les lavabo(s) dans les salles de bains) ne sont pas pris en considération.

## 7.2 Besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage des locaux par secteur énergétique

On détermine les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage par secteur énergétique comme suit :

Eq. 15 Si  $\gamma_{\text{heat,sec i,m}}$  est supérieur ou égal à 2,5, on a :

$$Q_{\text{heatnetseci,m}} = 0$$

Si  $\gamma_{\text{heat,sec i,m}}$  est inférieur à 2,5, on a :

$$Q_{\text{heat, net, sec i, m}} = Q_{\text{L, heat, sec i, m}} - \eta_{\text{util, heat, sec i, m}} Q_{\text{g, heat, sec i, m}}$$
 (MJ)

avec :

 $\gamma_{\text{heat,sec i,m}}$  le rapport entre les gains de chaleur mensuels et les déperditions de chaleur mensuelles du secteur énergétique i, (-), déterminé selon le § 7.6 ;

 $Q_{\text{heat,net,sec i,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage du secteur énergétique i, en MJ ;

 $Q_{\text{L,heat,sec i,m}}$  les déperditions de chaleur mensuelles par transmission et par ventilation du secteur énergétique i, en MJ, déterminées selon le § 7.4 ;

 $\eta_{\text{util},\text{heat},\text{sec i},\text{m}}$  le taux d'utilisation mensuel des gains de chaleur du secteur énergétique i, (-), déterminé selon le § 7.6 ;

 $Q_{\text{g,heat,sec i,m}}$  les gains de chaleur mensuels par ensoleillement et production de chaleur interne dans le secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.5.

#### 7.3 Besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire

Les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i sont donnés par :

Eq. 16 
$$Q_{\text{waterbathi}, \text{net}, m} = r_{\text{waterbathi}, \text{net}} f_{\text{bathi}} max[64;64+0,220(v_{\text{EPR}}-19)] \cdot t_{\text{m}} (MJ)$$

Les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier i dans une cuisine² sont donnés par :

Eq. 17 
$$Q_{\text{watersinkinetm}} = r_{\text{watersinkinet}} f_{\text{sinkinet}}$$
 max $[16;16+0,055(v_{\text{EPR}}-19)]$ .  $t_{\text{m}} (MJ)$ 

avec :

 $Q_{\text{water,bath i,net,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i, en MJ;

 $Q_{\text{water,sink i,net,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine i, en MJ;

r<sub>water,bath i,net</sub> un facteur de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide vers la douche ou la baignoire i par récupération thermique de l'écoulement, à calculer selon des règles déterminées par le Ministre, (-);

 $r_{water,sink\ i,net}$  un facteur de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide vers l'évier de cuisine i par récupération thermique de l'écoulement, à calculer selon des règles déterminées par le Ministre, (-);

f<sub>bath i</sub> la part de la douche ou de la baignoire i dans les besoins totaux nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire de toutes les douches et de toutes les baignoires de l'unité PER, telle que déterminée ci-dessous, (-);

 $f_{\text{sink i}} \qquad \qquad \text{la part de l'évier de cuisine i dans les besoins totaux nets en } \\ \text{énergie pour l'eau chaude sanitaire de la (de toutes les) cuisine(s)} \\ \text{de l'unité PER, telle que déterminée ci-dessous, (-) ;} \\$ 

 $V_{\text{EPR}}$  le volume total de l'unité PER, voir le § 6, en m³;  $t_m$  la longueur du mois considéré en Ms, voir le Tableau [1].

S'il ne devait y avoir aucune douche ni baignoire dans l'unité PER³, on n'envisage pas de consommation d'eau chaude sanitaire destinée à cette fin. De même, s'il ne devait y avoir aucun évier de cuisine dans l'unité PER³, on n'envisage pas non plus de consommation d'eau chaude sanitaire destinée à cette fin.

Les parts des différents points de puisage sont déterminées comme suit :

Eq. 18 
$$f_{bath i} = 1/N_{bath et} f_{sink i} = 1/N_{sink}$$
 (-)

avec :

 $N_{\text{bath}}$  le nombre total de douches et de baignoires dans l'unité PER ;

N<sub>sink</sub> le nombre total d'éviers de cuisine dans l'unité PER.

<sup>2</sup> D'éventuels autres points de puisage d'eau chaude (par exemple, pour le lave-vaisselle ou le lave-linge) ne sont pas pris en considération. Le cas échéant, plusieurs éviers dans une cuisine sont considérés séparément.

 $<sup>^3</sup>$  Par exemple dans le cas d'une extension à laquelle une exigence de performance énergétique est imposée.

Tableau [1] : Le numéro du jour caractéristique, la longueur du mois, la température extérieure moyenne et l'ensoleillement total et diffus moyen sur une surface horizontale non ombragée

Mois	Jour caracté- ristique	Longueur du mois t <sub>m</sub> (Ms)	Température extérieure moyenne du mois θ <sub>e,m</sub> (°C)	I <sub>s,tot,hor,m</sub> (MJ/m <sup>2</sup> )	I <sub>s,dif,hor,m</sub> (MJ/m <sup>2</sup> )
Janvier	15	2,6784	3,2	71,4	51,3
Février	46	2,4192	3,9	127,0	82,7
Mars	74	2,6784	5,9	245,5	155,1
Avril	105	2,5920	9,2	371,5	219,2
Mai	135	2,6784	13,3	510,0	293,5
Juin	166	2,5920	16,2	532,4	298,1
Juillet	196	2,6784	17,6	517,8	305,8
Août	227	2,6784	17,6	456,4	266,7
Septembre	258	2,5920	15,2	326,2	183,6
Octobre	288	2,6784	11,2	194,2	118,3
Novembre	319	2,5920	6,3	89,6	60,5
Décembre	349	2,6784	3,5	54,7	40,2

#### 7.4 Déperditions de chaleur mensuelles par transmission et ventilation

#### 7.4.1 Principe

Les déperditions de chaleur mensuelles par transmission dans un secteur énergétique sont obtenues en multipliant le coefficient de transfert thermique par transmission par la longueur du mois considéré et par l'écart entre la température intérieure moyenne et la température extérieure mensuelle moyenne.

Le calcul des déperditions de chaleur mensuelles par ventilation s'effectue de façon similaire.

#### 7.4.2 Règle de calcul

On détermine les déperditions de chaleur mensuelles par transmission et par ventilation comme suit :

Eq. 19 
$$Q_{L,heat,sec\ i,m} = Q_{T,heat,sec\ i,m} + Q_{V,heat,sec\ i,m}$$
 (MJ)

avec :

Eq. 20 
$$Q_{\text{T,heatsecim}} = H_{\text{T,heatseci}} \cdot (18 - \theta_{\text{e,m}}) \cdot t_{\text{m}}$$
 (MJ)

Eq. 21 
$$Q_{V,heatsecim} = H_{V,heatseci} \cdot (18 - \theta_{e,m}) \cdot t_{m}$$
 (MJ)

et avec	et	avec	
---------	----	------	--

Q <sub>T</sub> ,heat,sec i,m	les déperditions de chaleur mensuelles par transmission du secteur
	énergétique i, en MJ;

 $Q_{V,heat,sec\ i,m}$  les déperditions de chaleur mensuelles par ventilation du secteur énergétique i, en MJ ;

 $H_{T,heat,sec\ i}$  le coefficient de transfert thermique par transmission du secteur énergétique i, en W/K, déterminé selon le § 7.7;

 $H_{V,heat,sec\ i}$  le coefficient de transfert thermique par ventilation du secteur énergétique i, en W/K, déterminé selon le § 7.8;

la valeur de calcul imposée par la présente annexe pour la température intérieure, en °C;

 $\theta_{\text{e},\text{m}}$  la température extérieure moyenne mensuelle, en °C, déterminée selon le Tableau [1] ;

 $t_m$  la longueur du mois considéré, en Ms, déterminée selon le Tableau [1].

# 7.5 Gains de chaleur mensuels par ensoleillement et par production interne de chaleur

On détermine les gains de chaleur mensuels par ensoleillement et par production interne de chaleur du secteur énergétique i comme suit :

Eq. 22 
$$Q_{g,heat,sec i,m} = Q_{i,sec i,m} + Q_{s,heat,sec i,m}$$
 (MJ)

avec :

 $Q_{i,sec\ i,m}$  les gains de chaleur mensuels par production interne de chaleur dans le secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.9;

 $Q_{\text{s,heat,sec i,m}}$  les gains de chaleur mensuels par ensoleillement dans le secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.10.

# 7.6 Taux d'utilisation des gains de chaleur mensuels

On détermine le taux d'utilisation des gains de chaleur mensuels par secteur énergétique comme suit :

Eq. 23 
$$\eta_{\text{utilheatseci,m}} = a/(a + 1)$$
 pour  $\gamma_{\text{heat,sec i,m}} = 1$ 

$$\eta_{\text{util, heat, sec i,m}} = \frac{1 - \left(\gamma_{\text{heat, sec i,m}}\right)^{a}}{1 - \left(\gamma_{\text{heat, sec i,m}}\right)^{a+1}} \text{ pour tous les autres cas}$$
 (-)

avec :

Eq. 24 
$$\gamma_{\text{heat,sec i,m}} = Q_{\text{g,heat,sec i,m}} / Q_{\text{L,heat,sec i,m}}$$
 (-)

**Eq. 25** 
$$a = 1 + \frac{\tau_{\text{heat, sec i}}}{54000}$$
 (-)

où:

 $\gamma_{\text{heat,sec i,m}}$  le rapport entre les gains de chaleur mensuels et les déperditions de chaleur mensuelles du secteur énergétique i, (-);

Qg,heat,sec i,m	les gains de chaleur mensuels par ensoleillement et par production
	interne de chaleur du secteur énergétique i, en MJ, déterminés
	selon le § 7.5 ;
QL,heat,sec i,m	les déperditions de chaleur mensuelles par transmission et par ventilation du secteur énergétique i, en MJ, déterminées selon le

§ 7.4 ;

un paramètre numérique, (-);

Theat, sec i la constante de temps du secteur énergétique i, en s.

On suppose que la constante de temps du secteur énergétique i est égale à :

Eq. 26 
$$\tau_{\text{heat,sec i}} = \frac{C_{\text{sec i}}}{H_{\text{T,heat,sec i}} + H_{\text{V,heat,sec i}}}$$
 (s)

avec :

 $C_{\text{sec i}}$  la capacité thermique effective du secteur énergétique i, en J/K;  $H_{\text{T,heat,sec i}}$  le coefficient de transfert thermique par transmission, en W/K, déterminé selon le § 7.7;

 $H_{V,heat,sec\ i}$  le coefficient de transfert thermique par ventilation, en W/K, déterminé selon le § 7.8.

La capacité thermique effective du secteur énergétique i,  $C_{\text{sec}\ i}$ , peut être déterminée de manière détaillée ou simplifiée.

# 7.6.1 Calcul détaillé de la capacité thermique effective du secteur énergétique i

La capacité thermique effective du secteur énergétique i,  $C_{\text{sec }i}$ , est déterminée selon la méthode détaillée de la norme NBN EN ISO 13786, pour une période de variations thermiques (T) d'un jour (dans ce cas,  $C_{\text{sec }i}$  correspond à  $C_{\text{m}}$  de la norme).

# 7.6.2 Calcul simplifié de la capacité thermique effective du secteur énergétique i

La capacité thermique effective du secteur énergétique i,  $C_{\text{sec i}}$ , est déterminée en trois étapes :

- premièrement, on évalue le caractère "massif" de chaque élément de construction présents dans le secteur énergétique ;
- deuxièment, on évalue le type de construction du secteur énergétique en fonction du caractère massif des éléments de construction présents dans le secteur énergétique;
- troisièmement, la capacité thermique effective du secteur énergétique i, C<sub>sec i</sub>, est déterminé en fonction du type de construction du secteur énergétique.

# <u>1re</u> étape : caractère "massif" d'un élément de construction

Le caractère "massif" d'un élément de construction peut être évualué de manière simplifiée ou détaillée.

### Méthode simplifiée

Un élément de construction est considéré comme massif si sa masse, déterminée en partant de l'intérieur jusqu'à une lame d'air ou une couche de conductivité thermique inférieure à 0,20 W/(m.K), est d'au moins 100 kg/m².

### Méthode détaillée

Un élément de construction est considéré comme massif si sa capacité thermique spécifique  $(\kappa_m)$  calculée conformément à la norme NBN EN ISO 13786, pour une période de variations thermiques (T) d'un jour, est supérieure à 45 kJ/m².

# 2º étape : type de construction du secteur énergétique

- Le terme 'lourd' s'applique aux secteurs énergétiques dont au moins 90% de la surface des éléments de construction horizontaux, inclinés et verticaux sont massifs.
- Le terme 'mi-lourd' s'applique aux secteurs énergétiques dont au moins 90% des éléments de construction horizontaux sont massifs sans être protégés par une isolation intérieure, ou aux secteurs énergétiques dont au moins 90% des éléments de construction verticaux et inclinés sont massifs.
- Le terme 'peu-lourd' s'applique aux secteurs énergétiques dont 50 à 90% des éléments de construction horizontaux sont massifs sans être protégés par une isolation intérieure, ou aux secteurs énergétiques dont 50 à 90% des éléments de construction verticaux et inclinés sont massifs.
- Le terme 'léger' s'applique à tous les autres secteurs énergétiques.

Dans le présent contexte, un élément de construction est considéré comme :

- horizontal si sa pente est égale à 0°;
- incliné si sa pente est strictement supérieure à 0° et inférieure à 60°;
- vertical si sa pente est supérieure ou égale à 60°.

# $3^{e}$ étape : capacité thermique effective du secteur énergétique i, $C_{sec\ i}$

La capacité thermique effective du secteur énergétique i,  $C_{\text{sec i}}$ , est reprise du Tableau [41] en fonction du type de construction.

Tableau [41] : Valeur de la capacité thermique effective  $C_{\rm sec\ i}$  du secteur énergétique i, méthode simplifiée

Type de construction	C <sub>sec i</sub> (J/K)
Lourd	123000 V <sub>sec i</sub>
Mi-lourd	87000 V <sub>sec i</sub>
Peu-lourd	55000 V <sub>sec i</sub>
Léger	37000 V <sub>sec i</sub>

avec :

 $V_{\text{sec i}}$  le volume du secteur énergétique i, en  $m^3$ .

### 7.7 Coefficient de transfert thermique par transmission

## 7.7.1 Principe

Le coefficient de transfert thermique par transmission se développe, comme la géométrie du bâtiment, en trois dimensions. Il faut donc le calculer de manière

tridimensionnelle, voir les normes NBN EN ISO 13789 et NBN EN ISO 10211. Ce genre de calcul tridimensionnel sert de référence.

Le calcul tridimensionnel de référence est remplacé, dans la présente annexe, par un calcul simplifié basé sur les principes suivants :

- l'élément principal des déperditions par transmission est unidimensionnel ;
- la surface entourant le volume protégé est continue sauf au droit des parois mitoyennes avec des espaces adjacents chauffés ;
- et les parois sont planes.

Une paroi plane de surface A se caractérise par un coefficient de transmission thermique U. Tous les nœuds constructifs linéaires de longueur l entre deux parois sont affectés d'un coefficient linéaire de transmission thermique  $\Psi$  et tous les nœuds constructifs ponctuels sont affectés d'un coefficient ponctuel de transmission thermique  $\chi$ . Les nœuds constructifs linéaires et ponctuels, propres à une paroi et répartis sur toute la surface de cette paroi, sont repris dans le coefficient de transmission thermique de cette paroi.

Le coefficient de transfert thermique par transmission est déterminé pour toutes les parois entre le secteur énergétique et l'environnement extérieur (air ou eau), le secteur énergétique et le sol, et le secteur énergétique et les espaces adjacents non chauffés. Il faut également prendre ces parois en considération dans la détermination du coefficient de transfert thermique si elles donnent sur une parcelle attenante, voir également le § 5.2. On suppose qu'il n'y a aucune pertes par transmission vers des espaces adjacents chauffés.

#### 7.7.2 Règle de calcul

On détermine le coefficient de transfert thermique total par transmission pour chaque secteur énergétique comme suit :

Eq. 27 
$$H_{T,heat,seci} = H_{T,seci}^{constructions} + H_{T,seci}^{junctions}$$
 (W/K)

avec :

 $H_{\text{T,seci}}^{\text{constructons}}$ le coefficient de transfert thermique total par transmission au

travers des parois de la surface de déperdition du secteur

énergétique i, en W/K ;

 $H_{T,\text{seci}}^{\text{junction}}$ 

le coefficient de transfert thermique total par transmission due

aux nœuds constructifs du secteur énergétique i, en W/K.

On trouvera davantage d'explications sur les différentes manières de tenir compte des nœuds constructifs (linéaires comme ponctuels) dans l'annexe B.2 au présent arrêté.

On détermine le coefficient de transfert thermique par transmission au travers des parois de la surface de déperdition du secteur énergétique i comme suit :

Eq. 28 
$$H_{T,\text{seci}}^{\text{constructions}} = H_{D,\text{seci}}^{\text{constructions}} + H_{g,\text{seci}}^{\text{constructions}} + H_{U,\text{seci}}^{\text{constructions}}$$
 (W/K)

### avec :

 ${\rm H_{T,seci}^{constructions}}$ 

le coefficient de transfert thermique total par transmission au travers des parois de la surface de dépendition du secteur énergétique i, en W/K;

 $H_{D,\text{seci}}^{\text{constructions}}$ 

le coefficient de transfert thermique par transmission directe entre le secteur énergétique i et l'air extérieur et entre le secteur énergétique i et l'eau, au travers des parois de la surface de déperdition, en W/K ;

 $H_{\text{g,seci}}^{\text{constructions}}$ 

le coefficient de transfert thermique par transmission au travers des parois de la surface de déperdition du secteur énergétique i vers le sol, en W/K ;

 $H_{\text{U,seci}}^{\text{constructions}}$ 

le coefficient de transfert thermique par transmission au travers des parois de la surface de déperdition du secteur énergétique i vers l'extérieur via un espace adjacent non chauffé, en W/K.

Les différents termes sont calculés selon les spécifications plus précises de l'annexe B.1 au présent arrêté.

En ce qui concerne les éléments dont les propriétés thermiques ne sont pas connues ou ne peuvent pas être déterminées (par exemple, couches à structure complexe dans les éléments muraux, etc.), on peut toujours supposer que la résistance thermique propre de la couche ou de l'élément est égale à zéro. Le coefficient de transmission thermique totale est alors entièrement déterminé par les résistances des surfaces de contact avec l'environnement intérieur et extérieur (compte tenu des surfaces développées), et, éventuellement, par les résistances thermiques des autres couches de l'élément.

Il ne faut pas tenir compte des passages de conduites (eau, gaz, électricité, égouts, etc.) et des éléments analogues présents dans les parois extérieures, pour autant que leur surface totale ne dépasse pas 0,25% de la surface totale  $(A_{\text{T},E})$  de l'unité PER concernée, à travers laquelle surviennent des déperditions par transmission (donc, à l'exception des parois adjacentes à des espaces adjacents chauffés). Dans ce cas, les éléments susmentionnés se voient attribuer la même valeur U que les parois dans lesquels ils se trouvent.

Quant aux volets, il faut supposer par convention qu'ils sont fermés 8 heures par jour4.

#### 7.8 Coefficient de transfert thermique par ventilation

#### 7.8.1 Principe

On détermine le coefficient de transfert thermique par ventilation en multipliant la capacité thermique sensible de 1 m³ d'air par la somme des débits d'air suivants :

- le débit d'air moyen résultant de l'infiltration et de l'exfiltration ;
- le débit d'air moyen résultant de la ventilation hygiénique, compte tenu d'un éventuel facteur de réduction pour le préchauffage ou de multiplication pour le prérefroidissement ;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si les volets ne sont pas commandés depuis l'intérieur, aucune réduction ne s'applique.

- le cas échéant, le débit d'air moyen résultant d'une surventilation en cas d'application d'une pompe à chaleur sur l'air de ventilation rejeté pour la préparation d'eau chaude sanitaire ;
- et, pour l'évaluation du risque de surchauffe, le débit d'air moyen résultant de la ventilation par ouverture manuelle des parties ouvrantes.

L'extraction mécanique qui évacue la vapeur d'eau pendant la cuisson d'aliments est ignorée. Il en va de même pour l'extraction mécanique présente dans les toilettes ou la salle de bains, lorsque celle-ci assure une extraction plus élevée de manière temporaire mais n'est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de ventilation des annexes C.2 ou C.3 au présent arrêté. En ce qui concerne la consommation d'énergie des ventilateurs des systèmes mécaniques, on se reportera au § 11.2.

### 7.8.2 Règle de calcul

On détermine le coefficient de transfert thermique par ventilation du secteur énergétique i comme suit :

• pour les calculs de chauffage :

Eq. 29 
$$H_{V,heat,seci} = H_{V,inf/exfilt,heat,seci} + H_{V,hyg,heat,seci} + H_{V,over,heat,seci}$$
 (W/K)

• pour les calculs de refroidissement :

$$\mathbf{Eq. 30} \quad \mathbf{H}_{\text{V,cool,seci,m}} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_{\text{V,inf/exfilt,cool,seci}} + \mathbf{H}_{\text{V,hyg,cool,seci,m}} \\ + \mathbf{H}_{\text{V,over,cool,seci}} \end{pmatrix}$$

$$(\text{W/K})$$

• pour les calculs de l'indicateur de surchauffe :

en W/K ;

$$\mathbf{Eq. 31} \quad \mathbf{H}_{V,\text{overhsecim}} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_{V,\text{inf/exfilt,overhseci}} + \mathbf{H}_{V,\text{hyg,overhsecim}} \\ + \mathbf{H}_{V,\text{over,overhseci}} + \mathbf{H}_{V,\text{free,nat,overhseci}} \end{pmatrix}$$
(W/K)

avec :

 $H_{V,heat,seci}$  le coefficient de déperdition de chaleur par ventilation du secteur énergétique i pour les calculs de chauffage, en W/K;

 $H_{V,\text{cool},\text{seci,m}}$  le coefficient de déperdition mensuel de chaleur par ventilation du secteur énergétique i pour les calculs de

refroidissement, en W/K;

 $H_{V,overh,seci,m}$  le coefficient de déperdition mensuel de chaleur par ventilation du secteur énergétique i pour les calculs de l'indicateur de surchauffe, en W/K;

 $H_{V,hyg,heat,seci}$  le coefficient de déperdition de chaleur par ventilation hygiénique pour la détermination des besoins de chauffage, déterminé selon le § 7.8.5, en W/K;

 $H_{V,hyg,cool,seci,m}$  et  $H_{V,hyg,overh,seci,m}$  le coefficient de déperdition mensuel de chaleur par ventilation hygiénique pour la détermination des

besoins de refroidissement et pour l'indicateur de surchauffe, déterminé selon le § 7.8.5, en W/K;

 $H_{V,free,nat,overh,seci}$ 

le coefficient de déperdition de chaleur par ventilation par l'ouverture manuelle des parties ouvrantes pour la détermination de l'indicateur de surchauffe, déterminé selon le § 7.8.8, en W/K.

### 7.8.3 Coefficient de dépendition de chaleur par in/exfiltration

Les expressions pour les coefficients de dépendition de chaleur par infiltration/exfiltration pour le secteur énergétique i sont les suivantes :

• pour les calculs de chauffage :

Eq. 32 
$$H_{V,in/exfilt,heat,seci} = 0.34 \cdot \dot{V}_{in/exfilt,heat,seci}$$
 (W/K)

• pour les calculs de refroidissement :

Eq. 33 
$$H_{V,in/exfiltcoolseci} = 0.34 \cdot \dot{V}_{in/exfiltcoolseci}$$
 (W/K)

• pour les calculs de l'indicateur de surchauffe :

Eq. 34 
$$H_{V,in/exfiltoverhseci} = 0.34 \cdot \dot{V}_{in/exfiltoverhseci}$$
 (W/K)

avec :

 $\dot{V}_{\text{in/exfiltheat,seci}}, \ \dot{V}_{\text{in/exfiltcool,seci}} \ \text{et} \ \dot{V}_{\text{in/exfilt,over,seci}} \ \text{le débit d'in/exfiltration} \\ \ \dot{a} \ \text{travers l'enveloppe non étanche du bâtiment dans le secteur} \\ \ \dot{e} \text{nergétique i, respectivement pour les calculs de chauffage,} \\ \ pour les calculs de refroidissement et pour l'indicateur de surchauffe, tel que déterminé ci-après, en m³/h.}$ 

# 7.8.4 Débit d'infiltration et d'exfiltration

Le débit moyen d'in/exfiltration à appliquer dans le secteur énergétique i, en  $m^3/h$ , est donné de manière conventionnelle par :

• pour les calculs de chauffage :

Eq. 35 
$$\dot{V}_{\text{in/exfilt,heat,seci}} = 0.04 \cdot \dot{v}_{\text{50,heat}} \cdot A_{\text{T,E,seci}}$$
 (m<sup>3</sup>/h)

• pour les calculs de refroidissement :

Eq. 36 
$$\dot{V}_{in/exfiltcoolseci} = 0.04 \cdot \dot{v}_{50,cool} \cdot A_{T,E,seci}$$
 (m³/h)

• pour les calculs de l'indicateur de surchauffe :

Eq. 37 si 
$$H_{V,freenat,overbseci} = 0$$
 :  $\dot{V}_{in/exfiltoverbseci} = 0.04 \cdot \dot{v}_{50,overh} \cdot A_{T,E,seci}$ 

si  $H_{V,freenat,overbseci} > 0$  :  $\dot{V}_{in/exfiltoverbseci} = 0$  (m³/h)

avec :

 $\dot{V}_{50,\text{heat}}$ ,  $\dot{V}_{50,\text{cool}}$  et  $\dot{V}_{50,\text{overh}}$  le débit de fuite à 50 Pa par unité de surface, respectivement pour les calculs de chauffage, les calculs de refroidissement et pour l'indicateur de surchauffe, tel que déterminé ci-après, en m³/(h.m²);

Si une mesure de l'étanchéité à l'air de l'ensemble de l'unité PER (ou le cas échéant d'une partie plus grande du volume protégé) est réalisée, le débit de fuite à 50 Pa par unité de surface,  $\dot{V}_{50\,\mathrm{heat}}$  et  $\dot{V}_{50\,\mathrm{cool}}$ , en m³/(h.m²), est de :

Eq. 38 
$$\dot{V}_{50,heat} = \dot{V}_{50,cool} = \dot{V}_{50,overh} = \frac{\dot{V}_{50}}{A_{test}}$$
  $(m^3/(h.m^2))$ 

avec :

 $A_{\text{test}}$  la surface totale (sur base des dimensions extérieures) des parois qui enveloppent le volume mesuré lors de l'essai d'étanchéité à l'air, à l'exception des parois contigües à des espaces adjacents chauffés, en m²;

 $\dot{V}_{50}$  le débit de fuite à 50 Pa de l'enveloppe extérieure, en m³/h, déduit de l'essai d'étanchéité à l'air mesuré conformément à la méthode A de la norme NBN EN 13829 et aux spécifications complémentaires déterminées par le Ministre.

Sinon, les valeurs par défaut suivantes sont d'application, en  $m^3/(h.m^2)$  :

- pour les calculs de chauffage :  $\dot{v}_{\text{50.heat}}$  = 12 ;
- pour les calculs de refroidissement :  $\dot{v}_{50,cool} = 0$  ;
- pour les calculs de l'indicateur de surchauffe :  $\dot{v}_{50,overh} = 0$ .

Le Ministre peut déterminer des spécifications complémentaires concernant les mesures d'étanchéité à l'air.

 $<sup>^5</sup>$  Par conséquent, seules les constructions qui constituent la séparation entre le secteur énergétique et des espaces adjacents chauffés, ne sont pas prises en compte dans le calcul de  $A_{T,E,sec\ i}$ .

### 7.8.5 Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation hygiénique

Le coefficient de déperdition de chaleur par ventilation hygiénique est donné par :

• pour les calculs de chauffage :

Eq. 39 
$$H_{V,hyg,heat,sec\ i} = 0.34 r_{preh,heat,sec\ i} \dot{V}_{hyg,heat,sec\ i}$$
 (W/K)

• pour les calculs de refroidissement :

Eq. 40 
$$H_{v,hyg,cool,seci,m} = 0.34 r_{preh,cool,seci} r_{precool,seci,m} \dot{V}_{hyg,cool,seci}$$
 (W/K)

• pour les calculs de l'indicateur de surchauffe :

Eq. 41 
$$H_{V,hyg,overhseci,m} = 0.34 r_{preh,overhseci} r_{precoolseci,m} \dot{V}_{hyg,overhseci}$$
 (W/K)

avec :

 $r_{\text{preh,heat,sec i}}$ ,  $r_{\text{preh,cool,sec i}}$  et  $r_{\text{preh,overh,sec i}}$  la valeur du facteur de réduction pour l'effet du préchauffage sur les besoins nets en énergie, respectivement pour les calculs de chauffage, pour les calculs de refroidissement et pour l'indicateur de surchauffe, calculé selon l'Annexe B de la présente annexe,(-);

 $\dot{V}_{\text{hyg,heat,seci}}, \ \dot{V}_{\text{hyg,cool,seci}} \text{et } \dot{V}_{\text{hyg,overhseci}} \quad \text{le débit de ventilation hygiénique dans} \\ \text{le secteur énergétique i, respectivement pour les calculs de chauffage, pour les calculs de refroidissement et pour l'indicateur de surchauffe, tel que déterminé ci-après, en m³/h ;}$ 

 $r_{ ext{precool}, ext{seci}, ext{m}}$  un facteur de multiplication mensuel pour l'effet de prérefroidissement de l'air de ventilation pour les calculs de refroidissement et pour l'indicateur de surchauffe, calculée selon l'Annexe B de la présente annexe,(-).

## 7.8.6 Débit de ventilation hygiénique

On détermine le débit de ventilation hygiénique du secteur énergétique i comme suit :

Eq. 42 
$$\dot{V}_{\text{hyg}\,\text{heat}\,\text{seci}} = \left[0, 2+0, 5 \cdot e^{\left(\frac{-V_{\text{EPR}}}{500}\right)}\right] \cdot f_{\text{reducyent}\,\text{heat}\,\text{seci}} \cdot m_{\text{heat}\,\text{seci}} \cdot V_{\text{seci}}$$
 (m³/h)

Eq. 43 
$$\dot{V}_{hyg,cool,seci} = \left[0,2+0,5\cdot e^{\left(\frac{-V_{EPR}}{500}\right)}\right] \cdot f_{reduc,vent,cool,seci} \cdot m_{cool,seci} \cdot V_{seci}$$
 (m³/h)

Eq. 44 
$$\dot{V}_{\text{hyg,overh,seci}} = \left[0,2+0,5\cdot e^{\left(\frac{-V_{\text{EPR}}}{500}\right)}\right] \cdot f_{\text{reduc,vent,overh,seci}} \cdot m_{\text{overh,seci}} \cdot V_{\text{seci}}$$
 (m³/h)

avec :

 $V_{\text{EPR}}$  le volume total de l'unité PER, voir le § 6 , en  $m^3$  ;

 $f_{\text{reduc,vent,heat,seci}}$ ,  $f_{\text{reduc,vent,cool,seci}}$  et  $f_{\text{reduc,vent,overh,seci}}$  un facteur de réduction pour la ventilation dans le secteur énergétique i, respectivement pour

les calculs de chauffage, pour les calculs de refroidissement et pour l'indicateur de surchauffe, comme déterminé ci-dessous, (-);

mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec i un facteur multiplicateur qui est fonction du
 système de ventilation dans le secteur énergétique i et de la
 qualité d'exécution de ce dernier, respectivement pour les calculs
 de chauffage, pour les calculs de refroidissement et pour
 l'indicateur de surchauffe comme déterminé ci-dessous;

 $V_{\text{sec i}}$  le volume du secteur énergétique i, en  $m^3$ .

La valeur par défaut de  $f_{reduc,vent,heat,seci}$ ,  $f_{reduc,vent,cool,seci}$  et  $f_{reduc,vent,overh,seci}$  est 1. Des valeurs plus favorables sont à déterminer selon des règles déterminées par le Ministre ou, à défaut, sur base d'une demande d'équivalence.

La valeur du facteur multiplicateur  $m_{heat,sec~i}$ ,  $m_{cool,sec~i~et}$   $m_{overh,sec~i}$  peut varier entre 1,0 et 1,5. La valeur par défaut de  $m_{heat,sec~i}$  est de 1,5. La valeur par défaut pour  $m_{cool,sec~i~et}$   $m_{overh,sec~i}$  est de 1,0. Pour déterminer des valeurs plus favorables, on se référera à l'Annexe B de la présente annexe.

# 7.8.7 Coefficient de dépendition de chaleur par surventilation

Pour un système de ventilation mécanique où l'air est extrait mécaniquement, l'air rejeté peut être utilisé par une pompe à chaleur comme source de chaleur pour la préparation d'eau chaude sanitaire.

Dans ce cas, on parle de surventilation lorsque la quantité d'air repris, nécessaire pour le bon fonctionnement de la pompe à chaleur à un moment donné, se situe au-dessus du débit de ventilation hygiénique à ce moment.

L'expression pour les coefficients de déperdition de chaleur par surventilation pour le secteur énergétique i est la suivante :

Eq. 45 
$$H_{V,\text{over,heat,sec i}} = H_{V,\text{over,cool,sec i}} = H_{V,\text{over,overh,sec i}} = 0.34 \cdot \dot{V}_{\text{over,sec i}}$$
 (W/K)

avec :

 $\dot{V}_{\!\!\text{oversed}}$ 

le débit d'air supplémentaire déterminé tel que ci-après, résultant d'une surventilation dans le secteur énergétique i, dans le cas des systèmes à extraction mécanique où une pompe à chaleur utilise l'air rejeté comme source de chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire, en  $m^3/h$ .

L'effet de la surventilation n'est pas encore pris en compte. On considère donc :  $\dot{V}_{\text{over.sec i}}$  = 0.

# 7.8.8 Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation par l'ouverture manuelle des parties ouvrantes

L'expression pour le coefficient de perte de chaleur par ventilation par l'ouverture manuelle des parties ouvrantes est la suivante :

Eq. 46 
$$H_{V,free,nat,overh,seci} = 0.34 \cdot \dot{V}_{free,nat,overh,seci}$$
 (W/K)

### avec :

 $\dot{V}_{\text{free ,nat ,overh ,sec i}}$ 

le débit de ventilation utilisé pour la détermination de l'indicateur de surchauffe dans le cas de la ventilation par l'ouverture manuelle des parties ouvrantes, déterminé selon le  $\S 7.8.9$ , en  $m^3/h$ .

Le débit de ventilation utilisé pour la détermination de l'indicateur de surchauffe dans le cas de la ventilation par l'ouverture manuelle des parties ouvrantes est déterminé sur base du Tableau [37] en fonction du potentiel de ventilation intensive.

Tableau [37] : Valeurs du débit de ventilation par ouverture des fenêtres selon le potentiel de ventilation intensive

Potentiel de ventilation	√ (m³/h)
intensive	V <sub>free ,nat ,overh</sub> ,sec i (m³/n)
Potentiel de ventilation	0
intensive nul	U
Potentiel de ventilation	0.15 77
intensive très faible	0,15 . V <sub>seci</sub>
Potentiel de ventilation	0,20 . V <sub>seci</sub>
intensive faible	U,ZU . V <sub>seci</sub>
Potentiel de ventilation	0,40 . V <sub>seci</sub>
intensive moyen	0,40 . V <sub>seci</sub>
Potentiel de ventilation	O EE 37
intensive élevé	$0,55$ . $V_{ exttt{seci}}$
Potentiel de ventilation	0.70 %
intensive très élevé	0,70 . V <sub>seci</sub>
Potentiel de ventilation	1 10 77 .
intensive maximal	$1,10$ . $V_{ ext{seci}}$

### 7.8.9 Potentiel de ventilation intensive

La détermination du potentiel de ventilation intensive se fait pour l'ensemble de l'unité PER sur base de l'organigramme de la Figure [2] ci-dessous dont les différents termes sont définis ci-après :

L'unité PER présente-t-elle une ouverture de Potentiel de Non ventilation intensive dans tous les locaux de ventilation séjour et toutes les chambres à coucher ? intensive **nul** Oui suivre les 2 branches Au moins une des ouvertures de ventilation intensive est-elle L'unité PER est-elle configurée accessible depuis l'extérieur de façon à assurer une du bâtiment ? capacité de ventilation Non Oui intensive importante ? O11 i Toutes les ouvertures de Non ventilation intensive accessibles depuis l'extérieur du bâtiment sont-elles **sécurisées** ? Potentiel de Potentiel de ventilation ventilation Oui intensive intensive Les ouvertures de ventilation très faible élevé intensive de l'unité PER permettent-elle une modulation Potentiel de Potentiel de de la surface d'ouverture dans ventilation ventilation chaque pièce de vie ? intensive intensive Oui faible très élevé Un dispositif de modulation Potentiel de Potentiel de automatique est-il présent sur Oui ventilation ventilation intensive au moins une ouverture de intensive ventilation intensive ? maximal moyen

Figure [2]: Potentiel de ventilation intensive

Une <u>ouverture de ventilation intensive</u> s'apparente à un, ou la combinaison de plusieurs, élément ouvrant de type fenêtre, panneau, porte, porte-fenêtre ou grille, dont la surface cumulée permettant le passage d'air est supérieure à 6.4% de la superficie plancher nette totale du local d'implantation.

Le caractère d'<u>accessibilité depuis l'extérieur</u> d'une ouverture de ventilation intensive est établi selon les règles déterminées par le Ministre ou, par défaut, une ouverture est considérée comme étant accessible depuis l'extérieur du bâtiment.

Une ouverture de ventilation intensive est considérée <u>sécurisée</u> si soit elle offre la possibilité d'une position d'ouverture fixe permettant un passage d'air d'une hauteur ou largeur ne dépassant pas 15 cm, soit elle est équipée d'un dispositif, fixe ou mobile mais présentant des positions fixes, divisant l'ouverture en éléments dont la hauteur ou la largeur de passage d'air ne dépasse pas 15 cm. L'impact de la présence de l'élément de sécurisation sur la surface de passage d'air et la réduction de débit liée sont négligés.

Une ouverture de ventilation intensive permet une <u>modulation</u> de la surface d'ouverture si elle offre au moins une configuration d'ouverture fixe entre les configurations complètement ouverte et complètement fermée.

Une ouverture est équipée d'un dispositif de <u>modulation automatique</u> si elle est équipée d'un dispositif de robotisation dont le module de gestion intègre les données d'une sonde de température intérieure.

Une unité PER est configurée de façon à assurer une <u>capacité de ventilation</u> <u>intensive importante</u> si elle permet une ventilation soit traversante par des ouvertures distribuées sur au moins deux façades dont l'orientation diffère de 90° ou plus, soit par effet cheminée par des ouvertures dont les hauteurs moyennes sont distantes d'au moins 3 m selon un axe vertical.

### 7.9 Gains de chaleur internes mensuels

### 7.9.1 Principe

Les gains de chaleur internes sont égaux à toute la chaleur produite dans un secteur énergétique par des sources internes, à l'exception du système de chauffage des locaux : par exemples l'émission de chaleur des personnes, de l'éclairage et des appareils. Dans le cadre de la réglementation, on établit leur valeur de manière forfaitaire. Dans les espaces adjacents non chauffés, les gains de chaleur internes sont par hypothèse égaux à zéro.

### 7.9.2 Règle de calcul

On détermine les gains de chaleur internes dans un secteur énergétique i pendant un mois donné comme suit :

avec :

 $V_{\text{EPR}}$  le volume total de l'unité PER, voir le § 6 , en m³;

V<sub>sec i</sub> le volume du secteur énergétique i, en m³;

 $\mathsf{t}_{\mathtt{m}}$  la longueur du mois considéré, en Ms, voir le Tableau [1].

### 7.10 Gains solaires mensuels

# 7.10.1 Principe

Les gains solaires relatifs à un mois donné se composent de la somme de 3 termes :

- les gains solaires par les parois transparentes, à l'exception des parois en briques de verre;
- les gains solaires par les systèmes d'énergie solaire passifs non ventilés ;
- les gains solaires provenant d'espaces adjacents non chauffés.

Les systèmes d'énergie solaire passifs ventilés avec de l'air extérieur ou intérieur doivent être déterminés selon des règles déterminées par le Ministre ou, à défaut, sur base d'une demande d'équivalence et se baser sur l'annexe F de la norme NBN EN 13790.

## 7.10.2 Règle de calcul

On détermine les gains solaires dans un secteur énergétique i pendant un mois donné comme suit :

Eq. 51 
$$Q_{s,heat,sec\ i,m} = \sum_{j=1}^{m} Q_{s,heat,tr,m,j} + \sum_{k=1}^{n} Q_{s,heat,ps,m,k} + \sum_{l=1}^{p} Q_{s,heat,sec\ i,U,m,l}$$
 (MJ)

avec :

 $Q_{s,heat,tr,m,j}$  les gains solaires par une paroi transparente j pendant le mois considéré, en MJ, déterminés selon le § 7.10.3;

 $Q_{s,heat,ps,m,k}$  les gains solaires par un système d'énergie solaire passif non ventilé k pendant le mois considéré, en MJ, déterminés selon le § 7.10.4;

 $Q_{s,heat,sec\ i,U,m,l}$  la part des gains solaires, pendant le mois considéré, de l'espace adjacent non chauffé l qui profite indirectement au secteur énergétique i, en MJ, déterminée selon les Annexe A et Annexe C de la présente annexe.

A cette fin, il faut effectuer une somme sur toutes les parois transparentes j à l'exception des parois en briques de verre, tous les systèmes d'énergie solaire passifs non ventilés k et tous les espaces adjacents non chauffés l du secteur énergétique i. La façon de traiter les espaces adjacents non chauffés se trouve à l'Annexe A de la présente annexe.

L'indice 'heat' (c.-à-d. la valeur utilisée pour la détermination des besoins nets en énergie pour le chauffage) est remplacé par l'indice 'cool' pour la détermination des besoins nets en énergie pour le refroidissement et par l'indice 'overh' pour la détermination de l'indicateur de surchauffe.

### 7.10.3 Gains solaires par une paroi transparente

### 7.10.3.1 Principe

L'importance des gains solaires par une paroi transparente dépend de l'écran formé par des éléments de l'environnement étrangers au bâtiment ou liés au bâtiment, par des protections solaires fixes et par des protections solaires mobiles. L'écran formé par des éléments de l'environnement est pris en compte dans le calcul de l'ensoleillement incident ; l'écran formé par une protection solaire l'est par adaptation du facteur solaire g.

### 7.10.3.2 Règle de calcul

Les gains solaires par la paroi transparente j,  $Q_{s,heat,tr,m,j}$ , sont donnés par :

**Eq. 52** 
$$Q_{s,heat,tr,m,j} = 0.95 . g_{m,j} . A_{g,j} . I_{s,m,j,shad}$$
 (MJ)

avec :

0,95 le facteur de réduction lié à la salissure ;

 $g_{\text{m,j}}$  le facteur solaire mensuel de la paroi transparente j, déterminé

selon le § 7.10.3.3, (-);

 $A_{g,j}$  la surface vitrée de la paroi transparente j en  $m^2$  ;

 $I_{s,m,j,shad}$  l'ensoleillement de la paroi transparente j pour le mois considéré, compte tenu de l'ombrage d'obstacles fixes, en  $MJ/m^2$ , déterminé

selon l'Annexe C de la présente annexe.

Pour les lanterneaux, la surface vitrée  $A_{g,j}$  de l'Eq. 52  $Q_{s,heat,tr,m,j} = 0.95 . g_{m,j} . A_{g,j} . I_{s,m,j,shad}$  est remplacée par la surface de la projection horizontale de la surface extérieure éclairante  $A_{t,flat}$  telle que définie dans la norme NBN EN 1873.

Si la paroi transparente j est une fenêtre dont la valeur U est déterminée avec la méthode simplifiée, il faut toujours prendre :

Eq. 53 Si 
$$U_g \le U_f$$
:  $A_{g,j} = 0.7$ .  $A_{w,d,j}$   
Si  $U_g > U_f$ :  $A_{g,j} = 0.8$ .  $A_{w,d,j}$  (m<sup>2</sup>)

avec :

 $A_{w,d,j}$  la surface de l'ouverture de jour de la fenêtre j, en  $m^2$ .

# 7.10.3.3 Facteur solaire mensuel $g_{m,j}$ d'une paroi transparente

# 7.10.3.3.1 Principe

Le facteur solaire mensuel d'une paroi transparente  $(g_{m,j})$  est déterminé par le facteur solaire de la partie transparente de cette paroi transparente et par la nature de la protection solaire. A cet égard, il convient d'établir une distinction entre protection solaire intérieure, protection solaire extérieure et protection solaire intégrée. Une protection solaire intérieure se trouve du côté intérieur de la paroi transparente, une protection solaire extérieure se trouve du côté extérieur, et une protection solaire intégrée se trouve entre les vitres qui constituent ensemble la partie transparente. Les protections solaires peuvent se situer dans le plan et en-dehors du plan de la paroi transparente. Les volets, volets roulants, stores et persiennes sont des exemples de protections solaires situées dans le plan de la paroi transparente. Les marquises, stores à projection et bannes solaires sont des exemples de protections solaires hors du plan de la paroi transparente. Une protection solaire composée exclusivement d'écrans architectoniques est traitée comme un élément de l'environnement lié au bâtiment. Par ailleurs, les protections solaires peuvent être fixes, à commande manuelle ou automatique (distinction importante pour la détermination du facteur d'utilisation  $a_{\text{C},m,j}$ ). La position d'une protection solaire fixe est immuable ; les protections solaires à commande manuelle ou automatique ont au moins deux positions. Une commande automatique exige un activateur piloté de manière automatique (par exemple, un moteur) et au moins un capteur d'ensoleillement par orientation de façade ou un détecteur d'absence qui referme la protection solaire en cas d'absence. En présence d'une protection solaire intégrée où l'espace intérieur est ventilé avec de l'air intérieur ou extérieur, le facteur solaire doit faire l'objet d'une demande d'équivalence.

#### 7.10.3.3.2 Règle de calcul

On détermine le facteur solaire mensuel d'une paroi transparente comme suit :

$$g_{m,j} = 0$$
,  $9.(a_{c,m}F_{c} + (1-a_{c,m})).g_{q,\perp}$ 

avec :

0,9 une valeur fixe pour la correction de l'angle d'incidence, (-) ;

le facteur de réduction pour protection solaire, (-), déterminé  $F_{c}$ 

selon le § 7.10.3.4 ;

le facteur d'utilisation mensuel de la protection solaire, (-), ac.m

déterminé selon le § 7.10.3.5 ;

 $g_{a,\perp}$ le facteur solaire du vitrage pour une incidence normale, (-),

déterminé selon la norme NBN EN 410 (dans laquelle il est désigné

par le symbole g).

Si une paroi transparente est équipée de plusieurs systèmes de protection solaire mobile (par exemple, protection intérieure et extérieure), il faut prendre en considération le système qui possède la plus haute valeur Fc pour les calculs de chauffage, et le système possédant la valeur Fc la plus basse pour l'évaluation de l'indicateur de surchauffe et des besoins nets en énergie pour le refroidissement des espaces.

#### 7.10.3.4 Facteur de réduction Fc pour protection solaire

#### 7.10.3.4.1 Protection solaire dans le plan de la paroi transparente

Le facteur de réduction pour une protection solaire située dans le plan de la paroi transparente est donné par le rapport entre le facteur solaire pour une incidence normale de la combinaison de la partie transparente et de la protection solaire, et le facteur solaire pour une incidence normale de la seule partie transparente :

**Eq. 55** 
$$F_{c} = \frac{g_{g+c,\perp}}{g_{g,\perp}}$$
 (-)

avec:

le facteur solaire pour une incidence normale de la combinaison de gg+c,⊥ la partie transparente et de la protection solaire, (-), déterminé

selon les normes NBN EN ISO 52022-1, NBN EN ISO 52022-3 (dans lesquelles il est désigné par le symbole et l'indice gtot) ou selon la norme ISO 15099. La norme NBN EN ISO 52022-1 peut uniquement être appliquée si toutes les conditions spécifiées dans celle-ci

sont respectées ;

 $g_{a,\perp}$ le facteur solaire pour une incidence normale pour la partie

transparente de la paroi transparente, (-), déterminé selon la norme

NBN EN 410 (dans laquelle il est désigné par le symbole g).

Si  $g_{g+C,1}$  n'est pas indiqué, il faut utiliser les valeurs par défaut du Tableau [3]. Ces valeurs sont indépendantes du facteur solaire de la partie transparente et restent constantes tout au long de l'année.

Tableau [3] : Valeurs par défaut pour le facteur de réduction  $F_c$  pour une protection solaire dans le plan de la paroi transparente

Système de protection solaire		
Protection solaire extérieure	0,50	
Protection solaire intégrée non ventilée	0,60	
Protection solaire intérieure	0,90	
Tous les autres cas	1,00	

### 7.10.3.4.2 Protection solaire non située dans le plan de la paroi transparente

Seules les protections solaires ayant un facteur de transmission solaire (moyenné sur la surface)  $\tau_{e, dir, h}$  (angle d'incidence perpendiculaire, transmission hémisphérique) inférieur à 30% sont prises en considération. Les protections solaires qui ne satisfont pas à ce critère sont négligées.

Le facteur de réduction moyen mensuel  $F_c$  pour une protection solaire non située dans le plan de la paroi transparente est donné par le rapport entre l'ensoleillement mensuel sur la paroi transparente ombragée par la protection solaire et l'ensoleillement mensuel de la paroi transparente non ombragée :

Eq. 56 
$$F_C = \frac{I_{s,m,j,shad,wC}}{I_{s,m,j,shad,woC}}$$
 (-)

avec :

 ${\tt I_{s,m,j,shad,wC}}$ 

l'ensoleillement sur la paroi transparente j pour le mois considéré, compte tenu de l'ombrage assuré tant par les obstacles fixes que par la protection solaire, en  $MJ/m^2$ , déterminé selon l'Annexe C de la présente annexe. Ceci exige de déterminer l'angle de surplomb  $\alpha_{\nu}$ . La protection solaire est traitée ici comme si elle était opaque.

Is,m,i,shad,woC

l'ensoleillement sur la paroi transparente j pour le mois considéré, compte tenu uniquement de l'ombrage d'obstacles fixes, en  $MJ/m^2$ , déterminé selon l'Annexe C de la présente annexe.

## 7.10.3.5 Facteur d'utilisation mensuel ac,m

Le facteur d'utilisation mensuel  $a_{\text{c,m}}$  doit être déterminé par paroi transparente, en fonction du type de commande (manuelle ou automatique) et en fonction de l'orientation  $\phi_j$  et de l'inclinaison  $\theta_j$  de la surface vitrée j.

Avec une protection solaire fixe,  $a_{c,m}$  est toujours égal à 1.

En cas de protection solaire mobile, on tire  $a_{\text{C,m}}$  du Tableau [4]. Les tableaux C1 et C2 sont repris à l'Annexe C de la présente annexe. La valeur varie selon qu'il s'agit de la détermination des besoins nets en énergie pour le chauffage ou pour le refroidissement, ou de l'indicateur de surchauffe.

Tableau	[4]	:	Le	facte	eur	d'ut:	ilis	sation	moyen	$a_{\text{C,m}}$
	en	. :	fond	ction	du	type	de	calcul	_	

Calcul Commande	Chauffage	Refroidissement	Surchauffe
Manuelle	0,0	0,2	Tableaux C1
Automatique	0,0	max(0 ;Tableaux C2 diminué de 0,1)	Tableaux C2

### 7.10.4 Gains solaires par un système d'énergie solaire passif non ventilé

### 7.10.4.1 Définitions

Un système d'énergie solaire passif non ventilé est une construction composée d'une partie extérieure transparente et d'une partie intérieure opaque, et où aucune circulation d'air extérieur ou intérieur n'a lieu dans la(les) lame(s) d'air (éventuellement) présente(s). Les murs (massifs) avec sur-vitrage, combinés ou non avec une isolation transparente supplémentaire, en sont des exemples.

# 7.10.4.2 Règle de calcul

On détermine les gains solaires d'un système d'énergie solaire passif non ventilé k pendant le mois considéré comme suit :

Eq. 57 
$$Q_{s,heat,ps,m,k} = g_{eff,t,m,k} \cdot A_{ps,g,k} \cdot I_{s,m,k,shad}$$
 (MJ)

avec :

 $g_{\text{eff},t,m,k}$  le facteur solaire effectif du système k, tel que déterminé ciaprès, (-);

 $A_{ps,g,k}$  la surface transparente du système d'énergie solaire passif k, en  $m^2$ ;

 $\label{eq:loss_shad} I'ensoleillement sur le système k pour le mois considéré, compte tenu de l'ombrage d'obstacles fixes, en <math>MJ/m^2$ , déterminé selon l'Annexe C de la présente annexe.

On détermine  $g_{eff,t,m,k}$  comme suit :

 concernant les systèmes constructifs extérieurs ayant une transmission non négligeable de l'énergie solaire, la valeur effective est proportionnelle à l'absorption de la partie opaque :

**Eq. 58** 
$$g_{\text{eff,t,m,k}} = \alpha \cdot (g_{t,h} - c_{m,k} \cdot g_{t,\perp}) \frac{U}{U_{te}}$$
 (-)

 concernant les systèmes constructifs extérieurs ayant une transmission négligeable de l'énergie solaire (par exemple, les constructions dans lesquelles un absorbeur est intégré), on adapte la valeur déterminée sur la base de mesures afin de tenir compte de la résistance thermique de la lame d'air (non ventilée) entre le système constructif et la partie opaque :

**Eq. 59** 
$$g_{eff,t,m,k} = (R_{se} + R_{t}) \cdot (g_{t,h} - C_{m,k} \cdot g_{t,l}) \cdot U$$
 (-)

avec :

Eq. 60 
$$U = 1/(R_{se} + R_t + R_{al} + R_i + R_{si})$$
 (W/m<sup>2</sup>.K)

Eq. 61 
$$U_{te} = 1/(R_{se} + R_t + R_{al})$$
 (W/m<sup>2</sup>.K)

et avec :

 $\alpha$  le coefficient d'absorption de la partie opaque, (-);

 $g_{t,h}$  le facteur solaire du système constructif pour un rayonnement

solaire hémisphérique diffus, (-);

 $c_{m,k}$  un coefficient repris au Tableau [5], (-);

 $g_{t,l}$  le facteur solaire du système constructif sous un angle d'incidence

normal, (-);

U le coefficient de transmission thermique de l'élément de

construction, de l'intérieur vers l'extérieur, en W/m².K;

 $\ensuremath{\mathtt{U}_{\text{te}}}$  le coefficient de transmission thermique externe de l'élément de

construction, depuis la surface qui délimite le système constructif

jusqu'à l'environnement extérieur, en W/m².K;

 $R_{se}$  la résistance thermique superficielle externe, en m².K/W;  $R_{t}$  la résistance thermique du système constructif, en m².K/W;  $R_{si}$  la résistance thermique superficielle interne, en m².K/W;

 $R_{al}$  la résistance thermique de la couche d'air (non ventilée) entre la

partie opaque et le système constructif, en m².K/W ;

 $R_{\rm i}$  la résistance thermique de la partie opaque derrière le système

constructif, en m<sup>2</sup>.K/W.

Tableau [5]: Coefficients  $c_{m,k}$  pour le calcul du facteur solaire effectif d'une isolation transparente sur la base des valeurs mesurées pour l'incidence perpendiculaire et hémisphérique (pour les murs verticaux)

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
S	-0,105	-0,067	-0,023	0,042	0,073	0,089	0,094	0,062	0,005	-0,054	-0,093	-0,105
SO/SE	-0,034	-0,027	-0,010	0,002	0,022	0,037	0,036	0,013	-0,015	-0,025	-0,034	-0,026
O/E	0,054	0,033	0,016	-0,012	-0,005	-0,002	-0,012	-0,007	-0,001	0,024	0,049	0,052
NO/NE	0,002	0,008	0,016	0,030	0,018	0,013	0,013	0,024	0,033	0,014	0,004	0,000
N	0,000	0,000	0,000	0,011	0,021	0,031	0,042	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000

# 8 Risque de surchauffe et refroidissement

### 8.1 Principe

Dans un climat froid comme celui de la Belgique, une combinaison raisonnable d'interventions constructives et occupationnelles réduit suffisamment le risque de surchauffe estivale dans les bâtiments résidentiels pour pouvoir se passer de refroidissement actif. Il suffit de ne pas prendre une surface de parois transparentestrop grande, de prévoir, si nécessaire, une protection solaire extérieure, de conférer aux murs intérieurs, aux plafonds et aux planchers une hauteur suffisante, une masse thermique suffisamment élevée et accessible, et d'assurer une ventilation supplémentaire la nuit.

Quand il y a encore des plaintes, elles sont généralement liées à une pièce. Les gains solaires par pièce, les gains de chaleur internes, la masse thermique accessible, les possibilités de ventilation et la température souhaitée (différente, par exemple, dans une salle de bains et dans une chambre à coucher) déterminent, entre autres, le risque de surchauffe dans cette pièce et la décision éventuelle de prévoir quand même un refroidissement actif. Une évaluation des risques de surchauffe devrait donc se faire au niveau de chaque pièce. Dans le cadre de la présente annexe, on utilise une méthode très simplifiée qui évalue la surchauffe par secteur énergétique sans donner de réponse définitive quant à la surchauffe possible dans une pièce.

L'évaluation se fait en 3 étapes.

Dans une première étape, pour chaque secteur énergétique, on évalue de façon conventionnelle le risque de surchauffe. Les gains de chaleur normalisés excédentaires sont pris comme indicateur du risque de surchauffe.

Une valeur de l'indicateur de surchauffe inférieure à la limite maximale autorisée ne donne aucune garantie qu'aucun problème de surchauffe ne surviendra. Un réel risque de surchauffe existe pour des valeurs proches de la valeur maximale. Si des problèmes de surchauffe se produisent, il y a de grandes chances pour qu'une installation de refroidissement actif soit installée, avec la consommation d'énergie associée. Pour tenir compte de manière équilibrée de l'effet de cette consommation sur la performance énergétique du bâtiment lors de la conception et de la construction, on introduit le concept de refroidissement fictif. De cette manière, on anticipe de manière conventionnelle l'utilisation éventuelle d'une installation de refroidissement.

Dans une deuxième étape, on définit, en fonction de l'indicateur de surchauffe, une sorte de probabilité conventionnelle qu'une installation de refroidissement actif soit effectivement placée. Deux cas peuvent se présenter :

- si une installation de refroidissement actif est placée dès la construction, on tient toujours entièrement compte des besoins de refroidissement. La probabilité qu'une installation de refroidissement soit placée est alors de 1, quelle que soit la valeur de l'indicateur de surchauffe.
- si on ne place pas de refroidissement actif lors de la construction, on considère un palier pour l'indicateur de surchauffe. Sous ce palier, le risque de surchauffe est considéré comme tellement faible que la probabilité que du refroidissement actif soit installé par après est prise comme étant égale à 0. Entre le palier et la valeur maximale autorisée, on considère conventionnellement une augmentation linéaire de la probabilité entre 0 et 1.

Au cas où la probabilité conventionnelle n'est pas nulle, on calcule, dans une troisième étape, le besoin net en énergie pour le refroidissement sur base des gains de chaleur excédentaires par rapport à la valeur de consigne pour le

refroidissement. On prend conventionnellement 23°C comme valeur de consigne. Lorsqu'une installation de refroidissement actif garanti un confort d'été, on considère que les occupants utiliseront moins les éventuelles protections solaires ou les possibilités de ventilation (nocturne) intensive. Ces installations sont donc considérées différemment que lors de l'évaluation du risque de surchauffe.

### 8.2 Détermination de l'indicateur de surchauffe

L'exigence pour le risque de surchauffe doit être évaluée au niveau de l'unité PEB. Le calcul ci-après de l'indicateur de surchauffe s'effectue, lui, par secteur énergétique. Le calcul de l'indicateur de surchauffe pour l'ensemble de l'unité PEB se fait exactement de la même manière que celui pour un secteur énergétique. Dans les formules ci-après, il suffit de remplacer partout l'indice "sec i" par l'indice "EPR".

On détermine, par secteur énergétique i, respectivement par unité PEB, l'indicateur de surchauffe comme étant égal aux gains de chaleur annuels normalisés excédentaires par rapport à la température de consigne du refroidissement pour le secteur énergétique i, respectivement pour l'unité PEB. Cette valeur étant égale à la somme des valeurs mensuelles :

Eq. 62 
$$I_{\text{overh}, \text{sec i}} = Q_{\text{excess norm}, \text{sec i}, \text{a}} = \sum_{m=1}^{12} Q_{\text{excess norm}, \text{sec i}, m}$$
 (Kh)

Eq. 419 
$$I_{\text{overh,EPR}} = Q_{\text{excess norm,EPR,a}} = \sum_{m=1}^{12} Q_{\text{excess norm,EPR,m}}$$
 (Kh)

avec :

Eq. 394 
$$Q_{\text{excess norm, seci,m}} = \frac{\left(1-\eta_{\text{util,overh, seci,m}}\right) \cdot \left(1-f_{\text{cool,geo,seci,m}}\right) \cdot Q_{\text{g,overh, seci,m}}}{H_{\text{T,overh, seci,m}} + H_{\text{V,overh, seci,m}}} \cdot \frac{1000}{3.6}$$
(Kh)

Eq. 420 
$$Q_{\text{excess norm, EPR,m}} = \frac{\left(1-\eta_{\text{util,overh, EPR,m}}\right) \cdot \sum_{i} \left[\left(1-f_{\text{cool,geo,sec i,m}}\right) \cdot Q_{\text{g,overh,seci,m}}\right]}{\sum_{i} \left(H_{\text{T,overh,seci,m}} + H_{\text{V,overh,seci,m}}\right)} \cdot \frac{1000}{3.6}$$
 (Kh)

et avec :

Eq. 64 
$$Q_{g,overh,seci,m} = Q_{i,seci,m} + Q_{s,overh,seci,m}$$
 (MJ)

Eq. 421 
$$\eta_{\text{util,overh,sec i,m}} = a_{\text{sec i,m}} / (a_{\text{sec i,m}} + 1) \text{ pour } \gamma_{\text{overh,sec i,m}} = 1$$

$$\eta_{\text{util,overh,sec i,m}} = \frac{1 - (\gamma_{\text{overh,sec i,m}})^{a_{\text{sec i,m}}}}{1 - (\gamma_{\text{overh,sec i,m}})^{a_{\text{sec i,m}} + 1}} \text{ pour les autres cas}$$
 (-)

Eq. 422 
$$\eta_{\text{util,overh,EPR,m}} = a_{\text{EPR,m}} / (a_{\text{EPR,m}} + 1)$$
 pour  $\gamma_{\text{overh,EPR,m}} = 1$ 

$$\eta_{\text{util,overh,EPR,m}} = \frac{1 - \left(\gamma_{\text{overh,EPR,m}}\right)^{a_{\text{EPR,m}}}}{1 - \left(\gamma_{\text{overh,EPR,m}}\right)^{a_{\text{EPR,m}}+1}} \quad \text{pour les autres cas} \tag{-}$$

avec :

Eq. 66 
$$\gamma_{\text{overh,sec i,m}} = Q_{\text{q,overh,sec i,m}}/Q_{\text{L,overh,sec i,m}}$$
 (-)

Eq. 423 
$$\gamma_{\text{overh,EPR,m}} = \frac{\sum_{i} Q_{g,\text{overh,sec i,m}}}{\sum_{i} Q_{L,\text{overh,sec i,m}}}$$
 (-)

Eq. 424 
$$a_{\text{sec i},m} = 1 + \frac{T_{\text{overh,sec i},m}}{54000}$$
 (-)

Eq. 425 
$$a_{EPR,m} = 1 + \frac{T_{overh,EPR,m}}{54000}$$
 (-)

Eq. 68 
$$Q_{L,overh,seci,m} = Q_{T,overh,seci,m} + Q_{V,overh,seci,m}$$
 (MJ)

Eq. 69 
$$Q_{\text{T,overh,sec i,m}} = H_{\text{T,overh,sec i,m}} \cdot (23 - (\theta_{\text{e,m}} + \Delta \theta_{\text{e,m}})) \cdot t_{\text{m}}$$
 (MJ)

Eq. 70 
$$Q_{V,\text{overh,sec i,m}} = H_{V,\text{overh,sec i,m}} \cdot (23 - (\theta_{e,m} + \Delta \theta_{e,m})) \cdot t_m$$
 (MJ)

Eq. 71 
$$\tau_{\text{overhseci,m}} = \frac{C_{\text{seci}}}{H_{\text{T,overhseci,m}} + H_{\text{V,overhseci,m}}}$$
 (s)

Eq. 426 
$$\tau_{\text{overh,EPR,m}} = \frac{\sum_{i} C_{\text{sec } i}}{\sum_{i} \left( H_{\text{T,overh,sec } i,m} + H_{\text{V,overh,sec } i,m} \right)}$$
 (s)

avec :

 $\eta_{\text{util,overh,sec i,m}}$  le taux d'utilisation des gains de chaleur mensuels du secteur énergétique i, pour l'indicateur de surchauffe, (-);

 $Q_{\text{g,overh,sec i,m}}$  les gains de chaleur mensuels par ensoleillement et production de chaleur interne dans le secteur énergétique i pour l'indicateur de surchauffe, en MJ;

 $Q_{i,sec\ i,m}$  les gains de chaleur mensuel par production de chaleur interne dans le secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.9.2;

 $Q_{\text{s,overh,sec i,m}}$  les gains de chaleur mensuel par ensoleillement dans le secteur énergétique i pour l'indicateur de surchauffe, en MJ, déterminés selon le § 7.10 ;

Yoverh, sec i, m	le rapport entre les gains de chaleur mensuels et les déperditions de chaleur mensuelles dans le secteur énergétique i pour l'indicateur de surchauffe, (-);
QL,overh,sec i,m	les déperditions de chaleur mensuelles du secteur énergétique i par transmission et par ventilation pour l'indicateur de surchauffe, en MJ ;
$a_{\mathfrak{m}}$	un paramètre numérique ;
$Q_{\text{T,overh,sec i,m}}$	les déperditions de chaleur mensuelles par transmission du secteur énergétique i pour l'indicateur de surchauffe, en MJ;
$Q_{V,overh,sec\ i,m}$	les déperditions de chaleur mensuelles par ventilation du secteur énergétique i pour l'indicateur de surchauffe, en MJ;
$\theta_{e,m}$	la température extérieure moyenne mensuelle, en °C, voir le Tableau [1] ;
$\Delta\theta_{e,m}$	une hausse de la température extérieure moyenne mensuelle pour le calcul du besoin net en énergie pour l'indicateur de surchauffe, égale par hypothèse à 1°C;
$H_{ m T,overh,sec}$ i	le coefficient de transfert thermique du secteur énergétique i par transmission pour l'indicateur de surchauffe, en $W/K$ , tel que déterminé ci-dessous ;
$H_{V,overh,sec}$ i,m	le coefficient de transfert thermique mensuel du secteur énergétique i par ventilation pour l'indicateur de surchauffe, en W/K, déterminé selon le § $7.8.2$ ;
Toverh, sec i,m	la constante de temps mensuel du secteur énergétique i pour l'indicateur de surchauffe, en s ;
C <sub>sec i</sub>	la capacité thermique effective du secteur énergétique i, en ${\rm J/K},$ déterminée selon le § 7.6 ;
$t_m$	la longueur du mois considéré, en Ms, voir le Tableau [1] ;
$f_{\text{cool,geo,sec i,m}}$	le rapport de l'énergie de refroidissement fournie au secteur énergétique i par un système de refroidissement par géo-cooling et les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement du secteur énergétique i, sur base mensuelle, tel que déterminé selon le § 8.6, (-).

Il faut sommer tous les secteurs d'énergie i de l'unité PER.

 $H_{\text{T,overh,sec}}$  i est déterminé selon le § 7.7.2. Toutefois, si l'influence des nœuds constructifs est calculée de manière forfaitaire (selon l'option C de l'annexe B.2 au présent arrêté), ce supplément forfaitaire n'est pas pris en considération dans le calcul de l'indicateur de surchauffe.

# 8.3 Probabilité conventionnelle que du refroidissement actif soit installé

Lors de la détermination de la performance énergétique, on applique par convention la valeur suivante pour la probabilité que du refroidissement actif soit placé (voir le § 8.1 pour plus d'explications) :

- si du refroidissement actif est installé dans le secteur énergétique i, on a :  $p_{\text{cool,sec i}} = 1 \qquad \text{(-)}$
- si aucun refroidissement actif n'est installé dans le secteur énergétique i, on a :

Eq. 72 
$$p_{\text{cool,sec i}} = \max \left\{ 0 : \min \left( \frac{I_{\text{overh,sec i}} - I_{\text{overh,thresh}}}{I_{\text{overh,max}} - I_{\text{overh,thresh}}} ; 1 \right) \right\}$$
 (-)

avec :

 $I_{\text{overh,thresh}}$  la valeur de seuil au-dessus de laquelle il faut tenir compte, pour

la détermination de la performance énergétique, d'un risque d'installation de refroidissement actif ultérieure. Cette valeur

est par hypothèse égale à 1000 Kh ;

 $I_{\text{overh,max}}$  la valeur maximale autorisée pour l'indicateur de surchauffe, cette

valeur est par hypothèse égale à 6500 Kh.

# 8.4 Paragraphe vide

Ce paragraphe est volontairement vide.

### 8.5 Refroidissement

Les besoins nets en énergie pour le refroidissement par mois et par secteur énergétique i sont déterminés comme le produit de la probabilité conventionnelle que l'on installe un refroidissement actif, d'un terme permettant de tenir compte de l'énergie de refroidissement fournie au secteur énergétique i par un système de refroidissement par géo-cooling et des besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement :

Eq. 395 
$$Q_{\text{cool,net,sec i,m}} = p_{\text{cool,sec i}} \cdot \left(1 - f_{\text{cool,geo,sec i,m}}\right) \cdot Q_{\text{cool,net,princ,sec i,m}}$$
 (MJ)

avec :

p<sub>cool,sec i</sub> la probabilité conventionnelle d'installation d'un

refroidissement actif, déterminée selon le § 8.3, (-);

Q<sub>cool,net,princ,sec i,m</sub> les besoins nets en énergie fondamentaux pour le

refroidissement du secteur énergétique i, en MJ, tels que

déterminés ci-dessous ;

f<sub>cool,geo,sec i,m</sub> le rapport de l'énergie de refroidissement fournie au secteur énergétique i par un système de refroidissement par géo-cooling et les besoins nets en énergie fondamentaux pour le

refroidissement du secteur énergétique i, sur base mensuelle, tel que déterminé selon le  $\S$  8.6, (-).

On détermine les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement,  $Q_{\text{cool},\text{net},\text{princ},\text{sec i},\text{m}}$ , comme suit :

Eq. 74 si  $\lambda_{\text{cool,sec i,m}}$  est supérieur ou égal à 2,5, on a :

 $Q_{cool, net, princ, sec i, m} = 0$ 

si  $\lambda_{\text{cool,sec i,m}}$  est inférieur à 2,5, on a :

$$Q_{\text{cool,net,princ,sec i,m}} = Q_{\text{g,cool,sec i,m}} - \eta_{\text{util,cool,sec i,m}} \cdot Q_{\text{L,cool,sec i,m}}$$
 (MJ)

avec :

Eq. 75 
$$Q_{g,cool,seci,m} = Q_{i,seci,m} + Q_{g,cool,seci,m}$$
 (MJ)

Eq. 76 
$$\eta_{\text{util,cool,sec i,m}} = a_{\text{m}}/(1 + a_{\text{m}})$$
 pour  $\lambda_{\text{cool,sec i,m}} = 1$ 

$$\eta_{\text{util,cool,seci,m}} = \frac{1 - \left(\lambda_{\text{cool,seci,m}}\right)^{a_{m}}}{1 - \left(\lambda_{\text{cool,seci,m}}\right)^{a_{m}+1}} \text{ pour les autres cas}$$
 (-)

et :

Eq. 77 
$$\lambda_{\text{cool,seci,m}} = Q_{\text{L,cool,seci,m}} / Q_{\text{q,cool,seci,m}}$$
 (-)

**Eq. 78** 
$$a_m = 1 + \frac{\tau_{\text{coolsed,m}}}{54000}$$
 (-)

Eq. 79 
$$Q_{L,cool,seci,m} = Q_{T,cool,seci,m} + Q_{V,cool,seci,m}$$
 (MJ)

Eq. 80 
$$Q_{T,cool,seci,m} = H_{T,cool,seci} \cdot \left[23 - \left(\theta_{e,m} + \Delta\theta_{e,m}\right)\right] \cdot t_m$$
 (MJ)

Eq. 81 
$$Q_{V,\text{cool,seci,m}} = H_{V,\text{cool,seci,m}} \cdot \left[23 - \left(\theta_{e,m} + \Delta\theta_{e,m}\right)\right] \cdot t_m$$
 (MJ)

Eq. 82 
$$\tau_{\text{cool,seci,m}} = \frac{C_{\text{seci}}}{H_{\text{T.cool,seci}} + H_{\text{V.cool,seci,m}}}$$
 (s)

avec :

 $\eta_{\text{util,cool,sec i,m}}$  le taux d'utilisation des déperditions de chaleur mensuels d'un secteur énergétique i, pour la détermination du besoin de refroidissement, (-);

 $Q_{g,\text{cool},\text{sec i,m}}$  les gains de chaleur mensuels par ensoleillement et par production de chaleur interne dans le secteur énergétique i pour la détermination du besoin de refroidissement, en MJ;

 $Q_{i,sec\ i,m}$  les gains de chaleur mensuels par production de chaleur interne dans le secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.9.2;

 $Q_{\text{s,cool,sec i,m}}$  les gains de chaleur mensuels par ensoleillement dans le secteur énergétique i pour la détermination du besoin de refroidissement, en MJ, déterminés selon le § 7.10 ;

 $\lambda_{\text{cool,sec i,m}}$  le rapport entre les déperditions de chaleur mensuelles et les gains de chaleur mensuels dans le secteur énergétique i pour la détermination du besoin de refroidissement, (-);

 $Q_{\text{L,cool,sec i,m}}$  les déperditions de chaleur mensuelles du secteur énergétique i par transmission et par ventilation pour la détermination du besoin de refroidissement, en MJ ;

am un paramètre numérique ;

 $Q_{\text{T,cool,sec i,m}}$  les déperditions de chaleur mensuelles du secteur énergétique i par transmission pour la détermination du besoin de refroidissement, en MJ ;

 $Q_{V,\text{cool},\text{sec i,m}}$  les déperditions de chaleur mensuelles du secteur énergétique i par ventilation pour la détermination du besoin de refroidissement, en MJ;

 $\theta_{e,m}$  la température extérieure moyenne mensuelle, en °C, voir le Tableau [1];

62	Annexe PER 2021
$\Delta\theta_{e,m}$	une hausse de la température extérieure moyenne mensuelle pour le calcul du besoin net en énergie pour le refroidissement, égale par hypothèse à $1^{\circ}\text{C}$ ;
$H_{T,\text{cool,sec}}$ i	le coefficient de transfert thermique du secteur énergétique i par transmission pour la détermination du besoin de refroidissement, en W/K. Cette valeur est par hypothèse égale à $H_{T, overh, sec\ i}$ tel que déterminé au § 8.2 ;
$H_{V,\text{cool,sec i},m}$	le coefficient de transfert thermique mensuel du secteur énergétique i par ventilation pour la détermination du besoin de refroidissement, en W/K, déterminée selon le § 7.8 ;
T <sub>cool,sec</sub> i,m	la constante de temps mensuel du secteur énergétique i pour la détermination du besoin de refroidissement, en s ;
C <sub>sec i</sub>	la capacité thermique effective du secteur énergétique i, en ${\rm J/K}$ , déterminée selon le § 7.6 ;
23	la température intérieure imposée par la présente annexe pour la détermination du besoin de refroidissement, en °C;
t <sub>m</sub>	la longueur du mois considéré, en Ms, voir le Tableau [1].

### Remarque:

Pour le climat belge, le besoin de refroidissement dépend fortement des conditions atmosphériques du moment. Le besoin de refroidissement d'une année météorologique moyenne n'est pas égal au besoin de refroidissement moyen sur différentes années car les années chaudes pèsent relativement plus lourd. Les calculs tiennent compte de ce phénomène, en prenant des températures quelque peu supérieures à la moyenne au long de l'année.

# 8.6 Systèmes de refroidissement par géo-cooling

Dans les unités résidentielles, la technique du "géo-cooling", couplée à un système fermé avec un échangeur sol-eau vertical ou à un système ouvert qui utilise les eaux souterraines des aquifères profonds et une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage, est prise en considération dans les calculs de refroidissement. Cette technique permet de refroidir l'eau de refroidissement en utilisant un échangeur de chaleur enterré profondément dans le sol ou de l'eau souterraine, sans refroidissement actif supplémentaire fourni par une machine de refroidissement à compression. Ensuite, cette eau est envoyée dans un plancher rafraichissant, ce qui permet d'abaisser la température intérieure.

Cette technique du "géo-cooling" permet de fournir une fraction des besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement. Cette fraction, notée  $f_{\text{cool},\text{geo},\text{sec} i,m}$ , peut varier entre 0 à 1.

Le principe de calcul du rapport de l'énergie de refroidissement fournie au secteur énergétique i par un système de refroidissement par géo-cooling et les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement du secteur énergétique i, sur base mensuelle, est le suivant.

Si un système de refroidissement par géo-cooling avec échangeur sol-eau horizontal fournit du froid au secteur énergétique considéré ou en l'absence d'un système de refroidissement par géo-cooling, alors on a  $f_{\text{cool},\text{geo},\text{sec i},\text{m}}=0$ . Cette valeur tient également lieu de valeur par défaut.

Si un système de refroidissement par géo-cooling associé à un échangeur sol-eau vertical ou à de l'eau souterraine fournit du froid au secteur énergétique considéré, alors  $f_{\text{cool,geo,sec i,m}}$  est déterminé tel que ci-dessous.

Deux facteurs limitants sont pris en compte pour déterminer  $f_{\text{cool},\text{geo},\text{sec i,m}}$  :

- la capacité du sous-sol à fournir l'énergie de refroidissement demandée par le bâtiment. En effet, le sous-sol ne peut fournir qu'une quantité limitée d'énergie de refroidissement sur une année. Il en est de même pour les systèmes ouverts qui utilisent de l'eau souterraine car il convient de maintenir l'équilibre thermique du sol en l'état. Dans la méthode, cette limitation dépend du facteur f<sub>cool,geo,GHX</sub>;
- la capacité du plancher rafraichissant à fournir l'énergie de refroidissement demandée par le bâtiment. En effet, la surface au sol disponible pour le plancher rafraichissant détermine la puissance maximale émise par ce système d'émission. Par conséquent, une surface disponible trop petite peut limiter le potentiel de géo-cooling. Dans la méthode, cette limitation dépend du facteur f<sub>cool,geo,slab,sec i,m</sub>.

Le rapport de l'énergie de refroidissement fournie au secteur énergétique i par un système de refroidissement par géo-cooling associé à un échangeur sol-eau vertical ou à de l'eau souterraine et les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement du secteur énergétique i, sur base mensuelle, est donnée par :

Eq. 396 
$$f_{\text{cool,geo,sec i,m}} = \min(f_{\text{cool,geo,GHX}}; f_{\text{cool,geo,slab,sec i,m}})$$
 (-)

avec :

f<sub>cool,geo,GHX</sub>

le rapport de l'énergie de refroidissement fournie au secteur énergétique i par un système de refroidissement par géo-cooling et les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement du secteur énergétique i sur base annuelle, en tenant compte uniquement de l'échangeur de chaleur du sous-sol ou de l'équilibre thermique des aquifères comme facteur limitant, tel que déterminé ci-dessous, (-);

 $f_{\text{cool,geo,slab,sec i,m}}$ 

le rapport de l'énergie de refroidissement fournie au secteur énergétique i par un système de refroidissement par géo-cooling et les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement du secteur énergétique i sur base mensuelle, en tenant compte uniquement de la limitation liée à la surface disponible pour le plancher rafraîchissant, tel que déterminé ci-dessous, (-).

Le facteur  $f_{\text{cool,geo,GHX}}$  dépend des besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement, des besoins annuels bruts en énergie totaux pour l'eau chaude sanitaire et des besoins annuels bruts en énergie pour le chauffage. Il est déterminé comme suit :

• pour les systèmes fermés couplés à un échangeur sol-eau vertical :

Eq. 397 
$$f_{\text{cool,geo,GHX}} = \min \left( 1 ; \frac{\max(4000; 0,3.(\sum_{i} \sum_{m=1}^{12} Q_{\text{heat,gross,sec i,m}} + \sum_{m=1}^{12} Q_{\text{water,gross,m}}))}{\sum_{j} \sum_{m=1}^{12} Q_{\text{cool,net,princ,sec j,m}}} \right)$$
 (-)

pour les systèmes ouverts qui utilisent de l'eau souterraine :

Eq. 428 
$$f_{\text{cool,geo,GHX}} = \min \left(1 ; \frac{0.8 \cdot \left(\sum_{m=1}^{12} Q_{\text{heat,gross,sec i,m}} + \sum_{m=1}^{12} Q_{\text{water,gross,m}}\right)}{\sum_{m=1}^{12} Q_{\text{cool,net,princ,sec i,m}}}\right)$$

avec :

Qheat, gross, sec i, m

les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage des locaux d'un secteur énergétique i, déterminés selon le  $\S$  9.2.1, en MJ ;

Qwater,gross,m	les besoins mensuels bruts en énergie totaux pour l'eau chaude sanitaire de tous les points de puisage alimentés par le système, en MJ, tel que déterminé ci-dessous;
$Q {\tt cool,net,princ,sec\ j,m}$	les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement du secteur énergétique j, déterminés selon le § 8.5, en MJ.

### Il faut faire la somme sur :

- tous les secteurs énergétiques i de l'unité PER alimentés par la pompe à chaleur géothermique qui est lié au système de refroidissement par géo-cooling ;
- tous les secteurs énergétiques j de l'unité PER alimentés par le système de refroidissement par géo-cooling.

Les besoins mensuels bruts en énergie totaux pour l'eau chaude sanitaire sont calculés comme suit :

Eq. 398 
$$Q_{\text{water,gross,m}} = \sum_{\text{bath j}} Q_{\text{water,bath j,gross,m}} + \sum_{\text{sink k}} Q_{\text{water,sink k,gross,m}}$$
 (MJ)

01):

 $Q_{\text{water,bath j,gross,m}}$  les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire j, déterminés selon le § 9.3.1, en MJ ;

Qwater, sink k, gross, m les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine k, déterminés selon le § 9.3.1, en MJ.

Il faut faire la somme sur toutes les douches ou baignoires j et tous les éviers k de l'unité PER alimentés en ECS par la pompe à chaleur géothermique qui est lié au système de refroidissement par géo-cooling.

Le terme  $f_{\text{cool},\text{geo},\text{slab},\text{sec}}$  i,m dépend de la demande de refroidissement du secteur énergétique i et de la surface au sol disponible pour le plancher rafraichissant. Il est calculé comme suit :

**Eq. 399** Si  $\dot{Q}_{cool,sec\ i,m}$  est égal à 0, on a :

$$f_{cool,geo,slab,sec\ i,m}=0$$
 (-)

Dans tous les autres cas, on a :

$$f_{\text{cool,geo,slab,sec i,m}} = \min \left( 1 ; \frac{\dot{Q}_{\text{cool,slab,sec i,m}}}{\dot{Q}_{\text{cool,sec i,m}}} \right) . f_{\text{cool,slab,control}}$$
 (-)

avec :

 $\dot{Q}_{\text{cool,slab,sec i,m}}$  la puissance mensuelle moyenne émise par le plancher rafraîchissant dans le secteur énergétique i, en W, telle que déterminée ci-dessous ;

 $\dot{\mathbb{Q}}_{\text{cool,sec i,m}}$  la puissance mensuelle moyenne de refroidissement demandée au niveau du secteur énergétique i, en W, telle que déterminée ci-dessous ;

 $f_{\text{cool,slab,control}}$  un facteur permettant de tenir compte de l'efficacité du système de régulation, conventionnellement fixé à 0,9, (-).

On détermine la puissance mensuelle moyenne de refroidissement au niveau du secteur énergétique i comme suit :

65

Eq. 400 
$$\dot{Q}_{\text{cool,sec i,m}} = \frac{Q_{\text{cool,net,princ,sec i,m}}}{t_{\text{m}}}$$
 (W)

avec :

 $Q_{\text{cool,net,princ,sec i,m}}$  les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement du secteur énergétique i, déterminés selon le § 8.5, en MJ ;

t<sub>m</sub> la longueur du mois considéré, en Ms, voir le Tableau [1].

On détermine la puissance mensuelle moyenne émise par le plancher rafraîchissant comme suit :

Eq. 401  $\dot{Q}_{\text{cool,slab,sec i,m}} = A_{\text{cool,slab,sec i}} \cdot U_{\text{cool,slab}} \cdot f_{\text{cool,slab,usable}} \cdot (23 - \theta_{\text{w,ave,slab,m}})^{n_{\text{slab,cool}}}$ (W)

avec :

A<sub>cool,slab,sec i</sub> la surface au sol du plancher rafraichissant pour le secteur

énergétique i, en m²;

 $\textbf{U}_{\texttt{cool}, \texttt{slab}} \hspace{1.5cm} \textbf{le coefficient de transfert de chaleur du plancher}$ 

rafraichissant, en  $W/m^2K$ , conventionnellement fixé à 4,66

w/m²K;

 $f_{\text{cool,slab}}$ ,  $u_{\text{sable}}$  un facteur qui prend en compte la surface réellement disponible

pour l'émission radiative du plancher rafraichissant,

conventionnellement fixé à 0,8, (-);

la température intérieure imposée par la présente annexe pour

la détermination du besoin de refroidissement, en °C ;

 $n_{\text{slab,cool}}$  un paramètre permettant le calcul de la puissance émise par le

plancher rafraîchissant, conventionnellement fixé à 0,95, (-

) ;

 $\theta_{\text{w,ave,slab,m}}$  la température mensuelle moyenne de l'eau dans le plancher

rafraichissant, en °C, déterminée selon le Tableau [42].

Tableau [42] : Valeurs de la température mensuelle moyenne de l'eau dans le plancher rafraichissant

Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sept	Oct	Nov	Dec
23	23	23	21	19,5	18,5	18,5	18,5	19,5	21	23	23

# 9 Besoins bruts en énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

### 9.1 Préambule

L'évaluation des besoins bruts en énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire tient compte du système de stockage de chaleur, de distribution de chaleur, d'émission de chaleur et de régulation pour le chauffage des locaux et l'eau chaude sanitaire. Les besoins bruts en énergie représentent l'énergie transmise par les installations de production de chaleur au système de distribution de chaleur (ou de stockage de chaleur) consacré au chauffage des locaux et au système de distribution d'eau chaude sanitaire.

Une installation de chauffage se compose de :

- une installation de production de chaleur. En cas de chauffage central, il s'agit de chaudières (hydroniques), de générateurs (d'air chaud), de pompes à chaleur ou d'installations de cogénération. En cas de chauffage local, la production de chaleur s'effectue dans les émetteurs de chaleur proprement dits;
- éventuellement un système de stockage de chaleur ;
- un système de distribution de chaleur. Il s'agit de conduites en cas de chauffage central hydronique et de gaines en cas de chauffage à air chaud. Un chauffage local n'a pas de système de distribution de chaleur;
- un système d'émission de chaleur. Radiateurs, convecteurs, conduites dans le sol, conduites dans le plafond, conduites dans les murs ou grilles en cas de chauffage central; poêles, radiateurs ou convecteurs en cas de chauffage local;
- la régulation de chacun de ces systèmes.

Les besoins bruts en énergie pour le chauffage comprennent les besoins nets en énergie pour le chauffage et toutes les déperditions qui surviennent lors du stockage, de la distribution et de l'émission de chaleur ainsi que lors de la régulation de chacun de ces systèmes. Ces déperditions sont calculées via le rendement du système.

Si, dans un secteur énergétique, plusieurs valeurs d'un rendement partiel donné devaient être d'application (par exemple, dans le Tableau [43]), il faut calculer avec la valeur la plus négative pour l'ensemble du secteur énergétique. (Le cas échéant, le secteur énergétique peut évidemment être subdivisé en plusieurs secteurs énergétiques plus petits.)

Une installation d'eau chaude sanitaire se compose de :

- une production de chaleur. On distingue ici deux types : les installations à production instantanée de l'eau chaude sanitaire et les installations à accumulation. Dans les deux cas, l'appareil producteur de chaleur destiné au chauffage des locaux peut fournir la chaleur, ou bien le chauffage et l'eau chaude sanitaire ont chacun leur propre appareil producteur de chaleur;
- une distribution de chaleur.

Les besoins bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire comprennent les besoins nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire et toutes les déperditions qui surviennent lors de la distribution. Ces déperditions sont calculées via le rendement du système. Au cas où plus d'une installation de production de chaleur assure la production d'eau chaude sanitaire, chacune est associée aux points de puisage qu'elle dessert.

### 9.2 Besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage

## 9.2.1 Principe

On obtient les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage d'un secteur énergétique i en divisant les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage par le rendement mensuel moyen du système de chauffage. Ce rendement mensuel moyen du système représente le rapport entre la chaleur utile que le système d'émission de chaleur émet chaque mois au profit du secteur énergétique et la chaleur que l'installation de production de chaleur correspondante transmet chaque mois au système de distribution de chaleur (et éventuellement au stockage de chaleur). L'écart entre les deux est déterminé, entre autres, par les flux de déperdition suivants :

- les déperditions de stockage et de distribution non récupérées ;
- un flux de déperdition supplémentaire à travers les parois extérieures à l'arrière, au-dessous ou au-dessus du corps de chauffe;
- un flux de déperdition supplémentaire résultant de la stratification de la température, à cause de laquelle la température au niveau de référence est plus basse qu'au niveau du plafond;
- un flux de déperdition supplémentaire dû au fait que le calcul d'une température intérieure un peu basse mais constante de 18°C intègre un abaissement nocturne de la température et des températures diurnes différenciées, et que la régulation n'est pas en mesure de réaliser simplement la différenciation souhaitée;
- un flux de déperdition supplémentaire du fait que les utilisateurs du bâtiment considèrent la valeur de consigne moins le différentiel comme la température souhaitée.

Les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage sont calculés comme suit :

Eq. 83 
$$Q_{\text{heat,gross,seci,m}} = \frac{Q_{\text{heat,net,seci,m}}}{\eta_{\text{sys,heat,seci,m}}}$$
 (MJ)

avec :

 $Q_{\text{heat,gross,sec i,m}}$  les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage des locaux d'un secteur énergétique i, en MJ;

 $Q_{\text{heat,net,sec i,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage des locaux d'un secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.2;

 $\eta_{\text{sys,heat,sec i,m}}$  le rendement mensuel moyen du système pour le chauffage d'un secteur énergétique i, déterminé selon le § 9.2.2, (-).

Les besoins bruts en énergie pour le chauffage des secteurs énergétiques qui sont desservis par un "combilus" sont déterminés selon des spécifications complémentaires déterminées par le Ministre.

### 9.2.2 Rendement mensuel moyen du système

# 9.2.2.1 Principe

Le rendement mensuel moyen du système défini ci-dessus se compose, à son tour, du produit du rendement mensuel moyen de l'émission, de la distribution et du stockage :

Eq. 84 
$$\eta_{\text{sys,heat,sec i,m}} = \eta_{\text{em,heat,sec i,m}} \cdot \eta_{\text{distr,heat,sec i,m}} \cdot \eta_{\text{stor,heat,sec i,m}}$$
 (-)

### avec :

 $\eta_{\text{em,heat,sec i,m}}$  le rendement mensuel moyen d'émission d'un secteur énergétique i, (-), déterminé selon le § 9.2.2.2;

 $\eta_{\text{distr,heat,sec i,m}}$  le rendement mensuel moyen de distribution d'un secteur énergétique i, (-), déterminé selon le § 9.2.2.3 ;

 $\eta_{\text{stor},\text{heat},\text{sec i,m}}$  le rendement mensuel moyen de stockage d'un secteur énergétique i, (-), déterminé selon le § 9.2.2.4.

Le rendement mensuel moyen d'émission représente le rapport entre la chaleur utile que les corps de chauffe émettent chaque mois au profit du secteur énergétique et la chaleur totale qu'ils émettent chaque mois. Il comprend aussi bien les déperditions de chaleur inutiles de ces éléments que les déperditions dues à une régulation imparfaite.

Le rendement moyen mensuel de distribution représente le rapport entre la chaleur que les corps de chauffe émettent chaque mois au profit du secteur énergétique et la chaleur que l'/les installation(s) de production de chaleur et/ou le/les ballon(s) de stockage transmet(tent) chaque mois au système de distribution de chaleur.

En cas de stockage d'énergie thermique dans un réservoir tampon, le rendement moyen mensuel de stockage représente le rapport entre la chaleur fournie chaque mois au système de distribution et la chaleur que l'/les installation(s) de production de chaleur transmet(tent) chaque mois au(x) ballon(s) de stockage.

## 9.2.2.2 Rendement d'émission

Pour simplifier l'approche, on prend les valeurs du Tableau [43]. Pour un calcul détaillé, on se reportera à l'Annexe D de la présente annexe.

Si, dans le cas d'un chauffage central, il y a plus d'un système d'émission dans le secteur énergétique, on tient compte du système ayant le plus mauvais rendement d'émission du Tableau [43]. Dans ce cas, il n'est plus possible d'utiliser l'Annexe D de la présente annexe.

Si, dans un secteur énergétique, il devait y avoir plusieurs types de chauffage local, il faut obligatoirement affiner la subdivision en secteurs énergétiques, afin qu'il ne subsiste plus qu'un seul type dans chaque secteur : voir également le § 5.3.

Tableau [43] : Valeurs de calcul pour le rendement d'émission

Chauffage central						
Régulation de la température	régulation de la température de départ de l'eau du circuit ou de l'air					
intérieure	valeur de consigne constante	valeur de consigne variable				
Commande de la température par local	0,87 (1)	0,89 (1)				
Autres	0,85 (1)	0,87 (1)				
Chauffage local pour lequel le sest déterminé selon le § 10.2.3						
Poêle au bois	0,82					
Poêle au charbon	0,82					
Poêle au mazout	0,87					
Poêle au gaz	0,87					
Radiateur ou convecteur électric sans régulation électronique (pa	0,90					
Radiateur ou convecteur électric avec régulation électronique	0,96					
Chauffage électrique à accumulation (par exemple, réglage manuel)	0,85					
Chauffage électrique à accumula	0,92					
Chauffage commandé à distance (	0,85					
Chauffage électrique à résistant plancher, le mur ou le plafond	0,87					
Chauffage local pour lequel le						
est déterminé selon le § 10.2.3	.2.3					
Résistance électrique dans une p plafond) en contact avec l'envi:	0,87					
Tous les autres types de chauffa	0,91					
Chauffage collectif						

Si plusieurs unités d'habitation disposent d'une installation de production de chaleur commune, les valeurs ci-dessus (relatives au chauffage central) doivent être diminuées comme suit :

- si un décompte individuel des coûts de chauffage est établi par unité d'habitation sur la base d'une mesure individuelle de la consommation réelle : on multiplie la valeur d'application ci-dessus par le facteur 0,95
- si l'on n'effectue pas ce genre de décompte individualisé réel des coûts de chauffage : on multiplie la valeur d'application ci-dessus par le facteur 0,85.

Remarque: la présence ou non d'un décompte individuel doit être évaluée individuellement pour chaque unité d'habitation.

(1)Si un ou plusieurs éléments d'émission de chaleur du secteur énergétique sont (partiellement) installés devant un vitrage, le rendement est diminué de 0,08.

Dans les systèmes de chauffage central, il faut établir une distinction selon la régulation de la température de départ dans le système de distribution $^6$ :

- soit la valeur de consigne est constante ;
- soit la valeur de consigne change automatiquement (par exemple, avec la température extérieure).

Une régulation rentre dans la catégorie 'commande de la température par local' si l'émission de chaleur est régulée dans tous les locaux du secteur énergétique considéré de telle sorte que l'apport de chaleur se coupe automatiquement dès que la valeur de consigne de la température intérieure est atteinte. Cela peut se faire par exemple au moyen de vannes thermostatiques sur tous les éléments d'émission et/ou par une régulation thermostatique dans chaque pièce. Les vannes d'arrêt simples montées sur les radiateurs ne rentrent pas dans la catégorie 'pilotée par la température'.

### 9.2.2.3 Rendement de distribution

On prend comme approche simple du rendement mensuel de distribution les valeurs constantes du Tableau [7]. Pour un calcul détaillé, on consultera l'Annexe E de la présente annexe.

Installation de chauffage  $\eta_{\text{distr,heat,sec i,m}}$ Chauffage local 1,00 Chauffage central à eau chaude ou à air chaud, chauffage collectif les conduites ou Toutes les gaines l'intérieur de la couche d'isolation du 1,00 volume protégé Une partie des conduites ou des gaines à 0,95 l'extérieur de la couche d'isolation du volume protégé

Tableau [7] : Rendement de distribution

# 9.2.2.4 Rendement du stockage

On prend comme approche simplifiée du rendement mensuel de stockage les valeurs constantes du Tableau [8].

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Exemple : une valeur de consigne variable peut être réalisée à l'aide d'une régulation glissante de la température de la chaudière ou d'une vanne à trois voies immédiatement après la chaudière pour autant qu'elle soit équipée d'une régulation automatique à point de consigne variable.

Tableau [8] : Rendement de stockage

Stockage de chaleur pour le chauffage dans un (ou plusieurs) réservoir(s) tampon(s)	η <sub>stor,heat,sec i,m</sub>		
Absent	1,00		
Présent			
• à l'intérieur du volume protégé	1,00		
• à l'extérieur du volume protégé	0,97		

### 9.3 Besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire

# 9.3.1 Principe

Les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire sont obtenus en divisant le besoin net en énergie par le rendement mensuel moyen correspondant du système :

Eq. 85 
$$Q_{\text{water, bath i,gross, m}} = r_{\text{water, bath i,gross}} \cdot \frac{Q_{\text{water, bath i,net, m}}}{\eta_{\text{sys, bath i,m}}}$$
 (MJ)

Eq. 86 
$$Q_{\text{water,sink i,gross,m}} = r_{\text{water,sink i,gross}} \cdot \frac{Q_{\text{water,sink i,net,m}}}{\eta_{\text{sys,sink i,m}}}$$
 (MJ)

avec :

Qwater,bath i,net,m les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i, en MJ, déterminés selon le § 7 3 :

 $Q_{\text{water,sink i,net,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine i, en MJ, déterminés selon le § 7.3 ;

 $\eta_{\text{sys,bath i,m}}$  le rendement mensuel moyen du système pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i, déterminé selon le § 9.3.2.2 (-);

 $\eta_{\text{sys,sink i,m}}$  le rendement mensuel moyen du système pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine i, déterminé selon le § 9.3.2.2, (-);

rwater, bath i, gross un facteur de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide vers le(s) appareil(s) producteur(s) de chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à une douche ou à une baignoire i, par récupération de la chaleur de l'évacuation, à déterminer selon des règles déterminées par le Ministre, (-);

 $r_{water,sink~i,gross}$  un facteur de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide vers le(s) appareil(s) producteur(s) de chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à un évier de cuisine i, par récupération de la chaleur de l'évacuation, à déterminer selon des règles déterminées par le Ministre, (-).

Les facteurs de réduction  $r_{\text{water,gross}}$  ne peuvent pas être appliqués dans le cas où l'eau chaude sanitaire destinée à la douche, la baignoire ou l'évier de cuisine est soutirée à une conduite de circulation. Dans ce cas, il faut faire appel au principe d'équivalence.

Les besoins bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire des points de puisage qui sont desservis par un "combilus" sont déterminés selon des spécifications complémentaires déterminées par le Ministre.

### 9.3.2 Rendement du système pour l'eau chaude sanitaire

# 9.3.2.1 Principe

Le rendement du système pour l'eau chaude sanitaire dépend du mode de distribution de l'eau chaude et du mode de puisage. A chaque prélèvement, de l'eau chaude refoule l'eau qui a refroidi entre-temps dans les conduites de puisage. De même, après cette évacuation initiale, l'eau chaude se refroidit lors de son passage dans les conduites de puisage. Les installations à conduite de circulation présentent une déperdition de chaleur proportionnelle à la longueur de la conduite. La conduite de circulation peut concerner aussi bien une unité PER (par exemple, une habitation individuelle) que plusieurs unités PER (par exemple, les différentes unités d'habitation d'un immeuble à appartements à production centrale collective d'eau chaude sanitaire).

### 9.3.2.2 Règle de calcul

On détermine comme suit le rendement du système dans les salles de bains et les cuisines :

• sans conduite de circulation :

Eq. 87 
$$\eta_{\text{sys,bath i,m}} = \eta_{\text{tubing,bath i}}$$
 
$$\eta_{\text{sys,sink i,m}} = \eta_{\text{tubing,sink i}}$$
 (-)

• avec conduite de circulation :

Eq. 88 
$$\eta_{\text{sys,bath i,m}} = \eta_{\text{tubing bath i}} \cdot \eta_{\text{water circk,m}}$$

$$\eta_{\text{sys,sink i,m}} = \eta_{\text{tubing sink i}} \cdot \eta_{\text{water circk,m}} \tag{-}$$

avec :

 $\eta_{\text{tubing,bath i}}$  la contribution au rendement du système des conduites d'eau sanitaire vers une douche ou une baignoire i, telle que déterminée ci-dessous, (-) ;

 $\eta_{\text{tubing,sink i}}$  la contribution au rendement du système des conduites d'eau sanitaire vers un évier de cuisine i, telle que déterminée cidessous, (-) ;

 $\eta_{\text{water,circ }k,m}$  la contribution au rendement du système des déperditions mensuelles de la conduite de circulation k, telle que déterminée ci-dessous, (-).

On détermine comme suit la contribution des conduites d'eau sanitaire :

Eq. 284 
$$\eta_{\text{tubing bath i}} = \frac{100}{100 + l_{\text{tubing bath i}}/r_{\text{water bath i,net}}}$$
 (-)

Eq. 285 
$$\eta_{\text{tubingsinki}} = \frac{20}{20 + 1_{\text{tubingsinki}} / r_{\text{watersinki,net}}}$$
 (-)

avec :

ltubing, bath i

la longueur des conduites vers une douche ou une baignoire i, en m. S'il n'y a pas de conduite de circulation : on prend la longueur égale à la somme des plus courtes distances à l'horizontale et à la verticale entre le point de raccordement du/des producteur(s) de chaleur concerné(s) pour l'eau chaude sanitaire et le milieu du plancher de la salle de bains considérée. En alternative, on peut également prendre la longueur réelle de la conduite. S'il y a une conduite de circulation : on prend la longueur égale à la somme des plus courtes distances à l'horizontale et à la verticale entre le point d'embranchement concerné de la conduite de circulation et le milieu du plancher de la salle de bains considérée. En alternative, on peut également prendre la longueur réelle de la conduite ;

 $\Upsilon_{\text{water,bath i,net}}$ 

un facteur de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide vers la douche ou la baignoire i par récupération de la chaleur de l'évacuation, à déterminer selon des règles déterminées par le Ministre, (-);

ltubing, sink i

la longueur des conduites vers un évier de cuisine i, en m. S'il n'y a pas de conduite de circulation : on prend la longueur égale à la somme des plus courtes distances à l'horizontale et à la verticale entre le(s) producteur(s) de chaleur concerné(s) pour l'eau chaude sanitaire et le milieu du plancher de la cuisine considérée. En alternative, on peut également prendre la longueur réelle de la conduite. S'il y a une conduite de circulation : on prend la longueur égale à la somme des plus courtes distances à l'horizontale et à la verticale entre le point d'embranchement concerné de la conduite de circulation et le milieu du plancher de la cuisine considérée. En alternative, on peut également prendre la longueur réelle de la conduite ;

Ywater, sink i, net

un facteur de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide vers l'évier de cuisine i par récupération de la chaleur de l'évacuation, à déterminer selon des règles déterminées par le Ministre, (-);

Comme valeurs par défaut, on utilise :

- $l_{tubing,bath i} = 10 m$
- $l_{\text{tubing,sink i}} = 20 \text{ m}$

On détermine comme suit la contribution de la conduite de circulation k :

Eq. 286 
$$\eta_{\text{water,circ k,m}} = \frac{Q_{\text{water out,circ k,m}}}{Q_{\text{water out,circ k,m}} + t_{\text{m}}.f_{\text{insul,circ k}}.\sum_{j} \frac{1_{\text{circ k,j}}.\left(60 - \theta_{\text{amb,m,j}}\right)}{R_{1,j}}$$
(-)

avec :

$$\mathbf{Q}_{\text{waterout,circk,m}} = \sum_{i} \frac{\mathbf{Q}_{\text{water,bath i,net,m}}}{\eta_{\text{tubing,bath i}}} + \sum_{i} \frac{\mathbf{Q}_{\text{water,sink i,net,m}}}{\eta_{\text{tubing,sink i}}}$$

Eq. 287

$$+ \sum_{i} \frac{Q_{\text{water,other i,net,m}}}{\eta_{\text{tubing,other i}}} + \sum_{l} Q_{\text{water,ncalc,res,unit l,gross woC,m}}$$
 (MJ)

$$+\sum_{\mathbf{m}} \mathbf{Q}_{\text{water,ncalc,nres,bath m,gross woC,m}} + \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{Q}_{\text{water,ncalc,nres,sink n,gross woC,m}}$$

et:

 $t_m$ la longueur du mois considéré, en Ms, voir le Tableau [1];

un facteur de correction pour prendre en compte l'effet des finsul, circ k ponts thermiques sur la résistance thermique des segments de la conduite de circulation k, telle que déterminée ci-dessous

> en fonction des propriétés de la conduite de circulation, (-);

la longueur du segment j de la conduite de circulation k, en lcirc k,j

la température ambiante moyenne mensuelle du segment de  $\theta_{amb,m,j}$ conduite j, en °C:

> - si le segment de conduite se trouve à l'intérieur du volume protégé, alors :  $\theta_{amb,m,j} = 18$ ;

> - si le segment de conduite se trouve dans un espace adjacent non chauffé, alors :  $\theta_{amb,m,j} = 11 + 0,4.\theta_{e,m}$ ;

> - si le segment de conduite se trouve à l'extérieur, alors :  $\theta_{amb,m,j} = \theta_{e,m}$ ;

> où :  $\theta_{e,m}$  la température extérieure moyenne mensuelle, en °C, selon le Tableau [1];

R<sub>1, i</sub> la résistance thermique linéaire du segment de conduite j, en m.K/W, déterminée selon le § E.3 de la présente annexe ;

> les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i, en MJ, déterminés selon le § 7.3 pour les unités PER et selon le § 5.10 de l'annexe A.3 pour les unités PEN, en MJ;

les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine i, en MJ, déterminés selon le § 7.3 pour les unités PER et selon le § 5.10 de l'annexe A.3 pour les unités PEN.

les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un autre point de puisage d'eau chaude i, en MJ, déterminés selon le § 5.10 de l'annexe A.2;

la contribution au rendement du système des conduites d'eau sanitaire vers un autre point de puisage d'eau chaude i, (-), déterminée selon le § 6.5 de l'annexe A.2;

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau Qwater,ncalc,res,unit 1,gross woC,m chaude sanitaire d'une unité résidentielle l qui n'est pas une unité PER, sans tenir compte des pertes de conduite de circulation/combilus, en MJ, tels que déterminés ci-dessous ;

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau  $Q_{\text{water,ncalc,nres,bath }\mathfrak{m,gross }\text{woC,m}}$ chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire m se trouvant dans un bâtiment avec une destination non résidentielle et non industrielle et ne faisant pas partie d'une unité PEN, en MJ, tenir compte des pertes de conduite circulation/combilus, tels que déterminés ci-dessous ;

Qwater, bath i, net, m

Qwater, sink i, net, m

Qwater, other i, net, m

Ntubing, other i

74 / 222

Qwater,ncalc,nres,sink n,gross woc,m les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine n se trouvant dans un bâtiment avec une destination non résidentielle et non industrielle et ne faisant pas partie d'une unité PEN, sans tenir compte des pertes de conduite de circulation/combilus, en MJ, tels que déterminés ci-dessous.

Exception: si Qwater out, circ k, m est nul, alors nwater,circ k,m vaut 1.

Pour la détermination de  $\eta_{\text{water,circ }k,m}$ , il faut effectuer une somme sur tous les segments j de la conduite de circulation k.

Pour la détermination de Qwater out, circ k,m, il faut effectuer une somme sur :

- l'ensemble des douches, baignoires et éviers de cuisine i se trouvant dans une unité PER ou PEN et connectés à la conduite de circulation k ;
- l'ensemble des autres points de puisage d'eau chaude i se trouvant dans une unité PEN et connectés à la conduite de circulation k ;
- l'ensemble des unités résidentielles l qui ne sont pas des unités PER et qui sont connectés à la conduite de circulation k ;
- l'ensemble des douches et baignoires m et éviers de cuisine n se trouvant dans un bâtiment avec une destination non résidentielle et non industrielle, ne faisant pas partie d'une unité PEN, et qui sont connectés à la conduite de circulation k.

Le facteur de correction  $f_{\text{insul,circ}\ k}$  dépend des propriétés de la conduite de circulation et des accessoires. Trois cas sont distingués.

#### Cas 1

Si la conduite de circulation et les accessoires satisfont à toutes les exigences ci-dessous, alors  $f_{insul,circ\ k}$  = 1,1.

- L'isolation de chaque coude (\*) est exécutée dans le même matériau et a la même épaisseur que l'isolation des segments de conduites adjacentes. Elle est posée de manière telle que l'isolation soit continue.
- L'isolation n'est interrompue par aucune fixation de la conduite.
- L'isolation de la conduite principale n'est pas interrompue au niveau des branchements (\*) et l'isolation thermique des conduites de puisage, le cas échéant, sera continue par rapport à l'isolation de la conduite principale.
- Chaque élément de robinetterie (\*\*) a une résistance thermique équivalente satisfaisant à la règle suivante :

Eq. 288 
$$R_{eq,tap} \ge max(R_{1,j})$$
  $(m.K/W)$ 

avec :

 $R_{\text{eq,tap}}$  la résistance thermique équivalente de l'isolation thermique de l'élément de robinetterie, déterminée comme ci-dessous, en m.K/W;  $R_{1,j}$  la résistance thermique linéaire du segment de conduite j auquel

l'élément de robinetterie est connecté, telle qu'établie au § E.3, en m.K/W.

Il faut prendre la valeur maximale de tous les segments de conduite j connectés à l'élément de robinetterie.

• Chaque corps de pompe est pourvu d'un manteau en matériau isolant avec un coefficient de conductivité  $\lambda_{insul,pumps}$  et une épaisseur minimale d'isolant i  $d_{insul,pumps}$  pour lesquels :

Eq. 289 
$$\frac{d_{insul,pumps}}{\lambda_{insul,pumps}} \ge 0,5$$
 (m.K/W)

avec :

dinsul,pumps la plus courte distance entre les surfaces intérieure et extérieure de l'enveloppe isolante autour de la pompe, en ne tenant pas compte des pièces mobiles de commande, d'écrans d'affichage et des parties spécifiquement destinées à protéger l'électronique de la pompe contre la surchauffe (ailettes de refroidissement), en m ;

 $\lambda_{\text{insul,pumps}}$  la conductivité thermique de l'isolation thermique autour de la pompe, en W/(m.K).

- NOTE (\*) Pour la conduite de circulation complète, il est possible de s'écarter des exigences décrites ci-dessus pour  $n_{\text{exc}}$  coudes ou branchements,  $n_{\text{exc}}$  étant déterminé comme ci-dessous.
- NOTE (\*\*) Elément de robinetterie : sont considérés dans cette annexe comme élément de robinetterie (à isoler) : collecteur, vanne d'isolement, vanne de régulation, robinet de purge, clapet anti-retour, débourbeur ou pot de décantation et bouteille casse-pression.

### Cas 2

Si le cas 1 n'est pas d'application mais que la conduite de circulation et les accessoires satisfont à toutes les exigences ci-dessous, alors  $f_{insul,circ}$  k = 1,3.

- L'isolation de chaque coude (\*) est exécutée dans le même matériau et a la même épaisseur que l'isolation des segments de conduites adjacentes. Elle est posée de manière telle que l'isolation soit continue.
- L'isolation n'est interrompue par aucune fixation de la conduite
- L'isolation de la conduite principale n'est pas interrompue au niveau des branchements (\*) et l'isolation thermique des conduites de puisage, le cas échéant, sera continue par rapport à l'isolation de la conduite principale.
- NOTE (\*) Pour la conduite de circulation complète, il est possible de s'écarter des exigences décrites ci-dessus pour  $n_{\rm exc}$  coudes ou branchements,  $n_{\rm exc}$  étant déterminé comme ci-dessous.

#### Cas 3

Dans tous les autres cas,  $f_{insul,circ\ k}$  = 2. Cette valeur est aussi la valeur par défaut.

On détermine la résistance thermique équivalente de l'élément de robinetterie,  $R_{\rm eq,\,tap}$  , comme suit :

$$\mathbf{Eq.~290}~~R_{\text{eq,tap}} = \frac{1}{2.\text{m.}\lambda_{\text{insul,tap}}} \ln\!\!\left(\!\frac{D_{\text{e,eq,tap}}}{D_{\text{i,eq,tap}}}\!\right) + \frac{1}{h_{\text{se,tap}}.\text{m.}D_{\text{e,eq,tap}}} \tag{m.K/W}$$

avec :

Eq. 291 
$$D_{e, eq, tap} = D_{i, eq, tap} + 2 \cdot d_{insultap}$$
 (m)

**Eq. 292** 
$$D_{i,eq,tap} = max(D_{i,j})$$
 (m)

et :

 $\lambda_{\text{insul,tap}}$  la conductivité thermique de l'isolation thermique autour de l'élément de robinetterie, en W/(m.K);

 $D_{e,eq,tap}$  le diamètre extérieur équivalent de l'isolation autour de l'élément de robinetterie, en m ;

 $D_{i,eq,tap}$  le diamètre extérieur équivalent de l'élément de robinetterie non isolé, en m ;

dinsul,tap la plus courte distance entre les surfaces intérieure et extérieure
de l'enveloppe isolante autour de l'élément de robinetterie, ne
tenant pas compte des organes de commande, en m;

 $D_{i,j}$  le diamètre extérieur du segment de conduite j non isolée auquel l'élément de robinetterie est connecté, en m ;

 $h_{\text{se},\text{tap}}$  le total des coefficients de transmission thermique externe (par convection et par rayonnement) de l'élément de robinetterie, en  $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K}),$  supposé égal à :

- à l'intérieur du volume protégé :  $h_{\text{se,tap}}$  = 8 ; - dans un espace adjacent non chauffé :  $h_{\text{se,tap}}$  = 10 ;

- à l'extérieur :  $h_{se,tap}$  = 25.

Il faut prendre la valeur maximale de tous les segments de conduite j connectés à l'élément de robinetterie.

Le nombre de coudes ou de branchements pour lequel le non respect des exigences d'isolation est accepté,  $n_{\rm exc}$ , est déterminé comme suit :

Eq. 293 
$$n_{exc} = \frac{\sum_{j} 1_{circ k, j}}{100}$$
 (-)

avec :

 $l_{circ\ k,j}$  la longueur du segment j de la conduite de circulation k, en m.

Il faut faire une somme sur tous les segments j de la conduite de circulation k. Le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.

On détermine les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une unité résidentielle l qui n'est pas une unité PER, sans tenir compte des pertes de conduite de circulation/combilus,  $Q_{water,ncalc,res,unit\ l,gross\ woC,m}$ , comme suit :

Eq. 294 
$$Q_{\text{waterncalcres,unitl,grosswoC,m}} = \frac{\max[64;64+0,220.(V_{\text{unitl}}-192)].t_{\text{m}}}{\eta_{\text{tubingncalcres,unitl}}}$$
 (MJ)

avec :

V<sub>unit l</sub> le volume total de l'unité résidentielle l, en m³;

t<sub>m</sub> la longueur du mois considéré, en Ms, voir le Tableau [1] ;

 $\eta_{\text{tubing,ncalc,res,unit 1}}$ 

la contribution au rendement du système des conduites d'eau chaude sanitaire dans l'unité résidentielle l, (-), déterminée comme  $\eta_{\text{tubing,bath i}}$  avec, par convention :

- $r_{water,bath i,net} = 1$  et
- $l_{\text{tubing,bath i}} = 5 \text{ m}.$

Comme valeur par défaut, on utilise :  $V_{\text{unit }1} = 0$ .

On détermine les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire m se trouvant dans un bâtiment avec une destination non résidentielle et non industrielle et ne faisant pas partie d'une unité PEN, sans tenir compte des pertes de conduite de circulation/combilus,  $Q_{water,ncalc,nres,bath}$  m,gross woc,m, comme suit :

Eq. 295 
$$Q_{\text{water ncalc nres,bath m,gross woC,m}} = \frac{213 \cdot t_{\text{m}}}{\eta_{\text{tubing ncalc nres,bath m}}}$$
 (MJ)

avec :

 $t_m$ 

la longueur du mois considéré, en Ms, voir le Tableau [1];

 $\eta_{\text{tubing,ncalc,nres,bath m}}$  la contribution au rendement du système des conduites d'eau chaude sanitaire vers une douche ou une baignoire m, (-),

déterminée comme  $\eta_{\text{tubing,bath }i}$  avec, par convention :

- $r_{water,bath i,net} = 1 et$
- $l_{tubing,bath i} = 5 m$ .

On détermine les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine n se trouvant dans un bâtiment avec une destination non résidentielle et non industrielle et ne faisant pas partie d'une unité PEN, sans tenir compte des pertes de conduite de circulation/combilus,  $Q_{water,ncalc,nres,sink\ n,gross\ woc,m}$ , comme suit :

Eq. 296 
$$Q_{\text{water,ncalc,nres,sink n,gross woC,m}} = \frac{A_{\text{f,sink}} \cdot 30,53 \cdot C_{\text{m}}}{\eta_{\text{tubing,ncalc,nres,sink n}}}$$
 (MJ)

avec :

 $A_{ extsf{f}, ext{sink}}$  la surface d'utilisation des espaces nécessaires à la

préparation des repas, en m², déterminée selon le § 5.10.2 de

l'annexe A.2 ;

 $\mathsf{t}_{\mathtt{m}}$  la longueur du mois considéré, en Ms, voir le Tableau [1] ;

 $\eta_{\text{tubing,ncalc,nres,sink n}}$  la contribution au rendement du système des conduites d'eau chaude sanitaire vers un évier de cuisine n, (-), déterminée

comme  $\eta_{\text{tubing,sink i}}$  avec, par convention :

- $r_{water,sink i,net} = 1 et$
- $l_{tubing,sink i} = 5 m$ .

# 10 Consommation finale d'énergie pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement

#### 10.1 Préambule

Les appareils de production de chaleur entrent en compte dans l'évaluation de la consommation finale d'énergie. Cela se fait généralement par le biais du rendement de production, qui est calculé sur base d'une ou plusieurs caractéristique(s) du générateur de chaleur. Le cas échéant, on tient compte en même temps de la contribution utile des systèmes d'énergie solaire thermique. Une procédure spécifique s'applique au refroidissement.

Lors de l'extension d'un bâtiment, les cas suivants peuvent se présenter :

- si l'extension est chauffée par un nouvel appareil de production de chaleur qui fonctionne indépendamment des appareils existants, on applique la procédure ci-dessous dans son entièreté;
- si on place de nouveaux appareils de production de chaleur qui fonctionnent en combinaison avec les appareils existants, il faut appliquer la procédure cidessous sans prendre les appareils existants en considération;
- si on ne place pas d'appareils supplémentaires, mais que l'on fait uniquement usage d'appareils existants, alors on applique la procédure aux appareils existants. Si toutes les informations nécessaires ne sont pas disponibles, on peut alors utiliser des valeurs par défaut.

### 10.2 Consommation finale mensuelle d'énergie pour le chauffage des locaux

#### 10.2.1 Principe

L'énergie nécessaire pour chauffer un secteur énergétique peut être fournie par un seul appareil de production ou par une combinaison d'appareils connectés en parallèle ou en série. Afin de traiter ce dernier cas, on introduit le formalisme d'un appareil connecté préférentiel d'une part et d'un ou des appareil(s) connecté(s) non préférentiel(s) d'autre part. Dans le cas (le plus courant) où il n'y qu'un seul appareil de production, cela correspond à une part préférentielle de 100%. Les expressions ci-après donnent alors comme résultat une consommation nulle pour les appareils non préférentiels.

Ce principe s'applique également aux pompes à chaleur hybrides (c'est-à-dire la combinaison d'une pompe à chaleur et d'une chaudière) et aux pompes à chaleur équipées d'une résistance électrique intégrée. Dans ces deux cas, les deux générateurs sont considérés comme des appareils de production connectés en parallèle. Exception: si le rendement de production d'une pompe à chaleur électrique équipée d'une résistance électrique intégrée est déterminé selon le § 10.2.3.3.2, l'influence de la résistance électrique est déjà comprise dans ce rendement de production et l'appareil est tout de même considéré comme un producteur unique.

### 10.2.2 Règle de calcul

La consommation finale d'énergie pour le chauffage par mois et par secteur énergétique, sans compter l'énergie des auxiliaires, est donnée par :

• pour le(s) producteur(s) de chaleur préférentiel(s) :

Eq. 93 
$$Q_{\text{heat,final,sec i,m,pref}} = \frac{f_{\text{heat,m,pref}} \cdot (1 - f_{\text{as,heat,sec i,m}}) \cdot Q_{\text{heat,gross,sec i,m}}}{\eta_{\text{gen,heat,pref}}}$$
 (MJ)

• pour le(s) producteur(s) de chaleur non préférentiel(s) k :

Eq. 328 
$$Q_{\text{heat,final} \text{sec i,m,npref k}} = \frac{f_{\text{heat,m,npref k}} \cdot (1 - f_{\text{as,heat} \text{sec i,m}}) \cdot Q_{\text{heat} \text{gross} \text{sec i,m}}}{n_{\text{gen,heat,npref k}}}$$
 (MJ)

où:

 $f_{\text{heat},\text{m,pref}} \qquad \text{la fraction mensuelle de la quantité totale de chaleur fournie par} \\ & \text{le(s) producteur(s)} \ \text{de chaleur préférentiel(s), déterminée comme} \\ & \text{indiqué ci-dessous, (-) ;} \\$ 

fheat,m,npref k la fraction mensuelle de la production de chaleur totale fournie par le(s) producteur(s) de chaleur non préférentiel(s) k, déterminée comme indiqué ci-dessous, (-);

 $f_{\text{as,heat,sec i,m}} \hspace{0.5cm} \text{la part des besoins thermiques totaux pour le chauffage d'un secteur} \\ \hspace{0.5cm} \text{énergétique i, qui est couverte par le système d'énergie solaire} \\ \hspace{0.5cm} \text{thermique, déterminée selon le § 10.4, (-) ;}$ 

 $Q_{\text{heat,gross,sec i,m}}$  les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage d'un secteur énergétique i, déterminés selon le § 9.2, en MJ;

 $\eta_{\text{gen,heat,pref}}$  le rendement de production mensuel du/des producteur(s) de chaleur préférentiel(s), déterminé selon le § 10.2.3, (-);

 $\eta_{\text{gen,heat,npref }k}$  le rendement de production mensuel du/des producteur(s) de chaleur non préférentiel(s) k, déterminé selon le § 10.2.3, (-).

En ce qui concerne le regroupement et la répartition de producteurs de chaleur préférentiels et non préférentiels, on applique les mêmes règles que celles spécifiées aux § 7.1 et § 7.2.1 de l'annexe A.2 au présent arrêté.

On détermine la fraction mensuelle de la quantité totale de chaleur fournie par le(s) générateur(s) préférentiel(s) comme suit :

- s'il n'y a qu'un seul type de générateur de chaleur,  $f_{\text{heat},m,\text{pref}}$  = 1 ;
- sinon:
  - si le générateur de chaleur préférentiel n'est ni une installation de cogénération sur site, ni une pompe à chaleur utilisant l'air extérieur comme source de chaleur, les valeurs de  $f_{heat,m,pref}$  doivent être reprises du Tableau [34]. Pour appliquer le Tableau [34], il faut faire une interpolation linéaire pour les valeurs intermédiaires de  $x_m$ ;
  - si le générateur de chaleur préférentiel est une installation de cogénération sur site, les valeurs de  $f_{\text{heat},m,pref}$  doivent être reprises du Tableau [10];
  - si le générateur de chaleur préférentiel est une pompe à chaleur utilisant l'air extérieur comme source de chaleur, les valeurs de  $f_{\text{heat},m,\text{pref}}$  doivent être reprises du Tableau [35]. Pour appliquer le Tableau [35], il faut faire une interpolation linéaire pour les valeurs intermédiaires de  $x_m$ .

Lors de l'utisation de ces tableaux, la régulation entre appareils préférentiels et non préférentiels est considérée comme une "régulation additionnelle de puissance de pointe" si le(s) appareil(s) non préférentiel(s) ne fonctionne(nt) qu'au moment où la demande de puissance est supérieure à la puissance que peut fournir l'appareil préférentiel et si, durant cette période, l'appareil préférentiel fonctionne à pleine puissance. Si l'appareil préférentiel est coupé pendant cette période et dans tous les autres cas, le cas "régulation de commutation de puissance de pointe" est d'application.

Un appareil préférentiel est considéré comme "modulant" s'il remplit au moins l'une des conditions suivantes :

- la puissance délivrée par l'appareil peut moduler sous 80% de la puissance nominale, en réponse à une demande en chaleur variable ;
- le générateur de chaleur est raccordé à un système de chauffage de surface (chauffage par le sol, par le mur ou par le plafond);
- le générateur de chaleur est raccordé à un ballon de stockage d'une contenance plus grande ou égale à  $V_{\text{min},i}$ , déterminé comme ci-dessous.

Si l'appareil ne remplit aucune des conditions ci-dessus, il est considéré comme un appareil "à modulation restreinte".

La contenance minimale  $V_{\text{min},i}$  est déterminée comme suit :

$$V_{\text{min,i}} = \frac{0.44 \times P_{\text{gen,heat, pref,i}}}{(\theta_{\text{pref,i}} - \theta_{\text{return,design,i}})}$$
 (m<sup>3</sup>)

où:

 $P_{\text{gen,heat,pref,i}} \hspace{1cm} \text{la puissance nominale totale du générateur de chaleur} \\$ 

préférentiel i, en kW ;

 $\theta_{\text{pref,i}}$  la température à laquelle le générateur préférentiel i fournit

de la chaleur au ballon de stockage, en °C;

 $\theta_{\text{return},\text{design},i} \qquad \text{la temp\'erature de retour de conception du système d'émission} \\ \text{de chaleur auquel le générateur de chaleur préférentiel i}$ 

fournit de la chaleur, comme déterminée au § 10.2.3.2, en °C.

Remarque : si  $\theta_{\text{return}, \text{design}, i}$  est plus grand ou égal à  $\theta_{\text{pref}, i}$ , le ballon de stockage n'est pas pris en compte et il est automatiquement supposé que la condition correspondante sur l'aspect modulant n'est pas satisfaite.

Les valeurs de  $f_{\text{heat},m,\text{pref}}$  sont toujours exprimées en fonction de la variable auxiliaire  $x_m$ . Cette variable auxiliaire est déterminée selon le § 7.3.1 de l'annexe A.3 au présent arrêté.

La consommation finale d'énergie des secteurs énergétiques qui sont desservis par un "combilus" est déterminée selon des spécifications complémentaires déterminées par le Ministre.

Tableau [34] : Fraction mensuelle de la chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) préférentiel(s),  $f_{\text{heat},m,pref}$  - cas où le système de production préférentiel n'est ni une installation de cogénération sur site, ni une pompe à chaleur utilisant l'air extérieur comme source de chaleur

Char		entiel modulant	Appareil préférentiel avec modulation restreinte		
Variable auxiliaire x <sub>m</sub>	Régulation de commutation de puissance de pointe	Régulation additionelle de puissance de pointe	Régulation de commutation de puissance de pointe	Régulation additionelle de puissance de pointe	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 0$	1,00	1,00	0	0	
$\mathbf{x}_{m} = 0,05$	0,99	1,00	0	0	
$\mathbf{x}_{m} = 0,15$	0,97	0,99	0,04	0,06	
$\mathbf{x}_{m} = 0,25$	0,93	0,99	0,08	0,14	
$\mathbf{x}_{m} = 0,35$	0,87	0,97	0,15	0,25	
$\mathbf{x}_{m} = 0,45$	0,78	0,96	0,20	0,38	
$\mathbf{x}_{m} = 0,55$	0,62	0,92	0,19	0,49	
$\mathbf{x}_{m} = 0,65$	0,48	0,86	0,16	0,55	
$\mathbf{x}_{m} = 0,75$	0,35	0,79	0,13	0,56	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 0,85$	0,28	0,74	0,11	0,57	
$\mathbf{x}_{m} = 0,95$	0,25	0,71	0,10	0,56	
$\mathbf{x}_{m} = 1,05$	0,16	0,63	0,06	0,53	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 1,15$	0,15	0,61	0,06	0,52	
$\mathbf{x}_{m} = 1,25$	0,14	0,59	0,06	0,52	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 1,35$	0,09	0,51	0	0,45	
$\mathbf{x}_{m} = 1,45$	0,08	0,47	0	0,41	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 1,55$	0,07	0,46	0	0,41	
$\mathbf{x}_{m} = 1,65$	0,07	0,46	0	0,40	
$\mathbf{x}_{m} = 1,75$	0,06	0,44	0	0,40	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 1,85$	0,05	0,44	0	0,37	
$\mathbf{x}_{m} = 1,95$	0	0,39	0	0,33	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 2,05$	0	0,36	0	0,32	
$x_m = 2,15$	0	0,35	0	0,31	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 2,25$	0	0,34	0	0,29	
$x_m = 2,35$	0	0,31	0	0,28	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 2,45$	0	0,30	0	0,28	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 2,55$	0	0,30	0	0,28	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 2,65$	0	0,30	0	0,27	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 2,75$	0	0,28	0	0,26	
$\mathbf{x}_{m} = 2,85$	0	0,28	0	0,26	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 2,95$	0	0,27	0	0,26	
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 3,00$	0	0,25	0	0,24	
$3,00 < x_m$	0	0,25	0	0,24	

Tableau [10] : Fraction mensuelle de la chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) préférentiel(s),  $f_{\text{heat},m,pref}$  - cas où le système de production préférentiel est une installation de cogénération sur site

Cas		Fraction mensuelle
	$0 \le x_m < 0,3$	0
$V_{ m stor,cogen}$ < $V_{ m stor,30~min}$	$0,3 \le x_m < 0,9$	$\frac{2}{3} \cdot \mathbf{x}_{m} - 0.2$
	$0.9 \le x_m < 1.3$	0,43·x <sub>m</sub> +0,011
	$1,3 \le x_m < 8,9$	$\frac{1,05 \cdot x_{m} - 0,245}{(x_{m} + 0,1)^{2}}$
	8,9 ≤ x <sub>m</sub>	$\frac{1}{x_m}$
	$0 \le x_m < 0.05$	0
	$0.05 \le x_m < 0.35$	166· x <sub>m</sub> -0,083
	$0.35 \le x_m < 0.9$	0,36· x <sub>m</sub> +0,37(
V <sub>stor,cogen</sub> ≥ V <sub>stor,30 min</sub>	$0.9 \le x_m < 8.9$	$\frac{1,05 \cdot x_{m} - 0,245}{(x_{m} + 0,1)^{2}}$
	8,9 ≤ x <sub>m</sub>	$\frac{1}{x_m}$

Les symboles présents dans le tableau sont définis comme suit :

 $V_{\text{stor,cogen}}$ 

le volume d'eau du ballon, servant au stockage de la chaleur fournie par l'installation de cogénération, en  $m^3$ ;

 $V_{\text{stor,30 min}}$ 

le volume d'eau minimal du ballon nécessaire pour couvrir pendant 30 minutes la production de l'installation de cogénération sur site à pleine puissance, tel que déterminé au § A.6 de l'annexe A.3 au présent arrêté, en  $m^3$ .

Tableau [35] : Fraction mensuelle de la chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) préférentiel(s),  $f_{\text{heat},m,\text{pref}}$  - cas où le système de production préférentiel est une pompe à chaleur utilisant l'air extérieur comme source de chaleur

Régulation	Rég		on de sance			de	Ré			dition de po		de
X <sub>HP</sub>	<2,25	<2,50	<2,75	<3,00	<3,50	≥3,50	<2,25	<2,50	<2,75	<3,00	<3,50	≥3,50
$\mathbf{x}_{m} = 0$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
$\mathbf{x}_{m} = 0,05$	0,73	0,82	0,91	0,97	0,99	0,99	0,73	0,82	0,91	0,97	1,00	1,00
$\mathbf{x}_{m} = 0,15$	0,65	0,79	0,89	0,94	0,97	0,97	0,65	0,80	0,90	0,96	0,99	0,99
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 0,25$	0,53	0,68	0,79	0,85	0,93	0,93	0,53	0,70	0,81	0,89	0,98	0,99
$\mathbf{x}_{m} = 0,35$	0,40	0,54	0,66	0,73	0,83	0,84	0,41	0,56	0,69	0,79	0,92	0,96
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 0,45$	0,33	0,45	0,56	0,64	0,73	0,75	0,34	0,48	0,61	0,72	0,88	0,93
$\mathbf{x}_{m} = 0,55$	0,30	0,41	0,50	0,56	0,62	0,63	0,33	0,46	0,59	0,70	0,84	0,89
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 0,65$	0,27	0,35	0,42	0,46	0,51	0,52	0,31	0,44	0,56	0,66	0,80	0,84
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 0,75$	0,23	0,28	0,33	0,37	0,40	0,41	0,31	0,42	0,54	0,63	0,74	0,78
$\mathbf{x}_{m} = 0,85$	0,20	0,25	0,29	0,31	0,34	0,34	0,31	0,42	0,53	0,61	0,71	0,74
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 0,95$	0,17	0,21	0,24	0,27	0,29	0,30	0,30	0,40	0,49	0,57	0,67	0,71
$x_m = 1,05$	0,13	0,15	0,18	0,20	0,21	0,21	0,28	0,38	0,46	0,53	0,62	0,64
$x_m = 1,15$	0,12	0,15	0,17	0,18	0,20	0,20	0,26	0,36	0,45	0,51	0,60	0,62
$\mathbf{x}_{m} = 1,25$	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,18	0,25	0,33	0,41	0,48	0,57	0,60
$x_m = 1,35$	0,07	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,25	0,33	0,40	0,45	0,52	0,53
$x_m = 1,45$	0,05	0,06	0,08	0,09	0,09	0,10	0,20	0,27	0,34	0,40	0,47	0,49
$\mathbf{x}_{m} = 1,55$	0	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,17	0,24	0,30	0,36	0,44	0,47
$\mathbf{x}_{m} = 1,65$	0	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,17	0,24	0,30	0,36	0,44	0,47
$x_m = 1,75$	0	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,17	0,24	0,30	0,36	0,44	0,47
$x_m = 1,85$	0	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,17	0,24	0,30	0,36	0,44	0,47
$x_m = 1,95$	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,17	0,24	0,30	0,36	0,40	0,40
$x_m = 2,05$	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,17	0,24	0,30	0,36	0,40	0,40
$x_m = 2,15$	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,17	0,24	0,30	0,30	0,36	0,40
$\mathbf{x}_{m} = 2,25$	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,17	0,24	0,30	0,30	0,36	0,36
$x_m = 2,35$	0	0	0	0	0,05	0,05	0,17	0,24	0,30	0,30	0,32	0,32
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 2,45$	0	0	0	0	0	0	0,17	0,24	0,30	0,30	0,30	0,32
$x_m = 2,55$	0	0	0	0	0	0	0,17	0,24	0,30	0,30	0,30	0,32
$x_m = 2,65$	0	0	0	0	0	0	0,17	0,24	0,30	0,30	0,30	0,32
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 2,75$	0	0	0	0	0	0	0,10	0,16	0,20	0,24	0,27	0,30
$x_m = 2,80$	0	0	0	0	0	0	0,10	0,14	0,18	0,20	0,25	0,25
$2,80 < x_m$	0	0	0	0	0	0	0,10	0,14	0,18	0,20	0,25	0,25

 $X_{\text{HP}}$  est déterminé comme suit :

• si le rendement de production est déterminé selon § 10.2.3.3.2 :

$$\mathbf{Eq. 329} \quad \mathbf{X}_{HP} = \mathbf{f}_{0em} \cdot \mathbf{SCOP}_{0n} \tag{-}$$

• si le rendement de production est déterminé selon § 10.2.3.3.3 :

Eq. 330 
$$X_{HP} = f_{\theta \text{ heat}} \cdot COP_{\text{test}}$$
 (-)

avec :

the following function of the following function of the following function for the following function for the following function for the following function for the function for the function for the function for the function function for the function function for the function function function for the function function function for the function function function function function for the function function

SCOP $_{on}$  le coefficient de performance de la pompe à chaleur électrique en mode actif et pour les conditions climatiques moyennes, déterminé selon § 10.2.3.3.2, (-);

f<sub>0,heat</sub> un facteur de correction pour la différence entre la température de départ de conception vers le système d'émission de chaleur (ou, le cas échéant, le stockage de chaleur) et la température de sortie du condenseur, déterminé selon § 10.2.3.3.3.3, (-) ;

COP test le coefficient de performance de la pompe à chaleur, déterminé selon § 10.2.3.3.3, (-).

S'il y a un générateur de chaleur non préférentiel pour le secteur énergétique considéré, ou si tous les générateurs de chaleurs non préférentiels ont le même rendement de production selon le § 10.2.3 (et utilisent le même vecteur énergétique), la fraction mensuelle pour le chauffage du/des générateur(s) non préférentiel(s) k est déterminée comme suit :

Eq. 298 
$$f_{\text{heat},m,\text{npref }k} = 1 - f_{\text{heat},m,\text{pref}}$$
 (-)

S'il y a plusieurs générateurs de chaleur non préférentiels avec différents rendements de production selon le § 10.2.3 (et/ou s'ils utilisent différents vecteurs énergétiques), la fraction mensuelle pour le chauffage du/des générateur(s) non préférentiel(s) k est déterminée comme suit :

Eq. 299 
$$f_{\text{heat},m,\text{npref }k} = (1 - f_{\text{heat},m,\text{pref}}) \cdot \frac{P_{\text{gen},\text{heat},\text{npref }k}}{\sum_{k} P_{\text{gen},\text{heat},\text{npref }k}}$$
 (-)

où:

 $f_{\text{heat},m,npref k}$  la fraction mensuelle de la production de chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) non préférentiel(s) k, (-);

 $f_{\text{heat},m,pref}$  la fraction mensuelle de la production de chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) préférentiel(s), (-);

 $P_{gen,heat,npref k}$  la puissance nominale totale du/des générateur(s) non préférentiel(s) k, en kW.

Il faut effectuer une somme sur tous les générateurs de chaleur non préférentiels k.

NOTE 1 Pour les chaudières pour lesquelles le rendement de production est déterminé selon § 10.2.3.2.2, la puissance nominale est déterminée comme la production de chaleur utile P selon le Règlement européen (UE) n°813/2013.

- NOTE 2 Pour les chaudières pour lesquelles le rendement de production est déterminé selon § 10.2.3.2.4, la puissance nominale est la puissance nominale visée par la Directive européenne Chaudières.
- NOTE 3 La puissance thermique des pompes à chaleur électriques dont le rendement de production est déterminé selon le § 10.2.3.3.2 est déterminée comme :
  - la puissance thermique nominale  $P_{\text{rated}}$  selon le Règlement européen (UE) n°813/2013 pour les pompes à chaleur dont la source de chaleur est l'eau;
  - la charge calorifique nominale  $P_{\text{designh}}$  selon le Règlement européen (UE)  $n^{\circ}206/2012$  pour les pompes à chaleur dont la source de chaleur est l'air ;
  - la charge calorifique nominale P<sub>design,h</sub> selon le Règlement européen (UE) n°2016/2281 pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW mais n'est pas supérieure à 1 MW et dont la source de chaleur est l'air.
- NOTE 4 La puissance thermique des pompes à chaleur électriques dont le rendement de production est déterminé selon le § 10.2.3.3.3 est déterminée selon la norme NBN EN 14511, dans les conditions de test définies au § 10.2.3.3.3.
- NOTE 5 La puissance thermique des pompes à chaleur gaz à sorption dont le rendement de production est déterminé selon le § 10.2.3.4.2 est déterminée comme la puissance thermique nominale  $P_{\text{rated}}$  selon le Règlement européen (UE)  $n^{\circ}813/2013$ .
- NOTE 6 La puissance thermique d'une installation de cogénération sur site est déterminée selon la méthode pour les appareils au gaz.

# 10.2.3 Rendement de production pour le chauffage des locaux et l'humidification 10.2.3.1 Principe

Le rendement de production pour le chauffage est défini comme le rapport entre la fourniture de chaleur par l'installation de production de chaleur au système de distribution de chaleur et l'énergie nécessaire pour générer cette chaleur.

Le rendement de production pour le chauffage est déterminé, lorsque c'est possible, à l'aide de données produits établies de manière harmonisée à travers l'Union européenne.

A cette fin, le présent texte fait référence aux Directives européennes suivantes :

- la Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009, dite "Directive écodesign", établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie;
- la Directive 2012/27/EU du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
- et plus particulièrement aux Règlements qui complètent ces Directives :
- le Règlement (UE) n°206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort ;
- le Règlement (UE) n°813/2013 de la Commission du 2 août 2013, portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes;
- le Règlement (UE) n°2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en

- ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés ;
- le Règlement (UE) n°2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016, mettant en oeuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs;
- le Règlement (UE) n°2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ;

et également aux Communications suivantes qui complètent plus encore ces Directives :

- la Communication 2012/C 172/01 de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement (UE) n°206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort et du Règlement délégué (UE) n°626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs ;
- la Communication 2014/C 110/01 de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement (UE) n°206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort et du Règlement délégué (UE) n°626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs ;
- la Communication 2014/C 207/02 de la Commission dans le cadre du Règlement (UE) n°813/2013 de la Commission portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;
- la Communication 2017/C 076/01 de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (NB: ce document est aussi utile à la compréhension du Règlement (UE) n°2015/1189).

La détermination du rendement de production, telle que décrite dans ce chapitre, est également d'application pour la production de chaleur destinée à l'humidification, voir § 7.5.1 de l'annexe A.3 au présent arrêté.

Si elle n'a pas déjà été prise en compte dans le rendement de production calculé ci-dessous, la consommation d'énergie électrique des auxiliaires est calculée selon le § 11.

# 10.2.3.2 Rendement de production de producteurs de chaleur qui ne sont pas des pompes à chaleur

#### 10.2.3.2.1 Principe

Le rendement de production pour le chauffage des producteurs de chaleur suivants :

- les chaudières du type B1, destinées uniquement au chauffage, à combustible gazeux ou liquide (à l'exception des biocarburants), mises sur le marché à partir du 26/09/2015 et dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 10kW;
- les chaudières du type B1 mixtes, destinées au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire, à combustible gazeux ou liquide (à l'exception des biocarburants), mises sur le marché à partir du 26/09/2015 et dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 30kW;
- les chaudières qui ne sont pas du type B1, à combustible gazeux ou liquide (à l'exception des biocarburants), mises sur le marché à partir du 26/09/2015 et dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 400kW,
- les chaudières à combustible solide, mises sur le marché à partir du 01/01/2020 et dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 500 kW,

est déterminé selon le § 10.2.3.2.2.

Le rendement de production pour le chauffage pour les appareils de chauffage locaux qui fonctionnent au gaz, au combustible liquide ou à l'électricité (à l'exception des dispositifs de chauffage commandés à distance ou "slave heaters"), mis sur le marché après le 01/01/2018 et dont la puissance nominale n'est pas plus grande que 50 kW, est déterminé selon le § 10.2.3.2.3.

Pour tous les autres producteurs de chaleur qui ne sont pas des pompes à chaleur, le rendement de production pour le chauffage est déterminé selon le § 10.2.3.2.4.

10.2.3.2.2 Rendement de production des chaudières à l'aide de valeurs issues du Règlement européen (UE) n°813/2013 <mark>ou du Règlement européen (UE) n°2015/1189</mark>

Le rendement de production pour le chauffage d'une chaudière qui satisfait aux conditions mentionnées au § 10.2.3.2.1 est déterminé comme suit.

• Pour les chaudières à condensation :

$$\mathbf{Eq. 331} \quad \eta_{\text{gen,heat}} = \mathbf{f}_{\text{dim,gen,heat}} \cdot \left\{ \eta_{\text{part,GCV}} + \begin{bmatrix} \mathbf{f}_{\text{NCV/GCV}} \cdot \mathbf{0.003} \\ \cdot \left( \theta_{\text{part,GCV}} - \theta_{\text{ave,boiler}} \right) \end{bmatrix} \right\} - \mathbf{a}_{\text{loc}} - \mathbf{a}_{\text{perm}}$$
 (-)

• Pour les chaudières non à condensation :

Eq. 332 
$$\eta_{\text{genheat}} = f_{\text{dimgenheat}} \cdot \eta_{\text{partGCV}} - a_{\text{loc}} - a_{\text{perm}}$$
 (-)

avec :

 $f_{\text{dim},\text{gen},\text{heat}} \qquad \text{un facteur de correction pour tenir compte du dimensionnement du système de production pour le chauffage ; actuellement, ce facteur est conventionnellement fixé à 1,00, (-).}$ 

 $f_{NCV/GCV}$  un facteur de multiplication égal au rapport du pouvoir calorifique inférieur et du pouvoir calorifique supérieur du combustible utilisé, tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, (-);

 $\eta_{\text{part,GCV}}$ 

le rendement à charge partielle (par rapport au pouvoir calorifique supérieur) :

- pour les chaudières gaz et mazout, il s'agit de l'efficacité utile à une charge de 30% de la puissance thermique nominale, notée  $\eta_1$  dans le Règlement européen (UE) n°813/2013, (-),
- pour les chaudières à combustible solide, il s'agit de l'efficacité utile à 30 ou à 50 % de la puissance thermique nominale, notée  $\eta_p$  dans le Règlement européen (UE) n°2015/1189, (-).

Exception : pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle ne pouvant fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu, la donnée  $\eta_p$  n'est pas disponible. On peut appliquer à la place l'efficacité utile à la puissance thermique nominale, notée  $\eta_n$  dans le Règlement européen (UE)  $n^{\circ}2015/1189$ , (-);

 $\theta_{\text{part,GCV}}$ 

la température d'entrée de la chaudière à laquelle le rendement à charge partielle  $\eta_{\text{part},GCV}$  a été déterminé, en °C ;

 $\theta_{ave,boiler}$ 

la température moyenne saisonnière de l'eau de la chaudière à appliquer, telle que déterminée au § 10.2.3.2.4, en °C;

 $a_{loc}$ 

un facteur de correction qui tient compte de l'emplacement du producteur de chaleur, (-). Si l'appareil est placé hors du volume protégé ou si l'emplacement de l'appareil est inconnu, ce facteur vaut 0,02. Si l'appareil est placé dans le volume protégé, ce facteur vaut 0,00 ;

 $a_{\mathtt{perm}}$ 

un facteur de correction qui tient compte du fait que la chaudière est maintenue ou non chaud en permanence, (-). Si la chaudière est équipée d'une régulation qui la maintient à température en permanence, et donc aussi pendant les périodes sans demande de chaleur (c.-à-d.: entre deux périodes de fonctionnement du brûleur, la chaudière ne peut pas se refroidir de manière illimitée, pour atteindre finalement la température ambiante), ou si la régulation précise est inconnue, ce facteur vaut 0,05. Dans le cas contraire, ce facteur vaut 0,00.

La valeur par défaut pour le rendement de production pour le chauffage des chaudières qui sont évaluées selon le présent paragraphe est 0.73, diminuée des facteurs de réduction  $a_{loc}$  et  $a_{perm}$ .

10.2.3.2.3 Rendement de production pour le chauffage pour les appareils de chauffage locaux à l'aide de valeurs issues du Règlement européen (EU) n°2015/1188

Le rendement de production pour le chauffage d'un appareil de chauffage local qui satisfait aux conditions du § 10.2.3.2.1 est déterminé comme suit :

pour les appareils au gaz ou au combustible liquide :

 $\eta_{\text{gen},\text{heat}} = f_{\text{NCV/GCV}} \cdot \eta_{\text{s}} \tag{-}$ 

 $<sup>^7</sup>$  Peu importe que la température de la chaudière reste constante ou qu'elle puisse quand même baisser de manière limitée jusqu'à un niveau de température moins élevé (mais pas tout à fait jusqu'à la température ambiante).

• pour les appareils électriques :

$$\eta_{\text{gen}\,\text{heat}} = 2 \text{,} 5 \cdot f_{\text{NCV/GCV}} \cdot \eta_{\text{s}} \tag{-}$$

où:

 $f_{\text{NCV/GCV}}$  un facteur de multiplication égal au rapport du pouvoir calorifique inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur du combustible

utilisé, repris à l'Annexe F de la présente annexe ;

 $\eta_s$  l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux,

déterminée selon le Règlement européen (UE) n°2015/1188, (-).

La valeur par défaut pour l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux  $\eta_s$  des appareils de chauffage locaux dont il est question dans ce paragraphe est :

• pour les appareils au gaz ou au combustible liquide à foyer ouvert : 0,42 ;

pour les appareils au gaz ou au combustible liquide à foyer fermé : 0,72;

• pour les appareils électriques : 0,31.

10.2.3.2.4 Rendement de production des producteurs de chaleur pour lesquels des données issues des Règlements européen (UE)  $n^{\circ}813/2013$  et (EU) 2015/1188 ne sont pas prises en compte

On trouve le rendement de production dans le Tableau [44]. Pour la plupart des types d'appareil, des valeurs par défaut sont reprises dans ce tableau.

Tableau [44] : Rendement de production pour le chauffage  $\eta_{\text{gen,heat}}$ 

Chauffage central	Calcul détaillé	Valeurs par défaut
Chaudière à eau chaude à condensation (1)(2)	$f_{\text{dim,gen,heat}}.f_{\text{NCV/GCV}}.$ [ $\eta_{\text{part,NCV}} + 0.003$ . ( $\theta_{\text{part,NCV}} - \theta_{\text{ave,boiler}}$ )]	0,73
Chaudière à eau chaude non à condensation (1)(2)	$f_{\texttt{dim},\texttt{gen},\texttt{heat}}.f_{\texttt{NCV}/\texttt{GCV}}.\eta_{\texttt{part},\texttt{NCV}}$	0,73
Générateur d'air chaud (1)	erateur d'air chaud (1) $f_{\text{dim,gen,heat}}.f_{\text{NCV/GCV}}.\eta_{\text{part,NCV}}$	
Installation de cogénération sur site	$f_{ t dim, gen, heat}$ . $\epsilon_{ t cogen, th}$	(5)
Fourniture de chaleur externe	$\eta_{ ext{heat}}$ , $ ext{dh}$	0,97
Chauffage électrique par résistance (1)	1,00	1,00

Chauffage local (3)	Calcul détaillé	Valeurs par défaut	Valeurs fixes
Poêle au charbon ou poêle au bois (à l'exception des poêles à pellets) à foyer ouvert	$f_{ ext{NCV/GCV}}$ . $\eta_{ ext{nom}}$	0,30	
Poêle au charbon ou poêle au bois (à l'exception des poêles à pellets) à foyer fermé	$f_{ ext{NCV/GCV}}$ . $\eta_{ ext{nom}}$	0,60	
Poêle à pellets dont la puissance nominale est supérieure à 50 kW	-	-	$f_{\text{NCV/GCV}}$ .0,77
Poêle à pellets dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 50 kW	$f_{\text{NCV/GCV}}$ . $\eta_{\text{nom}}$	0,65	
Poêle au mazout	-	-	f <sub>NCV/GCV</sub> .0,80
Poêle au gaz	-	-	f <sub>NCV/GCV</sub> .0,83
Chauffage électrique par résistance	_	-	1,00

# Cas spéciaux

Equivalence (4)

- (1) Si l'appareil est installé en dehors du volume protégé, il faut diminuer le rendement obtenu de 0,02.
- (2) Si la chaudière est équipée d'une régulation qui maintient la chaudière à température en permanence, et donc aussi pendant les périodes sans demande de chaleur<sup>8</sup> (c.-à-d. : entre deux périodes de fonctionnement du brûleur, la chaudière ne peut pas se refroidir de manière illimitée, pour atteindre finalement la température ambiante), il faut diminuer le rendement obtenu de 0,05. Si l'on ne sait pas exactement comment la chaudière est contrôlée, il est supposé qu'un tel système de régulation existe (et que la chaudière ne peut pas se refroidir).
- (3) Si le fabricant peut présenter, pour le rendement de production d'un corps de chauffe local, une valeur qui a été déterminée suivant des règles déterminées par le Ministre, on peut utiliser cette valeur au lieu de la valeur par défaut ci-dessus.
- (4) Les dérogations par rapport aux catégories ci-dessus doivent être traitées sur base d'une demande d'équivalence ou, si elles existent, selon des règles déterminées par le Ministre. A défaut, on peut également utiliser une valeur par défaut de 0,73.
- (5) Le rendement de conversion thermique d'une cogénération est déterminé selon le § A.2 de l'annexe A.3 au présent arrêté. La valeur par défaut éventuelle est donnée dans ce paragraphe.

Les symboles du tableau sont définis comme suit :

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peu importe que la température de la chaudière reste constante ou qu'elle puisse quand même baisser de manière limitée jusqu'à un niveau de température moins élevé (mais pas tout à fait jusqu'à la température ambiante).

 $f_{\text{dim,gen,heat}}$ 

un facteur de correction pour tenir compte du dimensionnement du système de production pour le chauffage ; actuellement, ce facteur est conventionnellement fixé à 1,00, (-) ;

f<sub>NCV/GCV</sub>

est un facteur de multiplication égal au rapport du pouvoir calorifique inférieur et du pouvoir calorifique supérieur du combustible utilisé, repris à l'Annexe F de la présente annexe, (-);

 $\eta_{part,NCV}$ 

le rendement à charge partielle (par rapport au pouvoir calorifique inférieur) déterminé à une charge de 30% de la puissance thermique nominale, (-). Exceptions :

- pour les chaudières non à condensation à combustible solide d'une puissance nominale inférieure ou égale à 500 kW, on peut appliquer la valeur à 50% de charge ou celle à 100% de charge, à condition que ce rendement soit déterminé selon la norme NBN EN 303-5,
- pour les producteurs d'air chaud, pour les chaudières à combustible solide d'une puissance nominale supérieure à 500 kW et pour les chaudières à condensation à combustible solide d'une puissance nominale inférieure ou égale à 500 kW pour lesquels le rendement à 30% de charge ne peut pas être mesuré, on peut appliquer la valeur à 100% de charge;

 $\theta_{part,NCV}$ 

la température d'entrée de la chaudière à laquelle le rendement à charge partielle  $\eta_{\text{part},NCV}$  a été déterminé, en °C ;

 $\theta_{ave,boiler}$ 

la température moyenne saisonnière de l'eau de la chaudière à appliquer, déterminée comme indiqué ci-dessous, en °C;

ε<sub>cogen,th</sub>

le rendement de conversion thermique pour une installation de cogénération sur site, tel que déterminé au § A.2 de l'Annexe A.3 au présent arrêté;

Nheat.dh

le rendement pour une fourniture de chaleur externe, à déterminer selon des règles déterminées par le Ministre ;

 $\eta_{nom}$ 

le rendement utile à la puissance nominale, déterminé selon :

- NBN EN 13240 pour les poêles au charbon et poêles au bois (à l'exception des poêles à pellets) à foyer ouvert;
- NBN EN 13229 pour les poêles au charbon et poêles au bois (à l'exception des poêles à pellets) à foyer fermé;
- NBN EN 15250 pour les poêles au charbon et poêles au bois (à l'exception des poêles à pellets) à accumulation ;
- NBN EN 14785 pour les poêles à pellets.

Dans le cas de chaudières à condensation, on détermine la température moyenne saisonnière de l'eau de la chaudière par :

Eq. 429  $\theta_{\text{ave,boiler}} = 6.4 + 0.63$ .  $\theta_{\text{in,design}}$  (°C)

où :

 $\theta_{\text{ave,boiler}}$  la température moyenne saisonnière de l'eau de la chaudière à utiliser, en °C ;

 $\theta_{
m in,design}$  la température d'entrée de la chaudière dans les conditions de conception, déterminée comme indiqué ci-dessous, en °C.

On détermine la température d'entrée de la chaudière dans les conditions de conception  $\theta_{ ext{in,design}}$  comme suit :

 pour les chaudières connectées en série avec un ou plusieurs autres générateurs de chaleur et dont l'entrée du fluide caloporteur n'est pas connectée au système d'émission mais à la sortie du fluide caloporteur d'un autre générateur de chaleur, on a :

Eq. 430 
$$\theta_{\text{in,design}} = \theta_{\text{return,design}} + \frac{\sum_{m=1}^{12} f_{\text{heat,m,first}} \cdot x_{m,\text{first}}}{\sum_{m=1}^{12} x_{m,\text{first}}} \cdot (\theta_{\text{supply,design}} - \theta_{\text{return,design}})$$
 (°C)

dans tous les autres cas, on a :

#### Il faut effectuer une sommation sur tous les mois de l'année.

préférentiel(s), (-).

La valeur par défaut pour la température de retour de conception du système d'émission est de 45°C pour les systèmes de chauffage de surface (chauffage par le sol, par le mur ou par le plafond) et de 70°C pour tous les autres systèmes d'émission de chaleur. Pour la température de départ du système d'émission, on peut prendre comme valeur par défaut pour les systèmes de chauffage de surface (chauffage par le sol, le mur et le plafond)  $\theta_{\text{supply,design}} = 55^{\circ}\text{C}$  et, pour tous les autres systèmes d'émission,  $\theta_{\text{supply,design}} = 90^{\circ}\text{C}$ . Si les deux types de systèmes d'émission sont présents dans un secteur énergétique, c'est le système ayant la température de retour de conception et la température de départ la plus élevée qui est pris en considération<sup>10</sup>. On peut introduire des valeurs meilleures conformément à des règles déterminées par le Ministre ou, à défaut, sur base d'une demande d'équivalence.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Celui-ci étant le générateur de chaleur dont l'entrée est connectée au (conduit de) retour du système d'émission. Le générateur connecté comme premier n'est pas automatiquement le générateur préférentiel. Si c'est quand même le cas, alors on a  $f_{heat,m,first} = f_{heat,m,pref}$ . Dans l'autre cas, il faut un nouveau calcul pour déterminer la fraction couverte par le générateur connecté comme premier.

 $<sup>^{10}</sup>$  Il est toujours possible de diviser un secteur énergétique en différents secteurs énergétiques plus petits et pour chacun d'entre eux prendre en considération leur système d'émission de chaleur.

#### 10.2.3.3 Rendement de production des pompes à chaleur électriques

#### 10.2.3.3.1 Principe

Les pompes à chaleur électriques  $^{11}$  peuvent tirer leur chaleur de diverses sources de chaleur :

- sol via un fluide caloporteur : la pompe à chaleur pompe un fluide caloporteur (généralement, une solution antigel, par exemple, un mélange eau-glycol) à travers un échangeur de chaleur enterré vertical ou horizontal. La chaleur prélevée dans le sol par ce fluide caloporteur est cédée à l'évaporateur;
- sol par évaporation directe : l'évaporateur dans le sol tire directement la chaleur sensible du sol par conduction (et éventuellement la chaleur latente, par congélation) sans l'intervention d'un fluide de transport intermédiaire ;
- nappe phréatique, eau de surface ou similaire : l'eau est pompée, cède sa chaleur à l'évaporateur et est réinjectée dans son milieu d'origine ;
- air extérieur : l'air extérieur est amené jusqu'à l'évaporateur à l'aide d'un ventilateur et y cède sa chaleur ;
- air repris : l'air repris du système de ventilation est amené sur l'évaporateur et y cède sa chaleur ;
- autres.

Les pompes à chaleur électriques peuvent délivrer leur chaleur à l'eau, à l'air ou à la structure du bâtiment (où des condenseurs sont intégrés dans la structure du bâtiment (principalement les planchers, et éventuellement d'autres parois comme par exemple les murs ou les plafonds), et délivrent la chaleur directement à la structure du bâtiment (sans l'intervention d'un fluide de transport intermédiaire tel que l'air ou l'eau)).

Le rendement de production

#### $^{11}$ Remarque :

Dans le présent texte, on entend par pompes à chaleur des machines actives qui prélèvent de la chaleur à une source à basse température et qui émettent cette chaleur à une température plus élevée pour le chauffage des locaux, pour l'humidification ou pour la production d'eau chaude sanitaire. Une telle augmentation de température de la chaleur s'effectue forcément avec l'apport d'une (quantité moindre d') énergie valorisable.

Avec certains systèmes de ventilation, il est aussi possible de transférer la chaleur de l'air repris à l'air neuf (plus froid) à l'aide d'échangeurs de chaleur passifs. Le transfert de chaleur s'effectue dans ce cas de manière tout à fait naturelle de la température haute vers la température basse sans apport d'énergie supplémentaire (à part une petite quantité d'énergie auxiliaire supplémentaire, par exemple une petite consommation supplémentaire pour les ventilateurs afin de surmonter la perte de charge supplémentaire de l'échangeur de chaleur. Les appareils de ce genre se présentent sous différentes variantes (par exemple, échangeurs de chaleur à plaques à flux croisé ou à contre-courant, échangeurs de chaleur rotatifs, échangeurs de chaleur à faisceau tubulaire, systèmes régénérateurs, etc.) et sont désignés ici sous le terme général d'appareil de récupération de chaleur. L'évaluation énergétique des appareils de récupération de chaleur s'effectue lors du traitement des déperditions de ventilation au § 7.4.

Quand on utilise des pompes à chaleur pour l'air de ventilation, elles sont souvent combinées avec des appareils de récupération de chaleur. C'est normalement plus intéressant du point de vue énergétique. Pour éviter les doubles comptages, le coefficient de performance de la pompe à chaleur utilisé dans ce chapitre ne peut se rapporter qu'à la pompe à chaleur proprement dite sans intégrer l'effet de l'appareil de récupération de chaleur, puisque ce dernier est explicitement repris dans le calcul du chapitre concernant la ventilation. La combinaison de l'évaluation de la pompe à chaleur au sens strict dans le présent chapitre et de l'appareil de récupération de chaleur dans le chapitre ventilation donne une évaluation correcte du système combiné dans son ensemble lors de la détermination de la consommation d'énergie caractéristique.

- des pompes à chaleur électriques mises sur le marché à partir du 26/09/2015, dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 400 kW et avec :
  - soit le sol via un fluide caloporteur comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur, ou
  - soit l'eau comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur, ou
  - soit l'air extérieur comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur
- des pompes à chaleur électriques mises sur le marché à partir du 01/01/2013, dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 12 kW et avec l'air extérieur comme source de chaleur et l'air comme fluide caloporteur
- des pompes à chaleur électriques mises sur le marché à partir du 01/01/2018, dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW mais n'est pas supérieure à 1 MW et avec l'air extérieur comme source de chaleur et l'air comme fluide caloporteur

est déterminé selon le § 10.2.3.3.2.

Le rendement de production des autres types de pompes à chaleur électriques est déterminé selon le § 10.2.3.3.3.

La valeur par défaut pour  $\eta_{\text{gen,heat}}$  pour les pompes à chaleur électriques utilisant l'air comme source de chaleur et comme fluide caloporteur est fixée à 1,25. Pour tous les autres types de pompes à chaleur électriques, la valeur par défaut pour  $\eta_{\text{gen,heat}}$  est fixée à 2,00.

10.2.3.3.2 Rendement de production des pompes à chaleur électriques à l'aide de valeurs issues du Règlement européen (UE) n°206/2012, du Règlement européen (UE) n°813/2013 ou du Règlement européen (UE) n°2016/2281

Le rendement de production pour le chauffage des pompes à chaleur électriques qui satisfont aux conditions mentionnées au § 10.2.3.3.1 est déterminé comme suit :

Eq. 333 
$$\eta_{\text{gen,heat}} = \frac{P_{\text{nom}} \cdot t_{\text{on}}}{\frac{P_{\text{nom}} \cdot t_{\text{on}}}{\text{SCOP}_{\text{inst}}} + P_{\text{TO}} \cdot t_{\text{TO}} + P_{\text{CCH}} \cdot t_{\text{CCH}} + P_{\text{off}} \cdot t_{\text{off}} + P_{\text{SB}} \cdot t_{\text{SB}}}$$
 (-)

où :

 $P_{nom}$ 

la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur électrique, déterminée comme  $P_{\rm rated}$  selon le Règlement européen (UE) n°813/2013 pour les pompes à chaleur dont le fluide caloporteur est l'eau, comme  $P_{\rm designh}$  selon le Règlement européen (UE) n°206/2012 pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 12 kW et dont le fluide caloporteur est l'air ou comme  $P_{\rm rated,h}$  selon le Règlement européen (UE) n°2016/2281 pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW et dont le fluide caloporteur est l'air, en kW ;

 $t_{on}$ 

la durée durant laquelle la pompe à chaleur est allumée, tirée du Tableau [38] en fonction du type de pompe à chaleur, en h ;

SCOPinst

le coefficient de performance de la pompe à chaleur électrique en mode actif, en tenant compte de l'influence de l'installation, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-);

 $P_{\text{TO}}$ 

la puissance absorbée de la pompe à chaleur électrique au moment où la fonction "chauffage" est enclenchée mais où la pompe à chaleur électrique n'est pas opérationnelle parce qu'il n'y a pas de demande de chaleur, déterminée selon le Règlement européen (UE) n°813/2013

pour les pompes à chaleur dont le fluide caloporteur est l'eau, selon le Règlement européen (UE)  $n^{\circ}206/2012$  pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 12 kW et dont le fluide caloporteur est l'air et selon le Règlement européen (UE)  $n^{\circ}2016/2281$  pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW et dont le fluide caloporteur est l'air, en kW;

 $t_{\text{TO}}$ 

la durée durant laquelle la fonction "chauffage" est enclenchée sans que la pompe à chaleur électrique ne soit opérationnelle parce qu'il n'y a pas de demande de chaleur, tirée du Tableau [38] en fonction du type de pompe à chaleur, en h;

 $P_{\text{CCH}}$ 

la puissance absorbée de la pompe à chaleur électrique au moment où l'appareil est activé pour éviter la migration du réfrigérant vers le compresseur, déterminée comme  $P_{\text{CK}}$  selon le Règlement européen (UE) n°813/2013 pour les pompes à chaleur dont le fluide caloporteur est l'eau, selon le Règlement européen (UE) n°206/2012 pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 12 kW et dont le fluide caloporteur est l'air et selon le Règlement européen (UE) n°2016/2281 pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW et dont le fluide caloporteur est l'air, en kW ;

tcch

la durée durant laquelle la pompe à chaleur électrique est activée afin d'éviter la migration du réfrigérant vers le compresseur, tirée du Tableau [38] en fonction du type de pompe à chaleur, en h;

 $\mathtt{P}_{\texttt{off}}$ 

la puissance absorbée de la pompe à chaleur électrique en mode arrêt, déterminée selon le Règlement européen (UE) n°813/2013 pour les pompes à chaleur dont le fluide caloporteur est l'eau, selon le Règlement européen (UE) n°206/2012 pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 12 kW et dont le fluide caloporteur est l'air et selon le Règlement européen (UE) n°2016/2281 pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW et dont le fluide caloporteur est l'air, en kW ;

 $t_{\tt off}$ 

la durée durant laquelle la pompe à chaleur électrique est en mode arrêt, tirée du Tableau [38] en fonction du type de pompe à chaleur, en h ;

 $P_{\text{SB}}$ 

la puissance absorbée de la pompe à chaleur électrique en mode veille, déterminée selon le Règlement européen (UE) n°813/2013 pour les pompes à chaleur dont le fluide caloporteur est l'eau, selon le Règlement européen (UE) n°206/2012 pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale n'est pas supérieure à 12 kW et dont le fluide caloporteur est l'air et selon le Règlement européen (UE) n°2016/2281 pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW et dont le fluide caloporteur est l'air, en kW ;

 $\mathsf{t}_{\mathtt{SB}}$ 

la durée durant laquelle la pompe à chaleur électrique est en mode veille, tirée du Tableau [38] en fonction du type de pompe à chaleur, en h.

Tableau [38] : Durées  $t_{on}$ ,  $t_{TO}$ ,  $t_{CCH}$ ,  $t_{off}$  et  $t_{SB}$ , en h, en fonction du type de pompe à chaleur

Type de pom	pe à chaleur					
Fluide caloporteur	Refroidissement actif (*) ?	ton (h)	t <sub>TO</sub> (h)	t <sub>CCH</sub> (h)	t <sub>off</sub> (h)	t <sub>SB</sub> (h)
Eau	Non	2066	178	3850	3672	0
Eau	Oui	2066	178	178	0	0
Air	Non	1400	179	3851	3672	0
	Oui	1400	179	179	0	0

(\*)Non = pompe à chaleur qui n'est pas utilisée comme refroidissement actif (en mode réversible) / Oui = pompe à chaleur qui est utilisée comme refroidissement actif (en mode réversible)

Le coefficient de performance en mode mode actif, en tenant compte de l'influence de l'installation,  $SCOP_{inst}$ , est déterminé comme suit :

$$\mathbf{Eq. 334} \quad \mathbf{SCOP}_{\text{Inst}} = \mathbf{f}_{\theta \text{ em}} \cdot \mathbf{f}_{\theta \text{ source}} \cdot \mathbf{f}_{\Delta \theta} \cdot \mathbf{f}_{\text{bumps}} \cdot \mathbf{f}_{\text{AHU}} \cdot \mathbf{f}_{\text{dimgenheat}} \cdot \mathbf{SCOP}_{\text{on}} \tag{-}$$

avec :

 $f_{\theta,em} \qquad \qquad \text{un facteur de correction pour la différence entre la température de sortie de la pompe de chaleur dans les conditions de conception et la température de sortie du condenseur à laquelle le SCOP_on a été déterminé, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-) ; }$ 

 $f_{\theta, source} \qquad \qquad un \ facteur \ de \ correction \ pour \ la \ différence \ entre \ la \ température \ (conventionelle) \ de \ la \ source \ chaude \ et \ la \ température \ d'entrée \ à \ l'évaporateur \ avec \ laquelle \ le \ SCOP_{on} \ a \ été \ déterminé, \ déterminé \ comme \ mentionné \ ci-dessous, \ (-) ;$ 

un facteur de correction pour la différence entre, d'une part, la différence de température à travers le condenseur de la pompe à chaleur dans des conditions de conception et, d'autre part, la différence de température de l'eau à travers le condenseur dans les conditions d'essai selon la norme NBN EN 14511 ou sous les conditions de tests pour lesquelles  $SCOP_{on}$  ou  $SGUE_h$  a été déterminé, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-);

f\_pumps un facteur de correction pour la consommation d'énergie d'une pompe sur le circuit vers l'évaporateur, déterminé comme mentionné au § 10.2.3.3.3, (-);

the un facteur de correction pour la différence entre le débit d'air de conception et le débit d'air lors de l'essai selon la norme NBN EN 14511 ou le débit d'air avec lequel  $SCOP_{on}$  ou  $SGUE_h$  a été determiné.  $f_{AHU}$  intervient uniquement pour les pompes à chaleur couplées à l'air de ventilation et est déterminé comme mentionné au § 10.2.3.3.3, (-);

 $\begin{array}{lll} f_{\text{dim},\text{gen},\text{heat}} & \text{un facteur de correction pour tenir compte du dimensionnement du} \\ & \text{système de production pour le chauffage ; actuellement, ce facteur} \\ & \text{est conventionnellement fixé à 1,00, (-) ;} \end{array}$ 

SCOP $_{on}$  le coefficient de performance de la pompe à chaleur électrique en mode actif et pour les conditions climatiques moyennes, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-).

Pour les pompes à chaleur électriques dont le fluide caloporteur est l'air et à double conduit, le  $SCOP_{on}$  est déterminé comme suit :

$$\mathbf{Eq. 335} \quad \mathbf{SCOP}_{00} = 0.7 \cdot \mathbf{COP}_{00} \tag{-}$$

98

où:

 $\mathtt{COP}_{\mathtt{nom}}$ 

le coefficient de performance nominal de la pompe à chaleur électrique, déterminé comme  $COP_{rated}$  selon le Règlement européen (UE)  $n^{\circ}206/2012$  en tenant compte de la Communication 2012/C 172/01 et de la Communication 2014/C 110/01, (-).

Pour les autres pompes à chaleur électriques dont le fluide caloporteur est l'air, le  $SCOP_{on}$  correspond :

- si la puissance nominale n'est pas supérieure à 12 kW : au SCOP $_{\rm on}$  selon le Règlement européen (UE) n°206/2012 en tenant compte de la Communication 2012/C 172/01 et de la Communication 2014/C 110/01 ;
- si la puissance nominale est supérieure à 12 kW : au  $SCOP_{on}$  selon le Règlement européen (UE)  $n^{\circ}2016/2281$ .

Pour toutes les pompes à chaleur électriques dont le fluide caloporteur est l'air, on a :

Eq. 336 
$$f_{\theta \text{ pm}} = 1$$

Pour les pompes à chaleur dont le fluide caloporteur est l'eau, le  $SCOP_{on}$  est déterminé sur base du Règlement européen (UE) n°813/2013 et en tenant compte de la Communication 2014/C 207/02. Dans le cadre du Règlement européen, il est précisé si la pompe à chaleur est une pompe à chaleur basse température. Dans ce cas,  $SCOP_{on}$  est déterminé pour une température de sortie du condenseur de 35°C. Si la pompe à chaleur n'est pas une pompe à chaleur basse température,  $SCOP_{on}$  est déterminé pour une température de sortie du condenseur de 55°C. Si on ne sait pas à quelle température le  $SCOP_{on}$  a été déterminé, il est supposé qu'il s'agit d'une pompe à chaleur basse température et que le  $SCOP_{on}$  introduit a été déterminé pour une température de sortie du condenseur de 35°C.

Le régime de température pour lequel  $SCOP_{on}$  est donné détermine comment  $SCOP_{on}$ ,  $f_{\theta,em}$  et  $f_{\Delta\theta}$  doivent être déterminés. Les cas suivants peuvent se produire.

• Si la pompe à chaleur est une pompe à chaleur basse température, alors :

Eq. 337 
$$SOOP_{cn} = SOOP_{cn,35°C}$$

$$f_{\theta,em} = 1 + 0.02 \cdot (35 - \theta_{out,LTHP})$$

**Eq. 406** 
$$f_{\Delta\theta} = 1 + 0.01$$
 .  $(\Delta\theta_{\text{design}} - 5)$ 

• Si la pompe à chaleur n'est pas une pompe à chaleur basse température, alors :

$$Eq. 339 SOOP_{cn} = SOOP_{cn,55°C}$$

$$\mathbf{Eq. 433} \quad \mathbf{f}_{\theta, \text{em}} = 1 + 0.02 \cdot (55 - \theta_{\text{out,design}})$$

**Eq. 407** 
$$f_{\Delta\theta} = 1 + 0,01$$
 .  $(\Delta\theta_{design} - 8)$ 

Ou	

 $\texttt{SCOP}_{\texttt{on,35}} \cdot_{\texttt{C}}$ 

le coefficient de performance de la pompe à chaleur électrique en mode actif, pour les conditions climatiques moyennes et pour une température de sortie du condenseur de 35°C, déterminé selon le Règlement européen (UE) n°813/2013 en tenant compte de la Communication 2014/C 207/02, (-);

 $\texttt{SCOP}_{\texttt{on,55}} \cdot_{\texttt{C}}$ 

le coefficient de performance de la pompe à chaleur électrique en mode actif, pour les conditions climatiques moyennes et une température de sortie du condenseur de 55°C, déterminé selon le Règlement européen (UE) n°813/2013 en tenant compte de la Communication 2014/C 207/02, (-);

 $\theta_{\text{out,design}}$  la température de sortie de la pompe à chaleur dans les conditions de conception, déterminée selon le § 10.2.3.3.3, en °C;

la température de sortie de la pompe à chaleur basse température dans les conditions de conception, comme déterminé ci-dessous, en

 $\Delta\theta_{\text{design}}$ 

la différence de température entre le départ et le retour du système d'émission (ou, le cas échéant, le stockage de chaleur) dans les conditions de conception, déterminée selon le § 10.2.3.3.3, en °C. La valeur par défaut vaut 0°C.

La température de sortie d'une pompe à chaleur basse température dans les conditions de conception,  $\theta_{ ext{out,LTHP}}$ , est donnée par :

Eq. 434 
$$\theta_{\text{out,LTHP}} = \min(\theta_{\text{out,design}} ; 60^{\circ}\text{C})$$
 (°C)

## avec :

la température de sortie de la pompe à chaleur dans les conditions de conception, déterminée selon le § 10.2.3.3.3, en °C.

Lors de la détermination de SCOPon selon le Règlement européen (UE) nº813/2013, il faut indiquer la source de chaleur avec laquelle SCOPon est déterminée : air, eau ou saumure. La source de chaleur pour laquelle  $SCOP_{on}$  est déterminé et la source de chaleur de l'installation réelle déterminent la valeur de  $f_{\theta, \text{source}}$ . Les cas suivants peuvent se produire.

Pour les pompes à chaleur qui sont mises en oeuvre avec le sol ou l'eau comme source de chaleur :

Eq. 343 
$$f_{\theta,\text{source}} = 1 + 0$$
, 018  $(\theta_{\text{sourcedesign}} - \theta_{\text{sourcedesign}})$  (-)

#### où:

 $\theta_{\text{source,design}}$ 

la température de la source de chaleur de l'installation réelle, en °C, fixée conventionnellement en fonction de la source de chaleur :

- 2°C si la source de chaleur est l'eau de surface ou des eaux usées des égouts ou l'effluent d'une usine de traitement des eaux usées ;
- 10°C si la source de chaleur est l'eau de la nappe phréatique ou une boucle d'eau ;
- 0°C si la source de chaleur est le sol (via un échangeur de chaleur) ;
- à déterminer par le Ministre pour d'autres sources de chaleur ;

 $\theta_{\text{source,test}}$ 

la température de la source de chaleur avec laquelle  $SCOP_{on}$  ou  $SGUE_{h}$ est déterminé selon le Règlement européen (UE) n°813/2013, en °C. Si la source de chaleur avec laquelle SCOPon ou SGUEh est déterminé est l'eau ou si la source de chaleur n'est pas connue, cette température est fixée à  $10\,^{\circ}\text{C}$ . Si la source de chaleur avec laquelle  $\text{SCOP}_{\text{on}}$  ou  $\text{SGUE}_{\text{h}}$  est déterminé est la saumure, cette température est fixée à  $0\,^{\circ}\text{C}$ .

• Pour les pompes à chaleur qui sont mises en oeuvre avec l'air extérieur comme source de chaleur :

**Eq.** 344 
$$f_{\theta \text{ source}} = 1$$
 (-)

10.2.3.3.3 Rendement de production des pompes à chaleur électriques non basé sur des données issues d'un Règlement européen

Le rendement de production pour le chauffage des pompes à chaleur qui ne tombent pas dans le champ d'application du § 10.2.3.3.2,  $\eta_{gen,heat}$ , est donné par :

Eq. 96 
$$\eta_{gen,heat}$$
= SPF (-)

avec :

Eq. 345 SPF= 
$$f_{\theta \text{ heat}} f_{\Delta \theta} f_{\text{pumps}} f_{\text{AHU}} f_{\text{dimgenheat}} COP_{\text{test}}$$
 (-)

où:

fahti

 $f_{\theta,heat} \qquad \text{un facteur de correction pour la différence entre la température de sortie de la pompe de chaleur dans les conditions de conception et la température de sortie du condenseur dans l'essai selon la norme NBN EN 14511, en cas de transport de chaleur par l'eau, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-) ; }$ 

un facteur de correction pour la différence entre, d'une part, la différence de température à travers le condenseur de la pompe à chaleur dans des conditions de conception et, d'autre part, la différence de température de l'eau à travers le condenseur dans les conditions d'essai selon la norme NBN EN 14511 ou sous les conditions de tests pour lesquelles  $SCOP_{on}$  ou  $SGUE_h$  a été déterminé, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-);

 $f_{\text{pumps}}$  un facteur de correction pour la consommation d'énergie d'une pompe sur le circuit vers l'évaporateur, déterminé comme mentionné cidessous, (-) ;

un facteur de correction pour la différence entre le débit d'air de conception et le débit d'air lors de l'essai selon la norme NBN EN 14511 ou le débit d'air avec lequel  $SCOP_{on}$  ou  $SGUE_h$  a été déterminé.  $f_{AHU}$  intervient uniquement pour les pompes à chaleur couplées à l'air de ventilation et est déterminé comme mentionné ci-dessous, (-);

 $f_{\text{dim},\text{gen},\text{heat}} \qquad \text{un facteur de correction pour tenir compte du dimensionnement du système de production pour le chauffage ; actuellement, ce facteur est conventionnellement fixé à 1,00, (-) ;}$ 

COP $_{\text{test}}$  le coefficient de performance de la pompe à chaleur selon la norme NBN EN 14511 dans les conditions d'essai décrites dans le Tableau [12] ci-dessous, (-) :

Tableau [12] : Conditions d'essai pour la détermination du  $COP_{test}$ 

Source chaude	Emission de chaleur	Conditions de test			
sur base du tableau 3 de la norme NBN EN 14511-2					
air extérieur, éventuellement en combinaison avec de l'air rejeté	air recyclé, éventuellement en combinaison avec de l'air extérieur	A2/A20			
air extérieur, éventuellement en combinaison avec de l'air rejeté	uniquement de l'air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur	A2/A2			
uniquement de l'air extérieur	uniquement de l'air extérieur, en utilisant un appareil de récupération de chaleur	A2/A20			
uniquement de l'air rejeté, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur	air recyclé, éventuellement en combinaison avec de l'air extérieur	A20/A20			
uniquement de l'air rejeté, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur	uniquement de l'air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur	A20/A2			
uniquement de l'air rejeté, en utilisant un appareil de récupération de chaleur	air recyclé, éventuellement en combinaison avec de l'air extérieur	A2/A20			
sur base du table	sur base du tableau 5 de la norme NBN EN 14511-2				
sol par l'intermédiaire d'un circuit hydraulique	air recyclé, éventuellement en combinaison avec de l'air extérieur	B0/A20			
sol par l'intermédiaire d'un circuit hydraulique	uniquement de l'air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur	B0/A2			
sol par l'intermédiaire d'un circuit hydraulique	uniquement de l'air extérieur, en utilisant un appareil de récupération de chaleur	B0/A20			
sol par l'intermédiaire d'eau souterraine	air recyclé, éventuellement en combinaison avec de l'air extérieur	W10/A20			
sol par l'intermédiaire d'eau souterraine	uniquement de l'air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur	W10/A2			
sol par l'intermédiaire d'eau souterraine	uniquement de l'air extérieur, en utilisant un appareil de récupération de chaleur	W10/A20			
sur base du table	sur base du tableau 7 de la norme NBN EN 14511-2				
sol par l'intermédiaire d'un circuit hydraulique	eau	B0/W35			
sol par l'intermédiaire d'eau souterraine	eau	W10/W35			

Source chaude	Emission de chaleur	Conditions de test
sur base du table	au 12 de la norme NBN EN 14511-2	
air extérieur, éventuellement en combinaison avec de l'air rejeté, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur	eau	A2/W35
uniquement de l'air rejeté, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur	eau	A20/W35

#### où:

- A air comme vecteur (air). Le nombre qui suit est la température d'entrée au bulbe sec, en °C.
- B fluide intermédiaire avec une température de congélation inférieure à celle de l'eau (brine). Le nombre qui suit est la température d'entrée à l'évaporateur, en °C.
- W eau comme vecteur (water). Le nombre qui suit est la température d'entrée à l'évaporateur ou la température de sortie au condenseur, en °C.

NOTE : certaines conditions d'essai correspondent aux "standard rating conditions" de la norme NBN EN 14511-2. D'autres correspondent aux "application rating conditions". La plupart des conditions d'essai pour le chauffage direct de l'air extérieur constituent un ajout : ces combinaisons spécifiques ou conditions de températures n'apparaissent pas telles quelles dans la norme.

Le Ministre peut déterminer des spécifications complémentaires et/ou divergentes pour calculer le  $COP_{test}$  et/ou le  $\eta_{gen,heat}$ .

Le facteur de correction  $f_{\theta,heat}$  est déterminé comme suit :

- si le fluide caloporteur est l'air,  $f_{\theta,heat} = 1$ ;
- si le fluide caloporteur est l'eau,  $f_{\theta,heat}$  vaut :

$$f_{\theta, \text{heat}} = 1+0,01\cdot \left(43-\theta_{\text{out,design}}\right)$$

# avec :

 $\theta_{\text{out,design}}$  la température de sortie de la pompe à chaleur dans les conditions de conception, déterminée comme indiqué ci-dessous, en °C.

On détermine la température de sortie de la pompe à chaleur dans les conditions de conception  $\theta_{\text{out,design}}$  comme suit :

pour les pompes à chaleur connectées en série avec une ou plusieurs autres générateurs de chaleur et dont l'entrée du fluide caloporteur est connectée au système d'émission mais dont la sortie du fluide caloporteur n'est pas connectée au système d'émission (ou le stockage) mais à l'entrée du fluide caloporteur d'un autre générateur de chaleur, on a :

Eq. 436 
$$\theta_{\text{out,design}} = \theta_{\text{return,design}} + \frac{\sum_{m=1}^{12} f_{\text{heat,m,first}} \cdot x_{m,\text{first}}}{\sum_{m=1}^{12} x_{m,\text{first}}} \cdot (\theta_{\text{supply,design}} - \theta_{\text{return,design}})$$
 (°C)

• dans tous les autres cas, on a :

Eq. 437 
$$\theta_{\text{out,design}} = \theta_{\text{return,design}}$$
 (°C)

où :	
θ <sub>return,design</sub>	la température de retour de conception du système d'émission de
	<mark>chaleur, en °C.</mark>
θsupply,design	la température de départ vers le système d'émission de chaleur dans les conditions de conception, en °C. Il faut tenir compte ici non seulement du système d'émission, mais aussi du dimensionnement d'un éventuel réservoir tampon (température maximum de stockage).
fheat,m,first	la fraction mensuelle de la quantité totale de chaleur fournie par le(s) producteur(s) de chaleur connecté(s) comme premier $^{12}$ dans une série d'appareils en série, déterminée comme $f_{\text{heat},m,\text{pref}}$ au § 10.2.2 en considérant le(s) producteur de chaleur connecté(s) comme premier comme producteur(s) préférentiel(s), (-);
$\mathbf{x}_{\mathfrak{m},  ext{first}}$	la variable auxiliaire pour la détermination de la fraction en demande de chaleur couverte par le(s) producteur(s) de chaleur connecté(s) comme premier, déterminée comme $x_m$ dans § 7.3.1 de l'annexe PEN, tout en considérant le(s) producteur de chaleur connecté(s) comme premier comme le(s) producteur(s) préférentiel(s), (-).

# Il faut effectuer une sommation sur tous les mois de l'année.

La valeur par défaut pour la température de retour de conception du système d'émission est de 45°C pour les systèmes de chauffage de surface (chauffage par le sol, par le mur ou par le plafond) et de 70°C pour tous les autres systèmes d'émission de chaleur. Pour le température de départ du système d'émission, on peut prendre comme valeur par défaut pour les systèmes de chauffage de surface (chauffage par le sol, le mur et le plafond)  $\theta_{\text{supply,design}}$  = 55°C et, pour tous les autres systèmes d'émission,  $\theta_{\text{supply,design}}$  = 90°C. Si les deux types de systèmes <mark>d'émission</mark> sont présents dans un secteur énergétique, c'est le système ayant <mark>la</mark> température de retour de conception et la température de départ la plus élevée qui est pris en considération<sup>13</sup>. On peut introduire des valeurs meilleures conformément à des règles déterminées par le Ministre ou, à défaut, sur base d'une demande d'équivalence.

Le facteur de correction  $f_{\Delta\theta}$  est déterminé comme suit :

- si le fluide caloporteur est l'air,  $f_{\Delta\theta} = 1$ ;
- si le fluide caloporteur est l'eau,  $f_{\Delta\theta}$  vaut :

Eq. 99 
$$f_{\Delta\theta} = 1 + 0$$
, 01.  $\left( \Delta \Theta_{\text{design}} - \Delta \Theta_{\text{test}} \right)$ 

avec :

 $\Delta\theta_{\text{design}}$ 

la différence de température entre l'entrée et la sortie de la pompe à chaleur (en prenant en compte, le cas échéant, le stockage de chaleur) dans les conditions de conception, déterminée comme indiqué ci-dessous, en °C;

 $\Delta\theta_{\text{test}}$ 

l'augmentation de température de l'eau au travers du condenseur lors des tests selon le Règlement européen (UE) nº813/2013 si le

<sup>12</sup> Celui-ci étant le générateur de chaleur dont l'entrée est connectée au (conduit de) retour du système d'émission. Le générateur connecté comme premier n'est pas automatiquement le générateur préférentiel. Si c'est quand même le cas, alors on a  $\mathsf{f}_{\mathsf{heat},\mathsf{m},\mathsf{first}}$ =  $f_{
m heat,m,pref}$ . Dans l'autre cas, il faut un nouveau calcul pour déterminer la fraction couverte par le générateur connecté comme premier.

 $<sup>^{13}</sup>$  Il est toujours possible de diviser un secteur énergétique en différents secteurs énergétiques plus petits et pour chacun d'entre eux prendre en considération leur système d'émission de chaleur.

rendement de production de la pompe à chaleur est déterminé selon le § 10.2.3.3.2, ou lors des tests selon la norme NBN EN 14511 si le rendement de production de la pompe à chaleur est déterminé selon le § 10.2.3.3.3, en °C.

On peut prendre  $f_{\Delta\theta}$  = 0,93 comme valeur par défaut.

La différence de température entre l'entrée et la sortie de la pompe à chaleur,  $\Delta \theta_{
m design}$ , est déterminée comme suit :

Eq. 438 
$$\Delta\theta_{\text{design}} = (\theta_{\text{out,design}} - \theta_{\text{in,design}})$$
 (°C)

#### avec :

 $\theta_{\text{out,design}}$  la température de sortie de la pompe à chaleur dans les conditions de conception, déterminée comme indiqué ci-dessus, en °C;

 $\theta_{\text{in,design}}$  la température d'entrée de la pompe à chaleur dans les conditions de conception, selon le § 10.2.3.2.4, en °C.

Le facteur de correction f<sub>pumps</sub> est déterminé comme suit :

- S'il n'y a pas de pompe pour l'apport de chaleur vers l'évaporateur,  $f_{pumps} = 1$  (c.-à-d. l'air comme source de chaleur ou évaporation directe dans le sol);
- Si la puissance électrique de la (ou d'une des) pompe(s) est inconnue,  $f_{pumps} = 5/6$ ;
- Si la puissance électrique de la (ou de toutes les) pompe(s) (Ppumps, en kW) est connue et si le rendement de production est déterminé selon le § 10.2.3.3.2 :

$$\mathbf{Eq. 346} \quad \mathbf{f}_{\text{pumps}} = \frac{1}{1 + \left(\sum_{j} P_{\text{pumps},j}\right) \cdot \text{SCOP}_{\text{on}} / P_{\text{nom}}}$$
 (-)

• Si la puissance électrique de la (ou de toutes les) pompe(s) (Ppumps, en kW) est connue et si le rendement de production est déterminé selon le § 10.2.3.3.3:

Eq. 347 
$$f_{pumps} = \frac{1}{1 + \left(\sum_{j} P_{pumps,j}\right) / P_{HP}}$$
 (-)

avec :

 $P_{\text{pumps,j}}$  la puissance électrique de la pompe j pour l'apport de chaleur vers l'évaporateur, en kW;

SCOP $_{on}$  le coefficient de performance en mode actif et pour les conditions climatiques moyennes de la pompe à chaleur électrique, déterminé comme indiqué au § 10.2.3.3.2, (-);

 $P_{\text{nom}} \hspace{1cm} \text{la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur électrique,} \\ \text{déterminée comme } P_{\text{rated}} \hspace{1cm} \text{selon le Règlement européen (UE) n°813/2013} \\ \text{pour les pompes à chaleur dont le fluide caloporteur est l'eau ou comme } P_{\text{designh}} \hspace{1cm} \text{selon le Règlement européen (UE) n°206/2012 pour les pompes à chaleur dont le fluide caloporteur est l'air, en kW ;}$ 

 $P_{\text{HP}}$  la puissance électrique (en kW) de la pompe à chaleur selon la norme NBN EN 14511 dans les mêmes conditions d'essai que pour la détermination de  $COP_{\text{test}}$ .

Il faut effectuer une somme sur toutes les pompes j qui assurent la fourniture de chaleur à l'évaporateur de la pompe à chaleur.

Le facteur de correction  $f_{\text{AHU}}$  est déterminé comme suit :

• Si l'air de ventilation repris comme seule source chaude (sans mélange préalable avec de l'air extérieur), air de ventilation fourni comme seul fluide caloporteur (sans recyclage de l'air du local) :

Eq. 101 
$$f_{AHU} = \frac{0.51 + 0.7 \min(\dot{V}_{supply}; \dot{V}_{extr})/\dot{V}_{max}}{0.51 + 0.7 \dot{V}_{test}/\dot{V}_{max}}$$
 (-)

On peut prendre comme valeur par défaut :  $f_{AHU} = 0,51$ .

• Si l'air de ventilation repris comme seule source chaude (sans mélange préalable avec l'air extérieur), l'émission de chaleur ne se faisant pas uniquement vers l'air de ventilation fourni :

Eq. 102 
$$f_{AHU} = \frac{0.75 + 0.35 \dot{V}_{extr} / \dot{V}_{max}}{0.75 + 0.35 \dot{V}_{test} / \dot{V}_{max}}$$
 (-)

On peut prendre comme valeur par défaut :  $f_{AHU} = 0.75$ 

• Si l'air de ventilation fourni comme seul fluide caloporteur (sans recyclage de l'air du local), l'air de ventilation repris n'étant pas la seule source chaude :

Eq. 103 
$$f_{AHU} = \frac{0.75 + 0.35 \dot{V}_{supply} / \dot{V}_{max}}{0.75 + 0.35 \dot{V}_{test} / \dot{V}_{max}}$$
 (-)

On peut prendre comme valeur par défaut :  $f_{AHU} = 0.75$ 

• Dans tous les autres cas :  $f_{\text{AHU}}=1$  ;

avec :

 $\dot{V}_{\text{max}}$  le débit d'air maximal dans l'installation tel qu'indiqué par le fabricant, en m³/h. Si le fabricant indique une plage de débits, on prend alors la valeur la plus grande ;

 $\dot{V}_{\text{test}}$  le débit d'air dans l'installation lors de l'essai selon la norme NBN EN 14511, en m³/h ;

 $V_{\rm extr}$  le débit d'évacuation de conception dans l'installation, en m³/h; le débit d'alimentation de conception dans l'installation, en m³/h.

#### 10.2.3.4 Rendement de production des pompes à chaleur au gaz

#### 10.2.3.4.1 Principe

Les pompes à chaleur au gaz peuvent fonctionner selon deux principes :

- pompes à chaleur à moteur à gaz ;
- pompes à chaleur gaz à sorption.

Tout comme pour les pompes à chaleur électrique, les pompes à chaleur au gaz peuvent tirer leur chaleur de diverses sources de chaleur :

- sol via un fluide caloporteur : la pompe à chaleur pompe un fluide caloporteur (généralement, une solution antigel, par exemple, un mélange eau-glycol) à travers un échangeur de chaleur enterré vertical ou horizontal. La chaleur prélevée dans le sol par ce fluide caloporteur est cédée à l'évaporateur;
- sol par évaporation directe : l'évaporateur dans le sol tire directement la chaleur sensible du sol par conduction (et éventuellement la chaleur latente, par congélation) sans l'intervention d'un fluide de transport intermédiaire ;
- nappe phréatique, eau de surface ou similaire : l'eau est pompée, cède sa chaleur à l'évaporateur et est réinjectée dans son milieu d'origine ;
- air extérieur : l'air extérieur est amené jusqu'à l'évaporateur à l'aide d'un ventilateur et y cède sa chaleur ;
- air repris : l'air repris du système de ventilation est amené sur l'évaporateur et y cède sa chaleur ;
- autres.

Les pompes à chaleur au gaz peuvent délivrer leur chaleur à l'eau ou l'air ou à la structure du bâtiment (où des condenseurs sont intégrés dans la structure du bâtiment (principalement les planchers, et éventuellement d'autres parois comme par exemple les murs ou les plafonds), et délivrent la chaleur directement à la structure du bâtiment (sans l'intervention d'un fluide de transport intermédiaire tel que l'air ou l'eau)).

Le rendement de production des pompes à chaleur gaz à sorption mises sur le marché à partir du 26/09/2015, dont la puissance nominale n'est pas supérieure à  $400~\rm kW$  et avec :

- soit le sol via un fluide caloporteur comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur, ou
- soit l'eau comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur, ou
- soit l'air extérieur comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur est déterminé selon le § 10.2.3.4.2.

Le rendement de production des pompes à chaleur à moteur à gaz est déterminé selon le § 10.2.3.4.3.

Le rendement de production des autres types de pompes à chaleur au gaz est déterminé conformément à des règles déterminées par le Ministre ou, à défaut, sur base d'une demande d'équivalence.

La valeur par défaut pour  $\eta_{\text{gen,heat}}$  pour les pompes à chaleur au gaz utilisant l'air comme source de chaleur et comme fluide caloporteur est fixé à 0,5. Pour tous les autres types de pompes à chaleur au gaz, la valeur par défaut pour  $\eta_{\text{gen,heat}}$  est fixée à 0,8.

10.2.3.4.2 Rendement de production des pompes à chaleur gaz à sorption à l'aide de valeurs issues du Règlement européen (UE) n°813/2013

Le rendement de production pour le chauffage des pompes à chaleur gaz à sorption qui satisfont aux conditions mentionnées au § 10.2.3.4.1 est déterminé comme suit :

$$\textbf{Eq. 348} \quad \eta_{\text{gen,heat}} = \frac{P_{\text{nom,gasHP}}}{\left( \left( \frac{f_{\text{p,nat.gas}}}{\text{SGUE}_{\text{inst}}} + \frac{f_{\text{p,elec}}}{\text{SAEF}_{\text{heat}}} \right) \cdot P_{\text{nom,gasHP}} + f_{\text{p,elec}} \cdot \left( \sum_{j} P_{\text{pumps,gasHP, j}} \right) \right) }$$

où:

 $P_{\text{nom,gasHP}}$  la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur gaz à sorption, déterminée comme  $P_{\text{rated}}$  selon le Règlement européen (UE) n°813/2013, en kW ;

 $f_{\text{p,nat.gas}}$  le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire pour le gaz naturel, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (- ) ;

SGUE<sub>inst</sub> le rendement saisonnier de la pompe à chaleur gaz à sorption en mode chauffage, en tenant compte de l'influence de l'installation, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-);

 $f_{\text{p,elec}}$  le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire pour l'électricité, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (- ) ;

SAEF $_{heat}$  le facteur énergétique saisonnier des auxiliaires en mode chauffage, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-);

 $P_{\text{pumps,gasHP,j}}$  la puissance électrique de la pompe j pour l'apport de chaleur vers l'évaporateur, en kW.

Il faut effectuer une somme sur toutes les pompes j qui assurent la fourniture de chaleur à l'évaporateur de la pompe à chaleur gaz à sorption. La somme est nulle s'il n'y a pas de pompe pour assurer la fourniture de chaleur à l'évaporateur. Si la puissance d'une (ou plusieurs) pompe(s) n'est pas connue, la somme est déterminée comme suit :

Eq. 349 
$$\sum_{j} P_{\text{pumps,gasHP,j}} = \frac{1}{5} \cdot \left( \frac{f_{\text{p,nat.gas}}}{\text{SGUE}_{\text{inst}}} + \frac{f_{\text{p,elec}}}{\text{SAEF}_{\text{heat}}} \right) \cdot \frac{P_{\text{nom,gasHP}}}{f_{\text{p,elec}}}$$
 (kW)

avec :

fp,nat.gas le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire pour le gaz naturel, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (-);

SGUE $_{\rm inst}$  le rendement saisonnier de la pompe à chaleur gaz à sorption en mode chauffage, en tenant compte de l'influence de l'installation, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-);

f\_p,elec le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire pour l'électricité, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (- ) ;

SAEF $_{heat}$  le facteur énergétique saisonnier des auxiliaires en mode chauffage, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-);

 $P_{\text{nom,gasHP}}$  la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur gaz à sorption, determiné comme  $P_{\text{rated}}$  selon le Règlement européen (UE) n°813/2013, en kW.

Le rendement saisonnier en mode chauffage de la pompe à chaleur gaz à sorption, en tenant compte de l'influence de l'installation,  $SGUE_{inst}$ , est donné par :

Eq. 350 
$$SGUE_{Inst} = f_{\theta,em,gasHP} \cdot f_{\theta,sourcegasHP} \cdot f_{\Delta\theta} \cdot f_{AHU} \cdot f_{dimger,heat} \cdot SGUE_{heat}$$
 (-)

où:

 $f_{\theta,em,gashP}$ 

un facteur de correction pour la différence entre la température de départ de conception vers le système d'émission de chaleur (ou, le cas échéant, le stockage de chaleur) et la température de sortie du condenseur à laquelle le  $SGUE_h$  a été déterminé, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-) ;

 $f_{\theta,source,gashP}$ 

un facteur de correction pour la différence entre la température (conventionelle) de la source de chaleur et la température d'entrée à l'évaporateur à laquelle le  $SGUE_h$  a été déterminé, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-) ;

 $f_{\Delta \theta}$ 

un facteur de correction pour la différence entre les variations de température, d'une part, du système d'émission de chaleur dans des conditions de conception (ou, le cas échéant, le stockage de chaleur) et, d'autre part, de l'eau à travers le condenseur dans les conditions d'essai selon la norme NBN EN 14511 ou dans des conditions d'essai dans lesquelles SCOPon ou SGUEh a été determiné, en cas de transport de chaleur par l'eau, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-) ;

 $f_{\mathtt{AHU}}$ 

un facteur de correction pour la différence entre le débit d'air de conception et le débit d'air lors de l'essai selon la norme NBN EN 14511 ou le débit d'air avec lequel  $SCOP_{on}$  ou  $SGUE_h$  a été determiné.  $f_{AHU}$  intervient uniquement pour les pompes à chaleur couplées à l'air de ventilation et est déterminé comme mentionné au § 10.2.3.3.3, (-) ;

f<sub>dim,gen,heat</sub>

un facteur de correction pour tenir compte du dimensionnement du système de production pour le chauffage ; actuellement, ce facteur est conventionnellement fixé à 1,00, (-) ;

 $SGUE_{heat}$ 

le rendement saisonnier en mode chauffage de la pompe à chaleur gaz à sorption, déterminé comme mentionné ci-dessous, (-).

SGUE<sub>heat</sub> est déterminé sur base de SGUE<sub>h</sub> comme mentionné dans le Règlement européen (UE) n°813/2013 et en tenant compte de la Communication 2014/C 207/02. Dans le cadre du Règlement européen, il est précisé si la pompe à chaleur est une pompe à chaleur basse température. Dans ce cas, SGUE<sub>h</sub> est déterminé pour une température de sortie du condenseur de 35°C. Si la pompe à chaleur n'est pas une pompe à chaleur basse température, SGUE<sub>h</sub> est déterminé pour une température de sortie du condenseur de 55°C. Si on ne sait pas à quelle température le SGUE<sub>heat</sub> a été déterminé, il est supposé qu'il s'agit d'une pompe à chaleur basse température et que le SGUE<sub>h</sub> encodé a été déterminé pour une température de sortie du condenseur de 35°C.

Le régime de température pour lequel  $SGUE_h$  est donné selon le règlement européen détermine comment  $SGUE_{heat}$ ,  $f_{\theta,em,gasHP}$  et  $f_{\Delta\theta}$  doivent être déterminés. Les cas suivants peuvent se produire.

• Si la pompe à chaleur est une pompe à chaleur basse température, alors :

Eq. 351 
$$SGUE_{heat} = SGUE_{heat,3\%}$$
 (-)

**Eq. 439** 
$$f_{\theta,em,gasHP} = 1 + 0.01.(35 - \theta_{out,design})$$
 (-)

**Eq. 409** 
$$f_{\Delta\theta} = 1 + 0.01$$
 .  $(\Delta\theta_{design} - 5)$ 

Si la pompe à chaleur n'est pas une pompe à chaleur basse température, alors :

Eq. 353 
$$SGUE_{leat} = SGUE_{leat, 5\%}$$
 (-)

$$E_{q}$$
. 440  $f_{\theta,em,gasHP} = 1 + 0,01.(55 - \theta_{out,design})$  (-)

**Eq. 410** 
$$f_{\Delta\theta} = 1 + 0,01$$
 .  $(\Delta\theta_{design} - 8)$ 

où:

 $SGUE_{heat,35°C}$ 

le rendement saisonnier en mode chauffage de la pompe à chaleur gaz à sorption, pour les conditions climatiques moyennes et pour une température de sortie du condenseur de 35°C, déterminé comme SGUE $_{\rm h}$  selon le Règlement européen (UE) n°813/2013 en tenant compte de la Communication 2014/C 207/02, (-) ;

 $\texttt{SGUE}_{\texttt{heat},\texttt{55} \circ \texttt{C}}$ 

le rendement saisonnier en mode chauffage de la pompe à chaleur gaz à sorption, pour les conditions climatiques moyennes et pour une température de sortie du condenseur de 55°C, déterminé comme SGUE $_{\rm h}$  selon le Règlement européen (UE) n°813/2013 en tenant compte de la Communication 2014/C 207/02, (-) ;

 $\theta_{\text{out,design}}$ 

la température de de sortie de la pompe à chaleur dans les conditions de conception, déterminée selon le § 10.2.3.3.3, en °C;

 $\Delta\theta_{\text{design}}$ 

la différence de température entre l'entrée et la sortie de la pompe à chaleur (en prenant en compte, le cas échéant, le stockage de chaleur) dans les conditions de conception, déterminée selon le § 10.2.3.3.3, en °C. La valeur par défaut vaut 0°C.

Lors de la détermination de SGUE $_h$  selon le Règlement européen (UE) n°813/2013, il faut indiquer la source de chaleur avec laquelle SGUE $_h$  est déterminée : air, eau ou saumure. La source de chaleur pour laquelle SGUE $_h$  est déterminé et la source de chaleur de l'installation réelle déterminent la valeur de  $f_{\theta, source, gasHP}$ . Les cas suivants peuvent se produire.

 pour les pompes à chaleur gaz à sorption qui sont mises en oeuvre avec le sol ou l'eau comme source de chaleur :

Eq. 357 
$$f_{\theta \text{ sourcedesign}} = 1 + 0$$
,  $015(\theta_{\text{sourcedesign}} - \theta_{\text{sourcedest}})$  (-)

où:

 $\theta_{ extsf{source}, extsf{design}}$ 

la température de la source de chaleur de l'installation réelle, en °C, fixée conventionnellement en fonction de la source de chaleur :

- 2°C si la source de chaleur est l'eau de surface ou des eaux usées des égouts ou l'effluent d'une usine de traitement des eaux usées ;
- 10°C si la source de chaleur est l'eau de la nappe phréatique ou une boucle d'eau ;
- 0°C si la source de chaleur est le sol (via un échangeur de chaleur);
- à déterminer par le Ministre pour d'autres sources de chaleur ;

 $\theta_{\mathtt{source}}$ , test

la température de la source de chaleur avec laquelle  $SCOP_{on}$  ou  $SGUE_h$  est déterminé selon le Règlement européen (UE) n°813/2013, en °C. Si la source de chaleur avec laquelle  $SCOP_{on}$  ou  $SGUE_h$  est déterminé est l'eau ou si la source de chaleur n'est pas connue, cette température est fixée à  $10\,^{\circ}$ C. Si la source de chaleur avec laquelle

 $SCOP_{on}$  ou  $SGUE_h$  est déterminé est la saumure, cette température est fixée à  $0\,^{\circ}\text{C}$ .

• pour les pompes à chaleur gaz à sorption qui sont mises en oeuvre avec l'air extérieur comme source de chaleur :

Eq. 358 
$$f_{\theta,\text{sourcgasHP}} = 1$$
 (-)

Le facteur énergétique saisonnier des auxiliaires en mode chauffage de la pompe à chaleur gaz à sorption,  $SAEF_{heat}$ , est déterminé comme suit :

**Eq. 411** SAEF<sub>heat</sub> = 
$$\frac{\text{CC } \cdot (\eta_s + 0.025 + a_{pumps}) \cdot \text{SGUE}_{heat}}{\text{SGUE}_{heat} - (\eta_s + 0.025 + a_{pumps})}$$
 (-)

où:

CC le coefficient de conversion [pour l'électricité], tel que défini dans le Règlement européen (UE)  $n^{\circ}813/2013$ , (-);

 $\eta_{\text{s}}$  l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de la pompe à chaleur gaz à sorption, déterminée selon le Règlement européen (UE) n°813/2013 en tenant compte de la Communication 2014/C

207/02, (-);

apumps un facteur de correction qui, lors de la détermination du rendement selon le Règlement européen (UE) n°813/2013, tient compte de manière forfaitaire de l'impact de la consommation énergétique des pompes externes, valant 0,00 pour les pompes à chaleur gaz à sorption dont la source chaude est l'air et valant 0,05 pour les autres pompes à

chaleur gaz à sorption, (-);

 $SGUE_{heat}$  le rendement saisonnier de la pompe à chaleur gaz à sorption en mode chauffage, déterminé comme mentionné ci-dessus, (-).

### 10.2.3.4.3 Rendement de production des pompes à chaleur à moteur à gaz

Le rendement de production pour le chauffage des pompes à chaleur à moteur à gaz est déterminé comme suit, indépendamment de la source de chaleur ou de l'application :

Eq. 360 
$$\eta_{\text{genheat}} = 1$$
, 2(

Le Ministre peut déterminer des spécifications complémentaires et/ou divergentes pour calculer le  $\eta_{\text{gen,heat}}.$ 

## 10.3 Consommation finale mensuelle d'énergie pour l'eau chaude sanitaire

#### 10.3.1 Principe

L'énergie nécessaire pour produire de l'eau chaude sanitaire peut être fournie par un seul appareil de production ou par une combinaison d'appareils connectés en parallèle <mark>ou en série</mark>. On peut éventuellement utiliser différents appareils (ou une combinaison d'appareils) pour les différents points de puisage de la salle de bains et de la cuisine. En raison du cas où plusieurs appareils sont connectés , on introduit le formalisme d'un appareil connecté préférentiel et un ou plusieurs

appareil(s) non préférentiel(s), de manière tout à fait analogue au cas du chauffage. Dans le cas (le plus courant) où il n'y a qu'un seul appareil de production, cela correspond à une part préférentielle de 100%. Les expressions ci-après donnent alors comme résultat une consommation nulle pour l'appareil non préférentiel.

Ce principe s'applique également aux pompes à chaleur hybrides (c'est-à-dire la combinaison d'une pompe à chaleur et d'une chaudière) et aux pompes à chaleur équipées d'une résistance électrique intégrée. Dans ces deux cas, les deux générateurs sont considérés comme des appareils de production connectés en parallèle. Exception : si le rendement de production d'une pompe à chaleur équipée d'une résistance électrique intégrée est déterminé selon le § 10.3.3.4.1 et que la résistance électrique était activée lors du test réalisé conformément au Règlement Européen concerné, l'appareil est considéré comme un seul générateur. Si le rendement de production d'une pompe à chaleur équipée d'une résistance électrique intégrée est déterminé selon le § 10.3.3.4.1 et que la résistance électrique n'était pas activée lors du test réalisé conformément au Règlement Européen concerné, cette exception ne s'applique pas, le formalisme preférentiel/non-préférentiel est conservé et le rendement de production de la résistance électrique intégrée est déterminé selon le § 10.3.3.4.2.

#### 10.3.2 Règle de calcul

La consommation finale d'énergie pour l'eau chaude sanitaire est donnée par mois par :

• pour le(s) producteur(s) de chaleur préférentiel(s) :

Eq. 104 
$$Q_{\text{water, bath i, final, m, pref}} = \frac{f_{\text{water, bath i, m, pref}} \cdot (1 - f_{\text{as, water, bath i, m}}) \cdot Q_{\text{water, bath i, gross, m}}}{\eta_{\text{gen, water, bath i, m, pref}} \cdot \eta_{\text{stor, water, bath i, m, pref}}}$$
(MJ)

Eq. 106 
$$Q_{\text{water, sink i, final, m, pref}} = \frac{f_{\text{water, sink i, m, pref}} \cdot (1 - f_{\text{as, water, sink i, m}}) \cdot Q_{\text{water, sink i, gross, m}}}{\eta_{\text{gen, water, sink i, m, pref}} \cdot \eta_{\text{stor, water, sink i, m, pref}}}$$
(MJ)

• pour le(s) producteur(s) de chaleur non préférentiel(s) k :

Eq. 361 
$$Q_{\text{water, bath i,final, m,npref k}} = \frac{f_{\text{water, bath i,m,npref k}} \cdot (1 - f_{\text{as,water, bath i,m}}) \cdot Q_{\text{water, bath i,m,npref k}}}{\eta_{\text{gen,water, bath i,m,npref k}}} \cdot \eta_{\text{stor,water, bath i,m,npref k}}$$
(MJ)

Eq. 362 
$$Q_{\text{water, sink i, final, m, npref k}} = \frac{f_{\text{water, sink i, m, npref k}} \cdot (1 - f_{\text{as, water, sink i, m}}) \cdot Q_{\text{water, sink i, m, npref k}}}{\eta_{\text{gen, water, sink i, m, npref k}} \cdot \eta_{\text{stor, water, sink i, m, npref k}}}$$
(MJ)

avec :

 $\texttt{f}_{\texttt{water},\texttt{m},\texttt{pref}}$ 

la fraction mensuelle de la fourniture totale de chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire par le(s) producteur(s) de chaleur préférentiel(s), avec l'indice 'bath i' ou 'sink i' selon le cas (-):

- s'il y a seulement un appareil, on a :  $f_{water,m,pref} = 1$ ;
- s'il y a plusieurs producteurs de chaleur et que ces appareils assurent également le chauffage, on a :  $f_{water,m,pref}$  =  $f_{heat,m,pref}$ ;

- s'il y a plusieurs producteurs de chaleur et que ces appareils assurent uniquement la préparation de l'eau chaude sanitaire, on tire la valeur du Tableau [36];

fwater,m,npref k

la fraction mensuelle de la fourniture totale de chaleur pour préparation de l'eau chaude sanitaire par le(s) producteur(s) de chaleur non préférentiel(s) k, avec l'indice 'bath i' ou 'sink i' selon le cas (-) :

- s'il y a seulement un appareil, on a :

### Eq. 302 $f_{water,m,npref k} = 1 - f_{water,m,pref}$

(-)

- s'il y a plusieurs producteurs de chaleur et que ces appareils assurent également le chauffage, on détermine la valeur de  $f_{water,m,npref k}$  selon le § 10.2.2;

- s'il y a plusieurs producteurs de chaleur et que ces appareils assurent uniquement la préparation de l'eau chaude sanitaire, on détermine la valeur de  $f_{\text{water},m,npref}$  k comme expliqué cidessous ;

fas,m

la part des besoins de chaleur totaux couverte par le système d'énergie solaire thermique, déterminée selon le § 10.4 avec 'water,bath i' et 'water,sink i' pour la indices préparation de l'eau chaude sanitaire respectivement, soit pour la douche/baignoire, soit pour l'évier de cuisine ;

Qwater, bath i, gross, m

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i, déterminés selon le § 9.3.1, en MJ ;

Owater.sink i.gross.m

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine i, déterminés selon le § 9.3.1, en MJ;

 $\eta_{\text{gen,water,bath i,m,pref}}$ 

le rendement de production mensuel du/des producteur(s) de chaleur préférentiel(s) pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à une douche ou une baignoire i, déterminé selon le § 10.3.3, (-);

 $\eta_{\text{gen,water,bath i,m,npref k}}$  le rendement de production mensuel du/des producteur(s) de chaleur non préférentiel(s) k pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à une douche ou une baignoire i, déterminé selon le § 10.3.3, (-) ;

 $\eta_{\text{gen,water,sink i,m,pref}}$ 

le rendement de production mensuel du/des producteur(s) de chaleur préférentiel(s) pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à un évier de cuisine i, déterminé selon le § 10.3.3, (-);

chaude sanitaire destinée à un évier de cuisine i, déterminé selon le § 10.3.3, (-);

 $\eta_{\text{stor,water,bath i,m,pref}} \text{ et } \eta_{\text{stor,water,bath i,m,npref k}} \text{ le rendement de stockage mensuel } du$ ballon d'eau chaude pour la douche ou la baignoire i, connectée, selon l'indice 'pref' ou 'npref k', au(x) producteur(s) préférentiel(s) ou non préférentiel(s), déterminé selon le § 10.3.3, (-);

 $\eta_{\text{stor,water,sink i,m,pref et }} \eta_{\text{stor,water,sink i,m,npref k}} \text{ le rendement de stockage mensuel } du$ ballon d'eau chaude pour l'évier i, connecté , selon l'indice 'pref' ou 'npref k', au(x) producteur(s) préférentiel(s) ou non préférentiel(s), déterminé selon le § 10.3.3, (-).

Si le ballon d'eau chaude est connecté au(x) producteur(s) préférentiel(s) et au(x) producteur(s) non préférentiel(s) k (ce qui est souvent le cas), on a, avec l'indice 'bath i' ou 'sink i' selon le cas :

112 / 222

### **Eq. 255** $\eta_{\text{stor,water,m,pref}} = \eta_{\text{stor,water,m,npref k}}$

( - )

Les valeurs pour  $f_{\text{water},m,pref}$  données dans le Tableau [36] sont exprimées en fonction de la variable auxiliaire  $x_m$ , déterminée selon le § 7.3.1 de l'annexe A.2 du présent arrêté.

Tableau [36] : Fractions mensuelles de la chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) préférentiel(s) pour la production de l'eau chaude sanitaire,  $f_{water,m,pref}$ 

$\begin{array}{c} \text{Variable auxiliaire} \\ \textbf{x}_{\text{m}} \end{array}$	Fraction mensuelle
$x_m = 0$	1,00
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 0,05$	1,00
$\mathbf{x}_{m} = 0,15$	0,99
$\mathbf{x}_{m} = 0,25$	0,98
$\mathbf{x}_{m} = 0,35$	0,96
$\mathbf{x}_{\mathrm{m}} = 0,45$	0,93
$\mathbf{x}_{m} = 0,55$	0,93
$\mathbf{x}_{m} = 0,65$	0,90
$\mathbf{x}_{m} = 0,75$	0,69
$\mathbf{x}_{m} = 0,85$	0,56
$\mathbf{x}_{m} = 0,95$	0,51
$x_m = 1,0$	0,48
$1,0 < x_m$	0,4765.x <sub>m</sub> <sup>-0.998</sup>

S'il y a plusieurs producteurs de chaleurs non préférentiels avec différents rendements de production selon le § 10.2.3 (et/ou qui utilisent différents vecteurs énergétiques) qui n'assurent que la production d'eau chaude sanitaire, les fractions mensuelles pour l'eau chaude sanitaire du/des producteur(s) non préférentiel(s) k sont déterminées comme suit :

Eq. 303 
$$f_{\text{water,m,npref,k}} = (1 - f_{\text{water,m,pref}}) \cdot \frac{P_{\text{gen,water,npref,k}}}{\sum_{k} P_{\text{gen,water,npref,k}}}$$
 (-)

où:

 $f_{\text{water}, \, \text{m, npref } k}$ 

la fraction mensuelle de la chaleur totale fournie pour la préparation d'eau chaude sanitaire par le(s) producteur(s) de chaleur non préférentiel(s) k, (-);

 $f_{\text{water},\text{m},\text{pref}}$ 

la fraction mensuelle de la chaleur totale fournie pour la préparation d'eau chaude sanitaire par le(s) producteur(s) de chaleur préférentiel(s), (-);

 $P_{\text{gen,water,npref }k}$ 

la puissance nominale totale du/des producteur(s) de chaleur non préférentiel(s) k, pour la préparation d'eau chaude sanitaire, en kW

Il faut effectuer une somme sur tous les générateurs de chaleur non préférentiels k.

NOTE 1 La puissance nominale des chaudières est la puissance nominale visée par la Directive européenne Chaudières.

- NOTE 2 La puissance thermique des pompes à chaleur est déterminée selon la norme NBN EN 14511, dans les conditions de test explicitées au § 10.2.3.3.
- NOTE 3 La puissance thermique d'une installation de cogénération sur site est déterminée selon la méthode pour les appareils au gaz.

La consommation finale d'énergie pour l'eau chaude sanitaire des points de puisage qui sont desservis par un "combilus" est déterminée selon des spécifications complémentaires déterminées par le Ministre.

#### 10.3.3 Rendements de production et de stockage pour l'eau chaude sanitaire

#### 10.3.3.1 Principe

Les rendements de production et de stockage pour l'eau chaude sanitaire sont déterminés, lorsque c'est possible, à l'aide de données produits établies de manière harmonisée à travers l'Union européenne.

A cette fin, le présent texte fait référence à deux Directives européennes :

- la Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009, dite "Directive écodesign", établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie;
- la Directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie;

et, plus particulièrement, aux Règlements (délégués) qui complètent ces Directives :

- le Règlement délégué (UE) n°811/2013 de la Commission du 18 février 2013, complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;
- le Règlement délégué (UE) n°812/2013 de la Commission du 18 février 2013, complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;
- le Règlement (UE) n°813/2013 de la Commission du 2 août 2013, portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes;
- le Règlement (UE) n°814/2013 de la Commission du 2 août 2013, portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude.

L'énergie électrique consommée par les auxiliaires pour l'eau chaude sanitaire est, le cas échéant, comprise dans le rendement de production.

#### 10.3.3.2 Classement de systèmes de production d'eau chaude sanitaires

Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire peuvent être classés en plusieurs catégories :

- les systèmes qui sont soumis au Règlement délégué (UE) n°811/2013, c'est-à-dire, sauf exceptions prévus dans le Règlement, les systèmes de production pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, d'une puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW;
- les systèmes qui sont soumis au Règlement (UE) n°813/2013, c'est-à-dire, sauf exceptions prévus dans le Règlement, les systèmes de production pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, d'une puissance nominale inférieure ou égale à 400 kW;
- les systèmes qui sont soumis au Règlement délégué (UE) n°812/2013, c'est-àdire, sauf exceptions prévus dans le Règlement, les systèmes de production d'eau chaude sanitaire uniquement, d'une puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW et dont le stockage éventuel est inférieur ou égal à 500 litres;
- les systèmes qui sont soumis au Règlement (UE) n°814/2013, c'est-à-dire, sauf exceptions prévus dans le Règlement, les systèmes de production d'eau chaude sanitaire uniquement, d'une puissance nominale inférieure ou égale à 400 kW et dont le stockage éventuel est inférieur ou égal à 2000 litres;
- les systèmes non soumis à l'un des Règlements précités. Parmi les systèmes non soumis à l'un des Règlements précités, on retrouve notamment les producteurs de chaleur conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à partir de la biomasse, ou des combustibles solides (par exemple, pellets, charbon), les dispositifs de cogénération dont la puissance électrique maximale est égale ou supérieure à 50 kW.

## 10.3.3.3 Données nécessaires au calcul des rendements de production et de stockage pour l'eau chaude sanitaire

Les termes mentionnés en italique et soulignés sont définis dans le Règlement applicable (seule la première occurrence du terme est mise en italique et soulignée).

Les conditions climatiques à prendre en considération, si nécessaire, sont les conditions climatiques moyennes, telles que définies dans les Règlements précités.

## 10.3.3.3.1 Systèmes soumis au Règlement délégué (UE) n°811/2013 ou au Règlement délégué (UE) n°812/2013

Pour les systèmes soumis au Règlement délégué (UE) n°811/2013 ou au Règlement délégué (UE) n°812/2013, les données d'entrée nécessaires au calcul des rendements de production et de stockage sont les suivantes, telles que définies dans le Règlement délégué (UE) n°811/2013 et le Règlement délégué (UE) n°812/2013 :

- l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau  $\eta_{wh}$ , en %, ou, à défaut, la classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ;
- le <u>profil de soutirage déclaré</u> ;
- le cas échéant : les pertes statiques [d'un ballon d'eau chaude] S, en W.

Ces données peuvent provenir d'une des sources suivantes :

- une étiquette telle que définie à l'annexe III du Règlement applicable ;
- une fiche de produit conforme à l'annexe IV du Règlement applicable ;
- une documentation technique conforme à l'annexe V du Règlement applicable ;
- des "informations à fournir" dans les cas prévus par l'annexe VI du Règlement applicable.

Pour les <u>chauffe-eau solaires</u>, l'efficacité énergétique (ou, le cas échéant, la classe d'efficacité énergétique) est l'<u>efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du générateur de chaleur  $\eta_{\text{wh,nonsol}}$ , telle que définie à l'annexe VIII du Règlement applicable, les performances du capteur solaire étant évaluées selon le § 10.4. Toutefois, si  $\eta_{\text{wh,nonsol}}$  n'est pas disponible, le chauffe-eau solaire est évalué selon les § 10.3.3.3.3 et 10.3.3.4.2, et ce même s'il est soumis à un des Règlements précités.</u>

Pour les <u>produits combinés</u> avec un <u>dispositif solaire</u>, l'efficacité énergétique (ou, le cas échéant, la classe d'efficacité énergétique) à prendre en considération est l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau seul, sans tenir compte du dispositif solaire, dont les performances sont évaluées selon le § 10.4.

Si l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau  $\eta_{wh}$  n'est pas connue, mais que la classe d'efficacité est connue, l'efficacité  $\eta_{wh}$  peut être prise comme l'efficacité énergétique minimale de la classe d'efficacité énergétique pour le profil de soutirage déclaré correspondant, telle que définie dans le Règlement délégué (UE) n°811/2013 et le Règlement délégué (UE) n°812/2013 et reprise au Tableau [30].

Tableau [30] : Efficacité énergétique  $\eta_{wh}$  minimale, en %, des classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, selon les profils de soutirage déclaré, selon les Règlements délégués (UE) n°811/2013 et (UE) n°812/2013

		Profil de soutirage déclaré							
		3XS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
10)	A+++	62	62	69	90	163	188	200	213
ité	A++	53	53	61	72	130	150	160	170
caci	A+	44	44	53	55	100	115	123	131
fica	А	35	35	38	38	65	75	80	85
e f	В	32	32	35	35	45	50	55	60
d' erg	С	29	29	32	32	36	37	38	40
asse éne	D	26	26	29	29	33	34	35	36
Las	E	22	23	26	26	30	30	30	32
Cl	F	19	20	23	23	27	27	27	28

- NOTE 1 En vertu du Règlement (UE) n°813/2013 et du Règlement (UE) n°814/2013, il n'est plus autorisé, depuis le 26 septembre 2015, à mettre sur le marché des chauffe-eau dont l'efficacité énergétique est inférieure à l'efficacité énergétique minimale de la classe E (sauf exception définie dans le Règlement (UE) n°814/2013).
- NOTE 2 Le Règlement délégué (UE) n°811/2013 et le Règlement délégué (UE) n°812/2013 définissent une classe G, pour les systèmes dont l'efficacité énergétique est inférieure à l'efficacité énergétique minimale de la classe F. Etant donné la note 1 ci-dessus et la valeur par défaut dont il est question ci-dessous, cette classe n'a pas été reprise au Tableau [30].

Si ni l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, ni la classe d'efficacité énergétique ne sont connues ou si le profil de soutirage déclaré n'est pas connu, la valeur par défaut  $\eta_{wh}$  = 22% s'applique.

10.3.3.3.2 Systèmes soumis au Règlement (UE) n°813/2013 ou au Règlement (UE)  $n^{\circ}814/2013$ 

Sont visés ici les systèmes soumis au Règlement (UE)  $n^813/2013$  ou au Règlement (UE)  $n^814/2013$  mais non soumis au Règlement délégué (UE)  $n^811/2013$  ou au Règlement délégué (UE)  $n^812/2013$ , c'est-à-dire les systèmes dont la puissance nominale est supérieure à 70 kW et inférieure ou égale à 400 kW ou dont le stockage éventuel est supérieur à 500 litres et inférieur ou égal à 2000 litres. Pour ces systèmes, les données d'entrée nécessaires au calcul des rendements de production et de stockage sont les suivantes, telles que définies dans le Règlement (UE)  $n^813/2013$  et le Règlement (UE)  $n^814/2013$ :

- l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau  $\eta_{\text{wh}},$  en % ;
- le profil de soutirage déclaré ;
- le cas échéant : les pertes statiques [d'un ballon d'eau chaude] S, en W.

Ces données peuvent provenir d'une documentation technique ou d'une autre source d'information conforme aux exigences de l'article 4 et à l'annexe II du Règlement applicable.

Pour les produits combinés avec un dispositif solaire, l'efficacité énergétique à prendre en considération est l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau seul, sans tenir compte du dispositif solaire, dont les performances seront évaluées sont le § 10.4.

Si l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ou si le profil de soutirage déclaré n'est pas connu, la valeur par défaut  $\eta_{wh}$  = 32% s'applique.

## 10.3.3.3.3 Systèmes non soumis aux Règlements précités

Pour les systèmes non soumis au Règlement délégué (UE) n°811/2013, au Règlement délégué (UE) n°812/2013, au Règlement (UE) n°813/2013 ou au Règlement (UE) n°814/2013, aucune donnée spécifique n'est nécessaire. Les rendements de production et de stockage sont évalués en fonction de caractéristiques générales du système.

10.3.3.4 Règles de calcul des rendements de production et de stockage pour l'eau
chaude sanitaire

10.3.3.4.1 Systèmes soumis aux Règlements précités

## Rendement de production $\eta_{\text{gen,water}}$

Pour les systèmes de production d'eau chaude sanitaire soumis au Règlement délégué (UE) n°811/2013, au Règlement délégué (UE) n°812/2013, au Règlement (UE) n°813/2013 ou au Règlement (UE) n°814/2013, le rendement de production (par rapport au pouvoir calorifique supérieur)  $\eta_{\text{gen,water}}$  est déterminé selon l'Eq. 256.

Eq. 256 si le vecteur énergétique est différent de l'électricité :

```
\begin{split} &\eta_{\text{gen,water}} = (\eta_{\text{wh}} \; / \; 100) \; . \; f_{\text{stor>gen,water}} \; . \; f_{\text{dim,gen,water}} \\ &\text{si le vecteur \'energ\'etique est l'\'electricit\'e} \; : \\ &\eta_{\text{gen,water}} = (\eta_{\text{wh}} \; / \; 100) \; . \; CC \; . \; f_{\text{stor>gen,water}} \; . \; f_{\text{dim,gen,water}} \end{split} \tag{-}
```

avec :

 $\eta_{wh}$  l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur, en %, déterminée comme expliqué au § 10.3.3.3.1 ou au § 10.3.3.3.2 ;

118	Annexe	PER	2021

le coefficient de conversion [pour l'électricité], tel que défini CC

dans les Règlements précités, (-) ;

un facteur de correction pour tenir compte de l'influence du fstor>gen,water stockage sur le rendement de production, (-), déterminé comme

expliqué ci-dessous ;

un facteur de correction pour tenir compte du dimensionnement du  $f_{\text{dim,gen,water}}$ système de production d'eau chaude sanitaire, (-); actuellement,

ce facteur est conventionnellement fixé à 1,00.

## Facteur de correction $f_{\text{stor} ext{-}gen, water}$ et rendement de stockage $\eta_{\text{stor}, water}$

S'il n'y a pas de stockage (production instantanée), ou si l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire est déterminée en intégrant la présence du stockage (par exemple, ballon d'eau chaude intégré au producteur d'eau chaude chaude sanitaire), on a :

- $f_{\text{stor>gen,water}} = 1,00$ ;
- $\eta_{\text{stor,water}} = 1,00.$

S'il y a un stockage et si l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire est déterminée sans tenir compte de la présence du stockage (par exemple, ballon d'eau chaude séparé), ou si on ne sait pas si l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est déterminée en intégrant ou non la présence du stockage, on a :

- $f_{\text{stor}>\text{gen,water}} = 1,02$ ;
- η<sub>stor,water,m</sub> est déterminé mensuellement selon :

Eq. 257 
$$\eta_{\text{stor,water,m}} = \frac{Q_{\text{stor,water,gross,m}}}{(Q_{\text{stor,water,gross,m}} + Q_{\text{loss,stor,water,m}})}$$
 (-)

où:

les besoins mensuels bruts en énergie totaux pour l'eau chaude Qstor, water, gross, m sanitaire de tous les points de puisage connectés au ballon

d'eau chaude sanitaire, en MJ, déterminés selon l'Eq. 258;

les pertes mensuelles de stockage du ballon d'eau chaude Qloss, stor, water, m

sanitaire, en MJ, déterminées selon l'Eq. 259;

avec :

Eq. 258 
$$Q_{\text{stor,water,gross,m}} = \sum_{\text{bath j}} Q_{\text{water,bath j,gross,m}} + \sum_{\text{sink k}} Q_{\text{water,sink k,gross,m}}$$
 (MJ)

où:

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude Qwater, bath i, gross, m

sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i, déterminés selon le § 9.3.1, en MJ;

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude Qwater, sink i, gross, m sanitaire d'un évier de cuisine i, déterminés selon le

§ 9.3.1, en MJ.

Il faut faire la somme pour toutes les douches ou baignoires j et tous les éviers k connectés au ballon d'eau chaude sanitaire.

Les pertes mensuelles de stockage du ballon d'eau chaude sanitaire sont données par :

- Si le réservoir d'eau chaude est réchauffé par un système à énergie solaire thermique monovalent dont les prestations sont déterminées selon le § 10.4, alors :  $Q_{lossstorwaterm} = 0 \ MJ$ .
- Si le réservoir d'eau chaude est partiellement réchauffé par un système à énergie solaire thermique bivalent dont les prestations sont déterminées selon le § 10.4, alors :

Eq. 363 
$$Q_{lossstorwaterm} = 0$$
,  $4 S.t_m$  (MJ)

• Dans tous les autres cas, alors :

Eq. 259 
$$Q_{loss, stor, water, m} = S.t_{m}$$
 (MJ)

avec :

les pertes statiques du ballon d'eau chaude couplé au producteur, en W, telle que définies au § 10.3.3.3, ou à défaut selon l'Eq. 260 :

tm la durée du mois considéré, en Ms, reprise au Tableau [1].

Si les pertes statiques S ne sont pas connues, alors il faut utiliser la valeur par défaut suivante :

$$Eq. 260 S = 31 + 16,66 V^{0,4}$$

avec :

V le volume du ballon d'eau chaude sanitaire, en litres.

Si le volume du ballon d'eau chaude n'est pas connu, alors il faut utiliser la valeur par défaut suivante : V = 2000 litres.

#### 10.3.3.4.2 Systèmes non soumis aux Règlements précités

Pour les systèmes non soumis aux Règlements précités, les rendements de production et de stockage ne sont pas évalués séparément mais ensemble. Les valeurs de calculs ci-dessous sont valables tant pour les appareils producteurs qui réchauffent uniquement l'eau chaude sanitaire, que pour les appareils qui assurent aussi bien le chauffage des locaux que l'approvisionnement en eau chaude sanitaire.

## Appareils autres que les appareils à combustion et les pompes à chaleur

Pour les appareils autres que les appareils à combustion et les pompes à chaleur, le produit du rendement de production  $\eta_{gen,water}$  et du rendement de stockage  $\eta_{stor,water}$  est donné au Tableau .

Tableau [49]: Valeurs de calcul pour  $(\eta_{gen,water} \cdot \eta_{stor,water})$  pour les appareils autres que les appareils à combustion et les pompes à chaleur

	chauffage instantané <sup>14</sup>	avec stockage de chaleur <sup>15</sup>
Chauffage électrique par résistance	0,75	0,70
Installation de cogénération sur site (1)	$\epsilon_{ ext{cogen,th}}$	ε <sub>cogen,th</sub> - 0,05
Fourniture de chaleur externe (1)	$\eta_{ ext{water,dh}}$	η <sub>water,dh</sub> - 0,05
Autres cas	équivalence (2)	

- (1) Ces valeurs de calcul indiquent déjà les rendements par rapport au pouvoir calorifique supérieur.
- (2) Les dérogations par rapport aux catégories ci-dessus doivent être traitées, sur base d'une demande d'équivalence ou, si elles existent, selon des règles déterminées par le Ministre.

Les symboles du tableau ont été définis comme suit :

 $\epsilon_{\text{cogen,th}}$  le rendement de conversion thermique pour une installation de cogénération sur site, tel que déterminé au § A.2 de l'annexe A.2 au présent arrêté;

 $\eta_{\text{water,dh}}$  le rendement à considérer pour une fourniture de chaleur externe pour la préparation d'eau chaude sanitaire, à déterminer en détail selon des règles déterminées par le Ministe et par défaut égale à 0,97.

### Appareils à combustion et pompes à chaleur

Pour les appareils à combustion et les pompes à chaleur, le produit  $\eta_{gen,water}$  .  $\eta_{stor,water}$  est déterminé comme :

**Eq. 441** 
$$\eta_{gen,water}$$
 .  $\eta_{stor,water} = f_p$  .  $\eta_{tot,water}$  (-)

#### avec :

η<sub>tot,water</sub> l'efficacité énergétique conventionnelle pour le chauffage de l'eau tenant compte du stockage, déterminée comme mentionné ci-dessous,

f<sub>p</sub> le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire de la source d'énergie de l'appareil producteur considéré, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Les installations de production qui chauffent l'eau instantanément génèrent de la chaleur uniquement aux moments où l'on prélève de l'eau chaude sanitaire, sans qu'il y ait stockage de chaleur dans l'installation. Dès que le puisage d'eau chaude cesse, la production de chaleur s'arrête également et l'ensemble du système refroidit jusqu'à température ambiante (en l'absence d'un nouveau puisage).

<sup>15</sup> Les installations de production avec stockage de chaleur tiennent une quantité de chaleur à disposition dans un réservoir de stockage, y compris aux moments où l'on ne prélève pas d'eau chaude. Le stockage de chaleur peut se faire aussi bien sous la forme de l'eau chaude sanitaire proprement dite, que sous la forme d'eau de chaudière ; dans ce dernier cas, l'eau sanitaire est réchauffée par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur au moment précis des prélèvements. Les mêmes produits des rendements de production et de stockage restent d'application même si l'installation ne maintient pas de la chaleur à disposition en permanence, mais peut refroidir librement pendant certaines périodes (la nuit, par exemple).

L'efficacité énergétique conventionnelle pour le chauffage de l'eau tenant compte du stockage,  $\eta_{\text{tot,water}}$ , est donnée au au Tableau [50] ou au Tableau [51] en fonction de la situation.

Le Tableau [50] s'applique aux cas suivants :

- 1. les appareils qui ne desservent qu'une seule unité PER (quelle que soit la puissance nominale et le volume de stockage éventuel);
- 2. les appareils qui ne desservent qu'une seule unité PEN et dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 70 kW et dont le stockage éventuel est inférieur ou égal à 500 litres;
- 3. les appareils qui desservent plusieurs unités PEB et dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 70 kW et dont le stockage éventuel est inférieur ou égal à 500 litres.

Le Tableau [51] s'applique à tous les autres cas.

Tableau [50] : Valeurs de calcul pour  $\eta_{tot,water}$  - cas 1, 2 et 3

Type de ballon(s) d'eau chaude	Sans ballon	Ballon(s) qui directement cl combus	Ballon(s) directement chauffé(s) par combustion (1)		
Epaisseur x de l'isolation du(des) ballon(s) en mm  Type d'appareil	<del></del>	<mark>20 mm ≤ x</mark>	0 mm ≤ x < 20 mm ou épaisseur inconnue	0 mm ≤ x	
Chaudière non à condensation	0,60	0,54	0,45	0.45	
Chaudière à condensation	0,70	0,63	0,52	<mark>0 , 45</mark>	
Pompe à chaleur	0,86	0,77	0,64	_	
(1) sans utilisation d'un fluide intermédiaire					

Pompe à chaleur

Tableau [.	or, . varcar	b de carear pour i	tot, water ducte can	<u> </u>
Type de ballon(s) d'eau chaude	Sans ballon	Ballon(s) qui directement cl combus	<mark>hauffé(s) par</mark>	Ballon(s) directement chauffé(s) par combustion (1)
Epaisseur x de l'isolation du(des) ballon(s) en mm  Type d'appareil		<mark>20 mm ≤ x</mark>	0 mm ≤ x < 20 mm ou épaisseur inconnue	<mark>0 mm ≤ x</mark>
Chaudière non à condensation	0,75	0,67	0,56	0,50
Chaudière à condensation	0,85	0,76	0,63	0,50

Tableau [51] : Valeurs de calcul pour η<sub>tot,water</sub> - autre cas

NOTE Ces valeurs de calcul indiquent déjà les rendements par rapport au pouvoir calorifique supérieur.

0,92

1,03

(1) sans utilisation d'un fluide intermédiaire

0,77

# 10.4 Contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique

Seuls les systèmes d'énergie solaire thermique de qualité sont pris en compte dans le calcul de la contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique. Le Ministre peut déterminer des règles pour déterminer la qualité du système d'énergie solaire thermique. Le Ministre peut déterminer les conditions auxquelles un système d'énergie solaire thermique doit satisfaire pour être considéré comme un système d'énergie solaire thermique de qualité.

Au cas où le système solaire thermique est (aussi) utilisé pour chauffer l'eau d'une piscine dans une unité d'habitation, celui-ci n'est pas pris en compte et  $f_{as,heat,sec\ i,m}$ ,  $f_{as,hum,i,m}$ ,  $f_{as,water,bath\ i,m}$ ,  $f_{as,water,sink\ i,m}$  et  $f_{as,water,other\ i,m}$  sont considérés égaux à zéro.

La contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique se détermine comme suit :

- si le système dessert le chauffage des locaux ainsi que l'eau chaude sanitaire, se reporter au § 10.4.1 ;
- s'il dessert uniquement l'eau chaude sanitaire, se reporter au § 10.4.2;
- s'il n'y a pas de système d'énergie solaire thermique qui contribue au chauffage du secteur énergétique i,  $f_{as,heat,sec\ i,m}$  est nul ;
- s'il n'y a pas de système d'énergie solaire thermique qui contribue à la fourniture de chaleur à l'appareil humidificateur i, fas,hum,i,m est nul;
- si un point de puisage particulier (baignoire / douche i ou évier de cuisine i ou autre point de puisage i) n'est pas préchauffé par un système d'énergie solaire thermique, la valeur respective de  $f_{as,water,bath\ i,m}$  et/ou  $f_{as,water,other\ i,m}$  est nulle.

La valeur par défaut pour  $f_{as}$  est égale à zéro pour chacun des vecteurs énergétiques.

10.4.1 Contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique au chauffage des locaux et à la production d'eau chaude sanitaire

On détermine la contribution énergétique utile mensuelle (comme part de la demande totale de chaleur de l'installation) d'un système d'énergie solaire thermique destiné au chauffage et à la préparation d'eau chaude sanitaire comme suit.

Eq. 364 Si 
$$\sum_{j} A_{as,j} > 6m^2$$
:  $f_{as,heat,seci,m} = min \left\{ max \left( 0; \frac{Q_{as,out,heat,m}}{Q_{as,demand,heat,m}} \right); 1 \right\}$ 
Si  $\sum_{j} A_{as,j} \leq 6m^2$ :  $f_{as,heat,seci,m} = 0$  (-)

et :

$$f_{as,water,bath i,m} = f_{as,water,sink i,m} = f_{as,water,other i,m}$$

$$= min \left\{ max \left( 0; \frac{Q_{as,out,water,m}}{Q_{as,demand,water,m}} \right); 1 \right\}$$
(-)

Lors de l'application des formules ci-dessus, ce qui suit s'applique également :

Eq. 366 Si 
$$Q_{as,demand,heat,m} = 0$$
, alors  $f_{as,heat,seci,m} = 0$ . (-)

Eq. 367 Si 
$$Q_{as,demand,water,m} = 0$$
, alors 
$$f_{as,water,bath i,m} = f_{as,water,sink i,m} = f_{as,water,other i,m} = 0. \tag{-}$$

où:

Eq. 368 
$$Q_{as,demand,heat,m} = \sum_{i} Q_{heat,gross,seci,m} + \sum_{q} Q_{hum,net,q,m}$$
 (MJ)

$$Q_{\text{as,demand,water,m}} \ = \ \sum_{k} \, Q_{\text{water,bath k,gross,m}} \ + \ \sum_{k} \, Q_{\text{water,sink k,gross,m}}$$

Eq. 369 
$$+ \sum_{k} Q_{\text{water,other }k,\text{gross,m}} + \sum_{l} \frac{Q_{\text{water,ncalc,res,unit }l,\text{gross woC,m}}}{\eta_{\text{water,circ p,unit }l,m}}$$

$$+ \sum_{n} \frac{Q_{\text{water,ncalc,nres,bath }n,\text{gross woC,m}}}{\eta_{\text{water,circ p,bath }n,m}} + \sum_{o} \frac{Q_{\text{water,ncalc,nres,sink o,gross woC,m}}}{\eta_{\text{water,circ p,bath }n,m}}$$

avec :

A<sub>as,j</sub> la surface d'entrée du capteur j du système d'énergie solaire thermique, déterminée selon la norme NBN EN ISO 9488, en m²;

1	1	1
	l /.	4

#### Annexe PER 2021

l'énergie solaire mensuelle utile au chauffage des locaux Qas,out,heat,m fournie par le système solaire thermique, comme définie au § 10.4.4, en MJ; la demande mensuelle en chaleur pour le chauffage des locaux à Qas, demand, heat, m laquelle le système solaire thermique contribue, en MJ ; l'énergie solaire mensuelle utile à la production d'eau chaude Qas,out,water,m sanitaire fournie par le système solaire thermique, compte tenu des pertes du ballon d'eau chaude, telle que définie au § 10.4.3, en MJ; la demande mensuelle en chaleur pour l'eau chaude sanitaire à Qas, demand, water, m laquelle le système solaire thermique contribue, en MJ; le besoin mensuel net d'humidification pour un humidificateur Ohum, net, a, m q, défini selon le § 5.11 de l'annexe A.2, en MJ; les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage d'un Qheat, gross, sec i, m secteur énergétique i, déterminés selon le § 9.2.1 de cette annexe pour les unités PER et selon le § 6.2 de l'annexe A.2 pour les unités PEN, en MJ; les besoins mensuels bruts en énergie pour la préparation de Qwater, bath k, gross, m l'eau chaude sanitaire destinée à une douche ou une baignoire k, en MJ, déterminés selon le § 9.3 de cette annexe pour les unités PER et selon le § 6.5 de l'annexe A.2 pour les unités PEN ; les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude Qwater, sink k, gross, m sanitaire destinée à un évier de cuisine k, en MJ, déterminés selon le § 9.3 de cette annexe pour les unités PER et selon le § 6.5 de l'annexe A.2 pour les unités PEN ; les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude Qwater, other k, gross, m sanitaire destinée à un autre point de puisage k pour l'eau chaude sanitaire, en MJ, déterminés selon le § 6.5 de l'annexe A.2 ; les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude Qwater,ncalc,res,unit 1,gross woC,m sanitaire d'une unité d'habitation l qui n'est pas une unité PER, sans tenir compte des pertes de la boucle de circulation/combilus, en MJ, tels que déterminés au § 9.3.2 ; la contribution mensuelle au rendement du sytème des pertes de  $\eta_{\text{water,circ p,unit 1,m}}$ la boucle de circulation p d'une unité d'habitation l qui n'est pas une unité PER, telle que déterminée au § 9.3.2 ; les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude Qwater,ncalc,nres,bath n,gross woC,m sanitaire d'une baignoire ou d'une douche n située dans un bâtiment à destination non résidentielle et nonindustrielle et qui ne fait pas partie d'une unité PEN , sans tenir compte des pertes de la boucle de circulation/combilus, en MJ, tels que déterminés au § 9.3.2 ; la contribution mensuelle au rendement du sytème des pertes de Nwater, circ p, bath n, m la boucle de circulation p d'une baignoire ou d'une douche  ${\tt n}$ située dans un bâtiment à destination non résidentielle et nonindustrielle et qui ne fait pas partie d'une unité PEN, telle que déterminée au § 9.3.2 ;

 $Q_{water,ncalc,nres,sink} \ \text{o,gross woC,m} \\$ 

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire destinée à un évier de cuisine o situé dans un bâtiment à destination non résidentielle et non-industrielle et qui ne fait pas partie d'une unité PEN, sans tenir compte des pertes de la boucle de circulation/combilus, en MJ, tels que déterminés au § 9.3.2;

 $\eta_{\text{water,circ p,sink o,m}}$ 

la contribution mensuelle au rendement du sytème des pertes de la boucle de circulation p d'un évier de cuisine o situé dans un bâtiment à destination non résidentielle et non-industrielle et qui ne fait pas partie d'une unité PEN, telle que déterminée au § 9.3.2.

Il faut faire une sommation sur :

- tous les capteurs j qui constituent le système solaire thermique ;
- tous les secteurs énergétiques i, situés dans des unités PER ou PEN auxquels le système d'énergie solaire thermique fournit de la chaleur ;
- tous les humidificateurs q, situés dans des unités PEN et auxquels le système d'énergie solaire fournit de la chaleur ;
- l'ensemble des douches, baignoires et éviers de cuisine k, situés dans des unités PER ou PEN et auxquels le système d'énergie solaire fournit de la chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire ;
- tous les autres points de puisages k pour l'eau chaude sanitaire, situés dans des unités PEN et auxquels le système d'énergie solaire fournit de la chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire ;
- toutes les unités de logement l, qui ne sont pas une unité PER et auxquelles le système d'énergie solaire fournit de la chaleur ;
- l'ensemble des douches et baignoires n et éviers de cuisine o auxquels le système d'énergie solaire fournit de la chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire situé dans un bâtiment à destination non résidentielle et non-industrielle et auxquels le système d'énergie solaire fournit de la chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire.

## 10.4.2 Contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire

On détermine la contribution mensuelle utile (comme part de la demande totale de chaleur de l'installation) d'un système d'énergie solaire thermique qui participe uniquement à la préparation de l'eau chaude sanitaire comme suit :

Eq. 370 Si 
$$Q_{asdemanwatem} = 0$$
: 
$$f_{as,water,bathi,m} = f_{as,water,binki,m} = f_{as,w$$

$$f_{\text{as,water,bath i,m}} = f_{\text{as,water,sink i,m}} = f_{\text{as,water,other i,m}}$$

$$= \min \left\{ \max \left( 0; \frac{Q_{\text{as,out,water,m}}}{Q_{\text{as,demand,water,m}}} \right); 1 \right\}$$

avec :

 $Q_{\text{as,out,water,m}}$ 

l'énergie solaire mensuelle utile à la production d'eau chaude sanitaire fournie par le système solaire thermique, compte tenu des pertes du ballon d'eau chaude, telle que définie au § 10.4.3, en MJ;

Qas, demand, water, m

la demande mensuelle en chaleur pour l'eau chaude sanitaire à laquelle le système solaire thermique contribue, en MJ, telle que déterminée au § 10.4.1.

## 10.4.3 Contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, compte tenu des pertes de stockage

On détermine la contribution énergétique utile mensuelle d'un système d'énergie solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, compte tenu des pertes de stockage, comme suit :

Eq. 371 
$$Q_{asputwatem} = Q_{aswoLwatem} - Q_{asloss,torwatem}$$
 (MJ)

où:

Eq. 372 
$$\max \left\{ 0; \begin{pmatrix} 1,111 \cdot Y_{as,waterm} - 0,070 \cdot X_{as,waterm} \\ -0,265 \cdot Y_{as,waterm}^{2} + 0,002 \cdot X_{as,waterm}^{2} \\ + 0,023 \cdot Y_{as,waterm}^{3} \end{pmatrix} \cdot Q_{as,demand,waterm} \right\}$$
(MJ)

avec :

Xas, water, m

 $Q_{as,wol,water,m}$  l'énergie mensuelle utile qui peut être fournie par le système solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, sans compter les pertes du ballon d'eau chaude, en MJ;

 $Q_{as,loss,stor,water,m}$  les pertes mensuelles de stockage du système solaire thermique liées à l'eau chaude sanitaire, comme déterminées au § 10.4.3.3, en MJ ;

 $Y_{as,water,m}$  la valeur mensuelle de la variable auxiliaire Y pour le soutien à la production d'eau chaude sanitaire par le système solaire thermique, telle que définie au § 10.4.3.2, (-);

la valeur mensuelle de la variable auxiliaire X pour le soutien à la production d'eau chaude sanitaire par le système solaire

thermique, telle que définie au § 10.4.3.1, (-);

 $Q_{as,demand,water,m}$  la demande mensuelle en chaleur pour l'eau chaude sanitaire à laquelle le système solaire thermique contribue, comme définie

au § 10.4.1, en MJ.

## 10.4.3.1 Variable auxiliaire X pour le soutien à la production d'eau chaude sanitaire par un système solaire thermique

On détermine la valeur mensuelle de la variable auxiliaire X pour le soutien à la production d'eau chaude sanitaire par un système solaire thermique comme suit :

Eq. 373 Si le système solaire thermique ne fournit que de l'eau chaude sanitaire

ou si 
$$\sum_{i} A_{as,j} \le 6 m^2$$
:

$$\mathbf{X}_{\text{as,water,m}} = \frac{\left(0,9 \cdot \left(\sum_{j} \mathbf{A}_{\text{as,j}}\right) \cdot \mathbf{H}_{\text{as,loop}} \cdot \left(58,8+3,86 \cdot \boldsymbol{\theta}_{\text{coldwater,m}}\right) \cdot \mathbf{f}_{\text{as,stor}} \cdot \mathbf{t}_{\text{m}}\right)}{2} \cdot \mathbf{f}_{\text{as,stor}} \cdot \mathbf{t}_{\text{m}}\right)}$$

Dans les autres cas :

$$X_{\text{as,water,m}} = \frac{\left(0,9 \cdot \left(\sum_{j} A_{\text{as,j}}\right) \cdot H_{\text{as,loop}} \cdot \left(58,8+3,86 \cdot \theta_{\text{coldwater,m}}\right) \cdot f_{\text{as,stor}} \cdot t_{\text{m}}\right)}{-2,32 \cdot \theta_{\text{e,m}}} \cdot f_{\text{as,stor}} \cdot t_{\text{m}}\right)}$$

$$Q_{\text{as,demand,water,m}} + Q_{\text{as,demand,heat,m}}$$
 (-)

avec :

A<sub>as,j</sub> la surface d'entrée du capteur j du système d'énergie solaire

thermique, déterminée selon la norme NBN EN ISO 9488, en m²;

 ${\tt H_{as,loop}}$  le coefficient de transfert de chaleur du circuit de capteurs

(capteur+conduites), comme déterminé ci-dessous, en  $\mathbb{W}/(\mathbb{m}^2.\mathbb{K})$  ;

 $\theta_{\text{coldwater},m}$  la température mensuelle de l'eau froide, fixée

conventionnellement à 10°C;

 $\theta_{\text{e},\text{m}}$  la température extérieure moyenne mensuelle, en °C, voir

Tableau [1] ;

fas,stor le facteur de correction de la capacité du ballon d'eau chaude,

comme déterminé ci-dessous, (-) ;

tm la longueur du mois considéré, en Ms, voir Tableau [1];

 $Q_{\text{as,demand,water,m}} \hspace{1cm} \text{la demande mensuelle en chaleur pour l'eau chaude sanitaire $\grave{a}$}$ 

laquelle le système solaire thermique contribue, comme définie

au § 10.4.1, en MJ.

 $Q_{as,demand,heat,m}$  la demande mensuelle en chaleur pour le chauffage des locaux à

laquelle le système solaire thermique contribue, comme définie

au § 10.4.1, en MJ ;

Il faut faire une sommation sur tous les capteurs j qui constituent le système solaire thermique.

On détermine le coefficient de transfert de chaleur du circuit de capteurs comme  $\operatorname{suit}$ :

Eq. 374 
$$H_{as,loop} = a_1 + a_2 \cdot 40 + \frac{\left(5 + 0, 5 \cdot \sum_{j} A_{as,j}\right)}{\sum_{j} A_{as,j}}$$
 (W/(m<sup>2</sup>.K))

avec :

 $a_1$ 

le coefficient de déperdition thermique du capteur solaire, déteminé selon la norme NBN EN ISO 9806, en  $W/(m^2.K)$ . Les valeurs par défaut sont reprises dans le Tableau [39] : Valeurs par défaut des caractéristiques des capteurs

Paramètres	Capteur plan vitré	Tubes sous vide (CPC)	Tubes sous vide (Caloduc)
η0,j	0,70	0,60	0,70
a1	4,00	3,00	1,25
a2	0,03	0,02	0,01
IAMj	0,83	0,83	0,89

, en fonction du type de capteur. Dans le cas où plusieurs capteurs solaires sont raccordés sur le même circuit, le coefficient de dépendition thermique le plus élevé est retenu ;

la partie du coefficient de déperdition thermique dépendant de la température du capteur solaire, déterminée selon la norme NBN EN ISO 9806, en  $W/(m^2.K^2)$ . Les valeurs par défaut sont reprises dans le Tableau [39] : Valeurs par défaut des caractéristiques des capteurs

Paramètres	Capteur plan vitré	Tubes sous vide (CPC)	Tubes sous vide (Caloduc)
η <b>0</b> ,j	0,70	0,60	0,70
al	4,00	3,00	1,25
a2	0,03	0,02	0,01
IAMj	0,83	0,83	0,89

, en fonction du type de capteur Dans le cas où plusieurs capteurs solaires sont raccordés au circuit solaire, la partie du coefficient de dépendition thermique qui dépend de la température la plus élevée est retenue;

A<sub>as,j</sub> la surface d'entrée du capteur j du système d'énergie solaire thermique, déterminée selon la norme NBN EN ISO 9488, en m<sup>2</sup>.

Il faut faire une sommation sur tous les capteurs j qui constituent le système solaire thermique.

On détermine le facteur de correction de la capacité du ballon d'eau chaude, pour l'eau chaude sanitaire, comme suit :

Eq. 375 
$$f_{as,stor} = \left(\frac{75 \cdot \sum_{j} A_{as,j}}{f_{stor,sys} \cdot V_{as,stor}}\right)^{0,25}$$
 (-)

avec :

 $A_{as,j}$  la surface d'entrée du capteur j du système d'énergie solaire thermique, déterminée selon la norme NBN EN ISO 9488, en m²;

f<sub>stor,sys</sub> le facteur de correction tenant compte du type de système (-). Pour les systèmes monovalents, ce facteur est égal à 1 ; pour les systèmes bivalents, ce facteur est égal à 0,6 ;

V<sub>as,stor</sub> le volume total du ballon d'eau chaude du système solaire thermique (y compris la partie qui est éventuellement réchauffée par le chauffage d'appoint), en litres.

Il faut faire une sommation sur tous les capteurs j qui constituent le système solaire thermique.

Tableau [39] : Valeurs par défaut des caractéristiques des capteurs

Paramètres	Capteur plan vitré	Tubes sous vide (CPC)	Tubes sous vide (Caloduc)
η <sub>0,j</sub>	0,70	0,60	0,70
a <sub>1</sub>	4,00	3,00	1,25
a <sub>2</sub>	0,03	0,02	0,01
IAMj	0,83	0,83	0,89

### 10.4.3.2 Variable auxiliaire Y pour le soutien à la production d'eau chaude sanitaire par un système solaire thermique

On détermine la valeur mensuelle de la variable auxiliaire Y pour le soutien à la production d'eau chaude sanitaire par un système solaire thermique comme suit :

Eq. 376 Si le système solaire thermique ne fournit que de l'eau chaude sanitaire

ou si 
$$\sum_{j} A_{as,j} \le 6 \text{ m}^2 : Y_{as,water,m} = \frac{0.9 \cdot \sum_{j} A_{as,j} \cdot I_{as,m,shad,j} \cdot IAM_{j} \cdot \eta_{0,j}}{Q_{as,demand,water,m}}$$
 (-)

Dans les autres cas : 
$$Y_{as,water,m} = \frac{0,9 \cdot \sum_{j} A_{as,j} \cdot I_{as,m,shad,j} \cdot IAM_{j} \cdot \eta_{0,j}}{Q_{as,demand,water,m} + Q_{as,demand,heat,m}}$$
 (-)

avec :

A<sub>as,j</sub>

la surface d'entrée du capteur j du système d'énergie solaire thermique, déterminée selon la norme NBN EN ISO 9488, en  $m^2$ ;

Ias,m,shad,j

l'ensoleillement du capteur j pour le mois considéré, compte tenu de l'ombrage, en  $MJ/m^2$ , déterminé selon l'Annexe C de la présente annexe ;

IAMi

le modificateur d'angle d'incidence du capteur j, déterminé selon la norme NBN EN ISO 9806, (-). Les valeurs par défaut se retrouvent dans le Tableau [39] : Valeurs par défaut des caractéristiques des capteurs

Paramètres	Capteur plan vitré	Tubes sous vide (CPC)	Tubes sous vide (Caloduc)
η0,j	0,70	0,60	0,70
al	4,00	3,00	1,25
a2	0,03	0,02	0,01
IAMj	0,83	0,83	0,89

en fonction du type de capteur ;

η0,ј

le rendement du capteur j lorsqu'il n'y a aucune déperdition thermique vers l'ambiance (rendement optique), déterminé selon la norme NBN EN ISO 9806, (-). Les valeurs par défaut se retrouvent dans le Tableau [39]: Valeurs par défaut des caractéristiques des capteurs

Paramètres	Capteur plan vitré	Tubes sous vide (CPC)	Tubes sous vide (Caloduc)
η0,j	0,70	0,60	0,70
al	4,00	3,00	1,25
a2	0,03	0,02	0,01
IAMj	0,83	0,83	0,89

en fonction du type de capteur ;

 $\mathsf{t}_{\mathtt{m}}$  la longueur du mois considéré, en Ms, voir Tableau [1] ;

 $Q_{as,demand,water,m}$  la demande mensuelle en chaleur pour l'eau chaude sanitaire à

laquelle le système solaire thermique contribue, comme définie

au § 10.4.1, en MJ.

Q<sub>as,demand,heat,m</sub> la demande mensuelle en chaleur pour le chauffage des locaux à

laquelle le système solaire thermique contribue, comme définie

au § 10.4.1, en MJ.

Il faut faire une sommation sur tous les capteurs j qui constituent le système solaire thermique.

## 10.4.3.3 Pertes mensuelles de stockage du système solaire thermique liées à l'eau chaude sanitaire

On détermine les pertes mensuelles de stockage du système solaire thermique liées à l'eau chaude sanitaire comme suit :

Eq. 377 Si le système solaire thermique ne fournit que de l'eau chaude sanitaire

ou si 
$$\sum_{i} A_{as,j} \le 6 m^2$$
:

$$\max \left\{ 0; \begin{pmatrix} H_{\text{as,stor}} \cdot f_{\text{stor,sys}} \cdot \begin{pmatrix} \theta_{\text{coldwater,m}} + (60 - \theta_{\text{coldwater,m}}) \cdot f_{\text{as,wol,water,m}} \\ -\theta_{\text{as,stor,amb,m}} \end{pmatrix} \right\}$$

$$\cdot f_{\text{as,wol,water,m}} \cdot t_{\text{m}}$$
(MJ)

Dans les autres cas :

$$\max \begin{cases} 0; & \left\{ H_{\text{as,stor}} \cdot f_{\text{stor,sys}} \cdot \left( \theta_{\text{coldwater,m}} + (60 - \theta_{\text{coldwater,m}}) \cdot f_{\text{as,wol,water,m}} \right) - \theta_{\text{as,stor,amb,m}} \right\} \\ \cdot f_{\text{as,wol,water,m}} \cdot t_{\text{m}} \cdot \left( \frac{Q_{\text{as,demand,water,m}}}{Q_{\text{as,demand,water,m}} + Q_{\text{as,demand,heat,m}}} \right) \end{cases}$$

où:

Eq. 378 
$$f_{as,wol,waterm} = min \left( 1; \frac{Q_{as,wol,waterm}}{Q_{as,demand,waterm}} \right)$$
 (-)

avec :

 ${\tt H_{as,stor}}$  le coefficient de transfert thermique total du ballon d'eau

chaude, comme déterminé ci-dessous, en W/K;

 $f_{\text{stor,sys}}$  le facteur de correction tenant compte du type de système (-).

Pour les systèmes monovalents, ce facteur est égal à 1, pour

les systèmes bivalents, ce facteur équivaut à 0,6;

 $\theta_{\text{coldwater,m}}$  la température mensuelle de l'eau froide, fixée

conventionnellement à 10°C;

 $f_{\text{as,woL,water,m}} \hspace{1.5cm} \text{la fraction solaire utile (comme part de la demande totale de} \\$ 

chaleur) du système solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, sans tenir compte des pertes du ballon d'eau

chaude, (-);

 $\theta_{\text{as,stor,amb,m}}$  la température moyenne mensuelle de l'ambiance (du local) où

se situe le ballon d'eau chaude, en °C :

- si le ballon d'eau chaude se situe dans le volume protégé :

 $\theta_{as,stor,amb,m} = 18$ ;

- si le ballon d'eau chaude se situe dans un espace adjacent

non chauffé :  $\theta_{as,stor,amb,m} = 11 + 0,4.\theta_{e,m}$ ;

- si le ballon d'eau chaude est situé à l'extérieur :  $\theta_{\text{as},\text{stor},\text{amb},\text{m}}$ 

 $= \theta_{e,m}$ ;

où :  $\theta_{\text{e,m}}:$  la température moyenne extérieure, en °C, selon le

Tableau [1];

 $\mathsf{t}_{\mathtt{m}}$  la longueur du mois considéré, en Ms, voir Tableau [1] ;

 $Q_{as,demand,water,m}$  la demande mensuelle en chaleur pour l'eau chaude sanitaire à

laquelle le système solaire thermique contribue, comme définie

au § 10.4.1, en MJ.

 $Q_{as,demand,heat,m}$  la demande mensuelle en chaleur pour le chauffage des locaux à

laquelle le système solaire thermique contribue, comme définie

au § 10.4.1, en MJ ;

 $Q_{as,woL,water,m}$  l'énergie mensuelle utile pour l'eau chaude sanitaire qui peut

être fournie par le système solaire thermique, sans compter les pertes du ballon d'eau chaude, comme déterminée au

§ 10.4.3, en MJ.

On détermine le coefficient de transfert de chaleur total du ballon d'eau chaude,  $H_{\rm as,stor}$ , comme suit :

Si  $V_{asstor} \leq 200$  (, on détermine  $H_{as,stor}$  selon la norme NBN EN 12977-3 ou par défaut suivant la formule :

Eq. 379 
$$H_{asstor} = \frac{31+16,66. V_{asstor}^{0,4}}{45}$$
 (W/K)

 $_{\text{Si}}$  :  $V_{\text{asstor}} > 2000$  :

Eq. 380 
$$H_{asstor} = \frac{16,66+8,33. V_{asstor}^{0,4}}{45}$$
 (W/K)

avec :

 $V_{as,stor}$ 

le volume total du ballon d'eau chaude du système solaire thermique (y compris la partie éventuellement réchauffée par un chauffage d'appoint), en litres.

### Energie mensuelle utile pour le chauffage des locaux par un système solaire thermique

On détermine l'énergie mensuelle utile pour le chauffage des locaux par un système solaire thermique comme suit :

Eq. 381 
$$\max \left\{ 0; \begin{pmatrix} 1,111 \cdot Y_{as,heat,m} - 0,070 \cdot X_{as,heat,m} \\ -0,265 \cdot Y_{as,heat,m}^2 + 0,002 \cdot X_{as,heat,m}^2 \\ +0,023 \cdot Y_{as,heat,m}^3 \end{pmatrix} \cdot Q_{as,demand,heat,m} \right\}$$
(MJ)

où:

Yas, heat, m

la valeur mensuelle de la variable auxiliaire Y pour le soutien au chauffage des locaux par le système solaire thermique, comme définie au § 10.4.4.2, (-);

Xas,heat,m

la valeur mensuelle de la variable auxiliaire X pour le soutien au chauffage des locaux par le système solaire thermique, comme définie au § 10.4.4.1, (-);

Qas, demand, heat, m

la demande mensuelle de chaleur pour le chauffage des locaux à laquelle le système solaire contribue, comme définie au § 10.4.1, en MJ.

## Variable auxiliaire X pour le soutien de chauffage des locaux par un système solaire thermique

On détermine la variable auxiliaire X pour le soutien de chauffage des locaux par un système solaire thermique comme suit :

Eq. 382 
$$X_{as,heat,m} = \frac{0.9 \cdot \left[\sum_{j} A_{as,j}\right] \cdot H_{as,loop} \cdot (88.75 - \theta_{e,m}) \cdot f_{as,stor} \cdot t_{m}}{Q_{as,demand,water,m} + Q_{as,demand,heat,m}}$$
 (-)

avec :

 $H_{as,loop}$ 

la surface d'entrée du capteur j du système d'énergie solaire  $A_{as,j}$ thermique, déterminée selon la norme NBN EN ISO 9488, en m²;

le coefficient de transfert de chaleur du circuit capteur

(capteur+conduites), comme déterminé au § 10.4.3.1, en  $W/(m^2.K)$ ;

 $\theta_{\text{e,m}}$ la température extérieure moyenne mensuelle, en °C, voir Tableau [1];

le facteur de correction de la capacité du ballon d'eau chaude, comme déterminé ci-dessous, (-);  $t_{m} \qquad \qquad la longueur du mois considéré, en Ms, voir Tableau [1]; \\ la demande mensuelle en chaleur pour l'eau chaude sanitaire à laquelle le système solaire thermique contribue, comme définie au § 10.4.1, en MJ. \\ \\ Q_{as,demand,heat,m} \qquad la demande mensuelle de chaleur pour le chauffage des locaux à laquelle le système solaire contribue, comme définie au$ 

Il faut effectuer une sommation sur tous les capteurs j qui constituent le système solaire thermique.

## 10.4.4.2 Variable auxiliaire Y pour le soutien de chauffage des locaux par un système solaire thermique

On détermine la variable auxiliaire Y pour le soutien de chauffage des locaux par un système solaire thermique comme suit :

$$\mathbf{Eq. 383} \ \ \mathbf{Y}_{\mathrm{as,heat,m}} = \frac{0.9 \cdot \left[ \sum_{j} \mathbf{A}_{\mathrm{as,j}} \cdot \mathbf{I}_{\mathrm{as,m,shad,j}} \cdot \mathbf{IAM}_{j} \cdot \mathbf{\eta}_{0,j} \right]}{\mathbf{Q}_{\mathrm{as,demand,water,m}}} \tag{-}$$

avec:

 ${\tt A}_{\tt as,j}$  la surface d'entrée du capteur j du système d'énergie solaire

thermique, déterminée selon la norme NBN EN ISO 9488, en m²;

I<sub>as,m,shad,j</sub> l'ensoleillement du capteur j pour le mois considéré, compte

tenu de l'ombrage, en  $\mathrm{MJ/m^2}$ , déterminé selon l'Annexe C de la

présente annexe ;

§ 10.4.1, en MJ.

le modificateur d'angle d'incidence du capteur j, déterminé selon la norme NBN EN ISO 9806, (-). Les valeurs par défaut se retrouvent dans le Tableau [39]: Valeurs par défaut des

caractéristiques des capteurs

Paramètres	Capteur plan vitré	Tubes sous vide (CPC)	Tubes sous vide (Caloduc)
η0,j	0,70	0,60	0,70
a1	4,00	3,00	1,25
a2	0,03	0,02	0,01
IAMj	0,83	0,83	0,89

en fonction du type de capteur ;

 $\eta_{0,j}$  le rendement du capteur j lorsqu'il n'y a aucune déperdition thermique vers l'ambiance (rendement optique), déterminé selon la norme NBN EN ISO 9806, (-). Les valeurs par défaut se retrouvent dans le Tableau [39] : Valeurs par défaut des

caractéristiques des capteurs

Paramètres	Capteur plan vitré	Tubes sous vide (CPC)	Tubes sous vide (Caloduc)
η <b>0</b> ,j	0,70	0,60	0,70
al	4,00	3,00	1,25
a2	0,03	0,02	0,01
IAMj	0,83	0,83	0,89

en fonction du type de capteur ;

la longueur du mois considéré, en Ms, voir Tableau [1] ;

 $Q_{as,demand,water,m}$  la demande mensuelle en chaleur pour l'eau chaude sanitaire à

laquelle le système solaire thermique contribue, comme définie

au § 10.4.1, en MJ.

Qas,demand,heat,m la demande mensuelle de chaleur pour le chauffage des locaux à

laquelle le système solaire contribue, comme définie au

§ 10.4.1, en MJ.

Il faut effectuer une sommation sur tous les capteurs j qui constituent le système solaire thermique.

#### 10.5 Consommation d'énergie mensuelle équivalente pour le refroidissement

S'il y a trop de gains de chaleur excédentaires, le risque de surchauffe est élevé. Même si on n'installe pas de refroidissement actif lors de la construction, il est possible qu'on en installe un par la suite. C'est pourquoi on tient compte également, dans ces cas, d'une consommation de refroidissement fictive équivalente, voir chapitre 8.

On détermine la consommation d'électricité mensuelle équivalente pour le refroidissement comme suit :

Eq. 115 
$$Q_{\text{cool,final,sec i,m}} = \frac{Q_{\text{cool,net,sec i,m}}}{8,1}$$
 (kWh)

#### avec :

 $Q_{\text{cool,net,sec i,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour le refroidissement d'un secteur énergétique i, calculés selon le § 8.5 ;

8,1 le produit du rendement forfaitaire du système (0,9), d'un EER forfaitaire du système de refroidissement (2,5) et du facteur de conversion de MJ en kWh (3,6).

## 11 Consommation mensuelle d'énergie des auxiliaires

#### 11.1 Consommation mensuelle d'énergie pour les fonctions auxiliaires

#### 11.1.1 Consommation d'énergie auxiliaire électrique pour la distribution

#### 11.1.1.1 Principe

La consommation mensuelle d'énergie auxiliaire électrique pour la distribution est déterminée dans ce chapitre. La conversion en énergie primaire se fait au § 13.5.

En ce qui concerne le refroidissement, aucune énergie auxiliaire ne doit être calculée pour la distribution. Il est considéré par convention que celle-ci est déjà prise en compte dans la détermination de la consommation d'énergie mensuelle équivalente pour le refroidissement (voir le § 10.5).

## 11.1.1.2 Règle de calcul pour la consommation d'énergie auxiliaire pour la distribution

#### 11.1.1.2.1 Règle de calcul générale

On détermine la consommation mensuelle d'énergie auxiliaire pour la distribution comme suit :

Eq. 304 
$$W_{\text{aux,dis,m}} = \sum_{j} P_{\text{pumps,dis, instal,j}} \cdot \frac{t_{\text{on,dis,j,m}}}{3,6}$$
 (kWh)

où:

W<sub>aux,dis,m</sub> la consommation mensuelle d'énergie auxiliaire électrique pour la distribution dans l'unité PER, en kWh ;

P<sub>pumps,dis,instal,j</sub> la puissance installée du circulateur j desservant l'unité PER considérée, telle que définie au § 11.1.1.3, en W ;

 $t_{\text{on,dis,j,m}}$  le temps de fonctionnement mensuel du circulateur j pour la distribution, tel que défini au § 11.1.1.4, en Ms.

Il faut faire la somme sur tous les circulateurs j qui desservent l'unité PER.

## 11.1.1.2.2 Exceptions

Les circulateurs de secours sont redondants pour le système. Leur consommation d'énergie auxiliaire ne doit donc pas être prise en compte.

### 11.1.1.3 Détermination de la puissance installée Ppumps, dis, instal, j

 $P_{\text{pumps},\text{dis},\text{instal},j}$  est la puissance installée du circulateur j, en W, et est déterminée comme suit :

- pour les circulateurs à rotor noyé : la puissance électrique moyenne mesurée à 100% du débit, nommée  $P_{L,100\%}$ , selon le Règlement (CE) n° 641/2009 ;
- pour les circulateurs à moteur ventilé dont le moteur électrique est séparé du rotor : la puissance électrique maximale que le moteur électrique peut délivrer en service continu, déterminée selon la norme NBN EN 60034-1 pour "Service type S1".

A défaut de donnée de produit, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en fonction du type de distribution :

• dans le cas de distribution pour le chauffage :

Eq. 305 
$$P_{\text{pumps,dis,instal,j}} = MAX(70 ; 0,084 \cdot \sum_{i} V_{\text{seci}})$$
 (W)

avec :

 $V_{\text{sec i}}$  le volume du secteur énergétique i, en  $m^3$ .

Il faut faire la somme sur tous les secteurs énergétiques i desservis par le circulateur j.

• dans le cas de distribution de l'eau chaude sanitaire (conduite de circulation):

Eq. 306 
$$P_{\text{pumps,dis,instal,j}} = \text{MAX} \left( 25 \; ; \frac{\Delta p_{\text{pumps}}}{\eta_{\text{pumps}}} \cdot f_{\text{insul,circ }k} \cdot \frac{\sum_{j} \frac{1_{\text{circ }k,j} \cdot (60-\theta_{\text{amb,January,j}})}{R_{1,j}}}{\rho_{\text{W}} \cdot c_{\text{W}} \cdot \Delta \theta} \right)$$
(W)

• dans le cas d'une combinaison de distribution de l'eau chaude sanitaire et de distribution pour le chauffage (combilus) :

Eq. 307 
$$P_{\text{pumps,dis,instal,j}} = \text{MAX} \left( 70 ; \frac{\Delta p_{\text{pumps}}}{n_{\text{pumps}}} . f_{\text{insul,circ k}} . \frac{\sum_{j} \frac{1_{\text{circ k,j}} \cdot (60 - \theta_{\text{amb,January,j}})}{R_{1,j}}}{\rho_{\text{W}} \cdot c_{\text{W}} \cdot \Delta \theta} \right)$$
 (W)

où:

Δp<sub>pumps</sub> la hauteur manométrique minimale, en Pa, déterminée comme mentionné ci-dessous;

 $f_{\text{insul,circ }k} \qquad \text{un facteur de correction pour prendre en compte l'effet des ponts} \\ \text{thermiques sur la résistance thermique des segments de la conduite} \\ \text{de circulation } k \text{, tel que déterminé au § 9.3.2 ;}$ 

 $l_{\texttt{circ}\ k,j} \hspace{1cm} \texttt{la longueur du segment j de la conduite de circulation } k, \ \texttt{en m} \ \textit{;}$ 

 $\eta_{\text{pumps}}$  le rendement du circulateur. Celui-ci est établi par convention égal à 0,2,(-) ;

 $\theta_{\text{amb},January,j}$  la température ambiante moyenne pour le mois de janvier du segment

de conduite j, en °C, telle que déterminée au § 9.3.2.2 ;

 $R_{1,j}$  la résistance thermique linéaire  $R_{1,j}$  du segment j, en m.K/W, telle que déterminée au § E.3 ;

 $\rho_W$  la densité de l'eau, en kg/m³. Celle-ci est prise par convention égale à 998 kg/m³;

 $c_W$  la capacité thermique spécifique de l'eau, en J/(kg.K). Celle-ci est prise par convention égale à 4182 J/(kg.K);

 $\Delta\theta$  la différence de température entre le départ et le retour, en K. Celle-ci est prise par convention égale à 5 K.

Il faut faire la somme sur tous les segments j de la conduite de circulation k qui sont desservis par le circulateur j.

La hauteur manométrique minimale est donné par :

**Eq. 308** 
$$\Delta p_{\text{pumps}} = \sum_{1} 1_{\text{circ k,1}} \cdot 300$$
 (Pa)

avec :

 $l_{\text{circ }k,1}$  la longueur du segment 1 de la conduite de circulation k, en m.

Il faut faire la somme sur tous les segments l de la conduite de circulation k qui sont desservis par le circulateur j.

Si un circulateur dessert plusieurs unités PEN et/ou PER, la puissance du circulateur ( $P_{pumps,dis,instal,j}$ ) doit être répartie de façon proportionnelle entre ces unités PEN et/ou PER sur base des besoins bruts de chaleur des unités respectives. Dans le cas de distribution de chaleur pour le chauffage, la répartition doit être faite sur base des besoins bruts en énergie pour le chauffage. Dans le cas d'une distribution de l'eau chaude sanitaire ou d'un combilus, la répartition doit être faite sur base des besoins bruts en eau chaude sanitaire.

#### 11.1.1.4 Détermination du temps de fonctionnement ton, dis, j, m

Le temps de fonctionnement mensuel du circulateur j,  $t_{on,dis,j,m}$ , en Ms, est déterminé en fonction du type de distribution, de la manière suivante.

• Pour les circulateurs pour la distribution d'eau chaude sanitaire (conduite de circulation) :

Eq. 309 
$$t_{\text{on.dis.j.m}} = t_{\text{m}}$$
 (Ms)

• Pour les circulateurs pour la distribution pour le chauffage :

Eq. 310 
$$t_{on,dis,j,m} = max(t_{on,dis,heat,j,m,seci})$$
 (Ms)

avec :

 $t_m$  la longueur du mois considéré, en Ms, reprise du Tableau [1], en Ms;

ton,dis,heat,j,m,sec i le temps de fonctionnement mensuel du circulateur j pour la distribution pour le chauffage dans le secteur énergétique i, déterminé comme indiqué ci-dessous, in Ms.

Le temps de fonctionnement mensuel du circulateur j pour la distribution pour le chauffage dans le secteur énergétique i,  $t_{on,dis,heat,j,m,sec}$ , est déterminé comme suit :

• pour un circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) dont le EEI est connu :

Eq. 311 
$$t_{\text{on,dis,heat,j,m,sec i}} = MIN\left(t_{\text{heat,seci,m}} \cdot \left(0,6+0,625 \cdot \frac{\text{EEI}}{0.23}\right); t_{\text{m}} \cdot \frac{1}{2}\right)$$
 (Ms)

 pour un circulateur à rotor ventilé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt):

Eq. 312 
$$t_{\text{on,dis,heat,j,m,sec i}} = MIN\left(t_{\text{heat,seci,m}}; t_{\text{m}} \cdot \frac{1}{2}\right)$$
 (Ms)

 pour un circulateur avec régulation marche/arrêt ou pour un circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) dont le EEI est incompu :

Eq. 313 
$$t_{\text{on,dis,heat,j,m,sec i}} = t_{\text{m}} \cdot \frac{1}{2}$$
 (Ms)

• dans tous les autres cas ou si la régulation est inconnue :

Eq. 314 
$$t_{on,dis,heat,j,m,sec\ i} = t_m$$
 (Ms)

où:

theat, sec i,m le temps de fonctionnement mensuel conventionel du système d'émission de chaleur du secteur énergétique i, en Ms, déterminé

selon le § D.1 ;

EEI l'indice d'efficacité énergétique, selon le Règlement (CE)  $n^{\circ}$ 

641/2009, (-);

 $t_{\text{m}}$  la longueur du mois considéré, en Ms, reprise du Tableau [1], en

Ms.

En ce qui concerne le temps de fonctionnement, un combilus est considéré comme une conduite pour la distribution d'eau chaude sanitaire.

### 11.1.2 Energie auxiliaire électrique pour la production

#### 11.1.2.1 Principe

La consommation mensuelle d'énergie auxiliaire électrique des auxiliaires pour la production de chaleur est déterminée dans ce chapitre. La conversion en consommation d'énergie primaire s'effectue au § 13.5.

En ce qui concerne le refroidissement, aucune énergie auxiliaire ne doit être calculée pour la production. Celle-ci est déjà prise en compte dans le rendement de production forfaitaire.

#### 11.1.2.2 Règle de calcul pour l'énergie auxiliaire électrique pour la production

## 11.1.2.2.1 Règle de calcul générale

On détermine la consommation mensuelle d'énergie auxiliaire pour la production dans l'unité PER,  $W_{aux,gen,m}$ , comme suit :

Eq. 315 
$$W_{aux,gen,m} = W_{throttle/fans,gen,m} + W_{electr,gen,m}$$
 (kWh)

avec :

Wthrottle/fans,gen,m la consommation mensuelle d'électricité des vannes gaz et/ou

des ventilateurs des générateurs de l'unité PER considérée,

définie selon le § 11.1.2.3, en kWh ;

Welectr,gen,m la consommation mensuelle d'électricité pour l'électronique et

les dispositifs d'allumage des générateurs de l'unité PER

considérée, définie comme ci-dessous, en kWh.

W<sub>electr,gen,m</sub> est défini selon :

Eq. 316 
$$W_{\text{electr,gen, m}} = \sum_{j} P_{\text{electr,gen, j}} \cdot \frac{t_{\text{m}}}{3.6}$$
 (kWh)

avec :

P<sub>electr,gen,j</sub> la puissance des pertes en mode veille de l'électronique pour la production, en W. Par générateur j, la puissance des pertes est définie égale à 10 W ;

 $t_m$  la longueur du mois considéré, en Ms, reprise du Tableau [1], en Ms.

Il faut toujours faire la somme sur tous les générateurs j qui desservent l'unité PER.

Si un générateur dessert plusieures unités PEN et/ou PER, la puissance des pertes en mode veille doit être répartie de façon proportionelle sur base des besoins bruts totaux des unités PEN et/ou PER concernées. Si le générateur ne sert qu'au chauffage, alors la répartition doit être faite sur base des besoins bruts pour le chauffage. Si le générateur ne sert qu'à la production d'eau chaude sanitaire, alors la répartition doit être faite sur base des besoins bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire. Si le générateur sert aux deux, alors la répartition doit être faite sur base des besoins bruts en énergie pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire.

Si, lors de l'application de la règle de répartition ci-dessus, le générateur de chaleur sert à l'humidification d'une ou plusieurs unités PEN, les besoins bruts pour l'humidification des unités PEN desservies doivent être ajoutés aux besoins bruts pour le chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire.

Si, lors de l'application de la règle de répartition ci-dessus, le générateur de chaleur délivre de la chaleur à une machine de refroidissement par absorption qui dessert une ou plusieurs unités PEN, la chaleur livrée à la machine de refroidissement par absorption et qui est nécessaire pour couvrir la demande de refroidissement des unités PEN desservies doit être ajoutée aux besoins bruts pour le chauffage et/ou pour l'eau chaude sanitaire et/ou pour l'humidification. La chaleur délivrée à la machine de refroidissement par absorption est déterminée pour chaque unité PEN desservie comme la contribution de la machine de refroidissement à absorption aux besoins bruts pour le refroidissement des locaux,  $Q_{\rm cool,gross}$ , divisé par le coefficient d'efficacité frigorifique, EER<sub>nom</sub>.

#### 11.1.2.2.2 Exceptions

Pour les générateurs d'eau chaude sanitaire dont les rendements de production et de stockage sont calculés selon le § 10.3.3.4.1 et pour les générateurs de chauffage dont le rendement de production est calculé selon le § 10.2.3.3, le § 10.2.3.4.2 ou le § 10.2.3.4.3, la consommation d'énergie auxiliaire électrique du générateur est déjà prise en compte et ne doit plus être comptabilisée dans l'Eq. 315.

La consommation éventuelle d'énergie auxiliaire par les appareils de chauffage locaux, à l'exception des poêles à pellets dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 50 kW, des poêles à charbon et des poêles à bois qui ne sont pas des poêles à pellets, pour lesquels le rendement de production est déterminé selon le § 10.2.3.2.4, est déjà prise en compte dans le rendement de production et n'est donc plus considérée à nouveau dans les calculs.

# 11.1.2.3 Définition de la consommation mensuelle d'électricité des vannes gaz et/ou ventilateurs $W_{\rm throttle/fans,gen,m}$

## 11.1.2.3.1 Règle de calcul générale

 $W_{\text{throttle/fans,gen,m}}$  est défini comme suit :

Eq. 317 
$$W_{\text{throttle/fans, gen, m}} = \sum_{j} P_{\text{throttle/fans,gen,spec}} \cdot P_{\text{throttle/fans,gen,j}} \cdot \frac{t_{\text{on,gen,j,m}}}{3,6}$$
 (kWh)

où:

la puissance spécifique pour la production des générateurs  $P_{throttle/fans,gen,spec}$ 

possédant un ventilateur et/ou une vanne gaz, considérée égale

à 1 W/kW;

la puissance nominale du générateur j, en kW;  $P_{throttle/fans,gen,j}$ 

le temps de fonctionnement mensuel de la vanne gaz et/ou du ton,gen,j,m

ventilateur du générateur j, défini suivant le § 11.1.2.3.2,

en Ms.

Il faut toujours faire la somme sur tous les générateurs j qui desservent l'unité PER et qui font usage d'une vanne gaz et/ou d'un ventilateur.

Si un générateur dessert plusieures unités PEN et/ou PER, la puissance nominale du générateur dans l'Eq. 317 doit être répartie de façon proportionelle entre les unités PEN et/ou PER concernées sur base des besoins bruts totaux des unités PEN et/ou PER concernées. Si le générateur ne sert qu'au chauffage, alors la répartition doit être faite sur base des besoins bruts pour le chauffage. Si le générateur ne sert qu'à la production d'eau chaude sanitaire, alors la répartition doit être faite sur base des besoins bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire. Si le générateur sert aux deux, alors la répartition doit être faite sur base des besoins bruts en énergie pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire.

#### 11.1.2.3.2 Définition du temps de fonctionnement ton, gen, j, m

ton,gen,j,m est défini comme suit :

$$\textbf{Eq. 318} \quad \textbf{t}_{\text{on,gen,j,m}} = \text{MIN} \left( \textbf{t}_{\text{m}} \right. \\ \left. \left( \frac{\sum_{i} \textbf{Q}_{\text{heat,gross,sec i,m}} + \sum_{k} \textbf{Q}_{\text{water,bath k,gross,m}} + \sum_{k} \textbf{Q}_{\text{water,sink k,gross,m}}}{+ \sum_{k} \textbf{Q}_{\text{water,other k,gross,m}} + \sum_{k} \textbf{Q}_{\text{hum,net,l}} + \sum_{c} \sum_{n} \frac{\textbf{Q}_{\text{cool,gross,sec n,m}}}{\text{EER}_{\text{nom,o}}} \right)}{\text{Pthrottle/fans,gen,j:1000}} \right) \quad (\text{Ms.)}$$

01:

la longueur du mois considéré, en Ms, reprise du Tableau [1],

Qheat, gross, sec i, m

les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminés selon le § 9.2.1 de la présente annexe pour les unités PER et selon le § 6.2 de l'annexe A.3 pour les unités PEN, en MJ, pour autant que ces besoins soient couverts par le générateur j en accord avec le § 10.2.2 de la présente annexe pour les unités PER ou avec le

§ 7.2.1 de l'annexe A.3 pour les unités PEN

Qwater,bath 1,gross,m

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'un bain k, déterminés selon le § 9.3.1 de la présente annexe pour les unités PER et selon le § 6.5 de l'annexe A.3 pour les unités PEN, en MJ, pour autant que ces besoins soient couverts par le générateur j en accord avec le § 10.3.2 de la présente annexe pour les unités PER ou avec le § 7.6 de l'annexe A.3 pour les unités PEN ;

Qwater, sink 1, gross, m

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine k, déterminés selon le § 9.3.1 de la présente annexe pour les unités PER et selon le § 6.5 de l'annexe A.3 pour les unités PEN, en MJ, pour autant que ces besoins soient couverts par le générateur j en accord avec le § 10.3.2 de la présente annexe pour les unités PER ou avec le § 7.6 de l'annexe A.3 pour les unités PEN ;

141

-	
Qwater,other k,gross,m	les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un autre point de puisage k, déterminés selon le § 6.5 de l'annexe A.3, en MJ, pour autant que ces besoins soient couverts par le générateur j en accord avec le § 7.6 de l'annexe A.3;
Qhum,net,1,m	les besoins mensuels nets en énergie pour l'humidification de l'appareil d'humidification l, déterminés selon le § 5.11 de l'annexe A.3, en MJ, pour autant que ces besoins soient couverts par le générateur j en accord avec le § 7.2.1 de l'annexe A.3;
Qcool,gross,sec n,m	les besoins mensuels bruts en énergie pour le refroidissement des locaux du secteur énergétique n, fourni par la machine de refroidissement par absorption, déterminés selon le § 6.2 de l'annexe A.3, en MJ, pour autant que ces besoins soient couverts par la machine de refroidissement par absorption o en accord avec le § 7.2.2 de l'annexe A.3 et pour autant que la chaleur pour la machine de refroidissement par absorption o soit couverte par le générateur j en accord avec le § 7.2.1 de l'annexe A.3;
$EER_{nom,o}$	le coefficient d'efficacité frigorifique de la machine de refroidissement par absorption o, déterminé selon le § 7.5.2 de l'annexe A.3, (-);
$P_{\rm throttle/fans,gen,j}$	la puissance nominale du générateur j, en kW.

### Il faut toujours faire la somme sur :

- tous les secteurs énergétiques i (dans l'unité PEN considérée ou dans une autre unité PEN ou PER) qui sont desservis par le générateur j;
- tous les bains ou douches k (dans l'unité PEN considéré ou dans une autre unité PEN ou PER) et/ou les éviers de cuisine k qui sont desservis par le générateur j;
- tous les éviers de cuisine k (dans l'unité PEN considéré ou dans une autre unité PEN ou PER) qui sont desservis par le générateur j;
- tous autres points de puisage k (dans l'unité PEN considérée ou dans une autre unité PEN) qui sont desservis par le générateur j ;
- tous les appareils d'humidification l (dans une unité PEN) qui sont desservis par le générateur j ;
- tous les secteurs énergétiques n (dans une unité PEN) qui sont desservis par la machine de refroidissement par absorption o et sur toutes les machines de refroidissement o qui sont desservis par le générateur j.

### 11.1.3 Consommation d'énergie auxiliaire d'un système solaire thermique

Pour déterminer la consommation d'énergie auxiliaire d'un système solaire thermique, on considère uniquement la consommation de la (des) pompe(s) du circuit capteur. Si aucun système solaire thermique ne dessert l'unité PER ou PEN, ou si le système solaire thermique n'est pas pris en considération, la consommation mensuelle d'électricité auxiliaire est égale à zéro. Dans le cas contraire, on détermine la consommation mensuelle d'électricité auxiliaire d'un système solaire thermique desservant l'unité PER ou PEN comme suit :

$$\mathbf{Eq. 384} \quad \mathbf{W}_{\text{aux,as,m}} = \left(\sum_{k} \mathbf{P}_{\text{pumps,as,k}}\right) \cdot \frac{\left(\sum_{j} \mathbf{A}_{\text{as,j}} \cdot \mathbf{I}_{\text{as,m,shad,j}}\right)}{\sum_{m} \left(\sum_{j} \mathbf{A}_{\text{as,j}} \cdot \mathbf{I}_{\text{as,m,shad,j}}\right)} \cdot \frac{\mathbf{t}_{\text{on,as,a}}}{3,6}$$
(kWh)

met :

 $P_{\text{pumps,as,k}}$  la puissance installée de la pompe primaire du circuit capteur

k, comme définie ci-dessous, en W ;

 $A_{as,j}$  la surface d'entrée du capteur j du système d'énergie solaire

thermique, déterminée selon la norme NBN EN ISO 9488, en m²;

 $\text{$\mathtt{I}_{\mathtt{as},\mathtt{m},\mathtt{shad},\mathtt{j}}$ l'ensole illement du capteur j pour le mois considéré, compte}$ 

tenu de l'ombrage, en MJ/m², déterminé selon l'Annexe C de la

présente annexe ;

 $t_{on,as,a}$  la durée annuelle de fonctionnement de la (des) pompe(s)

capteurs, fixée conventionnellement à 7,2 Ms (2000 heures).

Il faut effectuer une sommation sur tous les mois de l'année et sur toutes les pompes de circulation k et tous les capteurs j du système solaire thermique.

Lorsque le système solaire thermique alimente plusieurs unités PER et/ou PEN, la puissance de(s) pompe(s)  $(P_{pumps,as,k})$  doit être répartie proportionnellement sur ces unités PER et/ou PEN sur base de la demande de chaleur brute des unités auxquelles le système contribue respectivement.

On détermine la puissance installée de la pompe du circuit capteur k comme suit :

- pour les pompes immergées : la puissance électrique moyenne mesurée avec 100% du débit, appelée  $P_{\rm L,100\%}$ , selon le Règlement (UE) n° 641/2009 ;
- pour les pompes non immergées dont le moteur électrique est séparé du rotor : la puissance électrique maximale que le moteur électrique peut atteindre en fonctionnement continu déterminée selon la norme NBN EN 60034-1 pour "duty type S1".

Alternativement, la puissance de(s) pompe(s) est déterminée comme :

Eq. 385 
$$\sum_{k} P_{\text{pumps,as,k}} = 25 + 2 \cdot \sum_{j} A_{\text{as,j}}$$
 (W)

Avec :

 $A_{as,j}$  la surface d'entrée du capteur j du système d'énergie solaire thermique, déterminée selon la norme NBN EN ISO 9488, en  $m^2$ ;

Il faut effectuer une sommation sur tous les capteurs j qui constituent le système solaire thermique.

### 11.2 Consommation mensuelle d'électricité des ventilateurs

### 11.2.1 Principe

Pour le calcul de la consommation électrique mensuelle des ventilateurs, on tient compte des ventilateurs présents dans les systèmes de ventilation mécanique pour la ventilation hygiénique et/ou dans les systèmes de chauffage par air, à

l'exception des ventilateurs d'extraction dans un système A ou B qui sont conformes à la remarque "3)" du § 4.3.1.3 de la norme NBN D50-001.

Les ventilateurs suivants ne sont donc pas pris en compte : ventilateurs supplémentaires pour d'autres applications (par exemple, une hotte) et ventilateurs pour la ventilation qui desservent uniquement des espaces sans exigence de ventilation hygiénique.

Pour le calcul de la consommation électrique, on a le choix entre une méthode simplifiée (méthode 1 - voir § 11.2.2) et un calcul détaillé (méthode 2 et méthode 3 - voir § 11.2.3). Le choix de la méthode 1, 2 ou 3 doit être fait pour l'ensemble de l'unité PER.

Par "mode ventilation", on entend, dans les paragraphes suivants, que le ventilateur fonctionne uniquement pour la ventilation hygiénique et donc pour l'alimentation en air neuf (ou en air recyclé vers le séjour, le cas échéant) ou pour l'extraction de l'air vers l'extérieur. Par "mode chauffage", on entend que le ventilateur fonctionne dans le but de transporter de l'air chauffé ((partiellement) recirculé) vers les espaces desservis, en combinaison ou non avec la ventilation hygiénique.

## 11.2.2 Consommation électrique mensuelle des ventilateurs - méthode simplifiée (méthode 1)

Si on choisit le calcul simplifié, la consommation électrique mensuelle totale des ventilateurs dans l'unité PER vaut :

Eq. 261 
$$W_{\text{aux,fans,m}} = \sum_{z} W_{\text{aux,fans,zonez,m}}$$
 (kWh)

avec :

 $W_{\text{aux,fans,zone z,m}}$  la consommation électrique mensuelle des ventilateurs dans la zone de ventilation z, en kWh, telle que déterminée ci-dessous.

Il faut faire une somme sur toutes les zones de ventilation de l'unité PER.

La consommation électrique mensuelle des ventilateurs est déterminée par zone de ventilation comme suit :

Eq. 262 
$$W_{\text{auxfanszonezm}} = t_m \cdot (f_{\text{ventzonezm}} \cdot \Phi_{\text{fansyentzonez}} + f_{\text{heatzonezm}} \cdot \Phi_{\text{fansheatzone}})/3$$
, (kWh)

avec :

 $\mathsf{t}_{\mathtt{m}}$  la longueur du mois considérée, en Ms, voir Tableau [1] ;

 $f_{\text{vent,zone z,m}} \qquad \text{la fraction mensuelle conventionnelle du temps où les ventilateurs} \\ fonctionnent en mode ventilation, dans la zone de ventilation z,} \\ déterminée selon le § 11.2.2.3, (-);$ 

 $\Phi_{\text{fans,vent,zone z}}$  la valeur de calcul pour la puissance électrique de l'ensemble des ventilateurs qui fonctionnent en mode ventilation dans la zone de

ventilation z, déterminée selon le § 11.2.2.1, en W ;

 $f_{\text{heat,zone z,m}} \qquad \text{la fraction mensuelle conventionnelle du temps où les ventilateurs} \\ \text{fonctionnent en mode chauffage, dans la zone de ventilation z,} \\ \text{déterminée selon le § 11.2.2.3, (-) ;}$ 

 $\Phi_{\text{fans,heat,zone z}}$  la valeur de calcul pour la puissance électrique de l'ensemble des ventilateurs qui fonctionnent en mode chauffage dans la zone de ventilation z, déterminée selon le § 11.2.2.2, en W.

## 11.2.2.1 Valeur de calcul par défaut pour la puissance électrique en mode ventilation

La valeur de calcul pour la puissance électrique de l'ensemble des ventilateurs qui fonctionnent en mode ventilation dans la zone de ventilation z est déterminée comme suit :

Eq. 412 
$$\Phi_{\text{fans,vent,zone z}} = f_1 \cdot \left[0.3 + 0.75 \cdot e^{\left(\frac{-V_{\text{EPR}}}{500}\right)}\right] \cdot \sum V_{\text{seci}}$$
 (W)

avec :

 $f_1$  un facteur de puissance spécifique pris du Tableau [47], en

W/(m³/h) ;

 $V_{\text{EPR}}$  le volume total de l'unité PER, voir § 6, en m³;

 $V_{\text{sec i}}$  le volume du secteur énergétique i, en  $m^3$ .

Il faut faire une somme sur le volume de tous les secteurs énergétiques i de la zone de ventilation considérée.

Tableau [47] : Valeurs de calcul par défaut pour le facteur de puissance spécifique en mode ventilation

Type de système de ventilation	Facteur de puissance spécifique f <sub>1</sub> (W/(m³/h))
Alimentation naturelle et évacuation naturelle	0
Mécanique simple flux par insufflation ou extraction	0,37
Mécanique double flux	0,95
Mécanique simple flux par extraction avec utilisation de l'air repris comme source de chaleur pour une pompe à chaleur	0,44
Mécanique double flux avec utilisation de l'air repris comme source de chaleur pour une pompe à chaleur	1,12

# 11.2.2.2 Valeur de calcul par défaut pour la puissance électrique en mode chauffage

La valeur de calcul pour la puissance électrique de l'ensemble des ventilateurs qui fonctionnent en mode chauffage dans la zone de ventilation z est définie au Tableau [48].

Tableau [48] : Valeurs de calcul par défaut pour la puissance électrique en mode chauffage ( $V_{\text{sec i}}$  : volume du secteur énergétique i)

Installation	Type de régulation du ventilateur	Puissance $\Phi_{ ext{fans,heat,zone z}}$ (W)	
Pas de chauffage par air	s.o.	0	
	Pas de régulation ou régulation non automatique	1,56 . ΣV <sub>sec i</sub>	
Chauffage par air	Régulation automatique	1,05 . $\Sigma V_{\text{sec i}}$	

Il faut faire une somme sur le volume de tous les secteurs énergétiques i de la zone de ventilation considérée.

# 11.2.2.3 Détermination de la fraction mensuelle conventionnelle du temps où les ventilateurs fonctionnent en mode ventilation ou en mode chauffage

La fraction mensuelle conventionnelle du temps où les ventilateurs, dans la zone de ventilation z, fonctionnent en mode ventilation ou chauffage respectivement, est donnée par :

- si les ventilateurs, dans la zone de ventilation z, servent uniquement au chauffage et n'assurent pas de ventilation hygiénique, alors on a pour tous les mois :
  - $f_{\text{vent,zone z,m}} = 0$
  - f<sub>heat,zone z,m</sub> comme déterminé avec Eq. 264
- si les ventilateurs, dans la zone de ventilation z, servent uniquement à la ventilation hygiénique et n'assurent pas de chauffage par air, alors on a pour tous les mois :
  - $f_{\text{vent.zone z.m}} = 1$
  - $f_{\text{heat,zone z,m}} = 0$
- s'il y a, dans la zone de ventilation z, à la fois des ventilateurs qui servent à la ventilation hygiénique et des ventilateurs qui servent au chauffage par air (ou s'il y a des ventilateurs qui servent aux deux fonctions), alors on a pour chaque mois m :

Eq. 263 
$$f_{\text{vent,zone z,m}} = 1 - f_{\text{heat,zone z,m}}$$
 (-)

Eq. 264 
$$f_{\text{heatzonez,m}} = \min \left[ 1 : \sum_{i} Q_{\text{heatgrossseci,m}} / (1000 \cdot P_{\text{nomzonez}} \cdot t_{\text{m}}) \right]$$
 (-)

avec :

 $Q_{\text{heat,gross,sec i,m}}$  les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage d'un secteur énergétique i, déterminés selon le § 9.2.1, en MJ ;

146	Annexe	PER	2021

 $P_{\text{nom,zone }z}$  la somme des puissances nominales des unités de production d'air chaud qui desservent la zone de ventilation z, en kW;  $t_m$  la longueur du mois considéré, en Ms, voir Tableau [1].

Il faut faire une somme sur tous les secteurs énergétiques i de la zone de ventilation z.

#### 11.2.3 Consommation électrique mensuelle des ventilateurs - calcul détaillé

Si on choisit le calcul détaillé, la consommation électrique mensuelle totale des ventilateurs dans l'unité PER vaut :

Eq. 265 
$$W_{\text{aux,fans,m}} = \sum_{j} W_{\text{aux,fans,m,j}}$$
 (kWh)

avec :

 $W_{\text{aux,fans,m,j}}$  la consommation électrique mensuelle du ventilateur (groupe) j, en kWh, comme déterminée ci-dessous.

Il faut faire une somme sur tous les ventilateurs (groupes) j qui contribuent à la ventilation hygiénique de l'unité PER (alimentation et/ou évacuation et/ou recirculation) et tous les ventilateurs qui servent au chauffage par air (en combinaison ou non avec la ventilation hygiénique).

On détermine la consommation électrique mensuelle du ventilateur (groupe) j comme suit :

Eq. 266 
$$W_{\text{auxfansm},j} = t_m \cdot (f_{\text{ventm},j} \cdot \Phi_{\text{fansyent},j} + f_{\text{heatm},j} \cdot \Phi_{\text{fansheat},j})/3$$
, (kWh)

avec :

 $t_m$  la longueur du mois considéré, en Ms, voir Tableau [1];

f<sub>vent,m,j</sub> la fraction mensuelle conventionnelle du temps où les ventilateurs fonctionnent en mode ventilation, déterminée selon le § 11.2.3.3, (-);

 $\Phi_{\text{fans,vent,m,j}}$  la valeur de calcul pour la puissance électrique de tous les ventilateurs ensemble en mode ventilation, déterminée selon le § 11.2.3.1, en W ;

 $f_{\text{heat},m,j}$  la fraction mensuelle conventionnelle du temps où les ventilateurs fonctionnent en mode chauffage, déterminée selon le § 11.2.3.3, (-);

 $\Phi_{\text{fans,heat,m,j}}$  la valeur de calcul pour la puissance électrique de tous les ventilateurs ensemble en mode chauffage, déterminée selon le § 11.2.3.2, en W.

## 11.2.3.1 Valeur de calcul pour la puissance électrique en mode ventilation - calcul détaillé

La valeur de calcul pour la puissance électrique en mode ventilation est déterminée au choix selon une des deux options suivantes :

• Option "méthode 2" : détermination de la valeur de calcul en un point de fonctionnement représentatif sur base de la puissance électrique installée (§ 11.2.3.1.1);

• Option "méthode 3": détermination de la valeur de calcul en un point représentatif sur base de la puissance électrique mesurée en position nominale (§ 11.2.3.1.2).

Si un ventilateur (groupe) dessert plusieurs unités PEB (PER ou PEN $^{16}$ ) (par exemple, un système centralisé pour plusieurs appartements), on détermine la valeur de calcul pour la puissance électrique de la zone z considérée en multipliant :

- la valeur de calcul totale déterminée ci-dessous,
- le rapport entre le maximum des débits exigés pour l'unité PER considérée et la somme des maximum des débits exigés pour toutes les zones de ventilation desservies par ce ventilateur.

Si un ventilateur (groupe) assure aussi l'alimentation et/ou l'évacuation dans des locaux sans exigences de ventilation hygiénique, aucune réduction (supplémentaire) ne peut être prise en compte pour ces locaux.

11.2.3.1.1 Option "méthode 2" : détermination de la valeur de calcul sur base de la puissance électrique installée

La valeur de calcul est déterminée en même temps pour tous les ventilateurs qui desservent ensemble une zone de ventilation.

Si un ventilateur (groupe) dessert plusieurs zones de ventilation et/ou unités PEB (PER ou PEN), on détermine la valeur de calcul en même temps pour tous les ventilateurs qui desservent toutes ces zones de ventilation et/ou unités PEB.

La méthode consiste en deux étapes :

 $\underline{\mathtt{Etape}\ 1:}$  détermination du rapport de débit entre le point de fonctionnement représentatif et la position nominale

On détermine le rapport de débit  $eta_{\dot{ ext{V}}}$  comme décrit au § 11.2.3.1.3.

 $\underline{\texttt{Etape 2:}} \ \texttt{détermination de la puissance \'electrique au point de fonctionnement représentatif}$ 

On détermine la puissance électrique en mode ventilation de chaque ventilateur (groupe) j au point de fonctionnement représentatif comme suit :

Eq. 267 
$$\Phi_{\text{fans,vent,j}} = f_{\text{ctrl,j}} \cdot P_{\text{fans,max,j}}$$
 (W)

avec :

 $f_{\text{ctrl},j}$  un facteur de réduction qui tient compte du type de régulation du débit du système, pour le ventilateur (groupe) j, y inclus la ventilation à la demande, déterminé selon le § 11.2.3.1.4, (-);

 $P_{\text{fans,max,j}}$  la puissance électrique maximale du moteur électrique ou de la combinaison moteur électrique-ventilateur du ventilateur (groupe) j, en W.

Pour la définition de la puissance électrique maximale, se reporter au § 2.

<sup>16</sup> Si le ventilateur dessert aussi des destinations non résidentielles, il faut considérer le débit de conception au lieu du maximum des débits exigés.

11.2.3.1.2 Option "méthode 3" : détermination de la valeur de calcul sur base de la puissance électrique mesurée en position nominale

La valeur de calcul est déterminée en même temps pour tous les ventilateurs qui desservent ensemble une ou plusieurs zones de ventilation.

Si un ventilateur (groupe) dessert plusieurs unités PEB (PER ou PEN) différentes, on détermine la valeur de calcul en même temps pour tous les ventilateurs qui desservent toutes ces unités PEB.

La méthode consiste en trois étapes, avec des conditions accompagnant éventuelles:

<u>Etape 1 :</u> mise en position nominale et mesure des débits et de la puissance électrique absorbée

Tous les ventilateurs sont placés en position nominale. Dans tous les espaces qui sont desservis par les ventilateurs, on mesure ensuite le débit mécanique d'alimentation en air neuf  $\dot{v}_{\text{mech.suppl}}$ , pour les séjours, y inclus le débit de recirculation, le cas échéant) et/ou le débit mécanique d'extraction vers l'extérieur  $\dot{v}_{\text{mech.extr, rmr}}$ . Pour chaque ventilateur (groupe), on mesure ensuite la puissance électrique absorbée in situ,  $P_{\text{fans,nom,j}}$ , conformément aux règles définies par le Ministre.

Pour chaque espace r dans lequel un débit mécanique d'alimentation est assuré par le(s) ventilateur(s) (groupe(s)), la condition suivante doit être satisfaite :

Eq. 268 
$$\dot{V}_{\text{mech.supply,rm r}} \ge \dot{V}_{\text{req,supply,rm r}}$$
 (m<sup>3</sup>/h)

Pour chaque espace r dans lequel un débit mécanique d'extraction est assuré par le(s) ventilateur(s) (groupe(s)), la condition suivante doit être satisfaite :

Eq. 269 
$$\dot{V}_{\text{mech.extr,rm r}} \ge \dot{V}_{\text{req,extr,rm r}}$$
 (m³/h)

avec :

 $\dot{V}_{\text{reg, supply, rm r}}$  le débit d'alimentation en air neuf exigé dans l'espace r, en m³/h;

 $\dot{V}_{\text{req,extr,rmr}}$  le débit d'extraction vers l'extérieur exigé dans l'espace r, en m³/h ;

 $\dot{v}_{\text{mech.suppl} \quad \text{y,rm r}} \\ \text{le débit d'alimentation en air neuf dans l'espace r, tel que} \\ \text{mesuré dans l'étape 1 du § 11.2.3.1.2, pour les séjours y} \\ \text{inclus le débit de recirculation le cas échéant, en m³/h ;} \\$ 

 $\dot{v}_{\text{mech.extr,rmr}} \hspace{1cm} \text{le débit d'extraction vers l'extérieur de l'espace r, tel que} \\ \hspace{1cm} \text{mesuré dans l'étape 1 du § 11.2.3.1.2, en m³/h.}$ 

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, on doit choisir la méthode 2 ou la méthode 1 (calcul simplifié).

 $\underline{\text{Etape 2}}$  : détermination du rapport de débit entre le point de fonctionnement représentatif et la position nominale

On détermine le rapport de débit  $eta_{\dot{ ext{V}}}$  comme décrit au § 11.2.3.1.3.

Le rapport de débit  $\beta_{\ddot{V}}$  doit être inférieur ou égal à 1. Si cette condition n'est pas satisfaite, on doit choisir la méthode 2 ou la méthode 1 (calcul simplifié).

On détermine la puissance électrique en mode ventilation de chaque ventilateur (groupe) j au point de fonctionnement représentatif comme suit :

Eq. 270 
$$\Phi_{\text{fans,vent,j}} = f_{\text{ctrl,j}} \cdot P_{\text{fans,nom,j}}$$
 (W)

avec :

 $f_{\text{ctrl,j}} \qquad \text{un facteur de réduction qui tient compte du type de régulation du débit du système, pour le ventilateur (groupe) j, y inclus la ventilation à la demande, déterminé selon le § 11.2.3.1.4, (-) ; }$ 

 $P_{\text{fans,nom,j}}$  la puissance électrique absorbée du ventilateur (groupe) j mesurée en position nominale, telle que déterminée dans l'étape 1, en W.

11.2.3.1.3 Détermination du rapport de débit entre entre le point de fonctionnement représentatif et la position nominale

- Si on choisit l'option "méthode 2" :
  - Dans le cas d'un système B:

Eq. 271 
$$\beta_{\dot{v}} = \min \left( 1; 0, 65 \cdot \frac{\sum_{z} \dot{V}_{reqzonez}}{\sum_{r} \dot{V}_{reqsupplyrmr}} \right)$$
 (-)

- Dans le cas d'un système C :

Eq. 272 
$$\beta_{\dot{v}} = \min \left( 1; 0, 65 \cdot \frac{\sum_{z} \dot{V}_{reqzonez}}{\sum_{r} \dot{V}_{reqextrrmr}} \right)$$
 (-)

- Dans le cas d'un système D :

$$E_{\mathbf{q}}._{\mathbf{442}} \beta_{\dot{\mathbf{y}}} = 0,65$$

- Si on choisit l'option "méthode 3" :
  - Dans le cas d'un système B :

Eq. 274 
$$\beta_{\dot{v}} = \max \left[0,65;0,65 \frac{\sum_{z} \dot{V}_{reqzonez}}{\sum_{r} \dot{V}_{mech.supply,rmr}}\right]$$
 (-)

- Dans le cas d'un système C:

Eq. 275 
$$\beta_{\dot{v}} = \max \left[0,65;0,65 \frac{\sum_{z} \dot{V}_{\text{reqzonez}}}{\sum_{r} \dot{V}_{\text{mech.extr;mr}}}\right]$$
 (-)

- Dans le cas d'un système D :

$$Eq. 443 \beta_{V} = 0.65$$

avec :

 $\dot{V}_{\text{req,zonez}}$  le maximum des débits exigés de la zone de ventilation z, tel que déterminé ci-dessous en m³/h ;

 $\dot{V}_{\text{req, supply, rm r}}$  le débit d'alimentation en air neuf exigé dans l'espace r, en m³/h ;

 $\dot{\textbf{y}}_{\text{req,extr,rmr}} \hspace{1cm} \text{le débit d'extraction vers l'extérieur exigé dans l'espace r,} \\ \text{en m³/h} ;$ 

y
mech.suppl y,rm r

le débit d'alimentation en air neuf dans l'espace r, tel que
mesuré dans l'étape 1 du § 11.2.3.1.2, pour les séjours y

inclus le débit de recirculation le cas échéant, en  ${\rm m}^3/{\rm h}$  ; le débit d'extraction vers l'extérieur de l'espace r, tel que

mesuré dans l'étape 1 du § 11.2.3.1.2, en m³/h.

Il faut faire la somme sur tous les espaces r et toutes les zones de ventilation z et/ou toutes les unités PEB (PER ou PEN) desservies par le ventilateur (groupe).

On détermine le maximum des débits exigés de la zone de ventilation z comme suit :

Eq. 277 
$$\dot{V}_{reg,zonez} = \max \left( \sum_{r} \dot{V}_{reg,supply,rmr} \right) \cdot \sum_{r} \dot{V}_{reg,extr,rmr}$$
 (m³/h)

avec :

 $\dot{V}_{\text{req, supply, rm r}}$  le débit d'alimentation en air neuf exigé dans l'espace r, en m³/h ;

 $\dot{V}_{\text{req,extr,rmr}}$  le débit d'extraction vers l'extérieur exigé dans l'espace r, en m³/h.

Il faut faire une somme sur tous les espaces de la zone de ventilation z.

# 11.2.3.1.4 Facteur de réduction pour le type de régulation du débit (et la ventilation à la demande)

On détermine le facteur de réduction,  $f_{\text{ctrl,j}}$ , qui tient compte du type de régulation du débit du système, pour le ventilateur (groupe) j, y inclus la ventilation à la demande, en fonction de la stratégie de régulation du système de ventilation et du type de variation de vitesse de rotation du ventilateur comme spécifié dans le Tableau [33].

Si le facteur de réduction,  $f_{\text{ctrl},j}$ , est déterminé pour un groupe de ventilation j contenant plusieurs ventilateurs, il se peut que la stratégie de régulation du système de ventilation et/ou le type de variation de vitesse de rotation du ventilateur soient différents pour ces différents ventilateurs. Dans ce cas, le facteur de réduction,  $f_{\text{ctrl},j}$ , du groupe de ventilation j est la valeur la plus élevée des différents facteurs de réduction,  $f_{\text{ctrl},j}$ , déterminés séparément pour chacun des ventilateurs de ce groupe de ventilation.

Tableau [33] : Formules de calcul pour fctrl,j pour différentes configurations

Stratégie de régulation du système de ventilation Type de variation de vitesse de rotation du ventilateur	Régulation par vitesse de rotation variable et pression variable	Régulation par vitesse de rotation variable et pression constante	Etranglement et tous les autres types de régulation
Moteur EC avec régulation de la commutation Ou Moteur AC asynchrone avec régulation de la fréquence	0.2 + 0.8 $\cdot (f_{reduc} \cdot \beta_{\dot{v}})^3$	$0.4 + 0.6 \cdot (f_{\text{reduc}} \cdot \beta_{\dot{v}})^2$	1
Moteur AC avec régulation de la tension (via transformateur ou semi-conducteurs)	$0.4 + 0.6 \cdot (f_{\text{reduc}} \cdot \beta_{\dot{v}})^3$	$0.4 + 0.6 \cdot (f_{reduc} \cdot \beta_{\dot{v}})^2$	1
Tous les autres types de régulation du moteur ou du ventilateur	1	1	1

avec :

Eq. 278 
$$f_{reduc} = f_{reduc,vent,heat,zonez}$$
 (-)

et avec :

 $f_{\text{redu}}$  un facteur de réduction pour la ventilation dans la zone de ventilation z, pour la consommation mensuelle d'électricité des ventilateurs, (-);

 $f_{\text{reduçventheatzonez}}$  un facteur de réduction pour la ventilation dans la zone de ventilation z pour les calculs de chauffage, déterminé au § 7.8.6, (-).

Pour appartenir à la stratégie de régulation "régulation par vitesse de rotation variable et pression variable", les conditions suivantes doivent être satisfaites :

• Si variation de vitesse uniquement :

- le ventilateur j ne peut desservir qu'une seule unité PER ;
- le réseau d'alimentation ou d'évacuation auquel le ventilateur j appartient doit être régulé uniquement par variation de la vitesse de rotation du ventilateur j, sans aucun organe d'étranglement (manuel ou automatique) pour la régulation de ce réseau (locale, par zone, centrale ou manuelle);
- si la régulation est manuelle, le ventilateur j doit être réglable manuellement grâce à un bouton de commande accessible, dans l'unité PER considérée, avec au moins 3 positions de régulation.
- Si variation de vitesse en combinaison avec étranglement :
  - le ventilateur j peut desservir une ou plusieurs unités PER ;
  - le réseau d'alimentation ou d'évacuation auquel le ventilateur j appartient doit être pourvu de clapets automatiques pour la régulation locale, par zone ou centrale de ce réseau :
    - si la régulation est locale, chaque espace desservi par le ventilateur j doit être pourvu d'un clapet automatique ;
    - si la régulation est par zone, chaque zone desservie par le ventilateur j doit être pourvue d'un clapet automatique ;
    - si la régulation est centrale (uniquement si le ventilateur j dessert plusieurs unités PER), chaque unité PER desservie par le ventilateur j doit être pourvue d'un clapet automatique ;
  - la vitesse de rotation du ventilateur j et l'ouverture des différents clapets automatiques du réseau d'alimentation ou d'évacuation auquel le ventilateur j appartient doivent être régulés de manière combinée afin d'obtenir, en permanence, au moins un clapet en position complètement ouverte.

Pour appartenir à la stratégie de régulation "régulation par vitesse de rotation variable et pression constante", les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- le ventilateur j doit être un ventilateur à régulation automatique qui délivre une pression constante ;
- le réseau d'alimentation ou d'évacuation auquel le ventilateur j appartient doit être pourvu de clapets pour la régulation locale, par zone, centrale ou manuelle de ce réseau :
  - régulation locale ou par zone :
    - le ventilateur j peut desservir une ou plusieurs unités PER ;
    - si la régulation est locale, chaque espace desservi par le ventilateur j doit être pourvu d'un clapet automatique;
    - si la régulation est par zone, chaque zone desservie par le ventilateur j doit être pourvue d'un clapet automatique ;
  - régulation centrale ou manuelle :
    - le ventilateur j doit desservir plusieurs unités PER ;
    - si la régulation est centrale, chaque unité PER desservie par le ventilateur j doit être pourvue d'un clapet automatique ;
    - si la régulation est manuelle, chaque unité PER desservie par le ventilateur j doit être pourvue d'un clapet, réglable manuellement grâce à un bouton de commande accessible dans l'unit PER correspondante avec au moins 3 positions de régulation.

## 11.2.3.2 Valeur de calcul pour la puissance électrique en mode chauffage - calcul détaillé

On détermine la puissance électrique de chaque ventilateur (groupe) j en mode chauffage comme suit :

Eq. 279 
$$\Phi_{\text{fans,heat,j}} = P_{\text{fans,max,j}}$$
 (W)

avec :

 $P_{\text{fans,max,j}}$  la puissance électrique maximale du moteur électrique ou de la combinaison moteur électrique-ventilateur du ventilateur (groupe) j, en W.

Pour la définition de la puissance électrique maximale, se reporter au § 2.

Si un ventilateur (groupe) assure aussi le chauffage de plusieurs unités PEB (PER ou PEN) (par exemple, un système centralisé pour plusieurs appartements), on détermine la valeur de calcul pour la puissance électrique en multipliant :

- la valeur de calcul totale déterminée ci-dessus ;
- le rapport entre le débit maximum de conception dans l'unité PER considérée et le débit maximal total de conception de ce ventilateur.

# 11.2.3.3 Détermination de la fraction mensuelle conventionnelle du temps où les ventilateurs fonctionnent en mode ventilation ou en mode chauffage

La fraction mensuelle conventionnelle du temps où le ventilateur j fonctionnent en mode ventilation ou chauffage respectivement, est donnée par :

- si le ventilateur j sert uniquement au chauffage et n'assure pas de ventilation volontaire, alors on a, pour tous les mois :
  - $f_{\text{vent,m,j}} = 0$
  - f<sub>heat,m,j</sub> comme déterminé avec Eq. 281
- si le ventilateur j sert uniquement à la ventilation hygiénique et n'assure pas de chauffage par air, alors on a, pour tous les mois :
  - $f_{\text{vent,m,j}} = 1$
  - $f_{heat,m,j} = 0$
- si le ventilateur j sert à la fois à la ventilation hygiénique et au chauffage par air, alors on a, pour chaque mois m :

**Eq. 280** 
$$f_{\text{vent},m,j} = 1 - f_{\text{heat},m,j}$$
 (-)

Eq. 281 
$$f_{\text{heat,m,j}} = \min \left[ 1 : \sum_{j} Q_{\text{heat,gross,sec i,m}} / (1000 \cdot P_{\text{nom,j}} \cdot t_{\text{m}}) \right]$$
 (-)

avec :

 $Q_{\text{heat,gross,sec i,m}}$  les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage d'un secteur énergétique i, déterminés selon le § 9.2.1, en MJ ;

 $P_{\text{nom,j}}$  la puissance nominale de l'unité de production d'air chaud  $^{\!17},$  en kW ;

 $<sup>^{17}</sup>$  Si 1 ventilateur devait desservir plusieurs appareils producteurs d'air chaud, il faut prendre comme  $P_{\text{nom,j}}$  la somme des puissances nominales de tous ces appareils.

t<sub>m</sub> la longueur du mois considéré, en Ms, voir Tableau [1].

Il faut faire une somme sur tous les secteurs énergétiques i de l'unité PER qui sont pourvus de chauffage par air par le ventilateur j.

Si un ventilateur j chauffe également des locaux en-dehors de l'unité PER considérée, le numérateur (c.-à-d. le besoin mensuel brut en énergie) est multiplié par le rapport entre le volume total chauffé à l'aide du ventilateur j et la somme des volumes des secteurs énergétiques i situés à l'intérieur de l'unité PER considérée chauffés à l'aide du ventilateur j.

# 11.3 Consommation mensuelle d'électricité pour le pré-refroidissement de l'alimentation en air

La consommation mensuelle d'électricité pour le pré-refroidissement de l'alimentation en air est donné par :

Eq. 124 
$$W_{\text{auxprecool}} = W_{\text{soil/watem}} + W_{\text{evapm}}$$
 (kWh)

avec :

 $W_{\text{soil/water,m}}$  la consommation mensuelle d'électricité de l'échangeur de chaleur

sol-eau, telle que définie au § 11.3.1, en kWh ;

Wevap,m la consommation mensuelle d'électricité pour le refroidissement par

évaporation, telle que définie au § 11.3.2. en kWh.

Pour d'autres technologies,  $W_{aux,precool,m}$  sera déterminée selon des règles déterminées par le Ministre.

## 11.3.1 Consommation mensuelle d'électricité de l'échangeur sol-eau

On détermine la consommation mensuelle d'électricité de l'échangeur de chaleur sol-eau comme suit :

$$\mathbf{Eq. 125} \quad \mathbf{W}_{\text{soil/water,m}} = \left[ \begin{array}{c} & 0,278.t_{\text{m}} \cdot \mathbf{W}_{\text{soil/water,m}} \\ \\ \cdot \left( \frac{\dot{\mathbf{V}}_{\text{w}}}{3600} \cdot \mathbf{f} \cdot \frac{\mathbf{L}_{\text{tube}}}{D_{\text{tube}}} \cdot 500 \cdot \left( \frac{\dot{\mathbf{V}}_{\text{w}}}{3600n_{\text{tube}} \frac{\pi}{4} D_{\text{tube}}^2} \right)^2 + 150 \cdot \frac{\sum_{i} \dot{\mathbf{V}}_{\text{hyg,cool,seci}}}{3600} \right] \\ \end{array}$$

(kWh)

avec :

 $t_m$  la longueur du mois considéré en Ms, voir le Tableau [1];

 $w_{\text{soil/water,m}}$  un facteur mensuel qui tient compte du temps de fonctionnement de l'échangeur de chaleur sol-eau, déterminé selon le § B.3, (-);

 $\dot{V}_{\!\!\!W}$  le débit d'eau qui traverse l'échangeur de chaleur sol-eau, en m³/h ;

f un facteur de friction :

**Eq. 126** Si Re < 2300 : 
$$f = \frac{64}{Re}$$

Dans tous les autres cas :  $f = (1,58 . ln(Re) - 3,28)^{-2}$  (-)

avec :

Re le nombre de Reynolds déterminé selon le § B.3, (-);  $D_{\text{tube}}$  le diamètre intérieur de la conduite dans le sol, en m;

Ltube la longueur de la conduite dans le sol, en m ;

n<sub>tube</sub> le nombre de conduites en parallèle ;

 $\dot{v}_{\mbox{\scriptsize hyg, cool,sec i}}$  le débit de ventilation hygiénique dans le secteur énergétique i,

pour les calculs de refroidissement, déterminé selon le § 7.8.5 en

m³/h.

Il faut faire une somme sur tous les secteurs énergétiques i de la zone de ventilation z qui sont reliés à l'échangeur de chaleur.

# 11.3.2 Consommation mensuelle d'électricité pour le refroidissement par évaporation

La consommation mensuelle d'électricité pour le refroidissement par évaporation est donné par :

**Eq. 127** 
$$W_{\text{evap,m}} = 0,278 \cdot t_{\text{m}} \cdot 250 \cdot w_{\text{evap,m}} \cdot \frac{\sum_{i} \dot{V}_{\text{hyg,cool,seci}}}{3600}$$
 (kWh)

avec :

tm la lonqueur du mois considéré en Ms, voir le Tableau [1] ;

 $w_{\text{evap},m}$  un facteur mensuel qui tient compte du temps de fonctionnement du

refroidissement par évaporation, déterminé selon le § B.3.3, (-);

 $\dot{V}_{ ext{hyg, cool , sec i}}$  le débit de ventilation hygiénique dans le secteur énergétique i,

pour les calculs de refroidissement, déterminé selon le § 7.8.5, en  $\mathfrak{m}^3/h$ .

Il faut faire une somme sur tous les secteurs énergétiques i de la zone de ventilation z qui sont reliés au système de refroidissement par évaporation.

# 11.4 Consommation mensuelle d'électricité des systèmes de refroidissement par géo-cooling

La consommation mensuelle d'électricité pour les systèmes de refroidissement par géo-cooling est donnée par :

Eq. 413 
$$W_{\text{aux,cool,geo,m}} = \sum_{i} \frac{f_{\text{cool,geo,sec i,m}} \cdot Q_{\text{cool,net,princ,sec i,m}}}{43.2}$$
 (kWh)

avec :

 $Q_{\text{cool,net,princ,sec i,m}}$  les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement du secteur énergétique i, en MJ, tel que

déterminé selon le § 8.5;

 $f_{\text{cool,geo,sec i,m}} \hspace{1.5cm} \text{le rapport de l'énergie de refroidissement fournie au secteur} \\ \text{énergétique i par un système de refroidissement par géo-cooling} \\ \text{et les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement du secteur énergétique i, sur base mensuelle,} \\$ 

tel que déterminé selon le § 8.6, (-);

156	Annexe PER 2021
43,2	le produit du EER du système de refroidissement par géo-cooling (conventionnellement fixé à 12) et du facteur de conversion de MJ en kWh (3,6).

Il faut faire la somme sur tous les secteurs énergétiques de l'unité PER alimentés par les systèmes de refroidissement par géo-cooling.

## 12 Production mensuelle d'électricité des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site et des installations de cogénération sur site

#### 12.1 Systèmes d'énergie solaire photovoltaïque

## 12.1.1 Principe

La production mensuelle d'électricité d'un système d'énergie solaire photovoltaïque sur site est déterminée en multipliant l'ensoleillement mensuel incident par le rendement de conversion. A part la détermination de la production, la méthode de calcul est comparable à celle utilisée pour les systèmes d'énergie solaire thermique. Mais l'incidence de l'ombrage est plus importante. Dès que différentes parties du système PV ont des orientations, des angles d'inclinaison ou un ombrage différents, il faut les calculer comme des systèmes différents.

Seuls les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque installés sur la parcelle du bâtiment comprenant l'unité PER considérée sont pris en compte. Ce qui revient à dire que les panneaux sont placés sur le toit ou sur la façade du bâtiment principal ou d'un bâtiment secondaire ou directement installés au sol (par exemple, panneaux suiveurs).

Si le système d'énergie solaire photovoltaïque est commun à plusieurs unités PEB (résidentielles et/ou non résidentielles) et/ou à des parties du bâtiment qui ne forment pas une unité PEB séparée (chauffée ou non), la production est répartie entre les différents volumes au prorata de leur volume  $V_{\text{EPR}}$  ou  $V_{\text{EPNR}}$  par rapport au volume total des parties du bâtiment qui partagent la production du système d'énergie solaire photovoltaïque commun.

## 12.1.2 Règle de calcul

La production mensuelle d'électricité d'un système d'énergie solaire photovoltaïque i, en kWh, est calculée comme suit :

Eq. 128 
$$W_{pv,m,i} = \frac{P_{pv,i} \cdot RF_{pv,i} \cdot C_{pv,i} \cdot I_{s,m,i,shad}}{3600}$$
 (kWh)

avec :

 $I_{s,m,i,shad}$ 

 $P_{\mathrm{pv,i}}$  la puissance crête du système photovoltaïque i en W, pour un flux d'ensoleillement de 1000 W/m², déterminée selon la norme NBN EN 60904-1, ou selon des normes telles que IEC61215 ou IEC61646 qui font explicitement référence à la série de normes IEC 60904 ;

RF $_{pv,i}$  facteur de réduction du système d'énergie solaire photovoltaïque, calculé selon le § 12.1.4, (-);

 $c_{\mathrm{pv,i}}$  le facteur de correction pour l'ombrage, calculé selon le § 12.1.3 ;

l'ensoleillement au niveau de la surface du système d'énergie solaire photovoltaïque i pour le mois considéré, compte tenu de l'ombrage, en  $MJ/m^2$ , déterminé selon l'Annexe C de la présente

annexe.

## 12.1.3 Facteur de correction pour l'ombrage

On détermine le facteur de correction pour l'ombrage comme suit :

Eq. 129 
$$c_{pv,i} = max \left( 0 \; i \; 1,26 \; . \; \frac{I_{s,m,i,shad}}{I_{s,m,i,horshad}} - 0,26 \right)$$
 (-)

avec :

 $I_{\text{s,m,i,shad}} \qquad \qquad \text{l'ensoleillement au niveau de la surface du système d'énergie solaire photovolta<math>\ddot{\text{i}}$ que i pour le mois considéré, compte tenu de l'ombrage des obstacles fixes, en MJ/m², déterminé selon l'Annexe

C de la présente annexe ;

I<sub>s,m,i,horshad</sub> l'ensoleillement de la surface du système d'énergie solaire photovoltaïque i pour le mois considéré, en prenant en compte uniquement l'ombrage de l'horizon, en MJ/m², déterminé selon

l'Annexe C de la présente annexe. Les autres obstacles (surplombs et écrans équivalents) ne sont donc pas pris en considération dans

ce calcul.

Contrairement à la règle qui s'applique aux parois transparentes et aux systèmes d'énergie solaire thermique, on ne peut pas calculer avec les valeurs par défaut  $F_S$  tel qu'indiqué à l'Annexe C de la présente annexe. Un rendu détaillé de l'ombrage est toujours obligatoire pour les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque.

(S'il n'y a pas d'autres obstacles que l'horizon qui apportent de l'ombrage,  $I_{s,m,i,horshad} = I_{s,m,i,shad}$ ,  $C_{pv,i} = 1$ , et il n'y a donc pas de diminution de production.)

### 12.1.4 Facteur de réduction du système d'énergie solaire photovoltaïque

Le facteur de réduction du système d'énergie solaire photovoltaïque est déterminé comme suit :

**Eq. 427** 
$$RF_{pv,i} = 0,78 + G_{tech,pv,i} + G_{TL,pv,i} + G_{inst,pv,i}$$
 (-)

avec :

G<sub>tech,pv,i</sub> le gain de performance lié au choix d'une technologie photovoltaïque

en couches minces, (-), indiqué au Tableau [40];

 $G_{\text{TL,pv,i}}$  le gain de performance lié à l'absence de transformateur à isolation

galvanique dans l'onduleur, (-), indiqué au Tableau [40];

G<sub>inst,pv,I</sub> le gain de performance lié à un mode de pose non intégré à la paroi

du bâtiment, (-), indiqué au Tableau [40].

Tableau [40] : Valeurs des paramètres considérés dans le calcul du facteur de réduction du système d'énergie solaire photovoltaïque RF<sub>pv,i</sub>

Paramètres	Caractéristique		
G <sub>tech,pv,i</sub> (*)	Technologies mono ou poly- cristallines	0,00	
	Technologies en couches minces	0,02	
C	Onduleur avec transformateur à isolation galvanique	0,00	
G <sub>TL,pv,i</sub>	Onduleur sans transformateur à isolation galvanique (**)	0,01	
	Panneaux solaires photovoltaïques intégrés à la paroi du bâtiment	0,00	
Ginst,pv,I	Panneaux solaires photovoltaïques non intégrés à la paroi du bâtiment	0,01	

(\*)Le type de technologie utilisée est indiqué sur la fiche technique des modules.

#### 12.2 Cogénération

#### 12.2.1 Principe

Une installation de cogénération produit simultanément de la chaleur et de l'électricité. La consommation d'énergie finale (c'est-à-dire la consommation de combustible) d'une installation de cogénération est calculée au § 10.2.2 et au § 10.3.2. Dans ce chapitre, on détermine la production d'électricité par cogénération. Cette électricité est convertie en quantité d'énergie primaire épargnée au § 13.8.

## 12.2.2 Production d'électricité

On détermine la quantité d'électricité produite par l'installation de cogénération i sur site comme suit :

Eq. 130 
$$W_{\text{cogen,i,m}} = \frac{\varepsilon_{\text{cogen,elec}}}{3.6} \cdot Q_{\text{cogen,final,i,m}}$$
 (kWh)

avec :

 $\epsilon_{\text{cogen,elec}}$  le rendement de conversion électrique de l'installation de cogénération, tel que déterminé au § A.2 de l'annexe A.2 au présent arrêté;

Q<sub>cogen,final,i,m</sub> la consommation mensuelle finale d'énergie de l'installation de cogénération i, telle que déterminée ci-dessous, en MJ.

On détermine la consommation mensuelle finale d'énergie de l'installation de cogénération i, conformément à la quantité de chaleur utile que cette installation de cogénération peut fournir :

<sup>(\*\*)</sup> Transformerless (sans transformateur) "TL" est habituellement indiqué dans la fiche technique de l'onduleur, (section "Topologie").

$$\mathbf{Q}_{\text{cogen,final,i,m}} = \sum_{i} \mathbf{f}_{\text{heat,m,pref}} \cdot (1 - \mathbf{f}_{\text{as,heat,seci,m}}) \cdot \mathbf{Q}_{\text{heat,gross,seci,m}} \, / \, \eta_{\text{gen,heat,cogen}}$$

Eq. 131 
$$+\sum_{i} f_{\text{water,bathi,m,pref}} \cdot (1-f_{\text{as,water,bathi,m}}) \cdot Q_{\text{water,bathi,gross,m}} / \eta_{\text{gen,water,bathi,m,cogen}}$$
 $+\sum_{i} f_{\text{water,sinki,m,pref}} \cdot (1-f_{\text{as,water,sinki,m}}) \cdot Q_{\text{water,sinki,gross,m}} / \eta_{\text{gen,water,sinki,m,cogen}}$ 
(MJ)

#### avec :

la part de la cogénération dans la fourniture de chaleur d'un fheat,m,pref secteur énergétique i, déterminée selon le § 10.2.2;

fas,m la part du besoin de chaleur total couvert par le système d'énergie solaire thermique, déterminée selon le § 10.4, Avec les indices 'heat, sec i' pour les besoins de chaleur du secteur énergétique i et 'water, bath i' et 'water, sink i' pour la préparation d'eau chaude sanitaire, soit pour douche/baignoire i, soit pour l'évier de cuisine

respectivement;

les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage d'un Oheat gross sec i.m secteur énergétique i, déterminés selon le § 9.2.1, en MJ ;

le rendement de production mensuel de l'installation de Ngen, heat, cogen

cogénération, déterminé selon le § 10.2.3, (-);

la part de la cogénération dans la fourniture de chaleur pour fwater, bath i,m, pref la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à une douche ou une baignoire i, déterminée selon le § 10.3.2 ;

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude Qwater, bath i, gross, m sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i, déterminés selon

le § 9.3.1, en MJ ;

le rendement de production mensuel de l'installation de  $\eta_{\text{gen,water,bath i,m,cogen}}$ cogénération pour la préparation de l'eau chaude sanitaire, pour la baignoire ou la douche i, déterminé selon le § 10.3.3,

(-);

la part de la cogénération dans la fourniture de chaleur pour fwater, sink i, m, pref la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à un évier

de cuisine i, déterminée selon le § 10.3.2;

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude Qwater, sink i, gross, m sanitaire destinée à un évier de cuisine i, déterminés selon

le § 9.3.1, en MJ ;

le rendement de production mensuel de l'installation de Ngen, water, sink i, m, cogen cogénération pour la préparation de l'eau chaude sanitaire,

pour l'évier de cuisine i, déterminé selon le § 10.3.3, (-).

Il faut faire une somme sur tous les secteurs énergétiques i de l'unité PER chauffés au moyen de l'installation de cogénération i et sur l'ensemble des douches, baignoires et éviers de cuisine i de l'unité PER auxquels l'installation de cogénération i fournit de la chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire.

## 13 Consommation caractéristique d'énergie primaire

#### 13.1 Préambule

La conversion de la consommation d'énergie finale en consommation d'énergie primaire introduit les facteurs de conversion pour l'énergie primaire dans le bilan énergétique. Tous les sous-termes sont ensuite additionnés afin d'obtenir la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire. En ce qui concerne l'électricité produite par des installations photovoltaïques sur site ou par des installations de cogénération sur site, on introduit dans le calcul un bonus correspondant à l'économie de combustible dans les centrales électriques.

#### 13.2 La consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire

On détermine la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de l'unité PER comme suit :

$$\mathbf{Eq. 132} \quad \mathbf{E}_{\text{char ann prim en cons}} = \sum_{\text{m=1}}^{12} \begin{pmatrix} \mathbf{E}_{\text{p,heat,m}} + \mathbf{E}_{\text{p,water,m}} + \mathbf{E}_{\text{p,aux,m}} \\ + \mathbf{E}_{\text{p,cool,m}} - \mathbf{E}_{\text{p,pv,m}} - \mathbf{E}_{\text{p,cogen,m}} \end{pmatrix} \tag{MJ}$$

avec :

 $E_{p,heat,m}$  la consommation mensuelle d'énergie primaire pour le chauffage des locaux, en MJ, déterminée selon le § 13.3;

 $E_{p,\text{water},m}$  la consommation mensuelle d'énergie primaire pour la préparation d'eau chaude sanitaire, en MJ, déterminée selon le § 13.4;

 $E_{p,aux,m}$  la consommation mensuelle d'énergie primaire des auxiliaires, en

MJ, déterminée selon le § 13.5 ;

 $E_{p,cool,m}$  la consommation mensuelle d'énergie primaire équivalente pour le refroidissement, en MJ, déterminée selon le § 13.6;

déterminée selon le § 13.7 ;

 $E_{p,cogen,m}$  l'économie mensuelle d'énergie primaire résultant de la production d'électricité des installations de cogénération sur site, en MJ, déterminée selon le § 13.8.

#### 13.3 La consommation d'énergie primaire pour le chauffage des locaux

On détermine la consommation mensuelle d'énergie primaire de l'unité PER pour le chauffage comme suit :

$$\textbf{Eq. 386} \quad \textbf{E}_{\text{p,heat,m}} = \sum_{i} \begin{pmatrix} \textbf{f}_{\text{p,pref}} \cdot \textbf{Q}_{\text{heat,final,sec i,m,pref}} \\ + \sum_{k} \left( \textbf{f}_{\text{p,npref k}} \cdot \textbf{Q}_{\text{heat,final,sec i,m,npref k}} \right) \end{pmatrix}$$
 (MJ)

avec :

 $f_{p,pref}$  le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire de la source d'énergie du/des producteur(s) préférentiel(s, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (-);

Qheat,final,sec i,m,pref la consommation finale mensuelle d'énergie du/des producteur(s) préférentiel(s) destiné(s) au chauffage des locaux d'un secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie des auxiliaires, déterminée selon le § 10.2.2, en MJ;

Il faut faire une somme sur tous les producteurs non préférentiels k et sur tous les secteurs énergétiques i de l'unité PER.

## 13.4 La consommation d'énergie primaire pour la préparation d'eau chaude sanitaire

On détermine la consommation mensuelle d'énergie primaire de l'unité PER pour la préparation d'eau chaude sanitaire comme suit :

Eq. 387 
$$E_{p,\text{water,m}} = \sum_{i} \left( f_{p,\text{pref}} \cdot Q_{\text{water,bath i,final,m,pref}} + \sum_{k} \left( f_{p,\text{npref k}} \cdot Q_{\text{water,bath i,final,m,npref k}} \right) \right)$$

$$+ \sum_{i} \left( f_{p,\text{pref}} \cdot Q_{\text{water,sink i,final,m,pref}} + \sum_{k} \left( f_{p,\text{npref k}} \cdot Q_{\text{water,sink i,final,m,npref k}} \right) \right)$$

$$(MJ)$$

avec :

 $f_{p,pref} \hspace{1cm} \text{le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire} \\ \hspace{1cm} \text{de la source d'énergie du/des producteur(s) préférentiel(s),} \\ \hspace{1cm} \text{tellulation } \hspace{1cm} \text{le la producteur } \hspace{1cm} \text{le producteur } \hspace$ 

tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (-);

préférentiel(s) k, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (-);

chaude sanitaire destinée à une douche ou une baignoire i,

déterminée selon le § 10.3.2, en MJ ;

 $Q_{\text{water,bath i,final,m,npref k}} \quad \text{la consommation finale mensuelle d'énergie du/des producteur(s) non préférentiel(s) k pour la préparation de }$ 

l'eau chaude sanitaire destinée à une douche ou une baignoire

i, déterminée selon le § 10.3.2, en MJ;

 $Q_{\text{water,sink i,final,m,pref}}$  la consommation finale mensuelle d'énergie du/des producteur(s) préférentiel(s) pour la préparation de l'eau

chaude sanitaire destinée à un évier de cuisine i, déterminée

selon le § 10.3.2, en MJ;

 $Q_{\text{water,sink i,final,m,npref k}}$  la consommation finale mensuelle d'énergie du/des producteur(s) non préférentiel(s) k pour la préparation de

l'eau chaude sanitaire destinée à un évier de cuisine i,

déterminée selon le § 10.3.2, en MJ.

Il faut faire une somme sur tous les producteurs non préférentiels k et sur toutes les douches et baignoires i et tous les éviers de cuisine i de l'unité PER.

#### 13.5 La consommation d'énergie primaire des auxiliaires

On calcule la consommation d'énergie primaire des auxiliaires,  $E_{\text{p,aux},\text{m}}$ , comme suit :

avec :

fp le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire de la source d'énergie considérée, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (-);

 $W_{aux,fans,m}$  la consommation mensuelle d'énergie auxiliaire électrique pour les ventilateurs dans l'unité PER, déterminée selon le § 11.2, en kWh ;

 $W_{\mathrm{aux,dis,m}}$  la consommation mensuelle d'énergie auxiliaire électrique pour la distribution dans l'unité PER, déterminée selon le § 11.1.1, en kWh;

 $W_{aux,gen,m}$  la consommation mensuelle d'énergie auxiliaire électrique pour la production dans l'unité PER, déterminée selon le § 11.1.2, en kWh;

 $W_{aux,as,m}$  la consommation mensuelle d'électricité auxiliaire électrique d'un système solaire thermique desservant l'unité PER, déterminée selon le § 11.1.3, en kWh ;

Waux, precool, m la consommation mensuelle d'électricité pour le pré-refroidissement de l'alimentation en air, déterminée selon le § 11.3, en kWh ;

Waux,cool,geo,m la consommation mensuelle d'électricité pour les systèmes de refroidissement par géo-cooling, déterminée selon le § 11.4, en kWh.

## 13.6 La consommation équivalente d'énergie primaire pour le refroidissement

On détermine la consommation mensuelle équivalente d'énergie pour le refroidissement comme suit :

Eq. 136 
$$E_{p,coolm} = \sum_{i} (f_{p} . 3, 6. Q_{coolfinalseci,m})$$
 (MJ)

avec :

 $Q_{\text{cool,final,sec i,m}}$  la consommation mensuelle équivalente d'énergie pour le refroidissement, déterminée selon le § 10.5, en kWh;

fp le facteur conventionnel de conversion en énergie primaire pour l'électricité, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (- ).

Il faut faire une somme sur tous les secteurs énergétiques i de l'unité PER.

# 13.7 L'économie d'énergie primaire résultant de la production d'électricité d'une installation solaire photovoltaïque

On détermine l'économie mensuelle équivalente d'énergie primaire résultant de la production d'électricité des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque comme suit :

**Eq. 137** 
$$E_{p,pv,m} = \sum_{i} (f_{p} \cdot 3, 6 \cdot W_{pv,m,i})$$
 (MJ)

164	Annexe PEI	2021

avec :

 $f_{\text{p}}$  le facteur conventionnel de conversion en énergie primaire pour l'électricité, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (-

) .

 $W_{\text{PV},m,i}$  la production mensuelle d'électricité du système d'énergie solaire photovoltaïque i, déterminée selon le § 12.1.2, en kWh.

Il faut faire une somme sur tous les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque i, tenant compte des règles de distribution telles que déterminées au § 12.1.1.

# 13.8 L'économie d'énergie primaire résultant de la production d'électricité des installations de cogénération sur site

On détermine l'économie mensuelle équivalente d'énergie primaire résultant de la production d'électricité des installations de cogénération sur site comme suit :

Eq. 138 
$$E_{p,cogenm} = \sum_{i} (f_p \cdot 3, 6 \cdot W_{cogenm,i})$$
 (MJ)

avec :

fp le facteur conventionnel de conversion en énergie primaire pour l'électricité autoproduite par cogénération, tel qu'établi à l'Annexe F de la présente annexe, (-);

la quantité mensuelle d'électricité produite par l'installation de

W<sub>cogen,i,m</sub> la quantité mensuelle d'électricité produite par l'installation cogénération sur site i, déterminée selon le § 12.2.2, en kWh.

Il faut faire une somme sur toutes les installations de cogénération sur site i de l'unité PER.

## 14 Emissions de CO2

#### 14.1 Préambule

La consommation d'énergie finale se compose d'une quantité de combustibles consommée et d'une quantité d'électricité consommée. Ces éléments s'accompagnent de certaines émissions de  $CO_2$ . L'électricité produite par des installations photovoltaïques et/ou de cogénération induit des émissions de  $CO_2$  évitées lors de la production d'électricité conventionnelle et est déduite. Ces émissions de  $CO_2$  peuvent être déterminées par consommation partielle et ensuite additionnées afin d'obtenir les émissions caractéristiques annuelles de  $CO_2$ .

Les facteurs d'émission de  $CO_2$  ( $fCO_2$ ) des différents vecteurs énergétiques sont repris à l'Annexe F de la présente annexe.

#### 14.2 Emissions caractéristiques annuelles de CO2

On détermine les émissions caractéristiques annuelles de  ${\rm CO_2}$  résultant de la consommation d'énergie de l'unité PER comme suit :

$$\mathbf{Eq. 241} \ \, \mathrm{CO_{2,tot}} = \sum_{m=1}^{12} \begin{pmatrix} \mathrm{CO_{2,heat,m}} + \mathrm{CO_{2,water,m}} + \mathrm{CO_{2,aux,m}} \\ + \mathrm{CO_{2,cool,m}} - \mathrm{CO_{2,pv,m}} - \mathrm{CO_{2,cogen,m}} \end{pmatrix}$$
 (kg)

CO <sub>2,heat,m</sub>	les émissions mensuelles de CO2 résultant du chauffage des locaux,
	déterminées selon le § 14.3, en kg ;

$$CO_{2,water,m}$$
 les émissions mensuelles de  $CO_2$  résultant de la préparation d'eau chaude sanitaire, déterminées selon le § 14.4, en kg;

$${\rm CO_{2,aux,m}}$$
 les émissions mensuelles de  ${\rm CO_2}$  résultant des auxiliaires, déterminées selon le § 14.5, en kg ;

$$CO_{2,cool,m}$$
 les émissions mensuelles de  $CO_2$  équivalentes résultant du refroidissement, déterminées selon le § 14.6, en kg;

$${\rm CO_{2,PV,m}}$$
 les émissions mensuelles de  ${\rm CO_2}$  évitées résultant de la production d'électricité des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, déterminées selon le § 14.7, en kg ;

 ${\rm CO_{2,cogen,m}}$  les émissions mensuelles de  ${\rm CO_2}$  évitées résultant de la production d'électricité des installations de cogénération sur site, déterminées selon le § 14.8, en kg.

#### 14.3 Emissions mensuelles de CO2 résultant du chauffage des locaux

On détermine les émissions mensuelles de  ${\rm CO_2}$  de l'unité PER résultant du chauffage des locaux comme suit :

avec :

f\_{CO2,pref} le facteur d'émissions de  $CO_2$  du vecteur énergétique du/des producteur(s) préférentiel(s), par rapport au pouvoir calorifique inférieur, tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, en (kg/MJ);

$f_{ ext{NCV/GCV,pref}}$	un facteur de multiplication égal au rapport du pouvoir calorifique inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur du vecteur énergétique du/des producteur(s) préférentiel(s), tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, (-);
$Q_{\text{heat,final,sec i,m,pref}}$	la consommation finale mensuelle d'énergie du/des producteur(s) préférentiel(s) destiné(s) au chauffage des locaux du secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie des auxiliaires, déterminée selon le § 10.2.2 (MJ);
f <sub>CO2</sub> ,npref k	le facteur d'émissions de ${\rm CO_2}$ du vecteur énergétique du/des producteur(s) non préférentiel(s) k, par rapport au pouvoir calorifique inférieur, tel que repris à l'Annexe FAnnexe F de la présente annexe, en (kg/MJ);
$f_{NCV/GCV,npref}$ k	un facteur de multiplication égal au rapport du pouvoir calorifique inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur du vecteur énergétique du/des producteur(s) non préférentiel(s) k, tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, (-);
Qheat,final,sec i,m,npref k	la consommation finale mensuelle d'énergie du/des producteur(s) non préférentiel(s) k destiné(s) au chauffage des locaux du secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie auxiliaire, déterminée selon le § 10.2.2 (MJ).

Il faut faire une somme sur tous les producteurs non préférentiels k et sur tous les secteurs énergétiques i de l'unité PER.

# 14.4 Emissions mensuelles de $CO_2$ résultant de la préparation d'eau chaude sanitaire

On détermine les émissions mensuelles de  ${\rm CO_2}$  de l'unité PER résultant de la préparation d'eau chaude sanitaire comme suit :

	$\text{CO}_{2,\text{water,m}} = \sum_{i} \left( \underbrace{f_{\text{CO2,pref}}.\ f_{\text{NCV/GCV,pref}}.\ Q_{\text{water,bath i,final,m,pref}}}_{i,\text{final,m,pref k}}.\ \underbrace{f_{\text{NCV/GCV,npref k}}.\ Q_{\text{water,bath i,final,m,npref k}}}\right) \right)$		
Eq.	390	$+ \sum_{i} \left( f_{\text{CO2,pref}} \cdot f_{\text{NCV/GCV,pref}} \cdot Q_{\text{water,sink i,final,m,pref}} + \sum_{i} \left( f_{\text{CO2,npref k}} \cdot f_{\text{NCV/GCV,npref k}} \cdot Q_{\text{water,sink i,final,m,npref k}} \right) \right)$	(kg)

avec :

f\_CO2,pref le facteur d'émissions de  $CO_2$  du vecteur énergétique du/des producteur(s) préférentiel(s), par rapport au pouvoir calorifique inférieur, tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, en (kg/MJ);

 $f_{\text{NCV/GCV,pref}} \qquad \qquad \text{un facteur de multiplication \'egal au rapport du pouvoir calorifique inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur du vecteur \'energétique du/des producteur(s) préférentiel(s), tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, (-) ; }$ 

 $Q_{\text{water,bath i,final,m,pref}} & \text{la consommation finale mensuelle d'énergie du/des producteur(s) préférentiel(s) pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à une douche ou une baignoire i, déterminée selon le § 10.3.2, en MJ ; }$ 

 $f_{\text{CO2,npref k}} \hspace{1cm} \text{le facteur d'émissions de CO}_2 \hspace{1cm} \text{du vecteur énergétique du/des} \\ \hspace{1cm} \text{producteur(s) non préférentiel(s) k, par rapport au pouvoir} \\$ 

	calorifique inférieur, tel que repris à l'Annexe FAnnexe F de la présente annexe, en $(kg/MJ)$ ;
$f_{ m NCV/GCV,pref}$	un facteur de multiplication égal au rapport du pouvoir calorifique inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur du vecteur énergétique du/des producteur(s) non préférentiel(s) k, tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, (-);
$Q_{\text{water,bath i,final,m,npref }k}$	la consommation finale mensuelle d'énergie du/des producteur(s) non préférentiel(s) $k$ pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à une douche ou une baignoire i, déterminée selon le § 10.3.2, en MJ ;
$Q_{\text{water,sink i,final,m,pref}}$	la consommation finale mensuelle d'énergie du/des producteur(s) préférentiel(s) pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à un évier de cuisine i, déterminée selon le § $10.3.2$ , en MJ ;
$Q_{water, \text{sink i,final}, \mathfrak{m}, npref \ k}$	la consommation finale mensuelle d'énergie du/des producteur(s) non préférentiel(s) k pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à un évier de cuisine i,

Il faut faire une somme sur tous les producteurs non préférentiels k et sur toutes les douches et baignoires i et tous les éviers de cuisine i de l'unité PER.

déterminée selon le § 10.3.2, en MJ.

## 14.5 Emissions mensuelles de CO2 résultant de la consommation d'énergie auxiliaire

On détermine les émissions mensuelles de  $CO_2$  de l'unité PER résultant des auxiliaires, comme suit :

Eq. 320 
$$CO_{2,aux,m} = f_{CO2} \cdot f_{NCV/GCV} \cdot 3, 6 \cdot \begin{pmatrix} W_{aux,fans,m} + W_{aux,dis,m} \\ + W_{aux,gen,m} + W_{aux,precool,m} \end{pmatrix}$$
 (kg)

avec :

le facteur d'émissions de CO2 du vecteur énergétique du générateur  $f_{CO2}$ considéré, par rapport au pouvoir calorifique inférieur, tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, en (kg/MJ) ; un facteur de multiplication égal au rapport du pouvoir calorifique f<sub>NCV/GCV</sub> inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur du combustible utilisé, tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, (-) ; la consommation mensuelle d'électricité pour les ventilateurs dans Waux, fans, m l'unité PER, déterminée selon le § 11.2, en kWh ; la consommation mensuelle d'énergie auxiliaire électrique pour la Waux, dis, m distribution dans l'unité PER, déterminée selon le § 11.1.1, en la consommation mensuelle d'énergie auxiliaire électrique pour la Waux,gen,m

production dans l'unité PER, déterminée selon le § 11.1.2, en kWh ;

Waux,precool,m la consommation mensuelle d'électricité pour le pré-refroidissement de l'alimentation en air, déterminée selon le § 11.3, en kWh.

#### 14.6 Emissions mensuelles de CO2 résultant du refroidissement

On détermine les émissions mensuelles de  ${\rm CO_2}$  équivalentes de l'unité PER résultant du refroidissement comme suit :

Eq. 245 
$$CO_{2,cool,m} = \sum_{i} (s_{cool,i}. f_{CO2}. f_{NCV/GCV}. 3, 6.Q_{cool,final seci,m})$$
 (kg)

avec :

 $s_{\text{cool},i}$  un facteur de multiplication déterminé par secteur énergétique i et dont la valeur s'élève à :

1, si un refroidissement actif est effectivement placé;

0, si aucun refroidissement actif n'est placé;

le facteur d'émissions de CO<sub>2</sub> du vecteur énergétique du générateur considéré, par rapport au pouvoir calorifique inférieur, tel que

repris à l'Annexe F de la présente annexe, en (kg/MJ) ;

 $f_{\text{NCV/GCV}} \qquad \qquad \text{un facteur de multiplication \'egal au rapport du pouvoir calorifique} \\ \text{inf\'erieur sur le pouvoir calorifique sup\'erieur du combustible} \\ \text{utilis\'e, tel que repris \`a l'Annexe F de la pr\'esente annexe, (-) ;}$ 

Q<sub>cool,final,sec i,m</sub> la consommation mensuelle équivalente d'énergie pour le refroidissement, déterminée selon le § 10.5, en kWh.

Il faut faire une somme sur tous les secteurs énergétiques i de l'unité PER.

## 14.7 Emissions mensuelles de CO<sub>2</sub> évitées résultant de la production d'électricité d'une installation solaire photovoltaïque sur site

On détermine les émissions mensuelles de  ${\rm CO_2}$  de l'unité PER évitées résultant de la production d'électricité des systèmes d'énergie solaire photovolta $\ddot{\rm q}$ ue sur site comme suit :

**Eq. 246** 
$$CO_{2,PV,m} = \sum_{i} (f_{CO2}. f_{NCV/GCV} 3, 6.W_{PV,m,i})$$
 (kg)

avec :

f\_{CO2} le facteur d'émissions de  $CO_2$  du vecteur énergétique du générateur considéré, par rapport au pouvoir calorifique inférieur, tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe., en (kg/MJ);

 $f_{\text{NCV/GCV}}$  un facteur de multiplication égal au rapport du pouvoir calorifique inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur du combustible utilisé, tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, (-);

 $W_{PV,m,i}$  la production mensuelle d'électricité du système d'énergie solaire photovoltaïque i, déterminée selon le § 12.1.2, en kWh.

Il faut faire une somme sur toutes les installations solaires photovoltaïques sur site i de l'unité PER, tenant compte des règles de distribution telles que déterminées dans 12,1,1.

## 14.8 Emissions mensuelles de CO<sub>2</sub> évitées résultant de la production d'électricité des installations de cogénération sur site

On détermine les émissions mensuelles de  ${\rm CO_2}$  de l'unité PER évitées résultant de la production d'électricité des installations de cogénération sur site comme suit :

**Eq. 247** 
$$CO_{2,PV,m} = \sum_{i} (f_{CO2}. f_{NCV/GCV}. 3, 6.W_{cogenm,i})$$
 (kg)

avec :

	Annexe PER 2021	169
f <sub>CO2</sub>	le facteur d'émissions de $CO_2$ du vecteur énergétique du généra considéré, par rapport au pouvoir calorifique inférieur, tel repris à l'Annexe F de la présente annexe., en $(kg/MJ)$ ;	
f <sub>NCV/GCV</sub>	un facteur de multiplication égal au rapport du pouvoir calorif inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur du combust utilisé, tel que repris à l'Annexe F de la présente annexe, (-	ible
$W_{\texttt{cogen,i,m}}$	la quantité mensuelle d'électricité produite par l'installatio cogénération sur site i, déterminée selon le § 12.2.2, en kWh.	

Il faut faire une somme sur toutes les installations de cogénération sur site i de l'unité PER.

## Annexe A Traitement des espaces adjacents non chauffés

Un facteur de réduction b est déterminé pour les espaces adjacents non chauffés, voir la norme NBN EN ISO 13789.

Pour le traitement des espaces adjacents non chauffés lors de la détermination de la performance énergétique, les deux possibilités simplifiées suivantes sont prévues de manière standard.

#### A.1 Possibilité 1

Il est toujours permis de ne pas prendre en considération la géométrie extérieure des espaces adjacents non chauffés.

- Pour la détermination des besoins nets en énergie pour le chauffage, on suppose que la température des espaces adjacents non chauffés est égale à la température extérieure (c.-à-d. que le facteur de réduction b = 1). On considère qu'aucun rayonnement solaire n'atteint le volume protégé.
- Pour le calcul de l'indicateur de surchauffe et la détermination des besoins nets en énergie pour le refroidissement, on suppose que l'espace adjacent non chauffé se trouve à la même température que le volume protégé (c.-à-d. que le facteur de réduction b = 0). En d'autres termes, on ne tient pas compte de flux de chaleur par transmission du volume protégé vers l'espace adjacent non chauffé. Pour l'ensoleillement, on suppose que l'espace adjacent non chauffé ne constitue pas un obstacle.

#### A.2 Possibilité 2

Cette possibilité s'applique uniquement si l'espace adjacent non chauffé jouxte un seul secteur énergétique et s'il n'y a pas de ventilation hygiénique entre l'espace adjacent non chauffé et le volume protégé.

Dans les cas où l'espace adjacent non chauffé jouxte plusieurs secteurs énergétiques, le Ministre peut déterminer des règles complémentaires qui permettent de subdiviser l'espace adjacent non chauffé en plusieurs espaces adjacents non chauffés fictifs plus petits jouxtant chacun un seul secteur énergétique.

Quand plusieurs espaces adjacents non chauffés sont également adjacents entre eux, on admet par convention qu'il n'y a pas de transmission de chaleur ou d'échange d'air (par ventilation hygiénique ou par in/exfiltration) entre les espaces adjacents non chauffés. La paroi est également considérée comme opaque.

Dans les espaces adjacents non chauffés, les gains de chaleur internes sont supposés égaux à zéro.

Le facteur de réduction b est calculé selon la norme NBN EN ISO 13789. Pour le traitement des nœuds constructifs, on applique les mêmes règles que celles du § 7.4 (distinction entre, d'une part, les calculs relatifs au chauffage et, d'autre part, les calculs relatifs au refroidissement et à la surchauffe).

Les gains solaires indirects du secteur énergétique adjacent (voir § 7.10.2) sont égaux à la fraction (1-b) des gains solaires absorbés dans les espaces adjacents non chauffés. Tant le facteur de réduction b que les gains solaires peuvent être différents au niveau, d'une part, des calculs relatifs au chauffage et, d'autre part, des calculs relatifs à l'indicateur de surchauffe et au refroidissement en

raison d'une différence dans le taux de ventilation et/ou le facteur d'utilisation d'une éventuelle protection solaire.

L'ensoleillement direct via l'espace adjacent non chauffé n'est pris en considération que si la paroi extérieure de l'espace adjacent non chauffé est également transparent perpendiculairement au centre de la paroi transparente entre l'espace adjacent non chauffé et le volume protégé. La détermination des angles d'ombrage de la paroi transparente entre l'espace adjacent non chauffé et le volume protégé tient compte de la géométrie de l'espace adjacent non chauffé (par exemple, toit opaque). On déduit de l'ensoleillement incident de la paroi transparente séparant l'espace adjacent non chauffé et le volume protégé le produit 0,95 .  $F_{\rm F}$  .  $g_{\rm g}$  du mur extérieur transparent opposé. Pour déterminer les gains solaires absorbés dans l'espace adjacent non chauffé, on déduit la pénétration solaire directe de l'espace adjacent non chauffé des gains solaires totaux entrants de l'espace adjacent non chauffé.

## Annexe B Le débit de ventilation hygiénique

Un volume limité ayant une destination non résidentielle peut faire partie d'une unité PER.

En ce qui concerne la partie d'un bâtiment à destination de logement, les dispositifs de ventilation doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe C.2 au présent arrêté. Celles-ci imposent des débits minimaux de conception. Ci-après, on entendra, par "débit exigé", pour les parties résidentielles, le débit minimal de conception visé à l'annexe C.2 au présent arrêté. Chaque fois qu'il est question de "débits exigés d'amenée d'air neuf", on ajoute intégralement le débit de conception d'insufflation minimum de la pièce (par convention, on suppose donc qu'aucun recyclage n'est appliqué).

Les dispositifs de ventilation des parties non résidentielles d'un bâtiment doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe C.3 au présent arrêté. On y impose des débits minimaux de conception (correspondant à une occupation minimale donnée et à une qualité de l'air minimale visée) pour lesquels les dispositifs de ventilation doivent être conçus. L'équipe de construction peut définir des débits de conception plus élevés, correspondant à un degré d'occupation plus élevé, une meilleure qualité de l'air souhaitée, etc. En ce qui concerne les parties non résidentielles, ce sont les débits établis par l'équipe de construction qui sont visés ci-après par le terme "débit exigé".

Dans cette annexe B, on évalue différents termes des systèmes mécaniques à la position dite 'nominale'. La position nominale (de l'installation de ventilation) est définie au § 2.

La détermination du facteur de multiplication m et du facteur de réduction pour préchauffage r s'effectue par zone de ventilation. Les locaux de l'unité PER auxquels aucune exigence n'est imposée en matière d'insufflation en air neuf, de transfert ou d'extraction vers l'extérieur, sont regroupés avec une zone de ventilation adjacente. Dans le cas où il y a plusieurs zones de ventilation adjacentes, ces locaux sont regroupés avec les zones avec lesquelles ils sont éventuellement en contact par des liaisons intérieures. S'il n'y a pas de liaison de ce genre, le choix est libre.

Conformément aux règles relatives à la subdivision d'une unité PER en secteurs énergétiques tel qu'établi au § 5.3, un secteur énergétique ne peut pas couvrir plusieurs zones de ventilation, puisqu'un secteur énergétique doit être équipé du même type de système de ventilation. Mais une zone de ventilation peut se composer de plusieurs secteurs énergétiques, par exemple parce que les différentes parties ont des systèmes d'émission de chaleur différents (par exemple, un logement avec un seul système de ventilation, mais avec des radiateurs au 1er étage et un chauffage par le sol au rez-de-chaussée).

Le Ministre peut déterminer les règles à respecter pour les mesures des débits local par local, utilisées dans les calculs détaillés des facteurs  $m_{\text{sec i}}$  et  $r_{\text{preh}}$ .

### B.1 Détermination du facteur de multiplication m<sub>sec i</sub> pour le débit

Le facteur de multiplication  $m_{\text{sec i}}$  d'un secteur énergétique i est égal au facteur de multiplication de la zone de ventilation z dont le secteur énergétique fait partie :

Eq. 139 
$$m_{\text{heat,sec i}} = m_{\text{cool,sec i}} = m_{\text{overh,sec i}} = m_{\text{sec i}} = m_{\text{sec i}} = m_{\text{zone z}}$$
 (-)

La détermination du facteur de multiplication de la zone de ventilation z s'effectue tel que décrit ci-dessous.

#### B.1.1 Ventilation naturelle

La détermination du facteur de multiplication  $m_{\text{zone }z}$  tient compte, pour ces systèmes, des aspects suivants :

- en ce qui concerne l'alimentation :
  - le caractère autoréglable des bouches d'alimentation réglables.
- en ce qui concerne l'évacuation :
  - le caractère autoréglable des bouches d'évacuation réglables.
  - le manque d'étanchéité à l'air des conduits d'évacuation naturelle.

On détermine  $m_{\text{zone }z}$  par zone de ventilation z comme suit :

Eq. 140 
$$m_{\text{zone z}} = 1.0 + 0.5 \cdot \left( \frac{r_{\text{nat.supply, zone z}} + r_{\text{nat.exh, zone z}} + r_{\text{leak,stack, zone z}}}{r_{\text{nat.supply, zone z,def}} + r_{\text{nat.exh, zone z,def}} + r_{\text{leak,stack, zone z,def}}} \right)$$
 (-)

### avec :

un facteur de correction prenant en compte le fait que les rnat.supply,zone z ouvertures d'alimentation réglables sont autoréglables dans la zone de ventilation z, tel que déterminé ci-dessous, (-); un facteur de correction prenant en compte le fait que les rnat.exh,zone z ouvertures d'évacuation réglables sont autoréglables dans la zone de ventilation z, tel que déterminé ci-dessous, (-); un facteur de correction pour le manque d'étanchéité à l'air  $\Upsilon_{\text{leak,stack,zone z}}$ des conduits d'évacuation dans la zone de ventilation z, tel que déterminé ci-dessous, (-); la valeur par défaut pour r<sub>nat.supply, zone z</sub>, telle que déterminée Ynat.supply.zone z.def ci-dessous, (-); la valeur par défaut pour  $r_{\text{nat.exh,zone }z}$ , telle que déterminée ci-Ynat.exh,zone z,def dessous, (-); la valeur par défaut pour  $r_{\text{leak, stack, zone z}}$ , telle que déterminée rleak,stack,zone z,def ci-dessous, (-);

## B.1.1.1 Facteur de correction $r_{\text{nat.supply,zone }z}$

Les ouvertures d'alimentation naturelle qui ont été testées conformément à la norme NBN EN 13141-1 peuvent être classées dans une catégorie donnée selon le Tableau [18]. On évalue à cet effet dans quelle mesure le débit reste constant en cas de variation de la différence de pression.

On associe par convention le facteur de correction  $r_{\text{nat.supply,zone }z}$  de la zone de ventilation z au classement en catégories tel qu'indiqué au Tableau [19]. C'est

l'ouverture d'alimentation réglable (OAR) ayant le facteur de correction le plus élevé qui détermine la valeur pour l'ensemble de la zone de ventilation. La valeur par défaut est de 0,20.

Tableau [18] : Classe de réglage en fonction de la différence de pression

Différence de pression P	Débit en fonction du débit nominal à 2 Pa $(q_N)$				
(Pa)	Classe Po	Classe P <sub>1</sub>	Classe P2	Classe P <sub>3</sub>	Classe P <sub>4</sub>
0 ≤ P < 2 Pa		$\geq$ 0,8 $\sqrt{(P/2)}$ et $\leq$ 1,20 $q_N$			
2 Pa	$\mathbf{d}^{\mathbb{N}}$	$\mathbf{d}^{\mathbb{N}}$	₫N	₫N	$d^{\mathbb{N}}$
2 < P < 5 Pa	l a	$\geq$ 0,80 $q_{ m N}$ et $\leq$ 1,8 $q_{ m N}$	$\geq$ 0,80 $q_{ m N}$ et $\leq$ 1,8 $q_{ m N}$	$\geq$ 0,80 $q_{ m N}$ et $\leq$ 1,5 $q_{ m N}$	$\geq$ 0,80 $q_{ m N}$ et $\leq$ 1,2 $q_{ m N}$
5 - 10 Pa	pas à P <sub>1</sub>	$\geq$ 0,70 $q_N$ et $\leq$ 2,3 $q_N$	$\geq$ 0,70 $q_{ m N}$ et $\leq$ 2,0 $q_{ m N}$	$\geq$ 0,70 $q_{ m N}$ et $\leq$ 1,5 $q_{ m N}$	$\geq$ 0,80 $q_{ ext{N}}$ et $\leq$ 1,2 $q_{ ext{N}}$
10 - 25 Pa	fait pa asse P <sub>1</sub>	$\geq$ 0,50 $q_{N}$ et $\leq$ 3,0 $q_{N}$	$\geq$ 0,50 $q_{ m N}$ et $\leq$ 2,0 $q_{ m N}$	$\geq$ 0,50 $q_{ m N}$ et $\leq$ 1,5 $q_{ m N}$	$\geq$ 0,80 $q_{ m N}$ et $\leq$ 1,2 $q_{ m N}$
25 - 50 Pa	satisfa	$\geq$ 0,30 $q_{ m N}$ et $\leq$ 3,0 $q_{ m N}$	$\geq$ 0,30 $q_{ m N}$ et $\leq$ 2,0 $q_{ m N}$	$\geq$ 0,30 $q_{ m N}$ et $\leq$ 1,5 $q_{ m N}$	$\geq$ 0,30 $q_{ m N}$ et $\leq$ 1,5 $q_{ m N}$
50 - 100 Pa	N e	$\leq$ 3,0 $q_N$	≤ 2,0q <sub>N</sub>	≤ 2,0q <sub>N</sub>	≤ 2,0q <sub>N</sub>
100 - 200 Pa		$\leq 4,0q_N$	$\leq$ 3,0 $q_N$	$\leq$ 3,0 $q_N$	≤ 3,0q <sub>N</sub>

Tableau [19] : Facteur de correction  $r_{\text{nat.supply,zone z}}$ 

Classe OAR	r <sub>nat.supply,zone z</sub>	
P0	0,20	
P1	0,18	
P2	0,14	
Р3	0,08	
P4	0,02	

## B.1.1.2 Facteur de correction r<sub>nat.exh,zone z</sub>

On affecte la valeur suivante aux bouches d'évacuation naturelles qui ne sont pas autorégulatrices :  $r_{\text{nat.exh,zone z}}$  = 0,20

C'est également la valeur par défaut.

On peut déterminer des valeurs meilleures suivant des règles déterminées par le Ministre.

## B.1.1.3 Facteur de correction r<sub>leak,Stack,zone z</sub>

On calcule par convention  $r_{\text{leak},\text{stack},\text{zone }z}$  de la zone de ventilation z comme suit :

Eq. 141 
$$r_{\text{leak,stack,zone z}} = \frac{\sum_{k} \dot{V}_{\text{leak,stack,zone z,k}}}{\dot{V}_{\text{reg,exh,zone z}}}$$
 (-)

avec :

le débit de fuite conventionnel de la gaine d'évacuation naturelle k dans la zone de ventilation z, en m³/h ;

le débit d'évacuation total exigé pour la zone de ventilation z, égal à la somme des débits d'évacuation vers l'extérieur exigés de chacun des locaux, en m³/h.

Il faut faire une somme sur tous les conduites d'évacuation naturelle k présentes dans la zone de ventilation z. On détermine le débit de fuite  $\dot{V}_{\text{leak, stack, zone z, k}}$ d'une conduite d'évacuation naturelle k à la pression de service selon la procédure déterminée par le Ministre, ou en l'absence de celle-ci, conformément aux procédures décrites dans la norme NBN EN 14134. La pression de service à prendre en considération est, par convention, de 2 Pa.

Dans le cas où ou aucun résultat de mesure n'est présenté, r<sub>leak,stack,zone z</sub> = 0,025. C'est la valeur par défaut.

#### Ventilation mécanique simple flux par insufflation B.1.2

La détermination du facteur de multiplication  $m_{zone}$  z tient compte, avec ces systèmes, des aspects suivants :

- en ce qui concerne l'insufflation :
  - la régulation éventuellement défectueuse des bouches d'alimentation ;
  - le manque d'étanchéité à l'air des conduits d'insufflation mécanique.
- en ce qui concerne l'évacuation :
  - le caractère autoréglable des bouches d'évacuation réglables ;
  - le manque d'étanchéité à l'air des conduits d'évacuation naturelle.

On détermine  $m_{zone\ z}$  par zone de ventilation z comme suit :

Eq. 142 
$$m_{\text{zone z}} = 1.0 + 0.5 \cdot \left( \frac{r_{\text{mech.supply, zone z}} + r_{\text{nat.exh, zone z}} + r_{\text{leak,stack, zone z}}}{r_{\text{mech.supply, zone z,def}} + r_{\text{nat.exh, zone z,def}} + r_{\text{leak,stack, zone z,def}}} \right)$$
 (-)

avec :

un facteur de correction pour la régulation éventuellement rmech.supply,zone z défectueuse des bouches d'alimentation dans chacun des locaux et pour le manque d'étanchéité à l'air des conduits d'insufflation mécanique dans la zone de ventilation z, tel que déterminé ci-dessous, (-);

un facteur de correction pour le caractère autoréglable des rnat.exh,zone z bouches d'alimentation dans la zone de ventilation z, tel que

déterminé selon le § B.1.1, (-);

un facteur de correction pour le manque d'étanchéité à l'air Yleak, stack, zone z des conduits d'extraction dans la zone de ventilation z, tel que déterminé selon le § B.1.1, (-) ;

la valeur par défaut pour  $r_{\text{mech.supply,zone z}}\text{,}$  telle que déterminée  $\Upsilon_{\text{mech.supply,zone z,def}}$ ci-dessous, (-);

$\Upsilon_{ exttt{nat.exh,zone z,def}}$	la valeur par défaselon le § B.1.1,	telle que déterminée
$r_{ ext{leak,stack,zone z,def}}$	la valeur par défa selon le § B.1.1,	, telle que déterminée

#### B.1.2.1 Facteur de correction $r_{mech.supply,zone\ z}$

On calcule  $r_{\text{mech.supply,zone }z}$  par zone de ventilation z comme suit :

Eq. 143 
$$r_{\text{mech.supply,zone z}} = r_{\text{adj.mech.supply,zone z}} + \frac{\sum_{1} \dot{V}_{\text{leak,supply duct,zone z,l}}}{\dot{V}_{\text{reg.mech.supply,zone z}}}$$
 (-)

#### avec :

Dans le deuxième terme, il faut faire une somme sur tous les réseaux de conduits d'insufflation l dans la zone de ventilation z.

On détermine le facteur de correction pour la régulation éventuellement défectueuse des bouches d'alimentation dans une zone de ventilation z comme suit :

 si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits (pour la position nominale de l'installation de ventilation) de toutes les bouches d'alimentation mécanique, on a :

 $r_{adj,mech.supply,zone z} = 0,20$ 

C'est la valeur par défaut.

- si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la position nominale de l'installation de ventilation) de toutes les bouches d'alimentation mécanique, on a :
  - si chacune des valeurs mesurées par local des débits d'insufflation mécanique (y compris les débits de recirculation) se situe entre 100% et 120% de la valeur exigée pour le local considéré, on a :

 $r_{adj,mech.supply,zone z} = 0$ 

si chacune des valeurs mesurées par local des débits d'insufflation mécanique (y compris les débits de recirculation) est égale à au moins 100% de la valeur exigée pour le local considéré, mais qu'une ou plusieurs valeurs dépassent 120% des valeurs exigées, on a :

Eq. 144 
$$r_{adj,mech.supply,zone z} = max \left[ 0; min \left\{ 0,20; \frac{\sum_{j} \dot{V}_{meas,mech.supply,rm j}}{\dot{V}_{req,mech.supply,zone z}} - 1,20 \right\} \right]$$
 (-)

où il faut faire une somme sur tous les débits mécaniques mesurés par local ( $\dot{v}_{\text{meas, mech. supply, rm j}}$ , en m³/h) de tous les locaux d'alimentation j de la zone de ventilation z.  $\dot{v}_{\text{req, mech. suppl y, zone z}}$  est le débit d'insufflation mécanique total exigé dans la zone de ventilation z et est égal à la somme des débits d'insufflation en air neuf exigés des locaux individuels, en m³/h,

- sinon:

 $r_{adj,mech.supply,zone z} = 0,20$ 

On détermine les pertes de fuite de tous les réseaux de conduits d'insufflation à la pression de service dans la zone de ventilation z comme suit :

- en mesurant chacun des réseaux de conduits d'insufflation. Les mesures s'effectuent selon la procédure déterminée par le Ministre, ou en l'absence de celle-ci, conformément aux procédures décrites dans la norme NBN EN 14134 ;
- la valeur par défaut est de :

Eq. 145 
$$\sum_{k} \dot{V}_{leak \, supply \, duct \, zone \, z \, , k} = 0$$
, 18.  $\dot{V}_{req, mech. \, supply, zone \, z}$  (m³/h)

Cette valeur est d'application :

- si on n'a pas effectué de mesure antérieure pour tous les réseaux de conduits d'insufflation ;
- si les débits de fuite mesurés sont supérieurs à cette valeur par défaut.

## B.1.3 Ventilation mécanique simple flux par extraction

La détermination du facteur de multiplication  $m_{\text{zone}\ z}$  tient compte, avec ces systèmes, des aspects suivants :

- en ce qui concerne l'alimentation :
  - le caractère autoréglable des bouches d'alimentation réglables ;
- en ce qui concerne l'extraction :
  - la régulation éventuellement défectueuse des bouches d'extraction ;
  - le manque d'étanchéité à l'air des conduits d'extraction mécanique.

On détermine  $m_{\text{zone }z}$  par zone de ventilation z comme suit :

Eq. 146 
$$m_{zonez} = 1.0 + 0.5 \times \left( \frac{r_{nat.supplyzonez} + r_{mech.extrzonez}}{r_{nat.supplyzonez,def} + r_{mech.extrzonez,def}} \right)$$
 (-)

avec :

 $r_{\text{nat.supply,zone z}}$  un facteur de correction pour le caractère autoréglable des bouches d'alimentation réglables de la zone de ventilation z, tel que déterminé selon le § B.1.1, (-);

rmech.extr,zone z	un facteur de correction pour la régulation éventuellement défectueuse des bouches d'extraction dans chacun des locaux et pour le manque d'étanchéité à l'air des conduits d'extraction mécanique dans la zone de ventilation z, tel que déterminé cidessous, $(-)$ ;
$r_{\text{nat.supply,zone z,def}}$	la valeur par défaut pour $r_{\text{nat.supply,zone z}},$ telle que déterminée selon le § B.1.1, (-) ;
$\Upsilon_{\text{mech.extr,zone z,def}}$	la valeur par défaut pour $r_{\text{mech.extr,zone z}}$ , telle que déterminée ci-dessous, (-).

## B.1.3.1 Facteur de correction $r_{mech.extr,zone\ z}$

On calcule  $r_{mech.extr,zone\ z}$  par zone de ventilation z comme suit :

Eq. 147 
$$r_{\text{mech.extr,zone z}} = r_{\text{adj,mech.extr,zone z}} + \frac{\sum_{m} \dot{V}_{\text{leak,extr.duct,zone z,m}}}{\dot{V}_{\text{reg,mech.extr,zone z}}}$$
 (-)

#### avec :

 $r_{\text{adj,mech.extr,zone z}}$  un facteur de correction pour la régulation éventuellement défectueuse des bouches d'extraction dans la zone de ventilation z, tel que déterminé ci-dessous, (-);

 $\dot{V}_{\text{leakextr.ducztonez},m}$  les pertes par les fuites du réseau de conduits d'extraction m dans la zone de ventilation z, à la position nominale de l'installation de ventilation, en m³/h, telles que déterminées ci-dessous;

 $\dot{V}_{\text{req, mech. extr, zone z}} \\ \text{le débit d'extraction total exigé de la zone de ventilation z,} \\ \text{égal à la somme des débits d'extraction vers l'extérieur exigés de chacun des locaux, en m³/h.} \\$ 

Dans le deuxième terme, il faut faire une somme sur tous les réseaux de conduits d'extraction m présents dans la zone de ventilation z.

On détermine le facteur de correction pour la régulation éventuellement défectueuse des bouches d'extraction dans une zone de ventilation z comme suit :

• si, dans une zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits (pour la position nominale de l'installation de ventilation) de toutes les bouches d'extraction mécanique, on a :

 $r_{adj,mech.extr,zone z} = 0,20$ 

C'est la valeur par défaut.

- si, dans une zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la position nominale de l'installation de ventilation) de toutes les bouches d'extraction mécanique, on a :
  - si chacune des valeurs des débits d'extraction mécanique mesurées pour chaque local se situe entre 100% et 120% de la valeur exigée pour le local considéré, on a :

 $r_{adj,mech.extr,zone\ z} = 0$ 

- si chacune des valeurs des débits d'extraction mécanique mesurées pour chaque local est égale à au moins 100% de la valeur exigée pour le local considéré, mais que 1 ou plusieurs valeurs dépassent 120% des valeurs exigées, on a :

Eq. 148 
$$r_{\text{adj,mech.extr,zone z}} = \max \left[ 0 ; \min \left\{ 0, 20; \frac{\sum_{j} \dot{V}_{\text{meas,mech.extr,rm j}}}{\dot{V}_{\text{req,mech.extr,zone z}}} - 1, 20 \right\} \right]$$

où il faut faire une somme sur tous les débits mécaniques mesurés pour chaque local ( $\dot{v}_{\text{meas, mech. extr, rm j}}$ , en m³/h) de tous les locaux d'extraction j de la zone de ventilation z.  $\dot{v}_{\text{req, mech. extr, zone z}}$  est le débit d'extraction mécanique total exigé dans la zone de ventilation z et est égal à la somme des débits d'extraction vers l'extérieur exigés de chacun des locaux, en m³/h.

#### sinon :

 $r_{adj,mech.extr,zone z} = 0,20$ 

On détermine les pertes de fuite de tous les réseaux de conduits d'extraction à la pression de service dans la zone de ventilation z comme suit :

- en mesurant chacun des réseaux de conduits d'extraction. Les mesures s'effectuent selon la procédure déterminée par le Ministre, ou en l'absence de celle-ci, conformément aux procédures décrites dans NBN EN 14134. ;
- la valeur par défaut est de :

Eq. 149 
$$\sum_{l} \dot{V}_{leak, extr duct, zone z, l} = 0, 18.\dot{V}_{req, mech. extr, zone z}$$
 (m³/h)

Cette valeur est d'application :

- si on n'a pas effectué de mesure antérieure pour tous les réseaux de conduits d'extraction ;
- si les débits de fuite mesurés sont supérieurs à cette valeur par défaut.

### B.1.4 Ventilation mécanique double flux

La détermination du facteur de multiplication  $m_{\text{zone }z}$  tient compte, avec ces systèmes, des aspects suivants :

- en ce qui concerne l'insufflation :
  - la régulation éventuellement défectueuse des bouches d'alimentation ;
  - le manque d'étanchéité à l'air des conduits d'insufflation mécanique ;
- en ce qui concerne l'extraction :
  - la régulation éventuellement défectueuse des bouches d'extraction ;
  - le manque d'étanchéité à l'air des conduits d'extraction mécanique.

On détermine  $m_{zone\ z}$  par zone de ventilation z comme suit :

Eq. 150 
$$m_{\text{zone z}} = 1,0+0,5.\frac{r_{\text{all mech,zone z}}}{r_{\text{all mech,zone z,def}}}$$
 (-)

#### avec :

r<sub>all mech, zone z</sub> un facteur de correction pour le manque d'étanchéité à l'air des conduits d'insufflation et d'extraction et pour la régulation éventuellement défectueuse des bouches d'alimentation et d'extraction dans chacun des locaux de la zone de ventilation z, tel que déterminé ci-dessous, (-);

 $r_{\text{all mech, zone z, def}}$  la valeur par défaut pour  $r_{\text{all mech, zone z}}$ , telle que déterminée cidessous, (-).

#### B.1.4.1 Facteur de correction $r_{all mech, zone z}$

On calcule  $r_{all\ mech,zone\ z}$  par zone de ventilation z comme suit :

Eq. 151 
$$r_{\text{all mech, zone z}} = \frac{\max(\dot{V}_{\text{calc, mech. supply, zone z}}; \dot{V}_{\text{calc, mech. extr, zone z}})}{\max(\dot{V}_{\text{req, mech. supply, zone z}}; \dot{V}_{\text{req, mech. extr, zone z}})}$$
 (-)

avec :

$$\dot{V}_{\text{calc,mech.suppl y,zone z}} = r_{\text{adj,mech.suppl y,zone z}} \cdot \dot{V}_{\text{req,mech.suppl y,zone z}} + \sum_{l} \dot{V}_{\text{leak,supplyduct ,zone z,l}}$$

$$(\mathfrak{m}^3/h)$$

$$\dot{V}_{\text{calc,mech.extr,zone z}} = r_{\text{adj,mech.extr,zone z}} \cdot \dot{V}_{\text{req,mech.extr,zone z}} + \sum_{m} \dot{V}_{\text{leak,extr duct,zone z,m}}$$

$$(m^3/h)$$

avec :

 $r_{\text{adj,mech.supply,zone z}}$  un facteur de correction pour le réglage éventuellement défectueux des bouches d'alimentation dans la zone de ventilation z, tel que déterminé selon le § B.1.2, (-);

 $\dot{V}_{\text{leak, supply}}$  duct, zone z,1 les pertes de fuite du réseau de conduits d'insufflation l dans la zone de ventilation z, pour la position nominale de l'installation de ventilation, en m³/h, telles que déterminées selon le § B.1.2 ;

 $\dot{V}_{\text{req, mech.suppl y, zone z}}$  le débit d'extraction total exigé pour la zone de ventilation z, égal à la somme des débits d'insufflation en air neuf exigés des locaux individuels, en m³/h;

 $r_{\text{adj,mech.extr,zone z}}$  un facteur de correction pour la réglabilité éventuellement défectueuse des bouches d'extraction dans la zone de ventilation z, tel que déterminé selon le § B.1.3, (-);

 $\dot{V}_{\text{leak, extr duct, zone }z,m} \\ \\ \text{les pertes par les fuites du réseau de conduits d'extraction m} \\ \\ \text{dans la zone de ventilation }z, \text{ pour la position nominale } \\ \\ \text{de l'installation de ventilation}, \text{ en } \\ \\ \text{m}^3/h, \text{ telles que déterminées } \\ \\ \text{selon le § B.1.3 ;} \\ \\$ 

 $\dot{v}_{\text{req, mech.extr, zone z}}$  le débit d'extraction total exigé de la zone de ventilation z, égal à la somme des débits d'extraction vers l'extérieur exigés des locaux individuels, en m³/h.

Il faut faire une somme sur tous les réseaux de conduits d'insufflation l et sur tous les réseaux de conduits d'extraction m dans la zone de ventilation z.

#### B.2 Facteur de réduction pour préchauffage

Le facteur de réduction pour préchauffage r d'un secteur énergétique i est égal au facteur de réduction pour préchauffage de la zone de ventilation z dont le secteur énergétique i fait partie :

Eq. 154  $r_{preh,heat,sec\ i} = r_{preh,heat,zone\ z}$ 

Eq. 155  $r_{preh,cool,sec\ i} = r_{preh,cool,zone\ z}$ 

Eq. 156  $r_{preh,overh,sec\ i} = r_{preh,overh,zone\ z}$ 

La détermination du facteur de réduction pour préchauffage de la zone de ventilation z à l'aide d'un appareil de récupération de chaleur s'effectue tel que décrit ci-après. Les règles pour le traitement du préchauffage par passage à travers un espace adjacent non chauffé et/ou à travers une gaine d'amenée souterraine sont déterminées par le Ministre ou, à défaut, sur base d'une demande d'équivalence.

S'il n'y a pas de préchauffage, la valeur de r est égale à 1 dans chacun des cas. La présente annexe ne traite pas des pompes à chaleur utilisant l'air repris comme source de chaleur :

- si la pompe à chaleur sert au chauffage, le calcul s'effectue selon le § 10.2.3.3 ;
- si la pompe à chaleur sert à la préparation d'eau chaude sanitaire, le calcul s'effectue selon le § 10.3.3.

## Appareil de récupération de chaleur dans le cas d'une ventilation mécanique double flux

Dans une zone de ventilation z avec de la ventilation mécanique double flux, il est possible de préchauffer dans une plus ou moins grande mesure l'alimentation en air neuf à l'aide d'un échangeur de chaleur qui soustrait de la chaleur à l'air rejeté vers l'extérieur. L'air fourni provenant de l'extérieur peut éventuellement être introduit dans la zone de ventilation z via différentes entrées d'air. Dans ce cas, il se peut éventuellement que toutes les alimentations en air ne soient pas préchauffées. Inversement, l'extraction mécanique vers l'extérieur peut éventuellement se faire par différentes sorties d'air et il se peut qu'il n'y ait pas de récupération de chaleur pour certains de ces flux d'air. Si, en fin de compte, le débit total d'insufflation mécanique diffère du débit total d'extraction mécanique dans la zone de ventilation z, un flux d'air supplémentaire incontrôlé (vers l'intérieur ou l'extérieur) se produira forcément à travers l'enveloppe<sup>18</sup>.

Dans la plupart des cas, on peut déterminer le facteur de réduction pour chauffage résultant du préchauffage par récupération de chaleur de l'alimentation en air neuf dans une zone de ventilation z à l'aide de la formule suivante :

Eq. 157 
$$r_{\text{preh,heat,zone z}} = \frac{\sum_{p} \left\{ \dot{V}_{\text{in,p}} - e_{\text{heat,hr,p}} \text{min} \left( \dot{V}_{\text{in,p}} ; \dot{V}_{\text{out,p}} \right) \right\} + \max \left\{ 0, \sum_{p} \left( \dot{V}_{\text{out,p}} - \dot{V}_{\text{in,p}} \right) \right\}}{\max \left( \sum_{p} \dot{V}_{\text{in,p}} ; \sum_{p} \dot{V}_{\text{out,p}} \right)}$$

( - )

 $<sup>^{18}</sup>$  Par souci de simplification, on ne tient pas compte, par convention tout comme dans le § 7.8.2, de l'interaction possible entre le terme d'in/exfiltration et le terme de ventilation hygiénique.

avec :

eheat,hr,p

un facteur adimensionnel qui indique l'importance de la récupération de chaleur à l'endroit p, déterminé comme suit :

- si le flux d'insufflation en air neuf p n'est pas préchauffé, on a  $e_{\text{heat},\text{hr},\text{p}}$  = 0

- si le flux d'insufflation en air neuf p est préchauffé à l'aide d'un appareil de récupération de chaleur, on a  $e_{heat,hr,p}=r_p.\eta_{test,p}$  Le facteur  $r_p$  est déterminé tel que décrit ci-dessous. Le rendement thermique  $\eta_{test,p}$  de l'appareil de récupération de chaleur à l'endroit p est déterminé tel que décrit à l'Annexe G de la présente annexe. Une valeur de rendement thermique peut être utilisée à la condition que ni  $\dot{V}_{in,p}$  ni  $\dot{V}_{out,p}$  ne soit supérieur au débit volumique pendant

le test tel que défini à l'Annexe G de la présente annexe ;

 $\dot{V}_{\text{in, p}}$  le débit d'air entrant à l'endroit p, en m³/h, déterminé tel que décrit ci-dessous ;

 $\dot{V}_{\text{out, p}}$  le débit d'air sortant à l'endroit p, en m³/h, déterminé tel que décrit ci-dessous.

Il faut faire une somme sur tous les endroits p de la zone de ventilation z où a lieu une insufflation mécanique en air neuf et/ou une extraction mécanique vers l'extérieur.

On détermine le débit d'air neuf entrant à l'endroit p comme suit :

• si une mesure continue du débit entrant s'effectue à l'endroit p et si, sur base de cette mesure, une adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a :

Eq. 158 
$$\dot{V}_{\text{in, p}} = \dot{V}_{\text{supply, setpoint, nom, p}}$$
 (m<sup>3</sup>/h)

où on considère la valeur de consigne du débit à l'endroit p pour la position nominale du ventilateur, en  $m^3/h$ ;

• dans tous les autres cas, on a :

Eq. 159 
$$\dot{V}_{in, p} = \dot{V}_{mech \ supply, p} + \dot{V}_{leak, \ supplyduct}$$
, p (m<sup>3</sup>/h)

Pour la détermination des pertes de fuite du réseau de conduits d'insufflation  $\dot{V}_{leak,\ supplyduct}$ , en m³/h, les mêmes règles s'appliquent que pour la ventilation mécanique simple flux par insufflation (voir § B.1.2). Si aucune valeur de mesure des pertes de fuite n'est disponible, leur valeur est supposée égale à zéro.

Si les débits d'insufflation pour la position nominale de l'installation de ventilation sont effectivement mesurés dans tous les locaux alimentés en air neuf via l'endroit p, on utilise alors pour  $\dot{V}_{\text{mech supply, p}}$  la somme de ces valeurs mesurées. Dans l'autre cas,  $\dot{V}_{\text{mech supply, p}}$  est supposé égal à la somme des débits d'insufflation en air neuf exigés par local.

Si l'appareil de récupération de chaleur alimente plusieurs unités PEB, il ne faut pas tenir compte des débits des autres unités PEB pour la détermination du facteur de réduction pour préchauffage.

On détermine le débit d'air d'extraction vers l'extérieur à l'endroit p comme suit :

• si une mesure continue du débit sortant s'effectue à l'endroit p et si, sur base de cette mesure, une adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le débit sortant ne varie pas de plus de 5% par rapport à la valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a :

Eq. 160 
$$\dot{V}_{out,p} = \dot{V}_{extr, setpoint, nom, p}$$
 (m<sup>3</sup>/h)

où l'on considère la valeur de consigne du débit à l'endroit p pour la position nominale du ventilateur, en  ${\tt m^3/h}$  ;

• dans tous les autres cas, on a :

Eq. 161 
$$\dot{V}_{out,p} = \dot{V}_{mechextr,p} + \dot{V}_{leak,extr duct,p}$$
 (m³/h)

En ce qui concerne la détermination des pertes de fuite du réseau de conduits d'extraction  $\dot{V}_{\text{leak, extrduct, p}}$ , en m³/h, les mêmes règles que pour la ventilation mécanique simple flux par extraction (voir § B.1.3) s'appliquent. Si aucune valeur de mesure des pertes de fuite n'est disponible, leur valeur est supposée égale à zéro.

Si les débits d'extraction pour la position nominale de l'installation de ventilation sont effectivement mesurés dans tous les locaux d'où de l'air est aspiré vers l'extérieur via l'endroit p, on utilise alors pour  $\dot{V}_{\text{mech extr, p}}$  la somme de ces valeurs mesurées. Dans l'autre cas,  $\dot{V}_{\text{mech extr, p}}$  est supposé égal à la somme des débits d'extraction vers l'extérieur exigés.

Si l'appareil de récupération de chaleur alimente plusieurs unités PEB, il ne faut pas tenir compte des débits des autres unités PEB pour la détermination du facteur de réduction pour préchauffage.

Dans le cas où il y a récupération de chaleur à l'endroit p, on détermine  $r_{\text{p}}$  comme suit :

• si une mesure continue du débit entrant ainsi que du débit sortant s'effectue dans l'appareil de récupération de chaleur et si, sur base de ces mesures, une adaptation continue et automatique aux valeurs de consigne s'effectue de telle sorte que le débit entrant et le débit sortant ne varient pas de plus de 5% de leur valeur de consigne respective pour aucune des positions du ventilateur, on a :

 $r_p=0,95$ 

• dans tous les autres cas, on a :  $r_p=0.85$ 

On détermine le facteur de réduction pour le calcul du risque de surchauffe et des besoins nets en énergie pour le refroidissement comme suit :

$$r_{preh,overh,zone z} = r_{preh,cool,zone z} =$$

$$\underline{\textbf{Eq. 162}} \quad \underline{\sum_{p} \left\{ \dot{\boldsymbol{V}}_{\text{in,p}} \, - \, \boldsymbol{e}_{\text{cool,hr,p}} \text{min} \left( \dot{\boldsymbol{V}}_{\text{in,p}} ; \, \dot{\boldsymbol{V}}_{\text{out,p}} \right) \right\} + \, \max \left\{ 0 \, , \, \sum_{p} \left( \dot{\boldsymbol{V}}_{\text{out,p}} \, - \, \dot{\boldsymbol{V}}_{\text{in,p}} \right) \right\} }{ \max \left( \sum_{p} \dot{\boldsymbol{V}}_{\text{in,p}} ; \sum_{p} \dot{\boldsymbol{V}}_{\text{out,p}} \right) }$$

où les différents termes sont les mêmes que ci-dessus, à l'exception de  $e_{\text{cool},\text{hr},p}$ , dont la valeur est déterminée comme suit :

• si l'appareil de récupération de chaleur p est équipé d'un by-pass grâce auquel le passage à travers l'échangeur de chaleur est totalement interrompu, ou s'il peut être totalement inactivé d'une autre façon (par exemple, par l' arrêt d'une roue thermique rotative), on a :

**Eq. 163** 
$$e_{cool,hr,p} = 0$$
 (-)

• si l'appareil de récupération de chaleur p est équipé d'un by-pass mais que le passage à travers l'échangeur de chaleur n'est pas totalement interrompu pour autant ou s'il n'est pas totalement inactivé d'une autre façon, on a :

Eq. 164 
$$e_{cool,hr,p} = 0.5 \times e_{heat,hr,p}$$
 (-)

• dans tous les autres cas :

Eq. 165 
$$e_{cool,hr,p} = e_{heat,hr,p}$$
 (-)

#### B.3 Pré-refroidissement de l'air de ventilation

## B.3.1 Règle de calcul

Le facteur de multiplication mensuel  $r_{precool,seci,m}$  pour l'effet du prérefroidissement de l'air de ventilation pour les besoins de refroidissement et pour l'évaluation du risque de surchauffe du secteur énergétique i est égal au facteur de multiplication pour l'effet du pré-refroidissement de la zone de ventilation z dont le secteur énergétique fait partie :

Eq. 166 
$$r_{precool,seci,m} = r_{precool,zone\ z,m}$$
 (-)

S'il n'y a pas de système prévu pour le pré-refroidissement de l'air de ventilation dans la zone de ventilation z, ou si seulement une partie du débit de ventilation hygiénique de la zone de ventilation z est refroidi à l'aide d'un système de pré-refroidissement de l'air de ventilation, alors  $r_{precool,zone\ z,m}$  est égale à 1.

Si plusieurs unités PEB utilisent le même système de pré-refroidissement de l'air de ventilation, la valeur par défaut pour  $r_{\text{precool},\text{zone z,m}}$  est égale à 1 ; des valeurs plus favorables peuvent être utilisées sur base d'une demande d'équivalence.

Si un système de pré-refroidissement de l'air de ventilation est présent et si l'entièreté du débit de ventilation hygiénique de la zone de ventilation z est refroidi à l'aide de ce système de pré-refroidissement,  $r_{precool,zone\ z,m}$  doit être déterminé comme suit :

Eq. 167 
$$r_{\text{precool,zone z,m}} = 1 - e_{\text{precool,m}} \cdot \frac{\theta_{\text{precool,ref,max,m}} - (\theta_{\text{e,m}} + \Delta \theta_{\text{e,m}})}{23 - (\theta_{\text{e,m}} + \Delta \theta_{\text{e,m}})}$$
 (-)

avec :

e<sub>precool,m</sub> l'efficacité mensuelle du système de pré-refroidissement concerné,

(-);

 $\theta_{\texttt{precool},\texttt{ref},\texttt{max},\texttt{m}} \quad \texttt{la} \quad \texttt{temp\'erature} \quad \texttt{de} \quad \texttt{r\'ef\'erence} \quad \texttt{pour} \quad \texttt{l'abaissement} \quad \texttt{de} \quad \texttt{temp\'erature}$ 

maximal, en °C;

 $\theta_{e,m}$  la température extérieure moyenne mensuelle, en °C, selon le Tableau

[1];

 $\Delta\theta_{\text{e,m}}$  une hausse de la température extérieure moyenne mensuelle pour le

calcul du besoin net en énergie pour le refroidissement, égale par

hypothèse à 1°C.

Les expressions de  $e_{precool,m}$  et  $\theta_{precool,ref,max,m}$  sont développées pour deux types de technologies dans les prochains paragraphes. Pour d'autres technologies,  $r_{precool,zone}$  z,m devra être déterminé selon des règles déterminées par le Ministre.

### B.3.2 Echangeur de chaleur sol-eau

Les échangeurs de chaleurs placés dans le sol sont utilisés pour refroidir ou réchauffer l'air de ventilation (pré-refroidissement / préchauffage). Ici, c'est la masse thermique de la terre qui est utilisée pour fournir la chaleur à transférer. A une profondeur suffisante, la température du sol est stable. En été, cela signifie que l'air de ventilation fourni peut être refroidi ; en hiver, il peut être réchauffé. Dans des échangeurs de chaleur sol-eau, l'eau est envoyée à travers une série de tubes qui sont couplés à une batterie d'air par l'intermédiaire d'un collecteur. L'eau passant à travers la pompe est mise en circulation à travers les tubes et refroidira ou réchauffera l'air.

### B.3.2.1 Efficacité e<sub>precool,m</sub> du système de pré-refroidissement

Pour un échangeur de chaleur sol-eau, la valeur par défaut vaut :

Eq. 168 
$$e_{precoo,h} = 0.7 \cdot w_{soil/waterm}$$
 (-)

avec :

 $w_{\text{soil/water,m}}$  un facteur mensuel qui tient compte du temps de fonctionnement de l'échangeur de chaleur sol-eau (-):

Eq. 169 si 
$$\theta_{e,m} - \theta_{\text{soil}m} \le 0$$
 alors  $w_{\text{soil/water,m}} = 0$ 

si 
$$0 < \theta_{e,m} - \theta_{soilm} \le 2$$
 alors  $w_{soil/water,m} = 0.5$ 

$$\sin \theta_{e,m} - \theta_{\text{soilm}} > 2$$
 alors  $w_{\text{soil/water,m}} = 1$  (-)

où:

 $\theta_{e,m}$  la température extérieure moyenne mensuelle, en °C, selon le Tableau [1];

 $\theta_{\text{soil,m}}$  la température moyenne mensuelle du sol définie en fonction de la profondeur des conduites, telle que déterminée selon le § B.3.2.2, en °C.

# B.3.2.2 Température de référence pour l'abaissement de température maximal $\theta_{\text{precool}, \text{ref}, \text{max}, \text{m}}$

La température de référence pour la détermination de la performance de l'échangeur de chaleur sol-eau est donnée par :

$$\mathbf{Eq. 170} \quad \boldsymbol{\theta}_{\text{precool,ref,max,m}} = \frac{\left(\frac{\mathsf{e}_{\text{wt}}\boldsymbol{\theta}_{\text{soil,m}}}{\mathsf{e}_{\text{wt}}-1} - \frac{0.34\sum\dot{V}_{\text{hyg,cool,seci}}}{1160\dot{V}_{\text{w}}}\left(\boldsymbol{\theta}_{\text{e,m}} + \Delta\boldsymbol{\theta}_{\text{e,m}}\right)\right)}{\left(1 - \frac{0.34\sum\dot{V}_{\text{hyg,cool,seci}}}{1160\dot{V}_{\text{w}}} + \frac{1}{\mathsf{e}_{\text{wt}}-1}\right)} \tag{°C)}$$

avec :

 $\dot{V}_{\text{hyg, cool, seci}}$  le débit de ventilation hygiénique du secteur énergétique i, pour les calculs de refroidissement, tel que défini selon le § 7.8.4, en m³/h ;

 $\dot{V}_{w}$  le débit d'eau à travers l'échangeur de chaleur sol-eau, en m³/h ;

e<sub>wt</sub> l'efficacité de l'échangeur de chaleur sol-eau, telle que déterminée ci-dessous;

 $\theta_{\text{soil,m}}$  la température moyenne mensuelle du sol définie en fonction de la profondeur des conduites, telle que déterminée ci-dessous, en °C;

 $\theta_{\text{e,m}}$  la température extérieure moyenne mensuelle, en °C, selon le Tableau [1] ;

 $\Delta\theta_{\text{e,m}}$  une hausse de la température extérieure moyenne mensuelle pour le calcul du besoin net en énergie pour le refroidissement, égale par hypothèse à 1°C.

Il faut faire la somme sur tous les secteurs énergétiques i de la zone de ventilation z qui sont reliés à l'échangeur de chaleur.

Pour la détermination de la température moyenne mensuelle du sol  $\theta_{\text{soil},m}$ , il faut faire une distinction entre les conduites du sol horizontales et verticales :

- conduites horizontales : déduire la température moyenne mensuelle du sol du Tableau [20] ;
- conduites verticales : déterminer la température moyenne mensuelle du sol suivant la formule suivante :

Eq. 171 
$$\theta_{\text{soil,m}} = \frac{\theta_{\text{soil,lm,m}} + \theta_{\text{soil,2m,m}} + \theta_{\text{soil,3m,m}} + \theta_{\text{soil,4m,m}} + \theta_{\text{soil,5m,m}} \cdot (L_{\text{soil/water}} - 4)}{L_{\text{soil/water}}}$$

L<sub>soil/water</sub> la profondeur maximale de la conduite dans le sol, en m.

9,2

10,5

11,2

10,0

			_		_		_					•
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
0,5 m	4,2	4,3	5,8	8,8	12,1	15,1	16,8	16,8	15,0	12,1	8,7	5,9
1 m	5,4	5,0	6,0	8,2	11,0	13,8	15,5	16,0	14,9	12,7	9,8	7,2

13,5

11,9

10,9

10,0

14,5

13,1

11,9

10,0

14,3

13,4

12,5

10,0

13,2

13,1

12,6

10,0

11,3

11,9

12,1

10,0

Tableau [20] : Température moyenne du sol pour la détermination du  $\theta_{\text{soil,m}}$ 

11,7

10,5

9,8

10,0

Pour les profondeurs intermédiaires, le tableau est interpolé.

9,6

9,0

8,9

10,0

7,8

7,9

8,4

10,0

L'efficacité de l'échangeur de chaleur sol-eau est donnée par :

**Eq. 172** 
$$e_{wt} = 1 - e^{-\frac{\alpha_{wt} A_{wt}}{1160 \dot{V}_W}}$$
 (-)

avec :

2 m

3 m

4 m

5 m+

7,5

9,0

10,0

10,0

6,5

7,9

9,0

10,0

6,6

7,6

8,5

10,0

le coefficient de transmission thermique des conduites  $\alpha_{wt}$ 

l'échangeur de chaleur sol-eau, tel que déterminé ci-dessous, en

 $W/m^2.K$ ;

 $A_{\text{wt}}$ la surface d'échange des conduites, telle que déterminée ci-dessous,

en m²;

le débit d'eau à travers l'échangeur de chaleur sol-eau, en m³/h.

Le coefficient de transmission thermique des conduites  $\alpha_{wt}$  est déterminé suivant :

Eq. 173 
$$\alpha_{\text{wt}} = \left(\frac{1}{\alpha_{\text{i}}} + \frac{\ln\left(\left(D_{\text{tube}} + 2t_{\text{tube}}\right) / D_{\text{tube}}\right)}{2\lambda_{\text{tube}}} + \frac{\ln\left(\left(D_{\text{tube}} + 2t_{\text{soil}}\right) / D_{\text{tube}} + 2t_{\text{tube}}\right)}{2\lambda_{\text{soil}}}\right)^{-1}$$

$$(W/(m^2.K))$$

avec :

le coefficient de convection interne de l'écoulement dans la  $\alpha_i$ 

conduite de l'échangeur de chaleur pour le pré-refroidissement, tel

que déterminé ci-dessous, en W/m2.K;

l'épaisseur du massif de terre autour de la conduite considérée, tsoil

telle que déterminée ci-dessous, en m ;

le diamètre intérieur de la conduite, en m ;  $D_{\text{tube}}$ 

l'épaisseur de la paroi de la conduite, en m ; t<sub>tube</sub>

la conductivité thermique de la conduite, en W/m.K;  $\lambda_{tube}$ 

la conductivité thermique du sol, considérée égale à 2, en W/m.K.  $\lambda_{\text{soil}}$ 

Le coefficient de convection interne est donné par :

pour l'eau :

**Eq. 174** 
$$\alpha_i = 0.58 \frac{\text{Nu}}{D_{t,ubo}}$$
 (W/(m<sup>2</sup>.K))

pour une solution eau/glycol (tous les types) :

Eq. 175 
$$\alpha_i = 0.43 \frac{\text{Nu}}{\text{D}_{\text{tube}}}$$
 (W/(m<sup>2</sup>.K))

avec :

Eq. 176 
$$Nu = \left(Nu_{lam}^5 + Nu_{urb}^5\right)^{1/5}$$

Eq. 177 
$$Nu_{lam} = \left[3,66^3 + 1,61^3 \cdot (\frac{Re \cdot Pr \cdot D_{tube}}{L_{tube}})\right]^{\frac{1}{3}}$$
 (-)

avec :

$$\mathbf{Eq. 178} \ \ \mathbf{Nu_{turb}} = \frac{\mathbf{f_{turb}} \ . \left( \text{Re-1000} \right) . \ \text{Pr}}{2 \times \left( 1 + 12.7 \ . \ \sqrt{\frac{\mathbf{f_{turb}}}{2}} \ . \left( \text{Pr}^{\frac{2}{3}} - 1 \right) \right)} \ \ (-)$$

avec :

**Eq. 179** 
$$f_{turb} = (1.58 \cdot ln Re - 3.28)^{-2}$$
 (-)

avec :

• pour l'eau :

Eq. 180 Re = 
$$996200 \frac{4}{3600\pi} \frac{\dot{V}_{w}}{n_{tube}D_{tube}}$$
 (-)

Pr = 7

• pour une solution eau/glycol (tous les types) :

Eq. 181 Re = 
$$624200 \frac{4}{3600\pi} \frac{\dot{V}_w}{n_{\text{total}}}$$
 (-)

Pr = 12,5

L'épaisseur du massif de terre autour de la conduite considérée,  $t_{\text{soil}}$ , est donnée par :

Eq. 182 
$$t_{soil} = \frac{p_{tube} - D_{tube}}{2}$$
 si  $p_{tube} - D_{tube} < 0.5$  
$$t_{soil} = 0.25 \text{ si } p_{tube} - D_{tube} \ge 0.5$$
 (m)

avec :

 $p_{tube}$  la distance entre les conduites parallèles, en m ;

D<sub>tube</sub> le diamètre intérieur de la conduite, en m.

La surface d'échange des conduites Awt est donnée par :

Eq. 183 
$$A_{\text{wt}} = \pi \cdot P_{\text{ube}} I_{\text{tube}} \eta_{\text{ube}}$$
 (m<sup>2</sup>)

D<sub>tube</sub> le diamètre intérieur de la conduite, en m ;

L<sub>tube</sub> la longueur de la conduite, en m ;

 $n_{tube}$  le nombre de conduites en parallèle, (-).

## B.3.3 Refroidissement par évaporation

Le principe du refroidissement par évaporation (ou refroidissement adiabatique) est de refroidir l'air de ventilation fourni d'un bâtiment par injection d'eau. Il existe de nombreuses variantes de cette technologie, avec des prétraitements et des techniques de récupération différentes. La performance des systèmes de refroidissement par évaporation est fortement variable en fonction du type de conception de ces systèmes.

Si de l'eau ordinaire est injectée dans l'air de ventilation amené ou l'air de ventilation extrait, alors la méthode suivante peut être appliquée. Pour tous les autres systèmes plus complexes, le facteur  $r_{precool,zone\ z,m}$  devra être déterminé sur base du principe d'équivalence.

### B.3.3.1 Efficacité eprecool, m du système de pré-refroidissement

Pour du refroidissement par évaporation, la valeur par défaut pour l'efficacité vaut :

**Eq. 184** 
$$e_{precool,m} = 0.8 \cdot w_{evap,m}$$
 (-)

avec :

 $w_{\text{evap,m}}$  un facteur mensuel qui tient compte du temps de fonctionnement du refroidissement par évaporation (-):

Eq. 185 si 
$$Q_{\text{cool,net,m}} \leq 0$$
 alors  $w_{\text{evap,m}} = 0$ 

si 
$$Q_{\text{cool,net,m}} > 0$$
 alors  $w_{\text{evap,m}} = 1$  (MJ)

avec :

Q<sub>cool,net,seci,m</sub> les besoins mensuels nets en énergie pour le refroidissement d'un secteur énergétique i, déterminés sans prendre en compte le système de refroidissement par évaporation considéré, en MJ.

Il faut faire la somme sur tous les secteurs énergétiques i de la zone de ventilation z qui sont reliés au refroidissement par évaporation.

# B.3.3.2 Température de référence pour l'abaissement de température maximal $\theta_{precool,ref,max,m}$

Si de l'eau ordinaire est injectée dans l'air de ventilation amené ou l'air de ventilation extrait, alors la température de référence est la température humide du débit d'air concerné. La valeur par défaut de  $\theta_{precool,ref,max,m}$  est égale à la température moyenne mensuelle humide, donnée au Tableau [21].

Tableau [21] : Température mensuelle moyenne humide (°C)

Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
1,9	1,7	3,0	5,9	9,3	12,7	14,6	14,7	12,0	9,7	4,8	2,3

## Annexe C L'ensoleillement mensuel

#### C.1 Introduction

La présente annexe décrit les algorithmes de calcul de l'ensoleillement mensuel d'une surface quelconque j. L'ensoleillement est calculé pour les parois transparentes, les systèmes d'énergie solaire passifs, les capteurs solaires thermiques et les systèmes photovoltaïques. Pour l'utilisateur, seul le § C.2, où l'on définit comment l'ombrage est caractérisé, est intéressant.

La pente  $\theta_j$  du plan j est l'angle, exprimé en degrés, entre la verticale et la normale au plan j. Pour une surface horizontale, la pente est de 0°; pour une surface verticale, elle est de 90°.

L'orientation  $\phi_j$  du plan j est l'angle, exprimé en degrés, entre le sud et la projection horizontale de la normale sur le plan j. En direction de l'ouest, l'orientation est positive tandis qu'elle est négative en direction de l'est.

### C.2 Schématisation de l'ombrage

#### C.2.1 Généralités

Une surface ensoleillée j peut être ombragée par des éléments environnants étrangers au bâtiment, appelés obstacles, et par des éléments liés au bâtiment, appelés saillies horizontales et verticales. Les obstacles font écran au rayonnement solaire direct si le soleil descend en dessous d'une hauteur déterminée. Les saillies horizontales font écran au rayonnement solaire direct si le soleil se trouve au-dessus d'une hauteur déterminée et les saillies latérales font écran au rayonnement solaire direct si l'angle horaire est inférieur ou supérieur à une valeur déterminée. Les obstacles comprennent les bâtiments, arbres et collines environnants. Les saillies comprennent les débords de toiture, balcons, auvents horizontaux et prolongements de murs latéraux.

### C.2.2 Géométrie d'un obstacle


Les obstacles sont schématisés par un seul plan appelé plan d'obstacle vertical. L'angle d'obstruction  $\alpha_h$  est l'angle entre le plan horizontal et la ligne reliant le point central de la surface ensoleillée au bord supérieur du plan d'obstacle vertical.

#### C.2.3 Géométrie des saillies

Les saillies sont schématisées par une saillie horizontale et deux saillies verticales définies à l'aide d'un angle de saillie dans le plan vertical  $\alpha_v$  (0° en l'absence de saillie horizontale, valeur maximale 180°), à l'aide d'un angle de saillie à gauche  $\alpha_{\rm sL}$  (0° en l'absence de saillie à gauche, valeur maximale 180°) et à l'aide d'un angle de saillie à droite  $\alpha_{\rm sR}$  (0° en l'absence de saillie à droite, valeur maximale 180°) tels qu'indiqués à la Figure [1].

Explication : les limites des saillies horizontales et verticales forment un rectangle sur une photo prise au grand angle (fish-eye) depuis le centre du plan considéré dans la direction normale à celui-ci. Ce rectangle, appelé plan de ciel, correspond à la partie du ciel visible à partir du plan.

Figure [1] : Géométrie des saillies

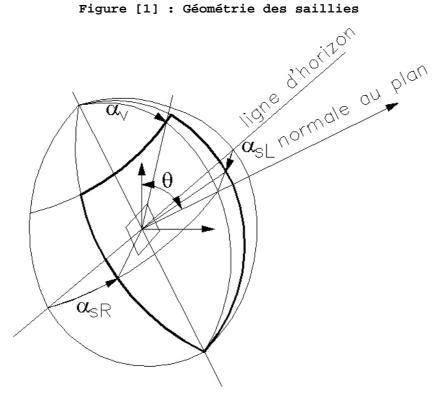

#### Valeurs par défaut C.2.4

Lorsqu'elles sont utilisées, les valeurs par défaut doivent s'appliquer à l'ensemble des angles de la surface ensoleillée. Les valeurs par défaut à utiliser pour les angles relatifs aux obstacles sont les suivantes :

- pour les calculs de chauffage et pour les capteurs solaires :
  - angle d'obstruction  $\alpha_h$ : 25°
  - angle de saillie à gauche  $\alpha_{\text{sL}}$ , à droite  $\alpha_{\text{sR}}$  et verticale  $\alpha_{\text{v}}$ : 0°
- pour les besoins de refroidissement et l'indicateur de surchauffe :
  - angle d'obstruction  $\alpha_h$  : 15°
  - angle de saillie à gauche  $\alpha_{\text{sL}},$  à droite  $\alpha_{\text{sR}}$  et verticale  $\alpha_{\text{v}}$  : 0°

Pour rappel, pour des installations photovoltaïques, le calcul par défaut ne s'applique pas et il est obligatoire de toujours indiquer l'ombrage de manière détaillée (voir § 12.1).

#### C.3 Ensoleillement mensuel d'un plan non ombragé

#### C.3.1 Ensoleillement total

On suppose l'ensoleillement mensuel d'un plan j quelconque non ombragé égal à la somme des ensoleillements mensuels directs, diffus et réfléchis.

Eq. 186 
$$I_{s,m,j,unshad} = I_{s,dir,m,j,unshad} + I_{s,dif,m,j,unshad} + I_{s,refl,m,j,unshad}$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

avec :

l'ensoleillement direct pour le mois considéré sur le plan j, en  $I_{s,dir,m,j,unshad}$  $MJ/m^2$ ;

 $I_{s,dif,m,j,unshad}$  l'ensoleillement diffus pour le mois considéré sur le plan j, en  $MT/m^2$ ;

 $I_{s,refl,m,j,unshad}$  l'ensoleillement réfléchi pour le mois considéré sur le plan j, en  $MJ/m^2$ .

Les différents termes sont calculés aux paragraphes suivants.

#### C.3.2 Ensoleillement direct

Le calcul de l'ensoleillement mensuel direct s'effectue à l'aide d'un jour caractéristique du mois. Il s'agit du 15 de chaque mois. Le numéro du jour caractéristique indique le nombre de jours à partir du 1<sup>er</sup> janvier (365 jours), voir le Tableau [1].

On détermine l'ensoleillement direct mensuel d'un plan non ombragé comme suit :

Eq. 187 
$$I_{s,dir,m,j,unshad} = \left[I_{s,tot,m,hor} - I_{s,dif,m,hor}\right] \frac{Q_{s,dir,char,j}}{Q_{s,dir,char,hor}}$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

avec :

On calcule l'ensoleillement direct journalier d'un plan non ombragé et l'ensoleillement direct journalier d'un plan horizontal non ombragé pour le jour caractéristique du mois considéré comme suit :

Eq. 188 
$$Q_{s,dir,char,j} = 240 \times \sum_{\omega_1}^{\omega_2} max \{0 ; [q_{s,dir,n} \times cos \chi_{s,j} \times \Delta \omega] \}$$
 (J/(m².jour))

Eq. 189 
$$Q_{s,dir,char,hor} = 240 \times \sum_{\omega_3}^{\omega_4} max \{0 ; [q_{s,dir,n} . cos \chi_{s,hor} . \Delta\omega]\}$$
 (J/(m².jour))

avec :

 $\omega_3$  le plus petit angle horaire (le matin) pour lequel  $\text{cos}\chi_{\text{s,hor}}$  est supérieur à zéro ;

ω4	le plus grand angle horaire (le soir) pour lequel $\cos\chi_{\text{s,hor}}$ est encore supérieur à zéro ;
Xs.j	l'angle d'incidence par pas $\Delta\omega$ du soleil sur le plan j, en °, tel que calculé ci-dessous ;
Xs.hor	l'angle d'incidence par pas $\Delta\omega$ du soleil sur le plan horizontal, en °, tel que calculé ci-dessous ;
240	facteur de conversion de l'angle horaire, en s.

On prend comme pas de temps, pour le calcul, un angle horaire de 15°.

On détermine l'ensoleillement direct d'un plan perpendiculaire à la direction du soleil pour le jour caractéristique de chaque mois par heure comme suit :

**Eq. 190** 
$$q_{s,dir,n} = max \left[ 0;1353. \left( 1 + 0,033.cos \left( \frac{360.d}{365} \right) \right) .exp \left( -m_{path}.d_{R}.T_{L} \right) \right]$$
 (W/m<sup>2</sup>)

avec :

d le numéro de chacun des jours caractéristiques, voir le Tableau [1];

 $m_{\text{path}}$  le facteur de chemin, en  $m^{-1}$ ;

 $d_R$  le chemin optique, en m;

 $T_L$  le facteur de trouble de l'atmosphère, (-);

Le facteur de chemin, le chemin optique et le facteur de trouble sont donnés par :

Eq. 416 
$$m_{\text{path}} = \frac{0.992}{\sin(\beta) + 0.15.(\beta + 3.885)^{-1.253}}$$
 (m<sup>-1</sup>)

**Eq. 417** 
$$T_L = 3,372 + 0,053.\beta - 0,296.cos(30.m)$$
 (-)

avec :

β l'angle d'élévation du soleil en °;

le rang du mois (1 pour janvier, 2 pour février, etc.), l'argument du cos est exprimé en °.

Cet angle d'élévation du soleil est égal à :

$$Eq. 194$$
 β=max $0;90$ -arccoxcoxp.coxp.coxb.coxb+sixp.six $0$ 

avec :

 $\phi$  la latitude, pour Uccle, soit +50,8°;

δ l'inclinaison pour chacun des jours caractéristiques, en °, égal à

**Eq. 195** 
$$\delta = \arcsin \left[ -\sin (23, 45) \cdot \cos \left( \frac{360}{365} \cdot (d+10) \right) \right]$$
 (°)

avec :

d le numéro de chacun des jours caractéristiques, voir le Tableau [1].

On détermine l'angle d'incidence du soleil sur le plan j et sur le plan horizontal comme suit :

$$\begin{aligned} \textbf{Eq. 418} & \cos{(\chi_{\text{s,j}})} = \begin{pmatrix} 0,775. \left[ \sin{(\delta)} \cdot \cos{(\theta_{\text{j}})} + \cos{(\delta)} \cdot \sin{(\theta_{\text{j}})} \cdot \cos{(\phi_{\text{j}})} \cdot \cos{(\varpi)} \right] \\ & -0,632. \left[ \sin{(\delta)} \cdot \sin{(\theta_{\text{j}})} \cdot \cos{(\phi_{\text{j}})} - \cos{(\delta)} \cdot \cos{(\theta_{\text{j}})} \cdot \cos{(\varpi)} \right] \\ & + \left[ \cos{(\delta)} \cdot \sin{(\theta_{\text{j}})} \cdot \sin{(-\phi_{\text{j}})} \cdot \sin{(\varpi)} \right] \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**Eq. 197** 
$$\chi_{s.hor}$$
= 90 -  $\beta$ 

### C.3.3 Ensoleillement diffus

On détermine l'ensoleillement diffus mensuel d'un plan non ombragé comme suit :

Eq. 198 
$$I_{s,dif,m,j,unshad} = I_{s,dif,m,hor} \cdot c_m \cdot \left(\frac{1 + \cos\theta_j}{2}\right)$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

avec :

 $I_{s,dif,m,hor} \qquad \qquad \text{l'ensoleillement mensuel diffus d'un plan horizontal non ombragé pour l'année de référence à Uccle en MJ/m², voir le Tableau [1] ; \\ c_m \qquad \qquad \text{un facteur de correction pour le caractère anisotrope du rayonnement diffus, voir le Tableau [22] ci-dessous ; \\ \theta_j \qquad \qquad \text{la pente du plan j, en °, c'est-à-dire l'angle entre la verticale et la normale au plan j.}$ 

Tableau [22]	:	Facteur	de	correction	$\mathbf{C}_{\mathtt{m}}$	pour	le	caractère	anisotrope	du
				rayonnemen	t d	liffus	3			

			Orientation (°)								
		0 (S)	±22,5	±45	±67,5	±90 (E/O)	±112,5	±135	±157,5	±180 (N)	
	0 (H)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	22,5	1,03	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	
	45	1,05	1,04	1,03	1,01	0,99	0,96	0,94	0,92	0,92	
(°)	67,5	1,06	1,05	1,03	0,99	0,94	0,90	0,86	0,84	0,83	
t e	90 (V)	1,06	1,04	1,00	0,94	0,87	0,81	0,76	0,73	0,71	
Pente	112,5	0,98	0,97	0,92	0,85	0,76	0,68	0,63	0,60	0,60	
	135	0,80	0,78	0,74	0,67	0,59	0,53	0,49	0,47	0,47	
	157,5	0,58	0,56	0,51	0,48	0,46	0,43	0,41	0,40	0,34	
	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pour les pentes et les orientations intermédiaires, on commence par interpoler dans le tableau selon l'orientation à pente constante. Ensuite, on interpole dans un second temps selon la pente à orientation constante.

### C.3.4 Ensoleillement réfléchi

On détermine l'ensoleillement réfléchi mensuel d'un plan non ombragé comme suit :

Eq. 199 
$$I_{s,refl,m,j,unshad} = 0.2 \cdot I_{s,tot,m,hor} \left( \frac{1 - \cos \theta_j}{2} \right)$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

avec :

 $I_{s,tot,m,hor}$ 

l'ensoleillement mensuel total d'un plan horizontal non ombragé pour l'année de référence à Uccle en  $MJ/m^2$ , voir le Tableau [1].

### C.4 Ensoleillement mensuel d'un plan ombragé

### C.4.1 Pour un angle d'obstruction $\alpha_h \leq 60^{\circ}$

### C.4.1.1 Ensoleillement total

On suppose l'ensoleillement mensuel d'un plan ombragé j quelconque égal à la somme des ensoleillements mensuels direct, diffus et réfléchi :

Eq. 200 
$$I_{s,m,j,shad} = I_{s,dir,m,j,shad} + I_{s,dif,m,j,shad} + I_{s,refl,m,j,shad}$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

avec :

 $I_{s,dir,m,j,shad}$  l'ensoleillement direct pour le mois considéré sur le plan j, en  $MJ/m^2$ ;

 $I_{\text{s,dif},\text{m,j,shad}} \qquad \text{l'ensoleillement diffus pour le mois considéré sur le plan j, en} \\ \qquad MJ/\text{m}^2 \text{ ;}$ 

 $I_{s,refl,m,j,shad}$  l'ensoleillement réfléchi pour le mois considéré sur le plan j, en  $MJ/m^2$ .

Les différents termes sont calculés aux paragraphes suivants.

#### C.4.1.2 Ensoleillement direct

On détermine l'ensoleillement mensuel direct du plan ombragé ( $I_{s,dir,m,j,shad}$ ) de la même manière que pour un plan non ombragé. On applique les règles suivantes pour le calcul de l'ensoleillement direct journalier du plan considéré pour le jour caractéristique du mois considéré pour chaque angle horaire où le soleil se trouve au-dessus de l'horizon :

- Pour les angles horaires compris entre  $\omega_1$  et  $\omega_2$ , pour lesquels l'élévation du soleil  $\beta$  est inférieure à l'angle d'obstacle  $\alpha_h$ , on suppose l'ensoleillement direct égal à zéro ;
- Pour les autres angles horaires, on pratique une transformation des coordonnées sphériques pour l'angle azimutal du soleil  $\gamma_s$  et la hauteur du soleil  $\beta$  en un système d'axes pour lequel les obstacles sont définis. On obtient comme résultat les angles transformés  $\gamma_s$ ' et  $\beta$ ';
- Si le point  $(\gamma_s', \beta')$  tombe en-dehors du plan du ciel, l'ensoleillement direct est supposé égal à zéro. Sinon, l'ensoleillement direct est supposé égal à la valeur non ombragée.

L'angle azimutal du soleil  $\gamma_s$  est donné par :

Eq. 201 
$$\gamma_s = -\text{sign}(\omega) \cdot \arccos\left(\frac{\cos(\chi_{s,\text{hor}}) \cdot \sin(\varphi) - \sin(\delta)}{\sin(\chi_{s,\text{hor}}) \cdot \cos(\varphi)}\right)$$
 (-)

### C.4.1.3 Ensoleillement diffus

On détermine l'ensoleillement diffus mensuel d'un plan ombragé comme suit :

Eq. 202 
$$I_{s,dif,m,j,shad} = I_{s,dif,m,hor} \cdot \left(\frac{1+\cos(\theta_j)}{2}\right) \cdot C_m \cdot C_n$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

Eq. 203 
$$c_n = \frac{\left(\left(\frac{180 - \theta_j}{90}\right) \cdot \left(1 - \sin(\alpha_h)\right) - \left(1 - \cos(\alpha_v)\right)\right) \cdot \left(180 - \alpha_{sL} - \alpha_{sR}\right)}{2 \cdot (180 - \theta_j)}$$
 (-)

avec :

 $I_{s,dif,m,hor}$  l'ensoleillement mensuel diffus d'un plan horizontal non ombragé à Uccle, en  $MJ/m^2$ , voir le Tableau [1].

Si la formule pour la détermination de  $c_n$  conduit à une valeur négative, alors  $c_n$  = 0.

### C.4.1.4 Ensoleillement réfléchi

On calcule l'ensoleillement réfléchi mensuel d'un plan quelconque comme suit :

Eq. 204 
$$I_{s,refl,m,j,shad} = 0.2 \cdot I_{s,tot,m,hor} \left( \frac{1 - \cos \theta_j}{2} \right)$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

avec :

 $I_{s,tot,m,hor}$  l'ensoleillement mensuel total d'un plan horizontal non ombragé à Uccle, en  $MJ/m^2$ , voir le Tableau [1].

### C.4.2 Pour un angle d'obstruction $\alpha_h > 60^{\circ}$

Pour un angle d'obstruction  $\alpha_h > 60^{\circ}$ , une distinction est faite entre obstacles liés au bâtiment et obstacles environnants.

L'ensoleillement mensuel d'un plan ombragé j se calcule alors suivant la relation suivante :

Eq. 205 
$$I_{s,m,j,shad} = F_{s,m,j,env obst}$$
.  $I_{s,m,j,shad,obst from build}$  (MJ/m<sup>2</sup>)

avec :

 $F_{\text{s,m,j,env obst}}$  le facteur d'ombrage dû aux obstacles environnants, (-) ;

 $I_{s,m,j,shad,obst\;from\;build}\;\;l'ensoleillement\;pour\;le\;mois\;considéré\;sur\;le\;plan\;j,\;compte\\tenu\;de\;l'ombrage\;d\hat{u}\;aux\;obstacles\;liés\;au\;bâtiment,\;en\;MJ/m^2.$ 

## C.4.2.1 Ensoleillement $I_{s,m,j,shad,obst\ from\ build}$

L'ensoleillement pour le mois considéré sur le plan j , compte tenu de l'ombrage dû aux obstacles liés au bâtiment,  $I_{s,m,j,shad,obst\ from\ build}$ , se calcule comme ci-dessous.

On suppose que l'ensoleillement  $I_{s,m,j,shad,obst\ from\ build}$  est égal à la somme des ensoleillements mensuels direct, diffus et réfléchi mais en ne prenant en compte que les obstacles liés au bâtiment (angle d'obstruction  $\alpha_h$  = 0°):

Eq. 206 
$$I_{s,m,j,shad,obst\ from\ build} = I_{s,dir,m,j,shad} + I_{s,dif,m,j,shad} + I_{s,refl,m,j,shad}$$
 (MJ/m<sup>2</sup>)

avec :

 $I_{s,dir,m,j,shad}$  l'ensoleillement direct pour le mois considéré sur le plan j, en  $MJ/m^2$ ;

 $I_{s,dif,m,j,shad}$  l'ensoleillement diffus pour le mois considéré sur le plan j, en  $MJ/m^2$ ;

 $I_{s,refl,m,j,shad}$  l'ensoleillement réfléchi pour le mois considéré sur le plan j, en  $MJ/m^2$ .

### C.4.2.2 Facteur d'ombrage

Le facteur d'ombrage  $F_{s,m,j,env}$  obst est calculé par interpolation linéaire par la relation suivante :

Eq. 207 
$$F_{s,m,j,env \text{ obst}} = F_{s,m,j,env \text{ obst},60^{\circ}} \cdot \frac{(90 - \alpha_h)}{30}$$
 (-)

où:

 $F_{s,m,j,env~obst,60}$  le facteur d'ombrage dû aux obstacles environnants d'angle d'obstruction de 60°.

Les valeurs de  $F_{s,m,j,env}$  obst,60° sont reprises dans les tableaux CO, en fonction de l'orientation et de l'inclinaison de la surface vitrée.

# C.4.2.3 Facteur d'ombrage dû aux obstacles environnants d'angle d'obstruction de 60°

Ce paragraphe contient les tableaux C0 reprenant les valeurs mensuelles des facteurs d'ombrage  $F_{s,m,j,env~obst,60}$ ° pour une série d'orientations et d'inclinaisons de surface vitrées.

Les valeurs sont données pour l'angle d'obstruction de 60°, angle à partir duquel le mode de prise en compte détaillé de l'ombrage est modifié.

Pour les orientations et les inclinaisons non reprises dans les tableaux, il faut faire une interpolation linéaire, en premier lieu suivant l'orientation, ensuite suivant l'inclinaison.

Pour les inclinaisons supérieures à  $90^{\circ}$ , les valeurs pour un angle d'inclinaison de  $90^{\circ}$  sont d'application.

Tableaux C0 : Facteurs d'ombrage - Angle d'obstruction de  $60\,^{\circ}$ 

Tableau CO/ Orientation $\phi$ = 0° (SUD)										
			Inclinaison θ							
Mois	Horizontal				Vertical					
	0°	30°	45°	60°	90°					
Janvier	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04					
Février	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04					
Mars	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05					
Avril	0,06	0,05	0,05	0,05	0,07					
Mai	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10					
Juin	0,21	0,21	0,22	0,22	0,20					
Juillet	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12					
Août	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07					
Septembre	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06					
Octobre	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03					
Novembre	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04					
Décembre	0,09	0,06	0,05	0,05	0,05					

Tableau C0 / Orientation φ = 45° (SUD-OUEST)									
			Inclinaison θ						
Mois	Horizontal				Vertical				
	0°	30°	45°	60°	90°				
Janvier	0,08	0,05	0,05	0,04	0,05				
Février	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04				
Mars	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05				
Avril	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06				
Mai	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08				
Juin	0,21	0,21	0,20	0,18	0,14				
Juillet	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11				
Août	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07				
Septembre	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05				
Octobre	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03				
Novembre	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04				
Décembre	0,09	0,06	0,06	0,05	0,05				

	Tableau CO/ Orientation φ = 90° (OUEST)									
		Inclinaison θ								
Mois	Horizontal				Vertical					
	0°	30°	45°	60°	90°					
Janvier	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07					
Février	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06					
Mars	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07					
Avril	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07					
Mai	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07					
Juin	0,21	0,14	0,12	0,11	0,08					
Juillet	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09					
Août	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07					
Septembre	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06					
Octobre	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04					
Novembre	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06					
Décembre	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09					

Tableau CO / Orientation $\phi$ = 135° (NORD-OUEST)										
	Inclinaison θ									
Mois	Horizontal				Vertical					
	0°	30°	45°	60°	90°					
Janvier	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12					
Février	0,06	0,11	0,11	0,11	0,11					
Mars	0,06	0,09	0,09	0,09	0,10					
Avril	0,06	0,08	0,08	0,08	0,09					
Mai	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08					
Juin	0,21	0,09	0,08	0,08	0,09					
Juillet	0,11	0,09	0,09	0,09	0,10					
Août	0,06	0,08	0,08	0,08	0,09					
Septembre	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09					
Octobre	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08					
Novembre	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11					
Décembre	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13					

Tableau CO / Orientation φ = 180° (NORD)										
		Inclinaison θ								
Mois	Horizontal				Vertical					
	0°	30°	45°	60°	90°					
Janvier	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13					
Février	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12					
Mars	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12					
Avril	0,06	0,11	0,11	0,12	0,12					
Mai	0,08	0,10	0,10	0,10	0,11					
Juin	0,21	0,11	0,11	0,11	0,12					
Juillet	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12					
Août	0,06	0,11	0,11	0,11	0,11					
Septembre	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12					
Octobre	0,05	0,12	0,12	0,12	0,12					
Novembre	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13					
Décembre	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13					

Tableau CO / Orientation φ = -135° (NORD-EST)									
Inclinaison θ									
Mois	Horizontal				Vertical				
	0°	30°	45°	60°	90°				
Janvier	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12				
Février	0,06	0,11	0,11	0,11	0,12				
Mars	0,06	0,10	0,10	0,10	0,11				
Avril	0,06	0,09	0,09	0,10	0,10				
Mai	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09				
Juin	0,21	0,09	0,09	0,09	0,11				
Juillet	0,11	0,09	0,09	0,09	0,10				
Août	0,06	0,09	0,09	0,09	0,10				
Septembre	0,06	0,10	0,10	0,10	0,11				
Octobre	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11				
Novembre	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13				
Décembre	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13				

	Tableau C0 / Orientation φ = -90° (EST)									
		Inclinaison θ								
Mois	Horizontal				Vertical					
	0°	30°	45°	60°	90°					
Janvier	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09					
Février	0,06	0,08	0,07	0,07	0,08					
Mars	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08					
Avril	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08					
Mai	0,08	0,06	0,06	0,06	0,07					
Juin	0,21	0,15	0,14	0,13	0,11					
Juillet	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09					
Août	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08					
Septembre	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08					
Octobre	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08					
Novembre	0,08	0,10	0,09	0,09	0,10					
Décembre	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10					

Tableau C0 / Orientation φ = -45° (SUD - EST)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,08	0,06	0,05	0,05	0,06		
Février	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05		
Mars	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06		
Avril	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07		
Mai	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		
Juin	0,21	0,22	0,21	0,20	0,17		
Juillet	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11		
Août	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07		
Septembre	0,06	0,06	0,05	0,06	0,07		
Octobre	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05		
Novembre	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06		
Décembre	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06		

### C.5 Facteur d'utilisation $a_{c,m,j}$ : tableaux

Les tableaux C1 à C3 reprennent les valeurs mensuelles des facteurs d'utilisation  $a_{\text{c,m,j}}$  des protections solaires pour une série d'orientations et d'inclinaisons de surfaces ensoleillées.

Pour les orientations et les inclinaisons non reprises dans les tableaux C1 à C3, il faut faire une interpolation linéaire, en premier lieu suivant l'orientation, ensuite suivant l'inclinaison.

Pour les inclinaisons supérieures à  $90^{\circ}$ , les valeurs pour un angle d'inclinaison de  $90^{\circ}$  sont d'application.

Tableaux C1: Facteurs d'utilisation - Commande manuelle (résidentiel et non résidentiel) - Commande automatique (non résidentiel, pour calculs de chauffage)

Tableau C1/Orientation $\phi$ = 0° (SUD)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,31	0,46	0,51	0,53			
Février	0,10	0,53	0,58	0,62	0,59			
Mars	0,46	0,64	0,67	0,68	0,62			
Avril	0,57	0,67	0,67	0,65	0,53			
Mai	0,67	0,68	0,69	0,68	0,45			
Juin	0,70	0,70	0,71	0,67	0,42			
Juillet	0,66	0,68	0,66	0,63	0,33			
Août	0,63	0,70	0,70	0,67	0,46			
Septembre	0,49	0,65	0,66	0,67	0,56			
Octobre	0,33	0,65	0,71	0,73	0,72			
Novembre	0,00	0,34	0,45	0,51	0,49			
Décembre	0,00	0,21	0,36	0,44	0,42			

Tableau C1 / Orientation φ = 30°								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,31	0,43	0,48	0,51			
Février	0,10	0,49	0,59	0,62	0,61			
Mars	0,46	0,66	0,67	0,69	0,63			
Avril	0,57	0,67	0,68	0,66	0,57			
Mai	0,67	0,71	0,69	0,66	0,51			
Juin	0,70	0,72	0,70	0,66	0,47			
Juillet	0,66	0,68	0,66	0,60	0,34			
Août	0,63	0,70	0,70	0,65	0,52			
Septembre	0,49	0,66	0,69	0,68	0,61			
Octobre	0,33	0,68	0,73	0,75	0,76			
Novembre	0,00	0,36	0,47	0,51	0,54			
Décembre	0,00	0,20	0,27	0,34	0,35			

Orientation φ = 45° (SUD-OUEST)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,29	0,39	0,47	0,45			
Février	0,10	0,45	0,56	0,59	0,60			
Mars	0,46	0,63	0,67	0,67	0,61			
Avril	0,57	0,67	0,66	0,68	0,60			
Mai	0,67	0,70	0,70	0,67	0,53			
Juin	0,70	0,71	0,71	0,68	0,51			
Juillet	0,66	0,68	0,67	0,63	0,37			
Août	0,63	0,70	0,69	0,66	0,54			
Septembre	0,49	0,65	0,68	0,69	0,63			
Octobre	0,33	0,68	0,73	0,76	0,75			
Novembre	0,00	0,33	0,47	0,52	0,52			
Décembre	0,00	0,18	0,24	0,27	0,29			

Orientation φ = 60°								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,20	0,33	0,40	0,42			
Février	0,10	0,43	0,53	0,56	0,57			
Mars	0,46	0,63	0,61	0,62	0,57			
Avril	0,57	0,64	0,68	0,65	0,59			
Mai	0,67	0,71	0,68	0,66	0,57			
Juin	0,70	0,72	0,70	0,66	0,55			
Juillet	0,66	0,69	0,66	0,60	0,40			
Août	0,63	0,68	0,68	0,64	0,54			
Septembre	0,49	0,65	0,67	0,66	0,62			
Octobre	0,33	0,66	0,70	0,73	0,71			
Novembre	0,00	0,32	0,43	0,50	0,49			
Décembre	0,00	0,15	0,18	0,22	0,22			

Tableau C1 / Orientation φ = 90° (OUEST)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,04	0,08	0,18	0,12			
Février	0,10	0,28	0,35	0,38	0,32			
Mars	0,46	0,50	0,51	0,49	0,44			
Avril	0,57	0,61	0,61	0,59	0,51			
Mai	0,67	0,66	0,64	0,62	0,54			
Juin	0,70	0,67	0,68	0,66	0,56			
Juillet	0,66	0,64	0,60	0,50	0,38			
Août	0,63	0,63	0,62	0,57	0,50			
Septembre	0,49	0,57	0,59	0,59	0,52			
Octobre	0,33	0,55	0,59	0,61	0,64			
Novembre	0,00	0,19	0,26	0,30	0,37			
Décembre	0,00	0,00	0,03	0,06	0,03			

Tableau C1 / Orientation φ = 120°								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Février	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mars	0,46	0,34	0,31	0,30	0,17			
Avril	0,57	0,52	0,50	0,45	0,33			
Mai	0,67	0,62	0,59	0,52	0,41			
Juin	0,70	0,65	0,64	0,58	0,47			
Juillet	0,66	0,59	0,47	0,40	0,29			
Août	0,63	0,55	0,50	0,47	0,37			
Septembre	0,49	0,40	0,40	0,36	0,28			
Octobre	0,33	0,26	0,32	0,35	0,32			
Novembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03			
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Orientation φ = 135° (NORD-OUEST)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Février	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mars	0,46	0,13	0,06	0,07	0,04			
Avril	0,57	0,47	0,38	0,30	0,20			
Mai	0,67	0,58	0,51	0,46	0,34			
Juin	0,70	0,62	0,57	0,52	0,40			
Juillet	0,66	0,54	0,39	0,33	0,23			
Août	0,63	0,49	0,41	0,36	0,25			
Septembre	0,49	0,30	0,19	0,17	0,11			
Octobre	0,33	0,05	0,06	0,07	0,10			
Novembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Orientation φ = 150°								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Février	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mars	0,46	0,01	0,00	0,00	0,00			
Avril	0,57	0,36	0,18	0,13	0,06			
Mai	0,67	0,54	0,43	0,33	0,25			
Juin	0,70	0,60	0,48	0,40	0,30			
Juillet	0,66	0,50	0,31	0,23	0,15			
Août	0,63	0,41	0,29	0,20	0,08			
Septembre	0,49	0,09	0,05	0,04	0,01			
Octobre	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
Novembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tableau C1 / Orientation φ = 180° (NORD)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Février	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mars	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
Avril	0,57	0,15	0,00	0,00	0,00			
Mai	0,67	0,49	0,00	0,00	0,00			
Juin	0,70	0,55	0,11	0,00	0,00			
Juillet	0,66	0,44	0,06	0,01	0,00			
Août	0,63	0,21	0,00	0,00	0,00			
Septembre	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
Octobre	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
Novembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tableau C1 / Orientation φ = -150°								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Février	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mars	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
Avril	0,57	0,28	0,07	0,01	0,00			
Mai	0,67	0,51	0,36	0,26	0,08			
Juin	0,70	0,57	0,46	0,30	0,10			
Juillet	0,66	0,46	0,33	0,25	0,09			
Août	0,63	0,34	0,15	0,10	0,03			
Septembre	0,49	0,06	0,00	0,00	0,00			
Octobre	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
Novembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Orientation φ = -135° (NORD-EST)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Février	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mars	0,46	0,08	0,00	0,00	0,00			
Avril	0,57	0,37	0,23	0,14	0,03			
Mai	0,67	0,57	0,47	0,38	0,25			
Juin	0,70	0,61	0,52	0,43	0,28			
Juillet	0,66	0,52	0,43	0,35	0,20			
Août	0,63	0,42	0,32	0,26	0,13			
Septembre	0,49	0,20	0,07	0,04	0,00			
Octobre	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
Novembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Orientation φ = -120°								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Février	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mars	0,46	0,23	0,18	0,15	0,04			
Avril	0,57	0,44	0,38	0,31	0,16			
Mai	0,67	0,60	0,53	0,47	0,36			
Juin	0,70	0,64	0,56	0,54	0,40			
Juillet	0,66	0,57	0,48	0,44	0,32			
Août	0,63	0,49	0,39	0,35	0,26			
Septembre	0,49	0,29	0,24	0,18	0,09			
Octobre	0,33	0,02	0,01	0,00	0,00			
Novembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tableau C1 / Orientation φ =-90° (EST)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,02	0,05	0,08	0,09			
Février	0,10	0,26	0,31	0,33	0,29			
Mars	0,46	0,44	0,43	0,40	0,33			
Avril	0,57	0,55	0,51	0,49	0,37			
Mai	0,67	0,66	0,63	0,59	0,46			
Juin	0,70	0,67	0,65	0,61	0,49			
Juillet	0,66	0,62	0,58	0,53	0,42			
Août	0,63	0,58	0,56	0,50	0,39			
Septembre	0,49	0,49	0,46	0,43	0,33			
Octobre	0,33	0,28	0,28	0,30	0,18			
Novembre	0,00	0,02	0,04	0,04	0,00			
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tableau C1 / Orientation φ = -60°								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,15	0,22	0,24	0,28			
Février	0,10	0,39	0,45	0,46	0,48			
Mars	0,46	0,56	0,57	0,58	0,48			
Avril	0,57	0,62	0,59	0,58	0,47			
Mai	0,67	0,69	0,68	0,64	0,50			
Juin	0,70	0,70	0,69	0,66	0,53			
Juillet	0,66	0,66	0,64	0,59	0,45			
Août	0,63	0,63	0,63	0,60	0,43			
Septembre	0,49	0,59	0,59	0,60	0,46			
Octobre	0,33	0,48	0,53	0,54	0,46			
Novembre	0,00	0,14	0,18	0,21	0,16			
Décembre	0,00	0,02	0,09	0,17	0,17			

Orientation $\phi$ = -45° (SUD-EST)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,00	0,18	0,26	0,32	0,33			
Février	0,10	0,41	0,46	0,48	0,51			
Mars	0,46	0,59	0,62	0,60	0,53			
Avril	0,57	0,63	0,64	0,60	0,49			
Mai	0,67	0,69	0,68	0,65	0,49			
Juin	0,70	0,70	0,68	0,67	0,50			
Juillet	0,66	0,66	0,64	0,60	0,42			
Août	0,63	0,66	0,65	0,61	0,44			
Septembre	0,49	0,61	0,64	0,61	0,50			
Octobre	0,33	0,55	0,58	0,60	0,54			
Novembre	0,00	0,20	0,26	0,30	0,27			
Décembre	0,00	0,05	0,28	0,31	0,28			

Orientation φ = -30°							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,00	0,21	0,36	0,40	0,39		
Février	0,10	0,46	0,53	0,56	0,51		
Mars	0,46	0,62	0,63	0,64	0,59		
Avril	0,57	0,66	0,65	0,64	0,50		
Mai	0,67	0,69	0,70	0,67	0,47		
Juin	0,70	0,70	0,69	0,66	0,46		
Juillet	0,66	0,67	0,66	0,60	0,40		
Août	0,63	0,67	0,66	0,63	0,46		
Septembre	0,49	0,63	0,64	0,66	0,55		
Octobre	0,33	0,58	0,64	0,65	0,62		
Novembre	0,00	0,26	0,33	0,36	0,34		
Décembre	0,00	0,12	0,32	0,35	0,38		

Tableaux C2 : Facteurs d'utilisation - Commande automatique (résidentiel)

Tableau C2 / Orientation φ = 0° (SUD)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,04	0,56	0,62	0,65	0,68			
Février	0,34	0,70	0,72	0,73	0,74			
Mars	0,64	0,77	0,78	0,78	0,75			
Avril	0,74	0,79	0,78	0,76	0,65			
Mai	0,79	0,80	0,79	0,75	0,59			
Juin	0,81	0,81	0,79	0,75	0,59			
Juillet	0,82	0,81	0,79	0,76	0,55			
Août	0,78	0,81	0,82	0,78	0,62			
Septembre	0,68	0,78	0,79	0,78	0,72			
Octobre	0,56	0,76	0,79	0,81	0,81			
Novembre	0,10	0,50	0,60	0,62	0,64			
Décembre	0,00	0,41	0,52	0,58	0,56			

Tableau C2 / Orientation φ = 30°								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,04	0,50	0,59	0,62	0,63			
Février	0,34	0,65	0,69	0,72	0,71			
Mars	0,64	0,76	0,77	0,78	0,74			
Avril	0,74	0,79	0,78	0,77	0,68			
Mai	0,79	0,81	0,79	0,78	0,63			
Juin	0,81	0,81	0,79	0,77	0,62			
Juillet	0,82	0,81	0,79	0,75	0,53			
Août	0,78	0,81	0,81	0,78	0,64			
Septembre	0,68	0,77	0,77	0,79	0,73			
Octobre	0,56	0,77	0,81	0,82	0,82			
Novembre	0,10	0,51	0,58	0,63	0,64			
Décembre	0,00	0,36	0,50	0,58	0,58			

Tableau C2 / Orientation φ = 45° (SUD-OUEST)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,04	0,46	0,54	0,57	0,60			
Février	0,34	0,60	0,67	0,69	0,68			
Mars	0,64	0,74	0,76	0,76	0,70			
Avril	0,74	0,78	0,77	0,75	0,67			
Mai	0,79	0,80	0,80	0,75	0,65			
Juin	0,81	0,80	0,80	0,74	0,61			
Juillet	0,82	0,81	0,79	0,73	0,51			
Août	0,78	0,81	0,79	0,77	0,65			
Septembre	0,68	0,77	0,77	0,77	0,72			
Octobre	0,56	0,74	0,78	0,81	0,82			
Novembre	0,10	0,50	0,57	0,61	0,62			
Décembre	0,00	0,23	0,41	0,52	0,42			

	Tableau C2 / Orientation φ = 60°								
			Inclinaison θ						
Mois	Horizontal				Vertical				
	0°	30°	45°	60°	90°				
Janvier	0,04	0,37	0,48	0,54	0,54				
Février	0,34	0,55	0,61	0,64	0,64				
Mars	0,64	0,73	0,75	0,71	0,67				
Avril	0,74	0,76	0,75	0,72	0,66				
Mai	0,79	0,79	0,77	0,75	0,64				
Juin	0,81	0,81	0,79	0,77	0,68				
Juillet	0,82	0,79	0,77	0,72	0,52				
Août	0,78	0,80	0,78	0,76	0,62				
Septembre	0,68	0,75	0,76	0,74	0,69				
Octobre	0,56	0,75	0,79	0,79	0,80				
Novembre	0,10	0,48	0,55	0,59	0,62				
Décembre	0,00	0,21	0,28	0,34	0,33				

Tableau C2 / Orientation φ = 90° (OUEST)								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,04	0,14	0,25	0,30	0,27			
Février	0,34	0,41	0,46	0,50	0,49			
Mars	0,64	0,63	0,63	0,62	0,55			
Avril	0,74	0,71	0,69	0,65	0,60			
Mai	0,79	0,78	0,75	0,71	0,62			
Juin	0,81	0,80	0,77	0,75	0,64			
Juillet	0,82	0,78	0,73	0,67	0,50			
Août	0,78	0,76	0,74	0,69	0,59			
Septembre	0,68	0,70	0,69	0,68	0,62			
Octobre	0,56	0,68	0,71	0,72	0,70			
Novembre	0,10	0,30	0,38	0,44	0,43			
Décembre	0,00	0,02	0,09	0,10	0,09			

Tableau C2 / Orientation φ = 120°								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Février	0,34	0,09	0,03	0,04	0,00			
Mars	0,64	0,45	0,39	0,38	0,30			
Avril	0,74	0,65	0,59	0,55	0,41			
Mai	0,79	0,73	0,67	0,64	0,51			
Juin	0,81	0,78	0,71	0,68	0,55			
Juillet	0,82	0,75	0,67	0,56	0,38			
Août	0,78	0,71	0,64	0,55	0,45			
Septembre	0,68	0,60	0,55	0,51	0,40			
Octobre	0,56	0,45	0,47	0,51	0,46			
Novembre	0,10	0,00	0,06	0,15	0,16			
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tableau C2 / Orientation φ = 135° (NORD-OUEST)									
		Inclinaison θ							
Mois	Horizontal				Vertical				
	0°	30°	45°	60°	90°				
Janvier	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
Février	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mars	0,64	0,36	0,25	0,17	0,07				
Avril	0,74	0,60	0,52	0,44	0,31				
Mai	0,79	0,72	0,63	0,56	0,41				
Juin	0,81	0,76	0,69	0,60	0,47				
Juillet	0,82	0,73	0,62	0,45	0,31				
Août	0,78	0,69	0,55	0,44	0,34				
Septembre	0,68	0,51	0,39	0,28	0,22				
Octobre	0,56	0,16	0,17	0,16	0,14				
Novembre	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Tableau C2 / Orientation φ = 150°							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mars	0,64	0,13	0,03	0,02	0,01		
Avril	0,74	0,55	0,38	0,24	0,12		
Mai	0,79	0,69	0,57	0,43	0,29		
Juin	0,81	0,74	0,65	0,53	0,34		
Juillet	0,82	0,73	0,54	0,34	0,21		
Août	0,78	0,65	0,43	0,30	0,18		
Septembre	0,68	0,38	0,08	0,07	0,06		
Octobre	0,56	0,03	0,00	0,00	0,00		
Novembre	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau C2 / Orientation φ = 180° (NORD)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mars	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avril	0,74	0,42	0,00	0,00	0,00		
Mai	0,79	0,72	0,36	0,04	0,00		
Juin	0,81	0,74	0,62	0,07	0,00		
Juillet	0,82	0,73	0,46	0,03	0,01		
Août	0,78	0,58	0,02	0,00	0,00		
Septembre	0,68	0,10	0,00	0,00	0,00		
Octobre	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Novembre	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau C2 / Orientation φ = -150°							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mars	0,64	0,13	0,00	0,00	0,00		
Avril	0,74	0,53	0,31	0,09	0,00		
Mai	0,79	0,72	0,58	0,42	0,22		
Juin	0,81	0,76	0,64	0,51	0,27		
Juillet	0,82	0,74	0,60	0,44	0,19		
Août	0,78	0,63	0,40	0,25	0,08		
Septembre	0,68	0,29	0,06	0,00	0,00		
Octobre	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Novembre	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau C2 / Orientation φ = -135° (NORD-EST)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mars	0,64	0,32	0,17	0,05	0,00		
Avril	0,74	0,59	0,46	0,35	0,16		
Mai	0,79	0,72	0,63	0,51	0,34		
Juin	0,81	0,75	0,68	0,60	0,40		
Juillet	0,82	0,75	0,65	0,53	0,31		
Août	0,78	0,67	0,55	0,39	0,25		
Septembre	0,68	0,43	0,24	0,13	0,04		
Octobre	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Novembre	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau C2 / Orientation φ = -120°							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	0,34	0,13	0,08	0,06	0,04		
Mars	0,64	0,47	0,35	0,30	0,16		
Avril	0,74	0,63	0,53	0,45	0,29		
Mai	0,79	0,74	0,66	0,59	0,43		
Juin	0,81	0,76	0,70	0,64	0,50		
Juillet	0,82	0,76	0,70	0,61	0,40		
Août	0,78	0,71	0,61	0,51	0,33		
Septembre	0,68	0,56	0,43	0,36	0,20		
Octobre	0,56	0,11	0,07	0,04	0,00		
Novembre	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau C2 / Orientation φ = -90° (EST)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,04	0,16	0,18	0,19	0,13		
Février	0,34	0,39	0,40	0,42	0,38		
Mars	0,64	0,59	0,58	0,54	0,46		
Avril	0,74	0,71	0,67	0,58	0,47		
Mai	0,79	0,76	0,75	0,68	0,56		
Juin	0,81	0,78	0,74	0,71	0,60		
Juillet	0,82	0,79	0,75	0,68	0,50		
Août	0,78	0,75	0,73	0,66	0,47		
Septembre	0,68	0,65	0,62	0,57	0,45		
Octobre	0,56	0,48	0,45	0,42	0,35		
Novembre	0,10	0,09	0,12	0,11	0,04		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau C2 / Orientation φ = -60°							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,04	0,28	0,38	0,40	0,43		
Février	0,34	0,52	0,56	0,55	0,55		
Mars	0,64	0,69	0,67	0,67	0,63		
Avril	0,74	0,73	0,72	0,71	0,57		
Mai	0,79	0,78	0,78	0,75	0,61		
Juin	0,81	0,81	0,78	0,73	0,61		
Juillet	0,82	0,81	0,78	0,73	0,55		
Août	0,78	0,78	0,76	0,74	0,53		
Septembre	0,68	0,73	0,71	0,69	0,61		
Octobre	0,56	0,64	0,65	0,65	0,57		
Novembre	0,10	0,26	0,35	0,39	0,38		
Décembre	0,00	0,22	0,31	0,35	0,32		

Tableau C2 / Orientation φ = -45° (SUD-EST)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,04	0,37	0,46	0,48	0,46		
Février	0,34	0,61	0,63	0,62	0,60		
Mars	0,64	0,71	0,73	0,70	0,66		
Avril	0,74	0,75	0,75	0,71	0,61		
Mai	0,79	0,80	0,78	0,75	0,64		
Juin	0,81	0,81	0,78	0,74	0,63		
Juillet	0,82	0,81	0,79	0,75	0,57		
Août	0,78	0,79	0,77	0,73	0,58		
Septembre	0,68	0,76	0,75	0,71	0,66		
Octobre	0,56	0,67	0,70	0,71	0,67		
Novembre	0,10	0,35	0,42	0,47	0,48		
Décembre	0,00	0,33	0,40	0,44	0,46		

Tableau C2 / Orientation φ = -30°							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,04	0,45	0,56	0,59	0,54		
Février	0,34	0,66	0,70	0,71	0,69		
Mars	0,64	0,75	0,76	0,75	0,69		
Avril	0,74	0,79	0,75	0,75	0,64		
Mai	0,79	0,79	0,77	0,74	0,62		
Juin	0,81	0,79	0,79	0,74	0,58		
Juillet	0,82	0,81	0,80	0,75	0,55		
Août	0,78	0,81	0,78	0,75	0,61		
Septembre	0,68	0,76	0,76	0,76	0,69		
Octobre	0,56	0,73	0,77	0,78	0,72		
Novembre	0,10	0,45	0,53	0,56	0,54		
Décembre	0,00	0,38	0,47	0,51	0,51		

Tableaux C3 : Facteurs d'utilisation - Commande automatique (non résidentiel)

Tableau C3 / Orientation φ = 0° (SUD)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,06	0,59	0,64	0,68	0,69		
Février	0,39	0,71	0,74	0,75	0,75		
Mars	0,70	0,79	0,81	0,82	0,76		
Avril	0,77	0,81	0,82	0,79	0,68		
Mai	0,81	0,82	0,82	0,78	0,65		
Juin	0,84	0,85	0,82	0,78	0,61		
Juillet	0,84	0,84	0,82	0,79	0,63		
Août	0,84	0,85	0,84	0,82	0,68		
Septembre	0,75	0,82	0,82	0,81	0,74		
Octobre	0,62	0,77	0,81	0,83	0,83		
Novembre	0,14	0,56	0,66	0,69	0,69		
Décembre	0,00	0,46	0,57	0,62	0,65		

Tableau C3 / Orientation φ = 30°							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,06	0,56	0,63	0,68	0,70		
Février	0,39	0,69	0,74	0,75	0,73		
Mars	0,70	0,78	0,80	0,80	0,77		
Avril	0,77	0,81	0,80	0,80	0,72		
Mai	0,81	0,82	0,82	0,80	0,66		
Juin	0,84	0,84	0,81	0,80	0,65		
Juillet	0,84	0,84	0,82	0,80	0,62		
Août	0,84	0,86	0,83	0,82	0,70		
Septembre	0,75	0,82	0,83	0,82	0,76		
Octobre	0,62	0,79	0,83	0,84	0,83		
Novembre	0,14	0,57	0,64	0,67	0,67		
Décembre	0,00	0,42	0,56	0,59	0,62		

Tableau C3 / Orientation φ = 45° (SUD-OUEST)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,06	0,51	0,58	0,64	0,63		
Février	0,39	0,65	0,70	0,72	0,72		
Mars	0,70	0,77	0,78	0,79	0,74		
Avril	0,77	0,80	0,81	0,78	0,70		
Mai	0,81	0,82	0,81	0,78	0,68		
Juin	0,84	0,84	0,82	0,78	0,68		
Juillet	0,84	0,83	0,81	0,77	0,62		
Août	0,84	0,84	0,83	0,80	0,68		
Septembre	0,75	0,81	0,81	0,79	0,75		
Octobre	0,62	0,78	0,81	0,82	0,84		
Novembre	0,14	0,55	0,60	0,63	0,65		
Décembre	0,00	0,35	0,50	0,55	0,55		

	Tableau C3 / Orientation φ = 60°								
			Inclinaison θ						
Mois	Horizontal				Vertical				
	0°	30°	45°	60°	90°				
Janvier	0,06	0,45	0,53	0,60	0,60				
Février	0,39	0,61	0,65	0,67	0,67				
Mars	0,70	0,75	0,77	0,76	0,69				
Avril	0,77	0,80	0,78	0,78	0,67				
Mai	0,81	0,80	0,81	0,78	0,66				
Juin	0,84	0,82	0,83	0,79	0,68				
Juillet	0,84	0,82	0,80	0,76	0,58				
Août	0,84	0,84	0,81	0,79	0,66				
Septembre	0,75	0,80	0,78	0,78	0,73				
Octobre	0,62	0,76	0,80	0,81	0,83				
Novembre	0,14	0,53	0,58	0,61	0,64				
Décembre	0,00	0,23	0,31	0,38	0,40				

	Tableau C3 / Orientation φ = 90° (OUEST)								
			Inclinaison θ						
Mois	Horizontal				Vertical				
	0°	30°	45°	60°	90°				
Janvier	0,06	0,29	0,30	0,34	0,37				
Février	0,39	0,48	0,52	0,53	0,54				
Mars	0,70	0,70	0,66	0,64	0,60				
Avril	0,77	0,76	0,74	0,69	0,62				
Mai	0,81	0,79	0,78	0,75	0,63				
Juin	0,84	0,82	0,79	0,76	0,65				
Juillet	0,84	0,81	0,78	0,72	0,53				
Août	0,84	0,80	0,77	0,74	0,60				
Septembre	0,75	0,75	0,73	0,70	0,64				
Octobre	0,62	0,70	0,72	0,74	0,71				
Novembre	0,14	0,38	0,44	0,49	0,50				
Décembre	0,00	0,08	0,17	0,22	0,18				

Tableau C3 / Orientation φ = 120°								
			Inclinaison θ					
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
Février	0,39	0,23	0,16	0,10	0,03			
Mars	0,70	0,54	0,46	0,41	0,35			
Avril	0,77	0,70	0,64	0,57	0,46			
Mai	0,81	0,77	0,72	0,65	0,53			
Juin	0,84	0,80	0,74	0,69	0,58			
Juillet	0,84	0,79	0,74	0,60	0,41			
Août	0,84	0,76	0,70	0,62	0,49			
Septembre	0,75	0,66	0,60	0,54	0,43			
Octobre	0,62	0,54	0,53	0,53	0,49			
Novembre	0,14	0,06	0,12	0,16	0,20			
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tableau C3 / Orientation φ = 135° (NORD-OUEST)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mars	0,70	0,39	0,29	0,25	0,15		
Avril	0,77	0,65	0,56	0,49	0,32		
Mai	0,81	0,75	0,69	0,59	0,44		
Juin	0,84	0,78	0,72	0,65	0,48		
Juillet	0,84	0,78	0,69	0,54	0,32		
Août	0,84	0,72	0,64	0,52	0,38		
Septembre	0,75	0,60	0,47	0,41	0,27		
Octobre	0,62	0,28	0,23	0,21	0,22		
Novembre	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Tableau C3 / Orientation φ = 150°								
			Inclinaison θ						
Mois	Horizontal				Vertical				
	0°	30°	45°	60°	90°				
Janvier	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
Février	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mars	0,70	0,22	0,06	0,02	0,01				
Avril	0,77	0,61	0,46	0,29	0,15				
Mai	0,81	0,73	0,62	0,50	0,31				
Juin	0,84	0,78	0,68	0,57	0,37				
Juillet	0,84	0,76	0,66	0,42	0,23				
Août	0,84	0,70	0,53	0,36	0,22				
Septembre	0,75	0,48	0,23	0,12	0,06				
Octobre	0,62	0,08	0,00	0,00	0,01				
Novembre	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Tableau C3 / Orientation φ = 180° (NORD)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mars	0,70	0,03	0,00	0,00	0,00		
Avril	0,77	0,55	0,03	0,00	0,00		
Mai	0,81	0,74	0,58	0,07	0,01		
Juin	0,84	0,78	0,72	0,12	0,02		
Juillet	0,84	0,78	0,66	0,12	0,01		
Août	0,84	0,68	0,10	0,00	0,00		
Septembre	0,75	0,21	0,00	0,00	0,00		
Octobre	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
Novembre	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau C3 / Orientation φ = -150°							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mars	0,70	0,18	0,00	0,00	0,00		
Avril	0,77	0,60	0,40	0,16	0,03		
Mai	0,81	0,75	0,64	0,45	0,22		
Juin	0,84	0,78	0,70	0,57	0,32		
Juillet	0,84	0,79	0,70	0,50	0,22		
Août	0,84	0,72	0,54	0,31	0,14		
Septembre	0,75	0,41	0,09	0,02	0,00		
Octobre	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
Novembre	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau C3 / Orientation $\phi$ = -135° (NORD-EST)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	0,39	0,02	0,00	0,00	0,00		
Mars	0,70	0,41	0,25	0,13	0,02		
Avril	0,77	0,65	0,54	0,39	0,19		
Mai	0,81	0,76	0,69	0,58	0,35		
Juin	0,84	0,79	0,74	0,62	0,42		
Juillet	0,84	0,80	0,73	0,61	0,35		
Août	0,84	0,74	0,64	0,46	0,26		
Septembre	0,75	0,50	0,34	0,21	0,07		
Octobre	0,62	0,08	0,00	0,00	0,00		
Novembre	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau C3 / Orientation φ = -120°							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	0,39	0,16	0,15	0,11	0,08		
Mars	0,70	0,51	0,40	0,35	0,19		
Avril	0,77	0,69	0,60	0,50	0,31		
Mai	0,81	0,75	0,71	0,64	0,47		
Juin	0,84	0,80	0,75	0,67	0,52		
Juillet	0,84	0,81	0,75	0,66	0,45		
Août	0,84	0,77	0,69	0,58	0,36		
Septembre	0,75	0,62	0,53	0,38	0,25		
Octobre	0,62	0,24	0,14	0,06	0,03		
Novembre	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau C3 / Orientation φ = -90° (EST)							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,06	0,20	0,26	0,26	0,21		
Février	0,39	0,43	0,43	0,42	0,40		
Mars	0,70	0,64	0,59	0,56	0,46		
Avril	0,77	0,74	0,71	0,66	0,50		
Mai	0,81	0,80	0,77	0,72	0,59		
Juin	0,84	0,80	0,78	0,74	0,62		
Juillet	0,84	0,83	0,79	0,74	0,57		
Août	0,84	0,80	0,76	0,71	0,53		
Septembre	0,75	0,72	0,65	0,61	0,48		
Octobre	0,62	0,55	0,50	0,47	0,38		
Novembre	0,14	0,17	0,16	0,14	0,10		
Décembre	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00		

Tableau C3 / Orientation φ = -60°							
			Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical		
	0°	30°	45°	60°	90°		
Janvier	0,06	0,39	0,43	0,44	0,45		
Février	0,39	0,60	0,59	0,60	0,56		
Mars	0,70	0,73	0,71	0,69	0,64		
Avril	0,77	0,79	0,76	0,74	0,59		
Mai	0,81	0,81	0,80	0,77	0,65		
Juin	0,84	0,83	0,79	0,76	0,63		
Juillet	0,84	0,83	0,82	0,76	0,62		
Août	0,84	0,84	0,81	0,77	0,61		
Septembre	0,75	0,79	0,76	0,72	0,63		
Octobre	0,62	0,68	0,68	0,67	0,61		
Novembre	0,14	0,34	0,43	0,45	0,43		
Décembre	0,00	0,31	0,37	0,41	0,42		

Tableau C3 / Orientation φ = -45° (SUD-EST)								
			Inclinaison θ	1				
Mois	Horizontal				Vertical			
	0°	30°	45°	60°	90°			
Janvier	0,06	0,43	0,50	0,53	0,49			
Février	0,39	0,66	0,67	0,66	0,63			
Mars	0,70	0,76	0,76	0,73	0,68			
Avril	0,77	0,80	0,78	0,76	0,62			
Mai	0,81	0,83	0,79	0,77	0,65			
Juin	0,84	0,84	0,80	0,77	0,64			
Juillet	0,84	0,84	0,82	0,79	0,63			
Août	0,84	0,84	0,82	0,78	0,64			
Septembre	0,75	0,80	0,80	0,75	0,68			
Octobre	0,62	0,72	0,71	0,73	0,68			
Novembre	0,14	0,42	0,54	0,58	0,56			
Décembre	0,00	0,39	0,43	0,52	0,47			

Tableau C3 / Orientation φ = -30°					
	Inclinaison θ				
Mois	Horizontal				Vertical
	0°	30°	45°	60°	90°
Janvier	0,06	0,54	0,61	0,63	0,62
Février	0,39	0,68	0,72	0,73	0,72
Mars	0,70	0,78	0,77	0,78	0,71
Avril	0,77	0,81	0,79	0,77	0,65
Mai	0,81	0,82	0,81	0,78	0,65
Juin	0,84	0,84	0,81	0,78	0,63
Juillet	0,84	0,83	0,82	0,79	0,62
Août	0,84	0,85	0,84	0,79	0,65
Septembre	0,75	0,82	0,81	0,79	0,71
Octobre	0,62	0,75	0,78	0,79	0,74
Novembre	0,14	0,49	0,58	0,62	0,63
Décembre	0,00	0,45	0,54	0,56	0,58

### Annexe D Le rendement d'émission

La méthode de calcul détaillée donnée ici s'applique uniquement aux secteurs énergétiques qui n'ont qu'un seul système d'émission de chaleur composé de radiateurs, d'un chauffage par le sol ou d'un chauffage mural.

Les éléments calculés de manière plus détaillée sont les déperditions de chaleur supplémentaires à travers la paroi extérieure située derrière ou sous les systèmes d'émission de chaleur.

Dans la présente annexe, on établit à plusieurs reprises une distinction entre une valeur de consigne variable et une valeur de consigne constante de la température de départ de l'eau du circuit : voir le § 9.2.2.2 pour une description plus détaillée de cette distinction.

### D.1 Temps de fonctionnement conventionnel du système d'émission de chaleur

On détermine le temps de fonctionnement mensuel conventionnel du système d'émission de chaleur d'un secteur énergétique i comme suit :

• Si la valeur de consigne de la température de départ de l'eau du circuit est variable, on a :

Eq. 208 
$$t_{\text{heat,sec i,m}} = \frac{Q_{\text{heat,net,sec i,m}}}{\left[29.\left(H_{\text{T,sec i,m}} + 0.27.V_{\text{sec i}}\right) + 10.V_{\text{sec i}}\right] \left(18 - \theta_{\text{e,m}}\right)/29}$$
 (Ms)

• Si la valeur de consigne de la température de départ de l'eau du circuit est constante, on a :

Eq. 209 
$$t_{\text{heat,sec i,m}} = \frac{Q_{\text{heat,net,sec i,m}}}{29 \cdot (H_{\text{T,sec i,m}} + 0.27 \cdot V_{\text{sec i}}) + 10 \cdot V_{\text{sec i}}}$$
 (Ms)

Dans les deux formules :

 $Q_{\text{heat,net,sec i,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage du secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.2;

 $H_{T,heat,seci}$  le coefficient de transfert thermique par transmission du secteur énergétique i à la température extérieure de base, en W/K;

 $V_{\text{sec i}}$  le volume du secteur énergétique i, en m³;

 $\theta_{e,m}$  la température extérieure moyenne mensuelle, voir le Tableau [1].

### D.2 Température moyenne de l'eau dans le circuit d'émission

On détermine, pour chaque mois de la saison de chauffe, la température moyenne de l'eau dans le circuit d'émission du secteur énergétique i pendant le temps de fonctionnement comme suit :

• si la valeur de consigne de la température de départ de l'eau du circuit est variable, on a :

Eq. 210 
$$\theta_{c,sec i,m} = 21 + \left(\theta_{c,sec i,\theta_{eb}} - 21\right) \left[\frac{21 - \theta_{e,m}}{29}\right]^{0.75}$$
 (°C)

• si la valeur de consigne de la température de départ de l'eau du circuit est constante, on a :

Eq. 211 
$$\theta_{c,sec\ i,m} = \theta_{c,sec\ i,\thetaeb}$$
 (°C)

mais en présence d'une chaudière standard sans post-mélange à l'aide d'une vanne à trois voies, il faut toujours calculer avec  $\theta_{\text{c,sec}}$  i,m = 80°C, indépendamment de la température de conception du circuit d'émission.

avec :

 $\theta_{\text{c,sec i,0eb}}$  la température moyenne de l'eau dans le circuit d'émission pour la température extérieure de base, telle que déterminée ci-dessous, en °C ;

 $\theta_{\text{e,m}}$  la température extérieure moyenne mensuelle, voir le Tableau [1].

On détermine la température moyenne de l'eau dans le circuit d'émission pour une température extérieure de base (c.-a-d. pour les conditions de conception), comme suit :

Eq. 212 
$$\theta_{c,sec\ i,\theta eb} = 0.5.(\theta_{supply,design,sec\ i} + \theta_{return,design,sec\ i})$$
 (°C)

avec :

 $\theta_{\text{supply,design,sec i}}$  la température de départ de conception de l'eau dans le circuit d'émission du secteur énergétique i (pour la température extérieure de base), en °C ;

 $\theta_{\text{return,design,sec i}}$  la température de retour de conception de l'eau dans le circuit d'émission du secteur énergétique i (à la température extérieure de base), en °C.

On peut prendre comme valeurs par défaut :

- pour le chauffage par le sol et le chauffage mural :
  - $\theta_{\text{supply,design,sec i}} = 55^{\circ}\text{C}$
  - $\theta_{\text{return,design,sec i}} = 45^{\circ}\text{C}$
- pour des radiateurs :
  - $\theta_{\text{supply,design,sec i}} = 90^{\circ}\text{C}$
  - $\theta_{\text{return,design,sec i}} = 70 \, ^{\circ}\text{C}$

De meilleures valeurs peuvent être adoptées conformément à des règles déterminées par le Ministre.

### D.3 Radiateurs

On calcule les déperditions de chaleur mensuelles supplémentaires,  $\Delta Q_{\text{rad,sec i,m}}$ , pour les radiateurs du secteur énergétique i, à travers les parois situées derrière les radiateurs, comme suit :

$$\begin{array}{lll} & \Delta Q_{\text{rad,sec i,m}} & = \\ & \text{Eq. 213} & \\ & t_{\text{heat,sec i,m}} & \sum_{j} \left\{ U_{j} . A_{\text{rad,j}} . \max \left( 0 : w . \theta_{\text{c,sec i,m}} + \left( 1 - w \right) . \theta_{\text{e,m}} - 18 \right) \right\} \end{array}$$

avec :

 $\theta_{\text{c,sec i,m}}$  la température moyenne de l'eau dans le circuit d'émission du secteur énergétique i pendant le temps de fonctionnement conventionnel pour le mois considéré, déterminée selon le § D.2, en °C ;

 $\theta_{\text{e},\text{m}}$  la température extérieure mensuelle moyenne, voir le Tableau [1] ;

210	Annexe	PER	2021
210	AIIIICAC	E 1517	2021

theat,sec i,m	le temps de fonctionnement mensuel conventionnel du système d'émission de chaleur dans le secteur énergétique i, déterminé selon le § D.1, en Ms ;
W	un facteur de pondération. Il est de $0,4$ dans le cas où un écran réfléchissant possédant un facteur d'émissivité inférieur à $0,2$ est présent derrière un radiateur j et de $0,8$ dans tous les autres cas, $(-)$ ;
Uj	la valeur U des parois extérieures situées derrière le radiateur j, en $\mathbb{W}/(\mathfrak{m}^2.\mathbb{K})$ ;
A <sub>rad,j</sub>	la surface projetée du radiateur j, en m².

Il faut faire une somme sur tous les radiateurs j du secteur énergétique i qui sont placés contre une paroi extérieure.

Le rendement d'émission mensuel du secteur énergétique i,  $\eta_{\text{em},\text{heat},\text{seci},\text{m}}\text{,}$  est égal à :

Eq. 214 
$$\eta_{\text{em,heat,sec i,m}} = \eta \frac{Q_{\text{heat,net,sec i,m}}}{Q_{\text{heat,net,sec i,m}} + \Delta Q_{\text{rad,sec i,m}}}$$
 (-)

### avec :

η le multiplicateur repris au Tableau [23]. Ce multiplicateur tient compte des déperditions supplémentaires de régulation et des déperditions résultant de la stratification de la température ;

 $Q_{\text{heat,net,sec i,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage d'un secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.2;

 $\Delta Q_{\text{rad,sec i,m}}$  la déperdition de chaleur supplémentaire mensuelle derrière les radiateurs du secteur énergétique i, en MJ.

Tableau [23] : Multiplicateur  $\eta$ 

Chauffage central à eau chaude			
régulation de la	régulation de la température de départ de l'eau du circuit		
température intérieure	valeur de consigne constante	valeur de consigne variable	
commande de la température par local	0,92	0,94	
autre	0,90	0,92	

#### D.4 Chauffage par le sol

On calcule la déperdition de chaleur mensuelle supplémentaire à travers les planchers du secteur énergétique i,  $\Delta Q_{\text{fl.h,sec i,m}}$ , comme suit :

Eq. 215 
$$\Delta Q_{\text{fl.h,seci,m}} = (\theta_{\text{c,seci,m}} - 18) \cdot t_{\text{heat,seci,m}} \cdot \sum_{j} (U_{f,j}^* \times A_{f,j})$$
 (MJ)

avec :

 $\theta_{\text{c,sec i,m}}$  la température moyenne de l'eau dans le circuit d'émission du secteur énergétique i pendant le temps de fonctionnement conventionnel pour le mois considéré, telle que déterminée selon le § D.2, en °C ;

 $t_{heat,sec\ i,m}$  le temps de fonctionnement mensuel conventionnel du système d'émission de chaleur dans le secteur énergétique i, déterminé selon le § D.1, en Ms ;

 $A_{f,j}$  la surface de plancher occupée par le chauffage par le sol j, au prorata de la part de ce plancher à travers lequel surviennent des dépenditions par transmission, en  $m^2$ ;

 $\vec{U_{f,j}}$  la valeur U équivalente du plancher sous le chauffage par le sol j, donnée ci-dessous.

- Dans le cas de planchers sur terre-plein,  $U_{\mathrm{f},\mathrm{j}}^{^{\star}}$  est donnée par :

Eq. 216 
$$\frac{1}{U_{f,j}^*} = \frac{1}{U_{f,j}} + 0,75$$
 (m<sup>2</sup>.K/W)

avec :

 $U_{f,j}$  la valeur U du plancher, calculée à partir de l'environnement intérieur jusqu'à la surface de séparation avec le sol, en  $W/(m^2.K)$ .

• Dans le cas de planchers au-dessus d'une cave ou d'un vide sanitaire,  $U_{f,j}^*$  est donnée par :

Eq. 217 
$$\frac{1}{U_{f,j}^*} = \frac{1}{U_{f,j}} - 0,25 + \frac{1}{U_{g,j} + U_{x,j}}$$
 (m<sup>2</sup>.K/W)

où  $U_{f,j}$ ,  $U_{g,j}$  et  $U_{x,j}$  sont calculées selon les spécifications de l'annexe DRT au présent arrêté, en  $W/(m^2.K)$ .

- Dans le cas de planchers en contact avec l'air extérieur,  $\mathbf{U}_{\mathrm{f,j}}^{*}$  est donnée par :

Eq. 218 
$$\frac{1}{U_{f,j}^*} = \frac{1}{U_{f,j}} - 0,25$$
 (m<sup>2</sup>.K/W)

avec :

Uf,j le coefficient de transmission thermique du plancher de l'environnement intérieur jusqu'à l'air extérieur, calculé selon les spécifications les spécifications de l'annexe DRT au présent arrêté, en  $W/(m^2K)$ .

Il faut faire une somme sur tous les chauffages par le sol j du secteur énergétique i qui sont intégrés dans des parois délimitant le volume protégé.

On suppose que le rendement d'émission mensuel du secteur énergétique i,  $\eta_{\text{em},\text{heat},\text{sec}}$  i,m, est égal à :

Eq. 219 
$$\eta_{\text{em,heat,sec i,m}} = \eta \frac{Q_{\text{heat,net,sec i,m}}}{Q_{\text{heat,net,sec i,m}} + \Delta Q_{\text{fl.h,sec i,m}}}$$
 (-)

avec :

η le multiplicateur repris au Tableau [23];

 $Q_{\text{heat,net,sec i,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage d'un secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.2;

 $\Delta Q_{\text{fl.h,sec i,m}}$  la déperdition de chaleur supplémentaire mensuelle par les planchers dans le secteur énergétique i, en MJ.

### D.5 Chauffage mural

On calcule la déperdition de chaleur mensuelle supplémentaire à travers les murs du secteur énergétique i,  $\Delta Q_{wall.h,sec~i,m}$ , comme suit :

Eq. 220 
$$\Delta Q_{\text{wall.h,seci,m}} = \left(\theta_{\text{c,seci,m}} - 18\right) \cdot t_{\text{heat,seci,m}} \cdot \sum_{j} \left(U_{\text{wall,j}}^{\star} \cdot A_{\text{wall,j}}\right)$$
 (MJ)

avec :

 $\theta_{\text{c,sec i,m}}$  la température moyenne de l'eau dans le circuit d'émission du secteur énergétique i pendant le temps de fonctionnement conventionnel pour le mois considéré, déterminée selon le § D.2, en °C ;

theat, sec i, m le temps de fonctionnement mensuel conventionnel du système d'émission de chaleur dans le secteur énergétique i, déterminé selon le § D.1, en Ms ;

 $A_{\text{wall,j}}$  la surface de la paroi verticale extérieure j, derrière le plan contenant le chauffage mural, en  $m^2$ ;

 ${\tt U*_{wall,j}}$ 

le coefficient de transmission thermique équivalente de la paroi verticale extérieure j, derrière le plan contenant le chauffage mural, donné par :

Eq. 221 
$$U_{\text{wall, j}}^* = \frac{1}{1/U_{\text{wall, j}} - 0,175}$$
 (W/(m<sup>2</sup>.K))

avec :

 $U_{\text{wall,j}}$  le coefficient de transmission thermique de la paroi verticale extérieure j située derrière l'élément.

Il faut faire une somme sur toutes les parois verticales extérieures j du secteur énergétique i, dans lesquelles un chauffage mural est intégré.

On suppose que le rendement d'émission mensuel du secteur énergétique i,  $\eta_{\text{em,heat,seci,m}},$  est égal à :

Eq. 222 
$$\eta_{\text{em,heat,sec i,m}} = \eta \frac{Q_{\text{heat,net,sec i,m}}}{Q_{\text{heat,net,sec i,m}} + \Delta Q_{\text{wall.h,sec i,m}}}$$
 (-)

avec :

η le multiplicateur repris au Tableau [23], (-);

 $Q_{\text{heat,net,sec i,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage du secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.2;

 $\Delta Q_{\text{Wall.h,sec i,m}}$  les déperditions de chaleur mensuelles supplémentaires par les murs dans le secteur énergétique i, en MJ.

### Annexe E Les déperditions de distribution

Le § E.1 présente annexe s'applique uniquement aux secteurs énergétiques alimentés par un seul réseau en-dehors du volume protégé. Si ce réseau fournit également de la chaleur à d'autres secteurs énergétiques, il faut en outre que chacun de ces autres secteurs énergétiques n'ait pas recours à un second réseau indépendant en-dehors du volume protégé. (Si l'ensemble du volume protégé constitue 1 seul secteur énergétique, chacune de ces conditions est remplie automatiquement.)

On calcule tout d'abord le rendement de l'ensemble du réseau. Ce rendement s'applique alors à tous les secteurs énergétiques approvisionnés en chaleur par ce réseau, même quand un secteur énergétique n'utilise qu'une partie du réseau.

### E.1 Rendement de distribution

Le rendement moyen mensuel de distribution,  $\eta_{\text{distr,heat,sec i,m}}$ , d'un secteur énergétique i est égal au rendement moyen mensuel de distribution du réseau de distribution de chaleur n qui approvisionne le secteur énergétique en chaleur :

Eq. 223 
$$\eta_{\text{distr,heat,sec i,m}} = \eta_{\text{distr,heat,netw n,m}}$$
 (-)

avec :

Eq. 224 
$$\eta_{\text{distr}, \text{heat}, \text{netw}, \text{n}, \text{m}} = \frac{Q_{\text{out}, \text{heat}, \text{netw}, \text{n}, \text{m}}}{Q_{\text{in}, \text{heat}, \text{netw}, \text{n}, \text{m}}}$$
 (-)

avec :

Eq. 225 
$$Q_{in,heat,netw\ n,m} = Q_{out,heat,netw\ n,m} + Q_{distr,heat,netw\ n,m}$$
 (MJ)

et

Eq. 226 
$$Q_{\text{out,heat,netw n,m}} = \sum_{i} \frac{Q_{\text{heat,net,sec i,m}}}{\eta_{\text{em heat sec i,m}}}$$
 (MJ)

avec :

 $Q_{\text{out}, \text{heat}, \text{netw n,m}}$  la quantité mensuelle de chaleur fournie par le réseau de distribution de chaleur n aux secteurs énergétiques que le réseau dessert, en MJ;

 $Q_{\text{in,heat,netw n,m}}$  la quantité mensuelle de chaleur fournie par l'installation de production de chaleur ou par le ballon d'eau chaude au réseau de distribution de chaleur n, en MJ ;

 $Q_{\text{distr,heat,netw n,m}}$  la quantité mensuelle de chaleur perdue par le réseau de distribution de chaleur n en dehors du volume protégé, en MJ;

 $\eta_{\text{em,heat,sec i,m}}$  le rendement mensuel d'émission d'un secteur énergétique i, déterminé selon le § 9.2.2.2 ou selon l'Annexe D de la présente annexe, (-) ;

 $Q_{\text{heat,net,sec i,m}}$  les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage d'un secteur énergétique i, en MJ, déterminés selon le § 7.2.

Il faut faire une somme sur tous les secteurs énergétiques i desservis par le réseau. Si le réseau de distribution de chaleur fournit aussi de l'énergie à des parties du bâtiment pour lesquelles on n'effectue aucun calcul de performance énergétique, on ne tient pas compte de l'effet de ces autres parties du bâtiment :

- on ne tient pas compte des déperditions des conduites de distribution qui desservent uniquement ces autres parties de bâtiment ;
- l'énergie fournie par le réseau à ces autres parties de bâtiment n'est pas non plus prise en compte dans le calcul de l'output du réseau.

### E.2 Les déperditions de chaleur du réseau de distribution de chaleur

On détermine la déperdition de distribution du réseau, tant dans le cas de conduites d'eau que de conduits d'air, comme suit :

Eq. 321 
$$Q_{\text{distr,heat,netw n,m}} = t_{\text{heat,netw n,m}} \cdot f_{\text{insul,netw n}} \cdot \sum_{j} \left( \theta_{\text{c,netw n,m}} - \theta_{\text{amb,m,j}} \right) \cdot \left( \frac{1_{j}}{R_{1,j}} \right)$$
 (MJ)

avec :

theat,netw n,m le temps de fonctionnement mensuel conventionnel du réseau de distribution de chaleur n, en Ms. On suppose sa valeur égale au maximum des temps de fonctionnement conventionnels  $t_{heat,sec}$  i,m (déterminés selon le § D.1, tant pour les systèmes de chauffage par eau que pour les systèmes de chauffage par air) des secteurs énergétiques i desservis par le réseau ;

finsul,netw n un facteur de correction pour prendre en compte l'effet de ponts thermiques sur la résistance thermique des segments du réseau de distribution de chaleur n, déterminé comme finsul,circ k au § 9.3.2.2 en transposant l'indice "circ k" en "netw n" et les mots "la conduite de circulation" et "la conduite de circulation k" en "le réseau de distribution de chaleur et "le réseau de distribution de chaleur n", (-) ;

 $\theta_{\text{c,netw n,m}}$  la température moyenne mensuelle du fluide caloporteur dans le réseau de distribution n, en °C. On suppose sa valeur égale au maximum des températures moyennes mensuelles du fluide caloporteur dans les circuits d'émission de chacun des secteurs énergétiques desservis par le réseau. Ces températures sont déterminées comme suit par secteur énergétique :

- dans le cas de l'eau comme fluide caloporteur : il s'agit de la température  $\theta_{\text{c,sec i,m}}$ , déterminée selon le § D.2 (même lorsqu'il s'agit d'un autre système de chauffage que des radiateurs, ou qu'un chauffage par le sol ou par le mur, par exemple, des convecteurs)
- dans le cas de l'air comme fluide caloporteur: on utilise, pour chaque mois, la valeur moyenne pendant la saison de chauffe, donnée par:

Eq. 228 
$$\theta_{c,sec\ i}$$
 = 8 + 0,6  $\theta_{supply,design,sec\ i}$  (°C)

avec  $\theta_{\text{supply,design,sec }i}$  la température de départ de conception de l'air pour la température extérieure de base. On peut prendre 50°C comme valeur par défaut. Si l'on utilise une autre température de conception, des calculs détaillés de la conception du système d'émission (pour chaque local chauffé du secteur énergétique i) doivent faire partie de la déclaration PEB.

 $\theta_{\text{amb},m,j}$  la température ambiante moyenne mensuelle du segment j du réseau de distribution de chaleur, en °C :

- si le segment se trouve dans un espace adjacent non chauffé, on a :

```
Eq. 229 \theta_{amb,m,j} = 11 + 0,4.\theta_{e,m};
```

- si le segment de conduite se trouve à l'extérieur, on a :

Eq. 230  $\theta_{amb,m,j} = \theta_{e,m}$ ;

avec :

 $\theta_{e,m}$  la température extérieure moyenne mensuelle, en °C, selon le Tableau [1];

la longueur du segment j, en m ;

 $R_{1,j}$  la résistance thermique linéaire du segment j, en m.K/W, déterminée selon le § E.3.

Il faut faire une somme sur tous les segments j du réseau de distribution de chaleur n en dehors du volume protégé.

### E.3 Détermination de la résistance thermique linéaire

La résistance thermique linéaire donne le flux de chaleur d'un segment du réseau de distribution de chaleur par unité de longueur et par degré de différence de température.

Les équations ci-dessous sont basées sur la norme NBN EN ISO 12241. La résistance de transmission thermique interne et la résistance propre de la conduite ou de la gaine sont supposées négligeables dans la formule.

En ce qui concerne les manteaux isolants multi-coques, on fait directement référence à cette norme.

Si pour un segment, l'épaisseur de l'isolant n'est pas connue, on considère que ce segment n'est pas isolé.

#### E.3.1 Conduites et gaines rondes

On calcule la résistance thermique linéaire  $R_{1,j}$  du segment j comme suit :

Eq. 322 
$$R_{1,j} = \frac{1}{2.\pi. \lambda_{insul,j}} ln \left( \frac{D_{e,j}}{D_{i,j}} \right) + \frac{1}{h_{se,j}.\pi.D_{e,j}}$$
 (m.K/W)

avec :

 $\lambda_{\text{insul,j}}$  la conductivité thermique de l'isolation thermique autour du segment j, en W/(m.K);

D<sub>e,j</sub> le diamètre extérieur de l'isolation, en m ;

D<sub>i,j</sub> le diamètre extérieur de la conduite non isolée, en m ;

 $h_{\text{se},j}$  le total des coefficients de transmission thermique externe (par convection + par rayonnement) du segment j, en  $\mathbb{W}/(\mathbb{m}^2.\mathbb{K})$ , supposé égal à :

- à l'intérieur du volume protégé : h<sub>se,j</sub> = 8 ;

- dans un espace adjacent non chauffé : hse,j = 10 ;

- à l'extérieur :  $h_{se,j}$  = 25.

#### E.3.2 Gaines rectangulaires

On calcule la résistance thermique linéaire  $R_{1,j}$  du segment j comme suit :

$$\mathbf{Eq. 323} \ \ \mathbf{R}_{1,j} = \frac{\mathbf{d}_{\text{insul}j}}{2 \cdot \lambda_{\text{insul}j} \cdot \left(\mathbf{H}_{j} + \mathbf{B}_{j} - 2 \cdot \mathbf{d}_{\text{insul}j}\right)} + \frac{1}{2 \cdot \mathbf{h}_{\text{se},j} \cdot \left(\mathbf{H}_{j} + \mathbf{B}_{j}\right)}$$
 (m.K/W)

avec :

la conductivité thermique de l'isolation thermique autour du segment  $\lambda_{insul,j}$ j, en W/(m.K);

l'épaisseur de l'isolation thermique autour de la gaine, en m ; dinsul, j la hauteur de la gaine isolée (dimension extérieure), en m ; Нj la largeur de la gaine isolée (dimension extérieure), en m ; Вj

le coefficient de transmission thermique externe (par convection + h<sub>se, i</sub> par rayonnement) total du segment j, en W/(m².K), tel qu'établi au § E.3.1.

#### Conduites souterraines

On calcule la résistance thermique linéaire  $R_{1,j}$  du segment j comme suit :

**Eq. 233** 
$$R_{1,j} = R'_{1,j} + R_E$$
 (m.K/W)

avec :

Eq. 324 
$$R'_{1,j} = \frac{1}{2.\pi \cdot \lambda_{insul,j}} ln \left(\frac{D_{e,j}}{D_{i,j}}\right)$$
 (m.K/W)

et:

Eq. 235 
$$R_{E} = \frac{1}{2.\pi. \lambda_{E}} \operatorname{arcosh} \left( \frac{2.H_{E,j}}{D_{e,j}} \right)$$
 (m.K/W)

avec :

λinsul.i la conductivité thermique de l'isolation thermique autour du segment j, en W/(m.K);

le diamètre extérieur de l'isolation, en m ; De, i

le diamètre extérieur de la conduite non isolée, en m ; Di, i

la conductivité thermique du sol environnant. On prend comme  $\lambda_{ ext{E}}$ valeur :  $\lambda_E = 2 \text{ W/(m.K)}$ ;

la distance entre le centre de la conduite et la surface du sol, en  $H_{E,j}$ m.

## Annexe F Facteurs fixés pour les vecteurs énergétiques

Pour la détermination du facteur de conversion conventionnel en énergie primaire, il y a deux cas :

- dans le cas d'un lien avec une fourniture de chaleur externe :  $f_p = f_{p,dh}$ , le facteur en énergie primaire équivalent de ce système, à déterminer en détail selon des règles déterminées par le Ministre et par défaut égale à 2,0 (-);
- dans les autres cas : le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire de la source d'énergie de l'appareil producteur considéré, tel que défini dans le Tableau [29] ci-dessous, (-).

Tableau [29] : Facteur de conversion en énergie primaire, Rapport du pouvoir calorifique inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur et Facteur d'émission de  ${\rm CO}_2$ , par vecteur énergétique

Vecteur énergétique	fp	£ <sub>NCV/GCV</sub>	£ <sub>CO2</sub>
Gaz naturel	1,00	0,90	0,056
Mazout	1,00	0,94	0,073
Propane/Butane/GPL	1,00	0,92	0,062
Charbon	1,00	0,96	0,093
Bois	1,00	0,93	0
Pellets	1,00	0,91	0
Electricité	2,50	1,00	0,179
Electricité produite par une installation photovoltaïque	2,50	1,00	0,179
Electricité produite par une installation de cogénération	2,50	1,00	0,179
Autres combustibles (1)		Equivalence	

<sup>(1)</sup> En ce qui concerne les vecteurs énergétiques qui ne figurent pas encore explicitement dans le tableau, le Ministre peut déterminer les valeurs à appliquer.

# Annexe G Détermination du rendement thermique d'un récupérateur de chaleur

Le rendement thermique d'un récupérateur,  $\eta_{\text{test}}$ , est calculé selon le § G.2, sur base des résultats d'un essai selon le § G.1. La valeur par défaut du rendement thermique valable quel que soit le débit est  $\eta_{\text{test}}$  = 0.

Le débit volumique de test,  $q_{v,\text{test}}$ , est défini comme le plus petit des deux débits volumiques suivants : respectivement, celui de l'air extrait  $(q_{v11})$  et de l'air fourni  $(q_{v22})$  pendant le test selon le § G.1..

Le Ministre peut définir des spécifications complémentaires et/ou divergentes pour la détermination du rendement thermique d'un récupérateur de chaleur.

### G.1 Mesure

Le test peut être réalisé, au choix, selon la norme NBN EN 308, de la norme NBN EN 13141-7 ou de la norme NBN EN 13141-8, en tenant compte des spécifications supplémentaires du, respectivement,  $\ \square$  et du  $\ \square$  0.

Le rapport d'essai doit contenir au moins les données de mesure suivantes :

- les températures mesurées à toutes les entrées et sorties du groupe de traitement d'air : la température de l'air neuf  $(t_{21})$ , de l'air fourni  $(t_{22})$ , de l'air extrait  $(t_{11})$  et de l'air rejeté  $(t_{12})$ , en °C <sup>19</sup>;
- les débits volumiques mesurés de l'air fourni  $(q_{v22,test})$  et de l'air extrait  $(q_{v11,test})$ , en  $m^3/h$ ;
- la puissance électrique totale mesurée, absorbée par le groupe de traitement d'air lors de l'essai (Pelec,ahu,test), en W. Il s'agit de la puissance électrique totale de l'appareil complet y compris tous les ventilateurs et, le cas échéant, tous les éléments auxiliaires ;
- la position des ventilateurs par rapport à l'échangeur de chaleur dans l'appareil testé.

### G.1.1 Spécifications lors d'un essai selon la norme NBN EN 308

Le test doit être réalisé suivant les exigences de mesurage décrites aux paragraphes § 5.5 et § 6.4 de la norme NBN EN 308, à l'exception des points suivants :

- le test doit être réalisé sur l'appareil de récupération de chaleur complet (incluant les châssis, ventilateurs, etc.), non modifié. Un appareil de récupération de chaleur contient toujours au moins un caisson et un échangeur de chaleur. L'appareil de récupération de chaleur testé doit également contenir tous les composants normalement présents dans le caisson de l'appareil à récupération de chaleur comme, par exemple, des ventilateurs, des filtres, un by-pass, des batteries de chauffage ou de refroidissement, etc. L'appareil à récupération de chaleur ne peut pas être modifié pour le test, par exemple, de l'isolation thermique supplémentaire ne peut pas être ajoutée;
- il n'y a pas d'exigence concernant l'équilibre thermique (cfr. § 6.6 de la norme NBN EN 308);
- il n'y a pas d'exigence concernant les fuites internes et externes;

 $<sup>^{19}</sup>$  Remarque : pour la température, le symbole t est utilisé dans la norme NBN EN 308 et le symbole  $\theta$  dans la norme NBN EN 13141-7 et la norme NBN EN 13141-8.

- il n'est pas exigé que le test soit réalisé pour différentes combinaisons de débits d'alimentation et d'extraction tel que décrit dans la norme.Par contre, il est exigé que le test :
  - porte sur un ou plusieurs débits, au choix. Le champ d'application du résultat final sera fonction du/ des débit(s) testés (voir texte principal de la présente annexe);
  - on s'appliquera autant que possible à établir un équilibre entre les débits volumiques d'alimentation et d'extraction;
- seules les conditions d'admission d'air du test telles que reprises dans la table ci-dessous, extraite de la norme NBN EN 308 sont à considérer. Les mesurages réalisés à d'autres températures ne sont pas valables pour déterminer le rendement thermique décrit ci-après.

Catégorie du récupérateur de chaleur (voir définitions de NBN EN 308)	I II IIIa	IIIb
Température de l'air extrait	25°C	25°C
Température humide de l'air extrait	< 14°C	18°C
Température de l'air neuf	5°C	5°C
Température humide de l'air neuf		3°C

Tableau [26] : Catégorie du récupérateur de chaleur

### G.1.2 Spécifications lors d'un essai selon la norme NBN EN 13141-7 ou selon la norme NBN EN 13141-8

L'essai doit être réalisé conformément aux conditions de la norme NBN EN 13141-7 ou de la norme NBN EN 13141-8, pour les conditions de température du test 1

### G.2 Calcul

Le rendement thermique <u>d'un récupérateur de chaleur est donné d'après</u> :

Eq. 236 
$$\eta_{\text{test}} = \frac{\left(\eta_{\text{t,sup}} + \eta_{\text{t,eha}}\right)}{2}$$
 (-)

Les rapports de température du côté de l'air fourni  $(\eta_{t,sup})$  et du côté de l'air extrait $(\eta_{t,eha})$  sont calculés au moyen des températures mesurées pendant l'essai et sont corrigées par convention pour tenir compte de la chaleur provenant de l'énergie électrique consommée :

$$\mathbf{Eq. 237} \quad \eta_{t,sup} = \frac{t_{22} - \Delta t_{22} - t_{21} - \Delta t_{21}}{t_{11} + \Delta t_{11} - t_{21} - \Delta t_{21}}$$
 (-)

Eq. 238 
$$\eta_{t,eha} = \frac{t_{11} + \Delta t_{11} - t_{12} + \Delta t_{12}}{t_{11} + \Delta t_{11} - t_{21} - \Delta t_{21}}$$
 (-)

Si l'appareil à récupération de chaleur ne contient pas de ventilateurs, les différences de température,  $\Delta t_{11}$ ,  $\Delta t_{12}$ ,  $\Delta t_{21}$ ,  $\Delta t_{22}$ , sont égales à 0.

Dans les autres cas, les différences de température correspondant à la position des ventilateurs doivent être calculées par convention selon une des 4 configurations décrites dans le tableau ci-dessous :

Tableau [27] : Formules pour les différences de température correspondant à la position des ventilateurs

		Ventilateur d'extraction		
		Dans la position air extrait (11)	Dans la position air rejeté (12)	
Ventilateur d'amenée d'air	En position air neuf (21)	$\Delta t_{11} = \frac{0.5 \times P_{\text{elec,ahu,test}}}{0.34 \times q_{v11}}$	$\Delta t_{12} = \frac{0.5 \times P_{\text{elec,ahu,test}}}{0.34 \times q_{\text{v11}}}$	
		$\Delta t_{21} = \frac{0.5 \times P_{\text{elec,ahu,test}}}{0.34 \times q_{v22}}$	$\Delta t_{21} = \frac{0.5 \times P_{\text{elec,ahu,test}}}{0.34 \times q_{v22}}$	
		$\Delta t_{22} = \Delta t_{12} = 0$	$\Delta t_{22} = \Delta t_{11} = 0$	
	En position air fourni (22)	$\Delta t_{11} = \frac{0.5 \times P_{\text{elec,ahu,test}}}{0.34 \times q_{\text{v11}}}$	$\Delta t_{12} = \frac{0.5 \times P_{\text{elec,ahu,test}}}{0.34 \times q_{\text{v11}}}$	
		$\Delta t_{22} = \frac{0.5 \times P_{\text{elec,ahu,test}}}{0.34 \times q_{v22}}$	$\Delta t_{22} = \frac{0.5 \times P_{\text{elec,ahu,test}}}{0.34 \times q_{v22}}$	
		$\Delta t_{21} = \Delta t_{12} = 0$	$\Delta t_{21} = \Delta t_{11} = 0$	

Pour un récupérateur de chaleur donné, il est possible d'effectuer des tests portant sur plusieurs débits. A chaque rendement thermique correspond un débit d'essai qui détermine la portée du champ d'application du texte (voir texte principal de la présente annexe).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Namur, le

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

Elio DI RUPO

Le Ministre de l'Energie,

Philippe HENRY